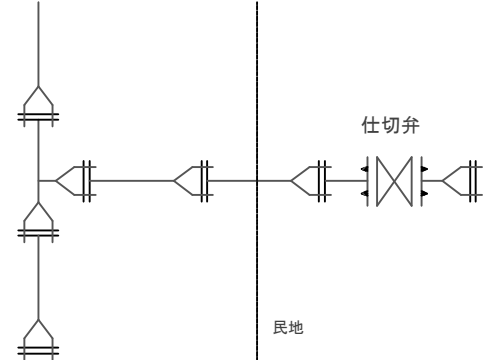
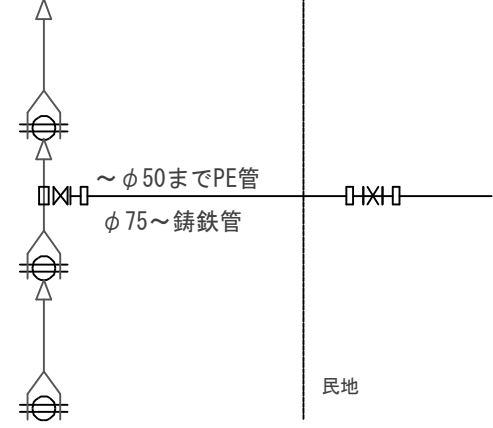
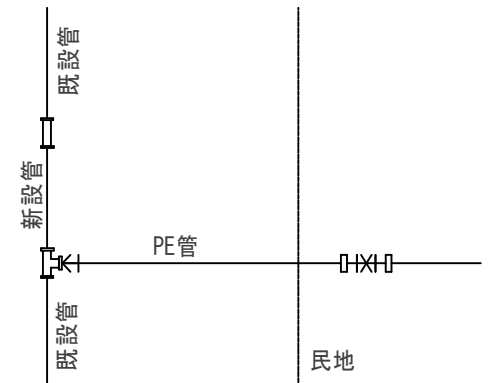
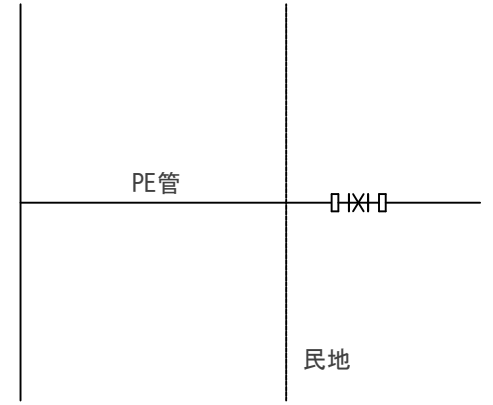


図 7-3 分岐方法標準図

※これにより難い場合は市の指示による

種 別	引込管口径	分岐方法	備考
T字管	75 ～ 200		<p>1.DCIP は、ポリエチレンスリーブを被覆</p> <p>2.管識別テープを巻付</p>
割T字管	30 ～ 200		T字管と同様
HILA チーズ	20 ～ 30		φ25、φ30のVP管と接続する場合は、VP用パッキンを使用する
サドル付分水栓	20 ～ 30		<p>特定地域（瞳ヶ丘団地、南平団地 他）については、サドル付分水栓に防食シート被覆施工をすること</p> <p>防食シートについては、t=4mm（ペトラタム系）とする</p>