

令和5年10月12日

天竜消防署

10月5日(木)天竜区水窪町地頭方「建物火災」の概要について

- 1 出火場所 天竜区水窪町地頭方 地内 高根会館 東北東

- 2 日時
 - ・覚知 令和5年10月5日(木) 午前 11時 13分
 - ・第2出動 " " 11時 18分
 - ・火勢鎮圧 " 午後 1時 24分
 - ・鎮火 " " 6時 18分

- 3 焼損状況(10/11時点) ※火災原因調査中のため、変更の可能性があります。
 - ・住宅等 18棟(全焼6棟、半焼1棟、部分焼6棟、ぼや4棟、破損1)
 - ・倉庫 4棟
 - ・カーポート 3棟
 - ・自動車 8台

- 4 死傷者
 - ・死者 0人
 - ・負傷者 1人


- 5 原因 調査中

- 6 出動状況
 - ・消防車両 26台(署隊13台、消防団13台)
 - ・出動人員 121人(署隊43人、消防団78人)

※消防ヘリコプター1機を含む。

- | | |
|-------|---------------------------------|
| ・第1出動 | 19台 |
| 署隊 | 6台(天竜指揮、水窪P、佐久間T、天竜P、天竜救急、浜北救助) |
| 消防団 | 13台(水窪第1分団、水窪第2分団) |
| ・第2出動 | 5台(天竜救助1、天竜救助2、赤佐T、引佐T、天竜広報) |
| ・特命出動 | 1台(赤佐救急)、1機(消防ヘリコプター) |

※P：ポンプ車、T：タンク車

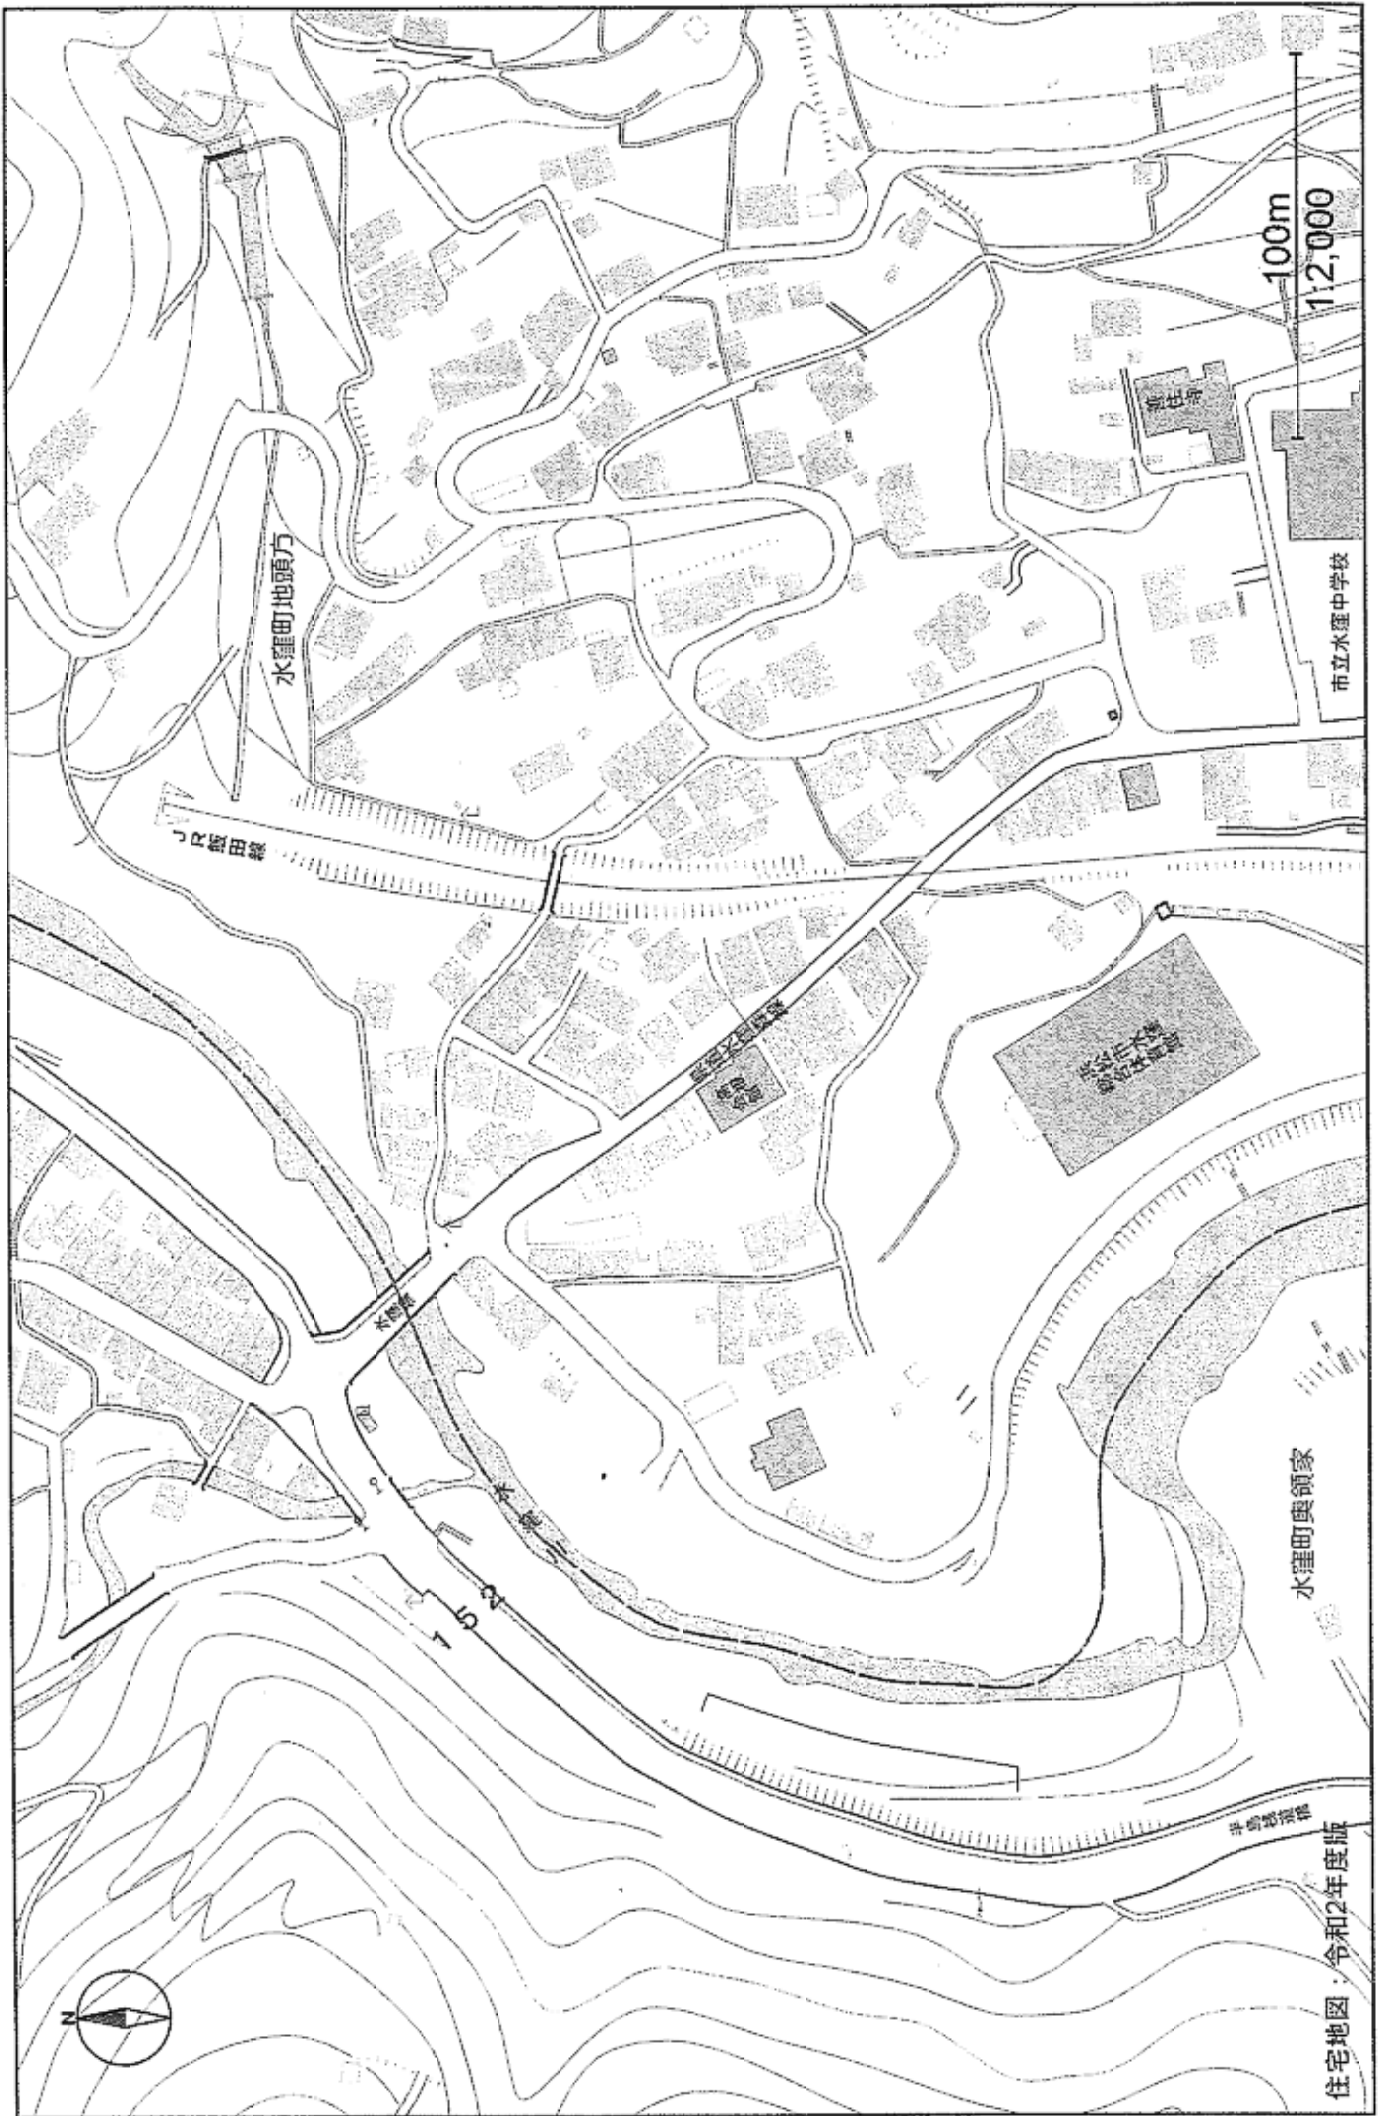

100m
1:2,000

水窪町地頭方

水窪川

水窪橋

水窪町立水窪中学校

水窪町奥領家

水窪川



住宅地図・令和2年度版