

令和 7 年度

水道事業年報

R 7 . 4 . 1 ~ R 8 . 3 . 3 1

浜松市上下水道部

水道事業年報

目次

I 沿革

1 水道事業年表	6
2 事業の変遷	11
3 業務実績	17

II 施設の概要

浜松市の水道と上水道区域	21
浜松地区配水系統図	22
浜北地区配水系統図	23
天竜地区配水系統図	24
春野地区配水系統図	28
龍山地区配水系統図	31
佐久間地区配水系統図	32
水窪地区配水系統図	36
細江地区配水系統図	38
引佐地区配水系統図	39
三ヶ日地区配水系統図	41
1 水源施設	42
2 受水施設	44
3 浄水施設	45
4 配水池	49
5 導送水管布設延長	54
6 配水管布設延長	54

III 給水

1 給水普及状況	56
2 取水量	57
3 配水量・有効・無効水量	58
4 電力使用量	59
5 薬品使用量	60
6 用途別・段階別有収水量	62

7	口径別・段階別有収水量	64
8	水道法に基づく水質基準項目の水質検査	66

IV 業 務

1	開閉栓等受付実績	80
2	検針実績	81
3	水道料金の用途別調定件数・使用水量	82
4	水道料金月別収納状況	84
5	口座振替等加入状況	88
6	加入金調定状況	89
7	給水装置工事受付・検査状況	90
8	道路漏水修繕工事	90
9	漏水調査	90

V 財 務

1	損益計算書	92
2	貸借対照表	94
3	キャッシュ・フロー計算書	98
4	企業債	100
5	貯蔵品	102
6	事業費用	102
7	給水原価及び販売価格	104
8	経営分析	106

VI そ の 他

1	歴代水道事業担当責任者	116
2	機構	117
3	職員配置表	118
4	年齢別職員構成	120
5	勤続年数別職員構成	120
6	水道料金	121
7	加入金	121

I 浴 革

1 水道事業年表

年 月 日	事 項
明治 44. 7. 1	市制施行
大正 6～ 7	水道建設が企画される
13	異常渇水により全市の井戸が殆んど枯渇する
14	市議会で水道計画の予算が可決される
昭和 2. 8. 9	創設工事認可
4. 4. 1	創設工事着手
5. 11. 1	試験通水
6. 2. 1	給水開始 計画給水人口 130,000 人
6. 3. 28	通水式
6. 3.	創設工事完成
11. 3. 1	水道料金改定
11. 6. 1	水道料金改定
18. 9. 1	水道料金改定
20. 6. 18	戦災により施設の被害甚大 配水本管損傷 209 か所、漏水 12,974 か所、給水人口は 4,500 人と急減
21. 4. 1	水道料金改定
22. 3. 1	水道料金改定
23. 4. 1	水道料金改定
23. 7. 1	水道料金改定
23. 11. 1	水道料金改定
24. 12.	戦災復旧工事完了
25. 2. 1	水道料金改定
25. 11.	第 1 次拡張工事起工 ○ 東伊場水源設置
27. 2.	第 1 次拡張工事完成
27. 3. 1	水道料金改定
27. 4.	第 2 次拡張工事起工 ○ 曳馬中継ポンプ場設置
27. 8.	地方公営企業法制定
27. 9. 1	第 1 次・第 2 次拡張工事認可
28. 1.	第 2 次拡張工事完成
28. 4.	第 3 次拡張工事起工 ○ 水源増設及び神立水源設置
28. 4. 1	水道料金改定 公営企業として運営に入る（水道事業会計、企業法適用）
29. 6. 1	第 3 次拡張工事認可
31. 6. 1	神立水源地完成
32. 3.	住吉水源地完成 第 3 次拡張工事完成
33. 3. 20	城北に新庁舎完成
33. 5.	秋葉ダム完成
35. 2. 29	第 4 次拡張工事認可
35. 4.	〃 起工
35. 8. 2	富塚水源地完成
36. 6. 30	曳馬水源地完成

年 月 日	事 項
昭和 37. 3. 31	葵水源地完成 第 1 次浜松地方上水道布設事業認可 ○ 大原浄水場の建設 ○ 三方原用水からの上水道用水の取水 ○ 浜名郡雄踏町、舞阪町、可美村の 2 町 1 村を給水区域に含める
38. 10. 1	水道料金改定（平均改定率 64.5 %）
39. 3.	第 4 次拡張工事完成
40. 7. 1	庄内村合併に伴い旧村の施設引継ぐ
41. 4. 1	県営遠州浜団地上水道事業を受託し経営する
42. 1. 1	隔月検針・集金制度採用（一般用のみ） ～ 昭和 48 年 全面移行
42. 6. 1	口座振替制度採用
42. 10. 1	水道料金改定（平均改定率 27.37%）
42. 10.	三方原用水の通水開始
43. 3.	大原浄水場施設一部完成
43. 4. 1	集金委託制度採用 下水道課が水道部へ編入される
44. 4. 1	検針委託制度採用
44. 10. 1	調定事務委託
45. 3. 16	大原浄水場全施設完成 能力 100,000 m ³ /日となる
4. 1	浜名郡可美村への給水開始
46. 6. 1	下水道課独立 下水道部となる
46. 10. 1	水道料金改定（平均改定率 39.48%）
47. 1. 1	基本工事分担金制度採用
47. 4. 1	舞阪町駅前簡易水道統合に伴う舞阪町への給水開始
48. 3. 31	常光水源改修工事認可
48. 4.	常光水源改修工事（のちの第 2 次浜松地方上水道布設事業の一部となる）着手
48. 6. 1	修繕工事費の納付制度採用
49. 4. 1	浜名郡雄踏町との水道施設統合
50. 10. 1	水道料金改定（平均改定率 79.43%）
50. 10. 20	基本工事分担金改定（13mm 69.23%）
51. 3.	第 1 次浜松地方上水道布設事業完成
51. 3. 30	第 2 次浜松地方上水道布設事業認可 ○ 昭和 48 年着手の常光水源改修工事を含む常光浄水場建設 ○ 中遠水道用水受水施設の建設 ○ 中央第 2 幹線の布設等管網整備
52. 2. 5	浜松市水道事業給水工事公認工事業者に関する規程全面改正
52. 4. 1	嘱託員制度（検針・集金・守衛）採用
53. 6. 1	常光浄水場完成 給水開始 県営中遠水道用水受水に係る配水池完成
54. 8. 21	県営中遠水道用水受水開始
55. 3. 31	遠州広域水道用水供給事業の認可
55. 7.	国鉄高架化に伴う駅周辺整備の給水対策として積志竜禅寺幹線布設に着手
56. 4. 1	水道料金改定（平均改定率 37.48%）
56. 4. 20	基本工事分担金改定（13mm 42.86%）
56. 6. 5	中央第 2 幹線の一部完成に伴う給水開始
57. 9. 29	新庁舎完成（旧住吉浄水場敷地内）

年 月 日	事 項
昭和 59. 3.	常光浄水場深井戸 5 井完成
60. 3. 14	西営業所新庁舎完成
60. 3.	第 2 次浜松地方上水道布設事業完成
60. 3. 15	第 3 次浜松地方上水道布設事業認可 ○ 大原浄水場浄水施設の増設 ○ 遠州広域水道用水供給事業受水に伴う深萩及び都田配水場の建設 ○ 常光浄水場の増設 ○ 深萩・舞阪幹線の布設等管網整備
60. 10. 1	水道料金改定（平均改定率 14.90%）
61. 3.	積志竜禅寺幹線馬込川新橋水管橋築造工事完成
61. 6. 1	集金制度廃止
63. 4. 1	財務会計〇Ａ化 水道業務オンラインシステム開始 ハンディーターミナルによる検針開始
平成元. 3.	深萩配水場完成
元. 4. 1	大原浄水場浄水施設増設完成 水道料金改定（平均改定率 15.45%） 基本工事分担金改定（13mm 23.6 % 消費税相当分を含む） 湖北湖西系（遠州広域水道用水供給事業）受水開始
元. 6. 1	水道料金改定（消費税相当分 3%）
2. 3.	都田配水場完成
2. 10.	公営住宅の自動検針開始
3. 5. 1	浜名郡可美村、浜松市に合併
5. 4.	3 階直結給水開始 自動検針の対象を民間の共同住宅に拡大
5. 6.	第 71 回日本水道協会中部地方支部総会が当市で開催
6. 4. 1	係の統合等、組織変更
6. 7.	記録的な猛暑、渇水 ～ 9 月
7. 1. 19	阪神・淡路大震災、給水・復旧応援 ～ 2. 28
8. 1. 1	水道料金改定（平均改定率 15.20%）
9. 6. 1	〃 （消費税率変更（3→5%）に伴う改訂分 2%）
10. 4. 1	水道法改正に伴う給水条例・同施行規程の一部改正、「公認規程」の全部改正
12. 3. 31	簡易水道統合 （ 158 組合 37,321 戸）
12. 8. 9	第 4 次浜松地方上水道布設事業認可 ○ 滝沢・鷺沢町一部区域の給水区域への編入 ○ 取水地点の変更及び遠州広域水道太田川系の受水 ○ 大原浄水場配水池の増設及び常光浄水場浄水方法の一部変更 ○ 配水区域のブロック化及び配水コントロールシステムの導入
13. 1. 13	舞阪町水道統合
13. 3. 30	常光浄水場第 3 配水池完成
13. 7. 4	滝沢・鷺沢町の水道整備事業に着手 ～平成 15 年度
14. 3. 29	豊西町深井戸 2 号井完成
14. 3. 31	西営業所廃止
15. 3. 6	上下水道受付センター開設
15. 4. 1	下水道部と統合、上下水道部となる 常光浄水場運転管理等全面民間委託開始

年 月 日	事 項
平成 15. 7. 25	滝沢・鷺沢町上水道通水式
16. 2. 18	会議棟完成
16. 3. 20	豊西町深井戸 3 号井完成
16. 3. 22	下水道部門が住吉庁舎へ移転
16. 3. 31	自動検針終了
16. 4. 1	検針業務及び滞納整理業務の民間一部委託開始
16. 10. 28	新潟県中越地震給水応援 ～ 11. 4
16. 10. 29	コンビニ収納開始
16. 11. 30	大原浄水場汚泥脱水設備完成
17. 7. 1	合併により給水区域拡大（浜北、天竜、細江、引佐、三ヶ日）
17. 9. 30	半田町深井戸 2 号井完成
18. 7.	浜松市上水道事業基本計画の策定
19. 4. 1	政令指定都市移行
19. 7. 1	水道料金改定（平均改定率 △17. 00%） 加入金改定（13mm(浜松地区(雄踏・舞阪地区含む)) △51. 7%）
19. 7. 20	新潟県中越沖地震給水応援 ～ 7. 27
19. 10. 1	中高層（3 階以上）直結給水開始
20. 3. 7	第 5 次浜松市上水道布設事業認可 ○ 遠州広域水道（中遠系・湖北湖西系・太田川系）の受水計画の変更 ○ 自己水源の予備化・廃止及び予備井戸の本井戸への変更 ○ 中部簡易水道、五明森脇簡易水道、北島及び麓飲料水供給施設の統合
22. 3. 25	寺島配水場完成 山東配水場完成
22. 8. 1	水道料金納期限変更 変更前：調定月の翌月末 変更後：前期検針地区一調定月の月末、後期検針地区一調定月の翌月 15 日
23. 1. 1	クレジットカード収納開始
23. 3. 14	東日本大震災給水応援 ～ 4. 29
23. 5. 20	JICA 海外技術協力事業「パラグアイ国配水網管理技術強化プロジェクト」職員 1 名派遣 期間：平成 23 年 5 月から平成 25 年 10 月までに 5 回派遣 ～ 25. 11. 16
23. 7. 1	浜松市上下水道事業経営検討委員会設置
23. 9. 21	台風 19 号による被害対応
23. 12. 2	パラグアイ国技術研修生受入
24. 2. 5	海外水ビジネス意見交換会開催
24. 4. 1	開閉栓業務の民間全面委託開始、大原浄水場運転管理等の夜間のみ民間委託開始
24. 7. 1	H23. 7. 1 設置の委員会を、浜松市上下水道事業経営問題検討委員会と名称変更
24. 8. 23	遠州水道受水市町水道担当課長研究会設置（浜松市、磐田市、袋井市、湖西市、森町）
24. 11. 2	パラグアイ国技術研修生受入
25. 3. 8	請留配水場完成
25. 3. 15	遠州水道受水市町の首長連名で県知事に対し、受水費引下げの要望書提出
25. 4. 1	大原浄水場運転管理等全面民間委託開始
26. 2. 28	大原浄水場第 5 配水池完成
26. 4. 1	加入金改定（消費税率変更（5→8%）に伴う改訂分 3%） 水道料金改定（消費税率変更（5→8%）に伴う改訂分 3%） 中部簡易水道を統合
28. 3.	浜松市水道事業ビジョン策定

年 月 日	事 項
平成 29. 4. 1	簡易水道事業を統合（ 公営 32 事業 民営 4 事業 5,660 戸） 給排水関係及び収納関係業務の民間一部委託開始
29. 7.	JICA 草の根技術協力事業「バンドン市における水道管路の漏水防止対策技術支援」 職員派遣 ～令和元.7 までに 6 回派遣 研修生受入 ～平成 30.11 までに 2 回受入
令和 元.10. 1	加入金改定（消費税率変更（8→10%）に伴う改訂分 2%） 水道料金改定（消費税率変更（8→10%）に伴う改訂分 2%）
2. 4. 1	新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水道料金等の支払い猶予実施
4. 2. 1	スマートフォンアプリ決済開始
4. 9.	天竜川を水源とする給水区域にて、かび臭物質が高数値で検出
4. 9.25	台風 15 号による給水応援 ～ 10.3
6. 1.	浜松市水道窓口クラウドサービスの提供開始
6. 1. 2	令和 6 年能登半島地震による給水応援 ～ 4.12
6. 1.12	〃 復旧活動 ～ 5.29
6.10. 2	令和 6 年能登半島豪雨による復旧活動 ～ 10.8
7. 7.	JICA 草の根技術協力事業「バンドン市における水道管路維持管理技術支援」 職員派遣 ～令和 9.9 までに 6 回派遣（見込） 研修生受入 ～令和 8.11 までに 2 回派遣（見込）

2 事業の変遷

内 容		事 業 規 模 等
水道施設工事（創設）		昭和2年8月9日 認可
大正14 昭和6	大正14年 水道技師米本晋一氏を顧問として調査着手（天竜川の伏流水を水源に決定） 昭和4年 4月1日 起工式 昭和6年 2月 通水 水源……………郊外の浜名郡中野町村字白鳥及び豊西村字常光地先の天竜川右岸 浄水場……………浜名郡曳馬村に住吉浄水場（緩速ろ過池3池、配水池2池） 配水方法……………高台地区はポンプ圧送 低地区は自然流下方式	給水区域 浜松市一円 計画給水人口 130,000人 1日最大給水量 19,000m³ 1人1日最大給水量 146^{リットル} 1人1日平均給水量 85^{リットル} 緩速ろ過池 所要面積 1,010 m²/池 ろ過速度 平均6.1 m/日 配水池2池 7,084m³ 水源 常光伏流水 19,000m³/日 総工費 2,233,465円
戦 災 復 旧 工 事		
昭和20 昭和24	第2次世界大戦による戦災により施設の被害甚大 配水管209箇所が損傷、給水栓も殆んど壊滅し、 漏水12,974箇所に及ぶ 終戦とともに復旧工事に着手 昭和24年に一応の復旧工事を終了	給水人口70,000人が戦災により、 4,500人に激減する
第 1 次 拡 張 工 事		昭和27年9月1日 認可
昭和25 ・11 昭和27 ・2	（拡張工事の理由） 戦後の復旧でも漏水を完全に防止できなかった 既設の計画水量では過少となる 戦後の住宅分布の状態も著しく変化し高区、末端地域は給水の円滑を欠く状態となる 井戸……………市内東伊場町に深井戸1井 高架水槽……………鴨江町に高架水槽を構築し、 1km²以内に配水、水量不足の緩和をはかる	昭和25年には、 給水人口 63,000人に復帰。 給水量も18,000m³に達する。 1日最大給水量 22,000m³ 新規水源 東伊場町 深井戸1井 3,000m³/日 総工費 1,542万円

内 容		事 業 規 模 等
第 2 次 拡 張 工 事		昭和27年9月1日 認可
昭和27・4 ↳ 昭和28・1	(拡張工事の理由) 水需要の増加、電力事情の悪化、既存設備の老朽化により随所に断減水を生ずるに至る 取水ポンプ……常光水源に取水ポンプ1台増設 中継ポンプ場……曳馬町に中継ポンプ場を新設	計画給水人口 100,000人 1日最大給水量 27,000^{m³} 1人1日最大給水量 270^{リットル} 1人1日平均給水量 180^{リットル} 伏流水による給水量の増減 (19,000^{m³}/日 → 24,000^{m³}/日) 5,000^{m³}/日 総工費 3,913万円
第 3 次 拡 張 工 事		昭和29年6月1日 認可
昭和28・4 ↳ 昭和32・3	(拡張工事の理由) 市勢が発展し、給水人口も増加 井戸……低地区用として神立町に深井戸2井、 高区用として住吉浄水場内に深井戸2井	計画給水人口 120,000人 1日最大給水量 36,000^{m³} 1人1日最大給水量 300^{リットル} 1人1日平均給水量 200^{リットル} 新規水源 神立町 深井戸2井 6,000^{m³}/日 住吉浄水場内 深井戸2井 3,000^{m³}/日 総工費 6,700万円
第 4 次 拡 張 工 事		昭和35年2月29日 認可
昭和35・4 ↳ 昭和39・3	(拡張工事の理由) 相次ぐ給水量の増加及び将来対策 井戸等…… 富塚町 に深井戸3井、配水池1池 曳馬町 に深井戸3井 葵・萩町に深井戸4井、配水池1池	計画給水人口 190,000人 1日最大給水量 57,000^{m³} 1人1日最大給水量 300^{リットル} 1人1日平均給水量 200^{リットル} 新規水源 富塚町 深井戸3井 6,000^{m³}/日 曳馬町 深井戸3井 9,000^{m³}/日 葵・萩町 深井戸4井 6,000^{m³}/日 総工費 2億 5,000万円

内 容		事 業 規 模 等
第1次浜松地方上水道布設事業		昭和37年3月31日 認可
昭和37・43 (昭和51・3)	(拡張工事の理由) 給水人口の増加 昭和29年、閣議決定により発足した天竜東三河 特定地域総合開発計画の一環として取り上げられた 三方原用水事業からの水利の確保 分水口……………都田町地内に三方原用水からの 第6号分水口 大原浄水場……………横流式沈殿池、急速ろ過池 合わせて 14池 配水池 4池 旧庄内村の合併、大原町、三幸町、三方 原町、豊岡町の全域と都田町の一部を給 水区域に含める。加えて浜名郡雄踏町、 舞阪町、可美村も給水区域とする	計画給水人口 441,000人 1日最大給水量 157,000³m 1人1日最大給水量 356^{リットル} 1人1日平均給水量 263^{リットル} 新規水源 三方原用水 100,000³m/日 総工費 73億4,966万5千円
第2次浜松地方上水道布設事業		昭和51年3月30日 認可
昭和48・4 (昭和60・3)	(拡張工事の理由) 水需要の増加と常光水源の施設の老朽化、ダム建設 や砂利採取等による河床の変動による水位の低下 井戸……………常光町に深井戸5井 昭和48年度から常光水源の改修工事 昭和48.5.31をもって一事閉鎖 昭和53.6.1には伏流水処理施設完成 昭和58年度には地下水取水施設も完成 浄水場を従来の住吉から水源地点の常光町へ変更 常光浄水場……………馬込川以東を給水区域とする 大原浄水場……………天竜川下流用水事業による県営 中遠水道用水受水に関連する配水池完成 (昭和54年度より受水)	計画給水人口 441,000人 1日最大給水量 190,000³m 1人1日最大給水量 430^{リットル} 1人1日平均給水量 345^{リットル} 神立町の一部を除く従来の深井戸 の休止・廃止による給水量の増減 (33,000³m/日 → 500³m/日) △ 32,500³m/日 新規水源 深井戸5井 15,100³m/日 中遠水道(後に遠州広域水道中遠系) 受水 39,500³m/日 伏流水による給水量の増減 (24,000³m/日 → 34,900³m/日) 10,900³m/日 総工費 172億9,769万円

内 容		事 業 規 模 等
第3次浜松地方上水道布設事業		昭和60年3月15日 認可
昭和60・4・5・平成12・8	(拡張工事の理由) 郊外に向かって発展しつつある産業立地に伴う人口の増加、未給水地区への給水及び生活様式の多様化による生活用水の増加等に対応するため ○遠州広域水道用水供給事業からの受水施設である深萩配水場（平成元年度受水）、都田配水場（平成2年度受水）の建設 ○配水場の建設及び管網整備による配水区域のブロック化 ○大原浄水場………原水の高濁度処理能力の増強を図るため集中監視システムを導入 沈澱池等浄水施設の増設 ○自己水源の確保	計画給水人口 600,000人 1日最大給水量 320,000^{m³} 1人1日最大給水量 533^{リットル} 1人1日平均給水量 427^{リットル} 〔 神立町深井戸休止による給水量の増減 (500^{m³}/日→0^{m³}/日) △ 500^{m³}/日 伏流水による給水量の増減 (34,900^{m³}/日→34,000^{m³}/日) △ 900^{m³}/日 〕 新規水源 遠州広域（湖北湖西系）受水 66,700^{m³}/日 その他水源確保 64,700^{m³}/日 総工費 270億 3,524万円
第4次浜松地方上水道布設事業		平成12年8月9日 認可
平成12・9・平成23・3	(拡張工事の理由) ①滝沢・鷺沢町住民の生活用水（湧水）の枯渇化、及び水質の悪化に対応するため ②地下水を取り巻く環境変化による、計画水源の取水地点変更に対応するため ○水源の枯渇及び水質の悪化に伴う滝沢・鷺沢町の一部を給水区域へ編入。また、それに伴う配水施設の整備 ○自己水源の確保 (取水地点の変更及び遠州広域水道太田川系の受水) ○大原浄水場………遠州広域（太田川系）受水及び半田水源取水に伴う配水池の増設 ○常光浄水場………豊西水源の取水に伴う浄水方法の一部変更 ○水量・水質・水圧などの適正管理のための配水区域のブロック化及び配水コントロールシステムの導入	計画給水人口 639,000人 1日最大給水量 285,000^{m³} 1人1日最大給水量 446^{リットル} 1人1日平均給水量 370^{リットル} 取水地点の変更及び新規水源 都田町浅井戸 47,000^{m³}/日→ 0^{m³}/日 常光町深井戸 15,100^{m³}/日→ 14,100^{m³}/日 17,700^{m³}/日→ 0^{m³}/日 半田町深井戸 0^{m³}/日→ 12,600^{m³}/日 豊西町深井戸 0^{m³}/日→ 14,400^{m³}/日 遠州広域（太田川系）受水 0^{m³}/日→ 3,700^{m³}/日

内	容	事業規模等
第4次浜松地方上水道布設事業（第一次変更届出） 平成17年6月30日 受理		
平成17・7 （ 平成19・3	（届出の理由） 平成17年7月1日の市町村合併に伴い、旧浜北市、旧天竜市、旧細江町、旧引佐町、旧三ヶ日町の上水道事業を引き継ぎ、事業統合したため	○変更認可値（目標年度：平成27年度） 計画給水人口 796,400人 1日最大給水量 374,080^{m³} 1人1日最大給水量 470^{リットル} 1人1日平均給水量 382^{リットル} ○届出値（平成18年度） 計画給水人口 758,785人 1日最大給水量 312,050^{m³} 1人1日最大給水量 411^{リットル} 1人1日平均給水量 339^{リットル}
第5次浜松市上水道布設事業 平成20年3月7日 認可		
平成20・3 （	（拡張工事の理由） ①天竜区（天竜）五明・森脇簡易水道、北島及び麓飲料水供給施設、北区（引佐）中部簡易水道の安定供給を推進するため ②渇水による取水制限、水質悪化、水質低下、井戸老朽化の様々な課題に対応するため、配水区や遠州広域水道からの受水量の見直しと合わせて、より効率的な水源計画を作成するため ○大原浄水場・・・配水区の見直しにより、平口井戸2井からの導水管を整備 ○四大地配水池から宮口配水池への送水管の整備 ○請留配水池・・・遠州広域水道受水に伴う配水池の整備 ○山東配水池・・・船明・山東地区への配水を行う ○寺島配水池・・・既存の高畑配水池（300^{m³}）を更新し、新たに配水池（2,500^{m³}）を整備	計画給水人口 817,600人 1日最大給水量 328,450^{m³} 1人1日最大給水量 402^{リットル} 1人1日平均給水量 334^{リットル} 取水地点及び取水量の変更 ・伏流水 （皆原） 3,024^{m³/日} → 0^{m³/日} ・湧水 （堀谷） 257^{m³/日} → 0^{m³/日} ・地下水 （平口） 7,600^{m³/日} → 予備 （中瀬） 2,000^{m³/日} → 予備 （新原） 1,600^{m³/日} → 予備 （鹿島第1） 530^{m³/日} → 予備 （須賀町） 1,100^{m³/日} → 予備 （鮎ヶ瀬） 1,000^{m³/日} → 予備 （湖東） 予備 → 550^{m³/日} （上坂田） 予備 → 530^{m³/日} （金指東） 予備 → 630^{m³/日} （船明：簡水） → 2,500^{m³/日} （坂田：簡水） → 460^{m³/日} （金指西：簡水） → 460^{m³/日} ・遠州広域受水 （皆原） → 3,000^{m³/日} （鹿島：請留） → 600^{m³/日} （伊平：簡水） → 1,200^{m³/日}

次頁へ

内 容		事 業 規 模 等
第5次浜松市上水道布設事業		平成20年3月7日 認可
平成20・3		前頁より 水源別の取水量 ・表流水 106,190 m³/日 → 105,500 m³/日 ・伏流水 37,924 m³/日 → 34,900 m³/日 ・湧水 257 m³/日 → 0 m³/日 ・地下水 91,690 m³/日 → 58,935 m³/日 ・遠州広域受水 137,100 m³/日 → 165,500 m³/日 総工費 775億円
浜松市上水道事業（変更届出）		平成29年3月28日 受理
平成29・4	（届出の理由） 市内にある36簡易水道事業の全部を譲り受け、市内水道事情の統合を図るため	○変更認可値 計画給水人口 838,352人 1日最大給水量 336,671m³ 1人1日最大給水量 401.6リットル ○届出値 計画給水人口 774,000人 1日最大給水量 275,000m³ 1人1日最大給水量 355.5リットル
浜松市上水道事業（変更）		令和5年2月24日 認可
令和5・4	（変更の理由） ①天竜区青谷地区（給水区域外）に建設される施設及び付近の飲料水供給施設区域等4区域へ給水するために給水区域を拡張するため ②常光浄水場 水源導水管の耐震化工事にて、浄水処理工程への流入箇所を変更するため ③大原浄水場 硫酸注入設備を新設するため ④平口4号井、5号井を予備水源から認可水源とするため ⑤須賀町水源を予備水源から認可水源とするため	計画給水人口 781,000人 1日最大給水量 300,000m³ 1人1日最大給水量 385リットル 1人1日平均給水量 336リットル


3 業務実績

区分	項 目		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
給 水	計 画 給 水 人 口 A		人	838,352	838,352	781,000	781,000	781,000	
	行 政 区 域 内 人 口 B			793,606	790,580	786,792	781,011	775,457	
	給 水 区 域 内 人 口 C			790,663	787,890	783,699	778,083	772,581	
	現 在 給 水 人 口 D			767,400	765,382	762,997	758,199	753,772	
	普 及 率	対計画給水人口 D/A	%	91.5	91.3	97.7	97.1	96.5	
		対行政区域内人口 D/B		96.7	96.8	97.0	97.1	97.2	
		対給水区域内人口 D/C		97.1	97.1	97.4	97.4	97.6	
	給 水 戸 数		戸	353,062	355,978	359,386	361,076	363,539	
	取 水 量	総 量	m³	90,471,097	89,035,817	89,355,729	90,013,074	89,436,211	
		一 日 平 均		247,866	243,934	244,141	246,611	245,031	
	配 水 量	総 量 E	m³	87,954,960	86,663,606	86,463,205	87,288,394	86,634,582	
		公 称 能 力		378,926	379,256	377,321	377,317	377,317	
		一 日 平 均		240,972	237,435	236,238	239,146	237,355	
		一 日 最 大		7/19 260,739	6/28 258,048	7/18 257,457	7/4 255,521	7/10 255,801	
	使 用 水 量	総 量 F	m³	80,150,901	78,771,925	78,383,643	78,433,258	77,846,494	
		内 訳		一 般 用	66,540,971	65,146,972	64,446,597	64,414,921	63,838,470
				業 務 用	10,541,278	10,666,286	10,940,487	11,055,383	12,035,211
				官 公 用	3,068,652	2,958,667	2,996,559	2,962,954	1,972,813
				臨 時 用	0	0	0	0	0
		一 日 平 均		219,592	215,813	214,163	214,886	213,278	
		給 水 人 口		給 水 量	リットル	286.1	282.0	280.7	283.4
	一 人 一 日	最大配水量	339.8	337.1		337.4	337.0	339.4	
	有 収 率 F/E		%	91.13	90.89	90.66	89.86	89.86	
そ の 他	導 送 配 水 管 延 長 ※		m	5,523,998	5,489,609	5,508,955	5,516,935	5,521,866	
	職 員 数 ※ (管理者含)	損 益 勘 定	人	108	104	105	106	104	
		資 本 勘 定		42	40	40	41	39	
		計		150	144	145	147	143	

※導送配水管延長はGISマッピングシステムに基づいて算出しています。

※職員数は再任用（フルタイム、短時間）勤務職員を除いています。


Ⅱ 施 設 の 概 要

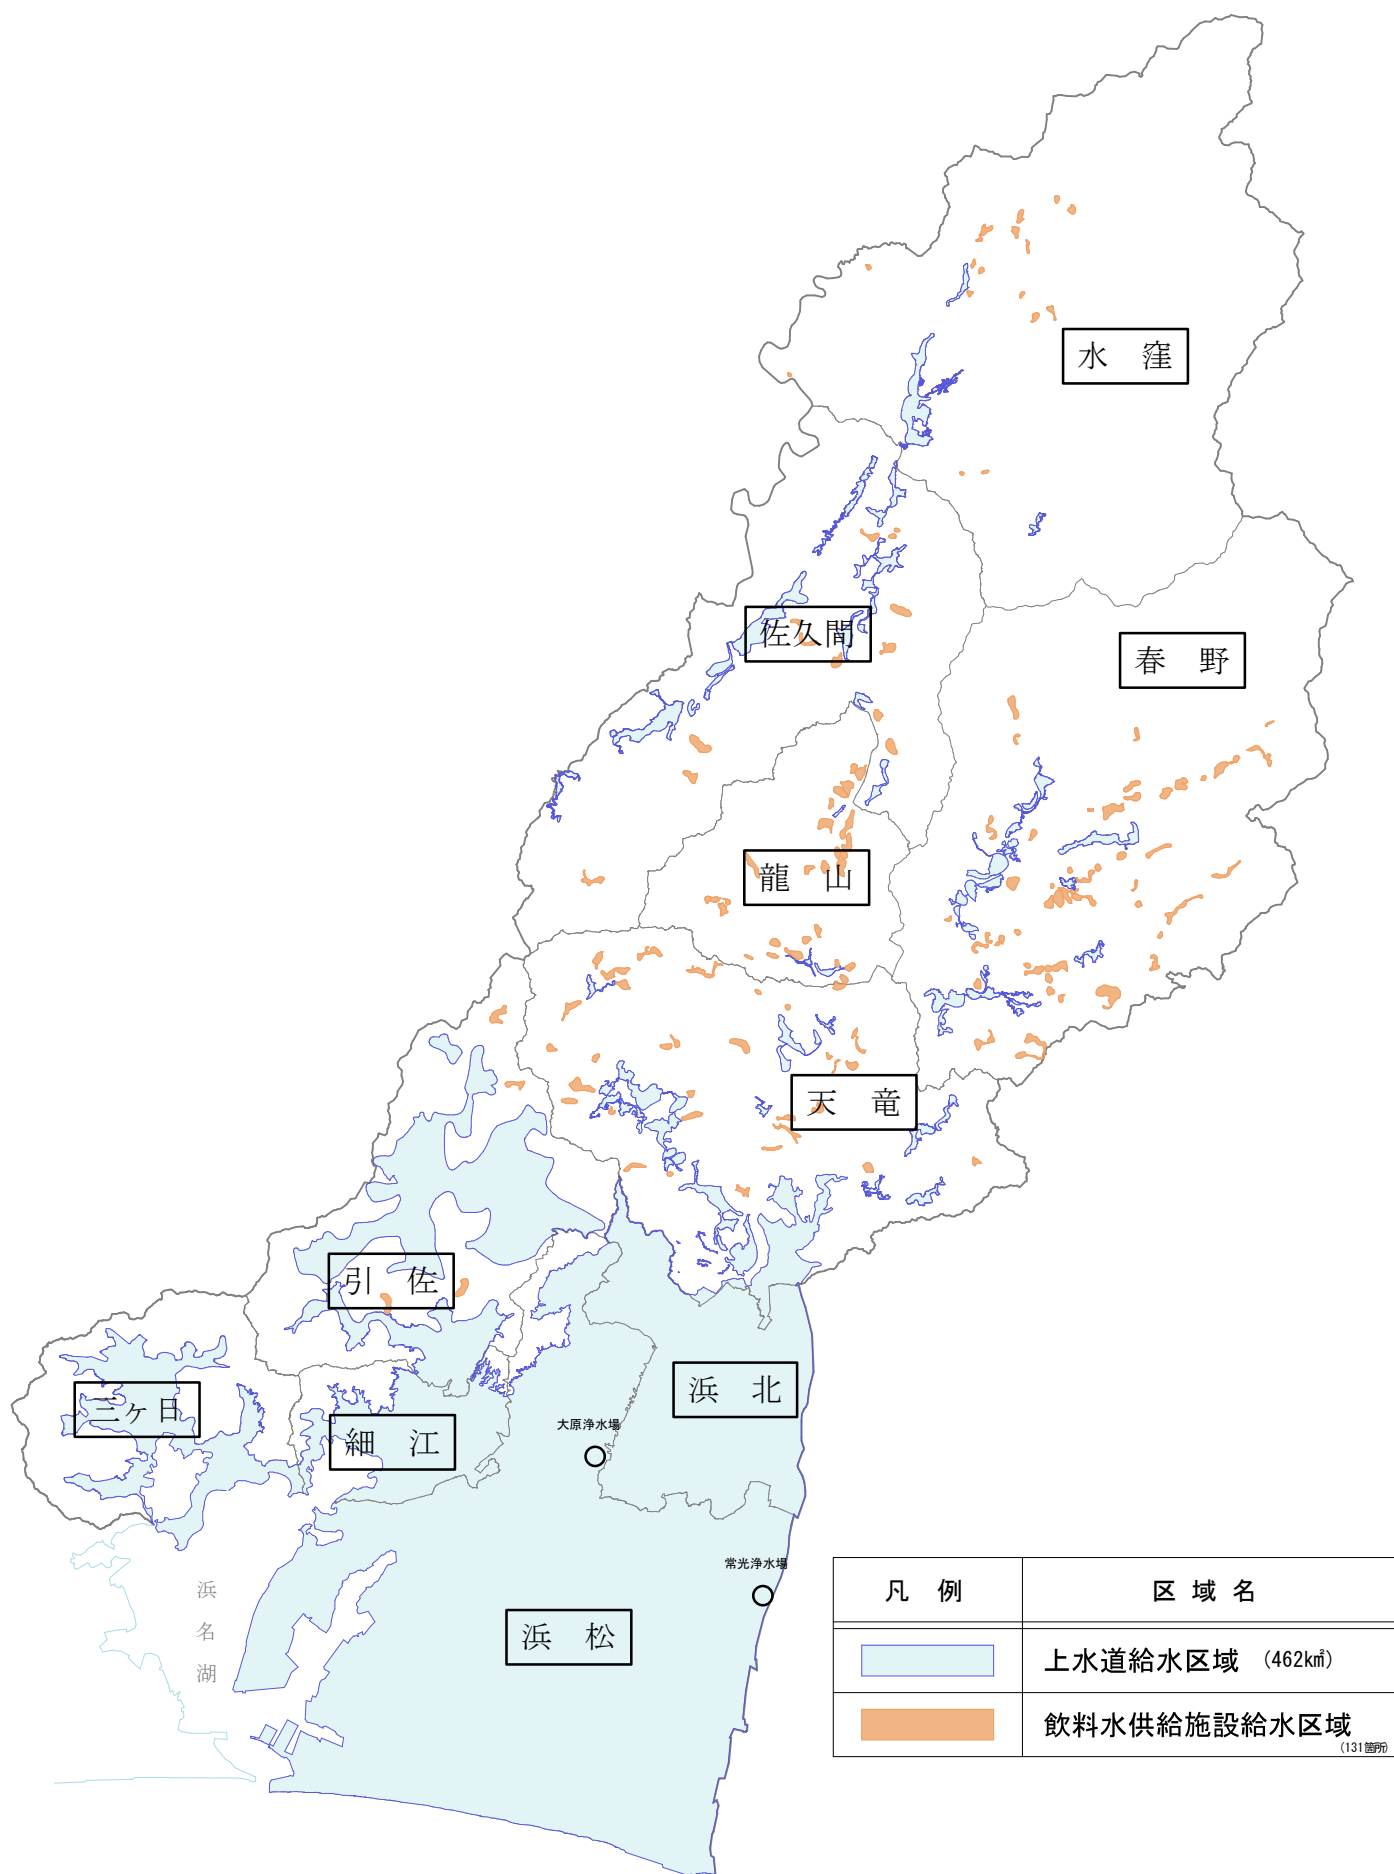

浜松地区配水系統図

浜松地区の配水能力


自己水源	159,640 m ³
県受水	125,040 m ³
一日最大配水能力	284,680 m ³

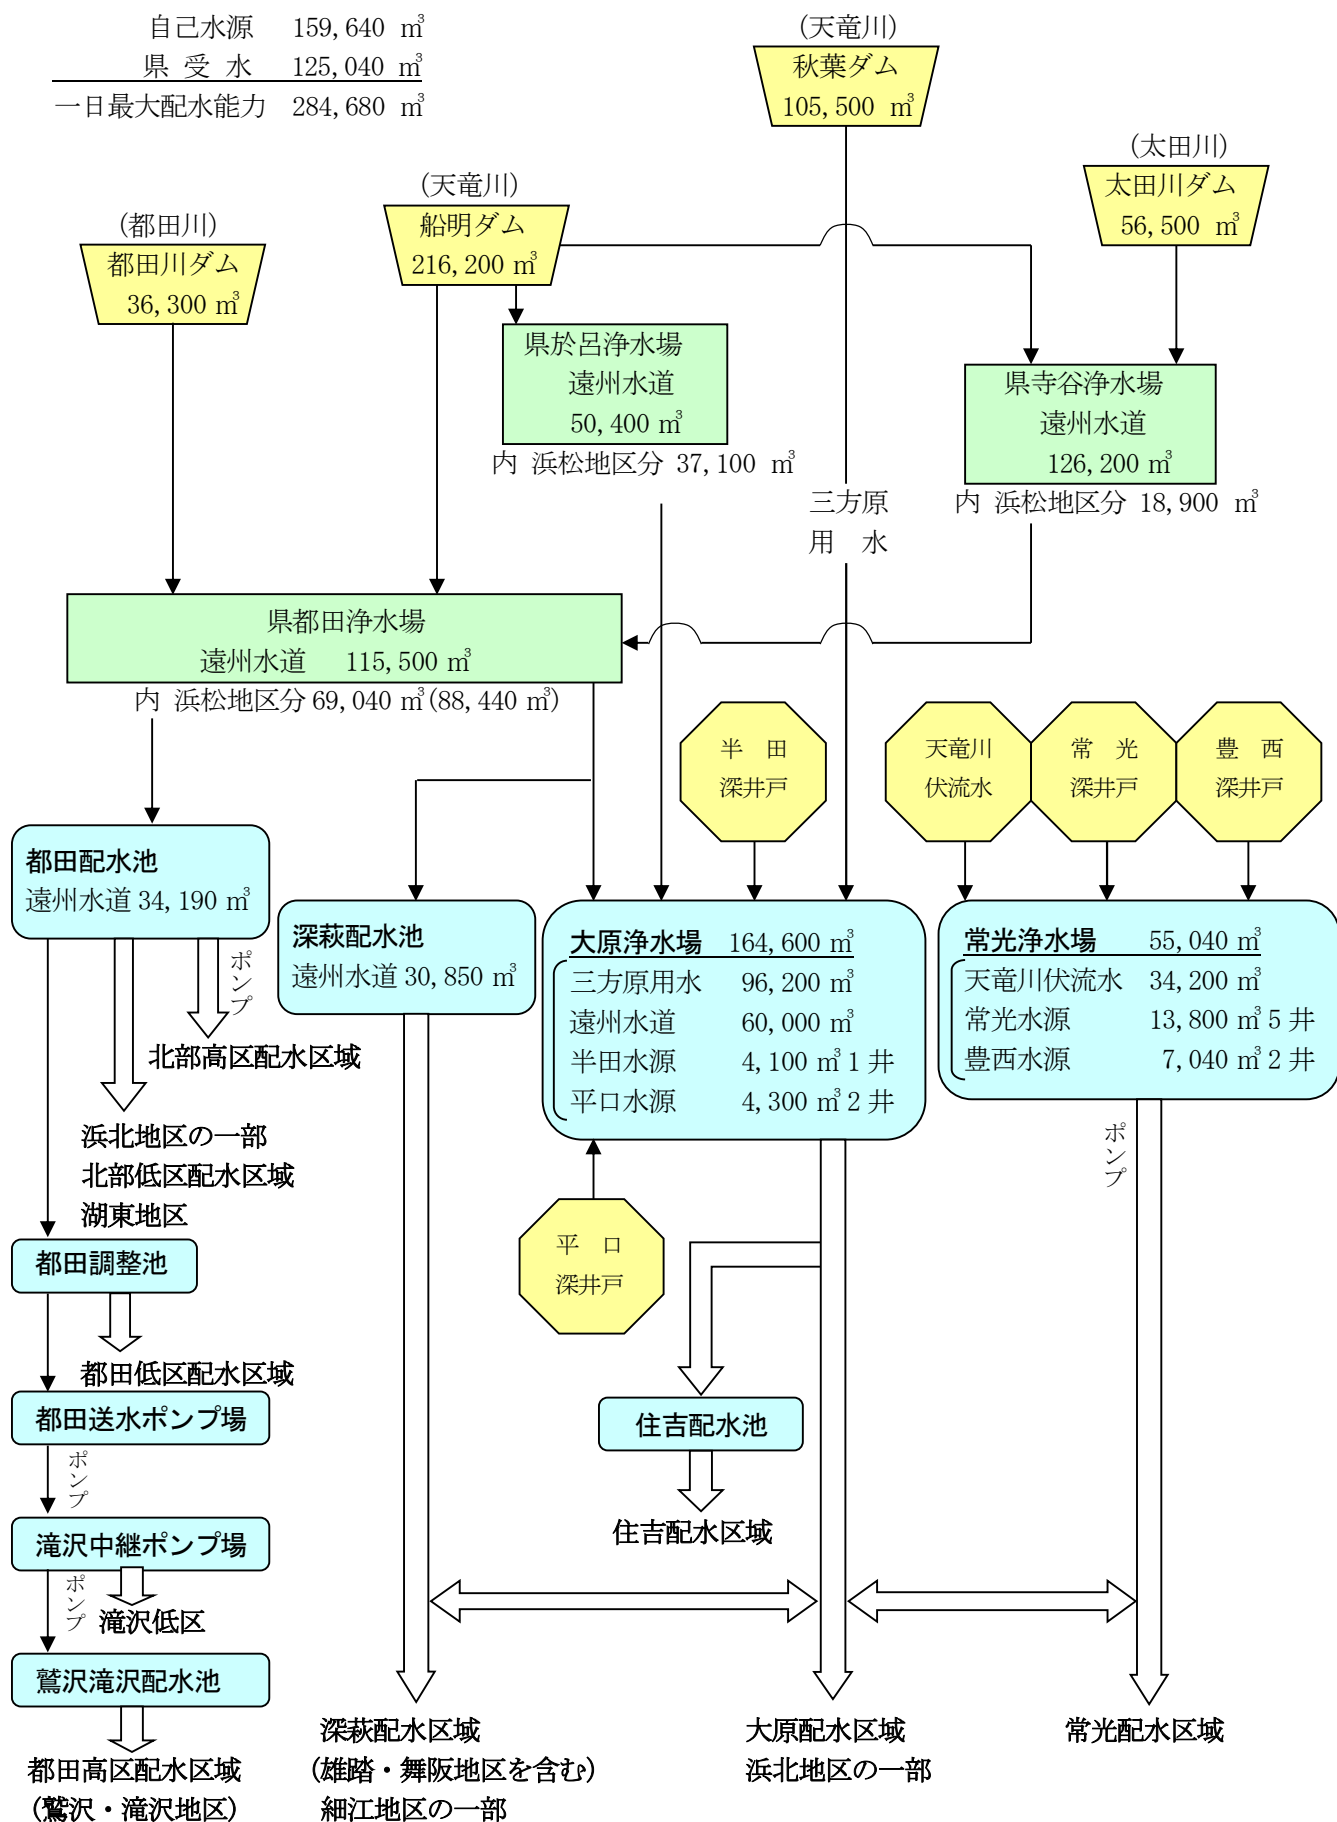

浜北地区配水系統図

浜北地区の配水能力


自己水源	27,552 m ³
県受水	14,500 m ³
	42,052 m ³

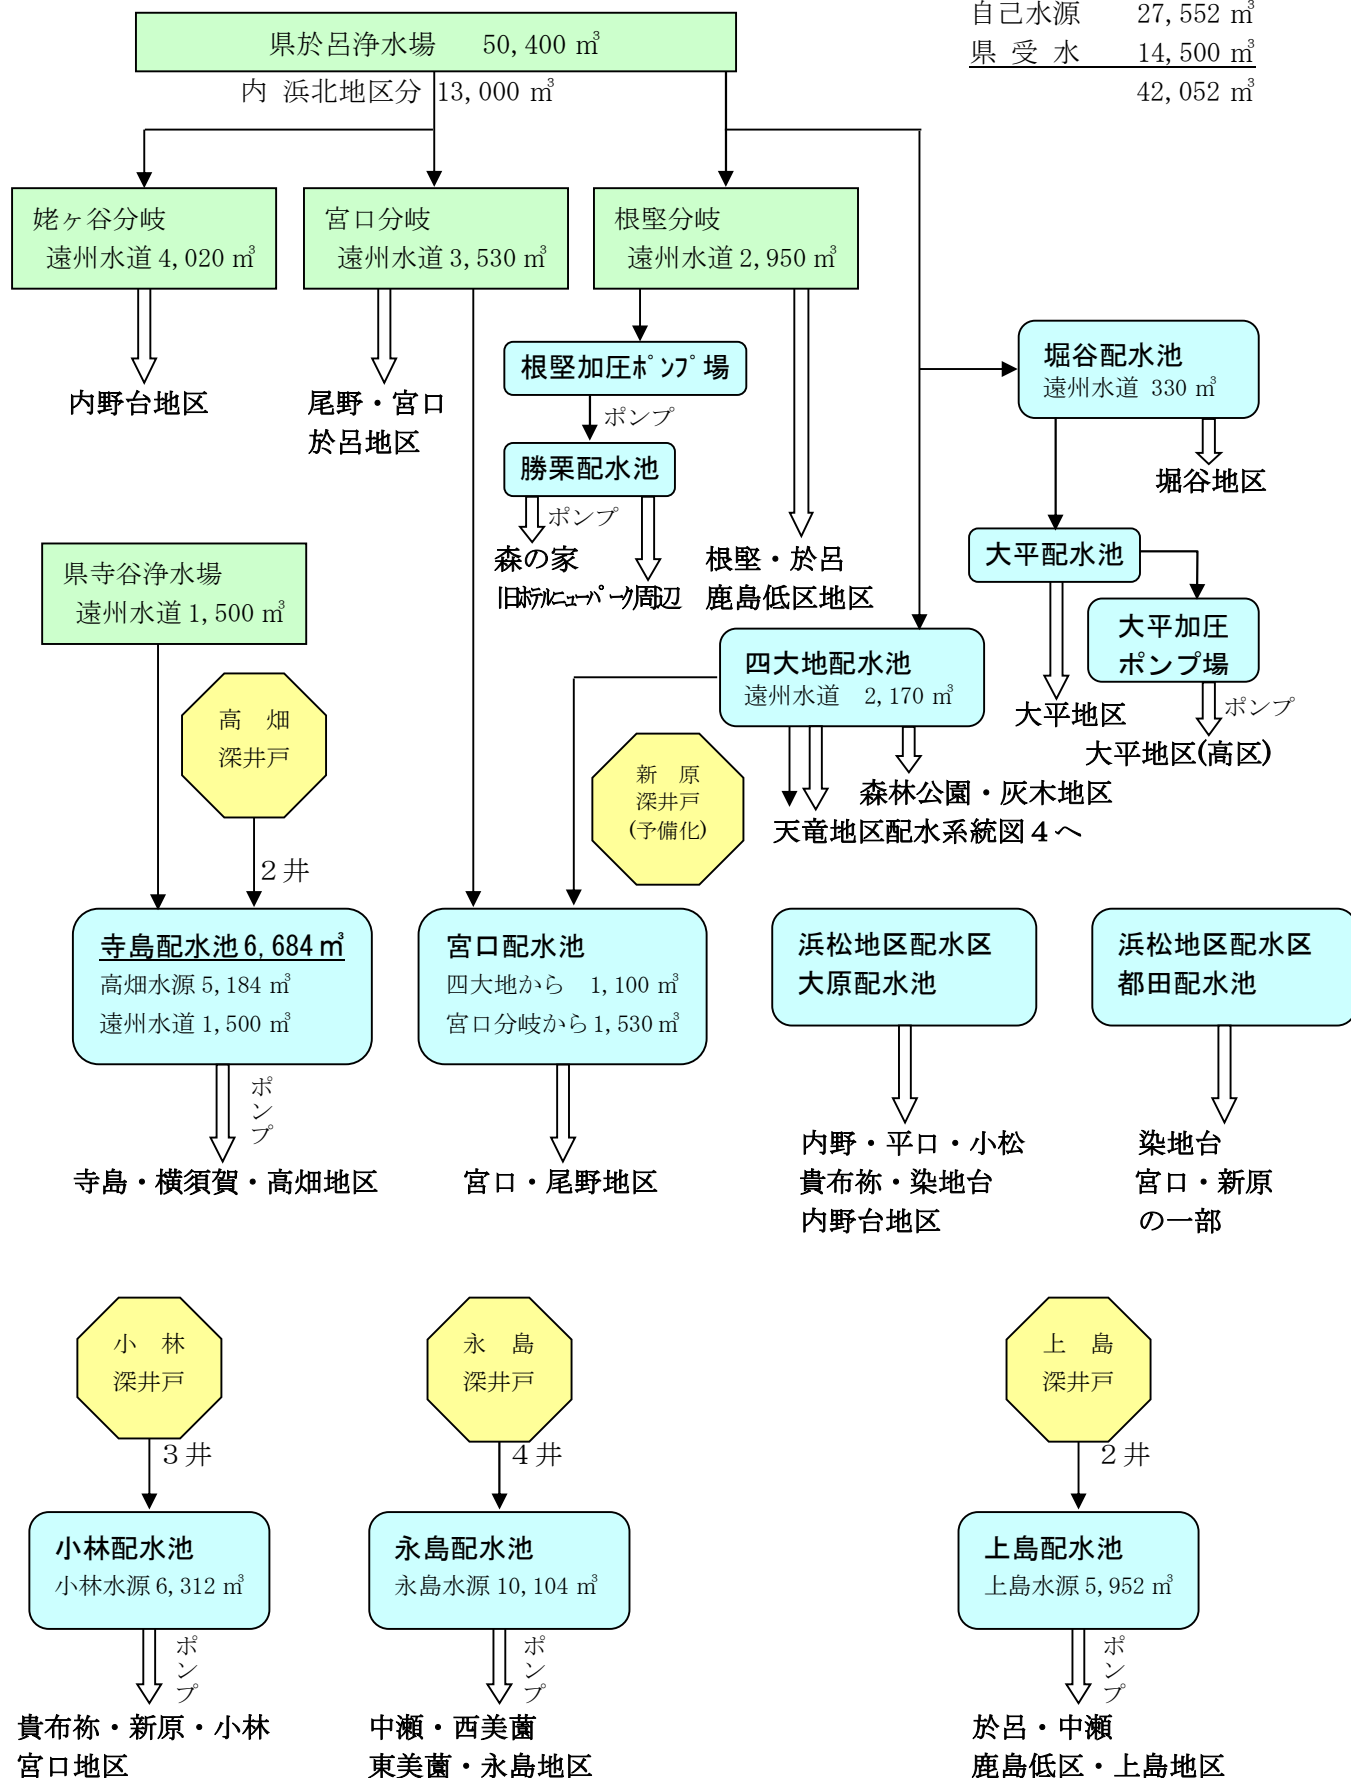


天竜地区配水系統図 1

天竜・春野・龍山・佐久間・水窪
各地区合計の配水能力
自己水源 13,819 m³
県受水 3,600 m³


17,419 m³

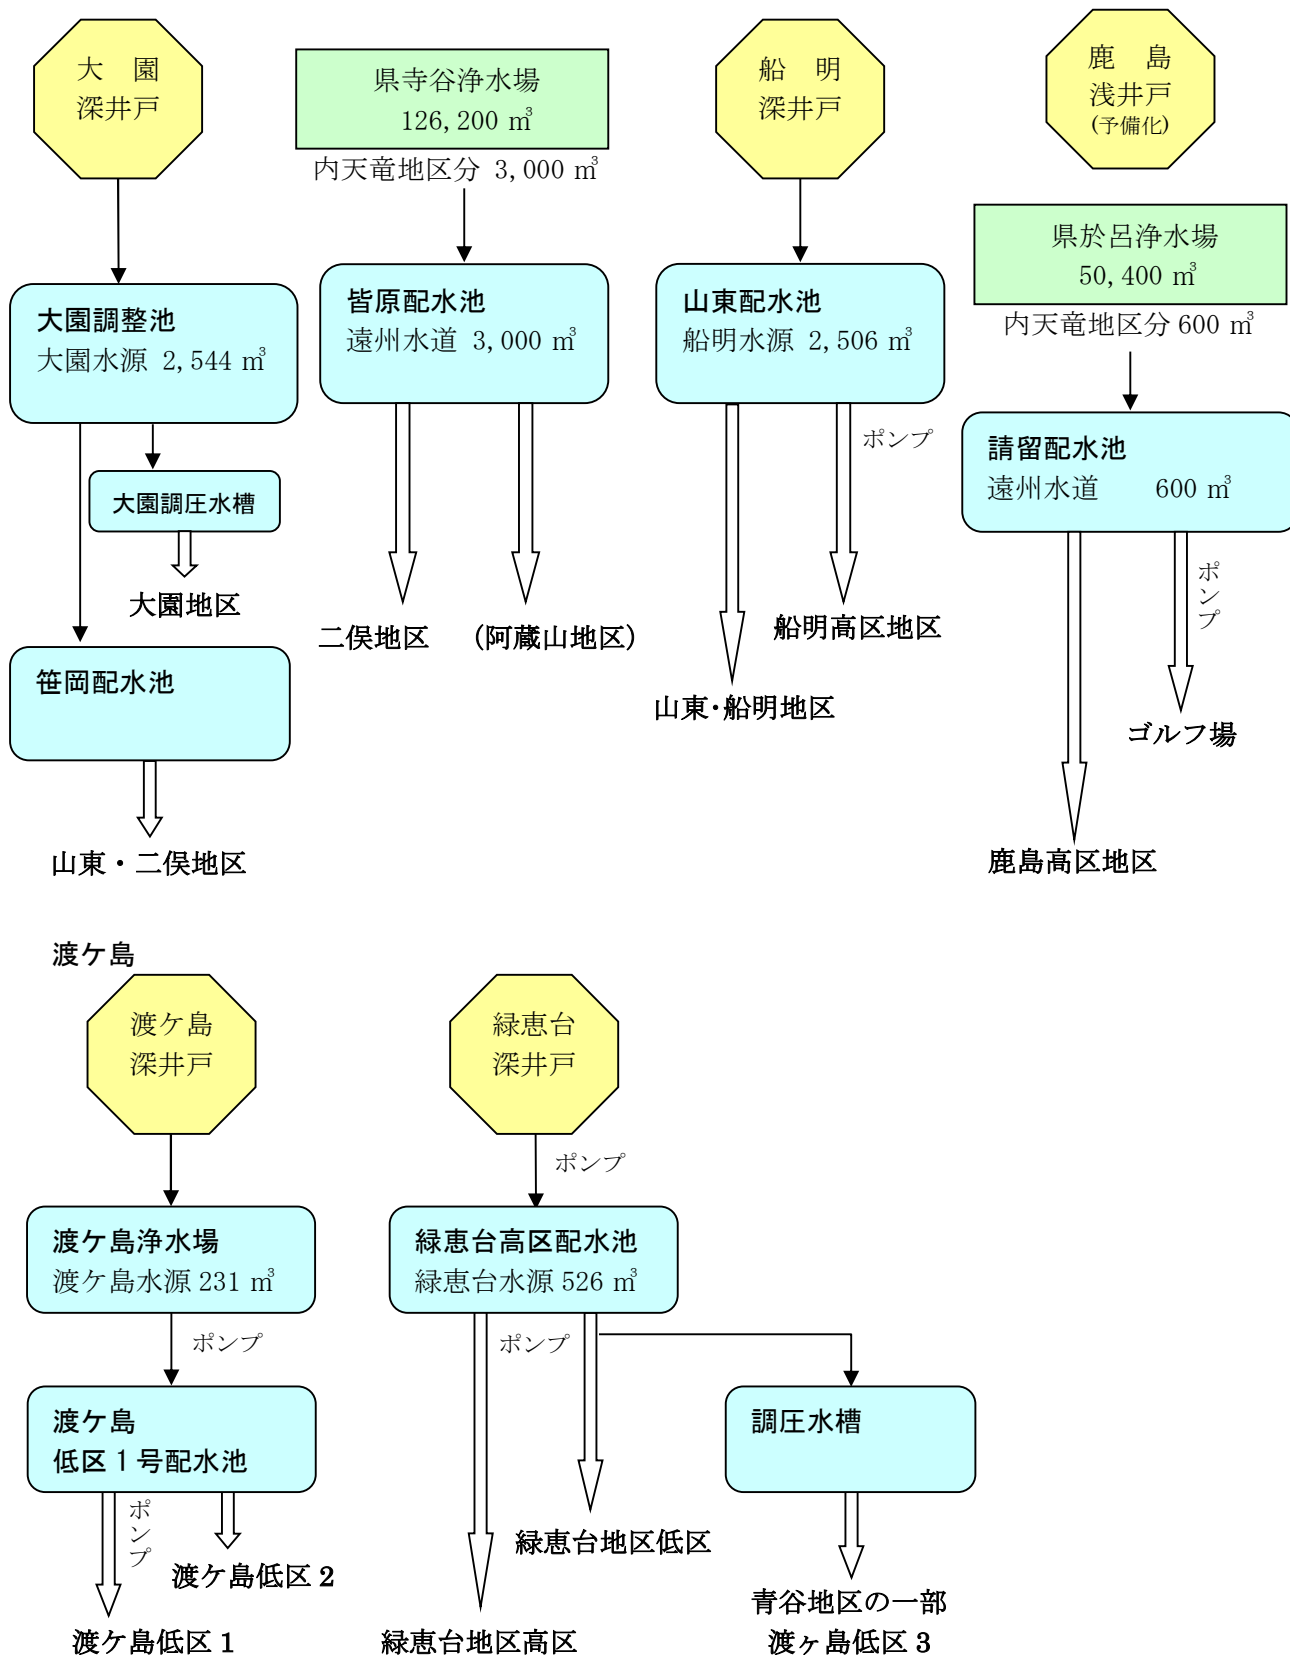


天竜地区配水系統図 2

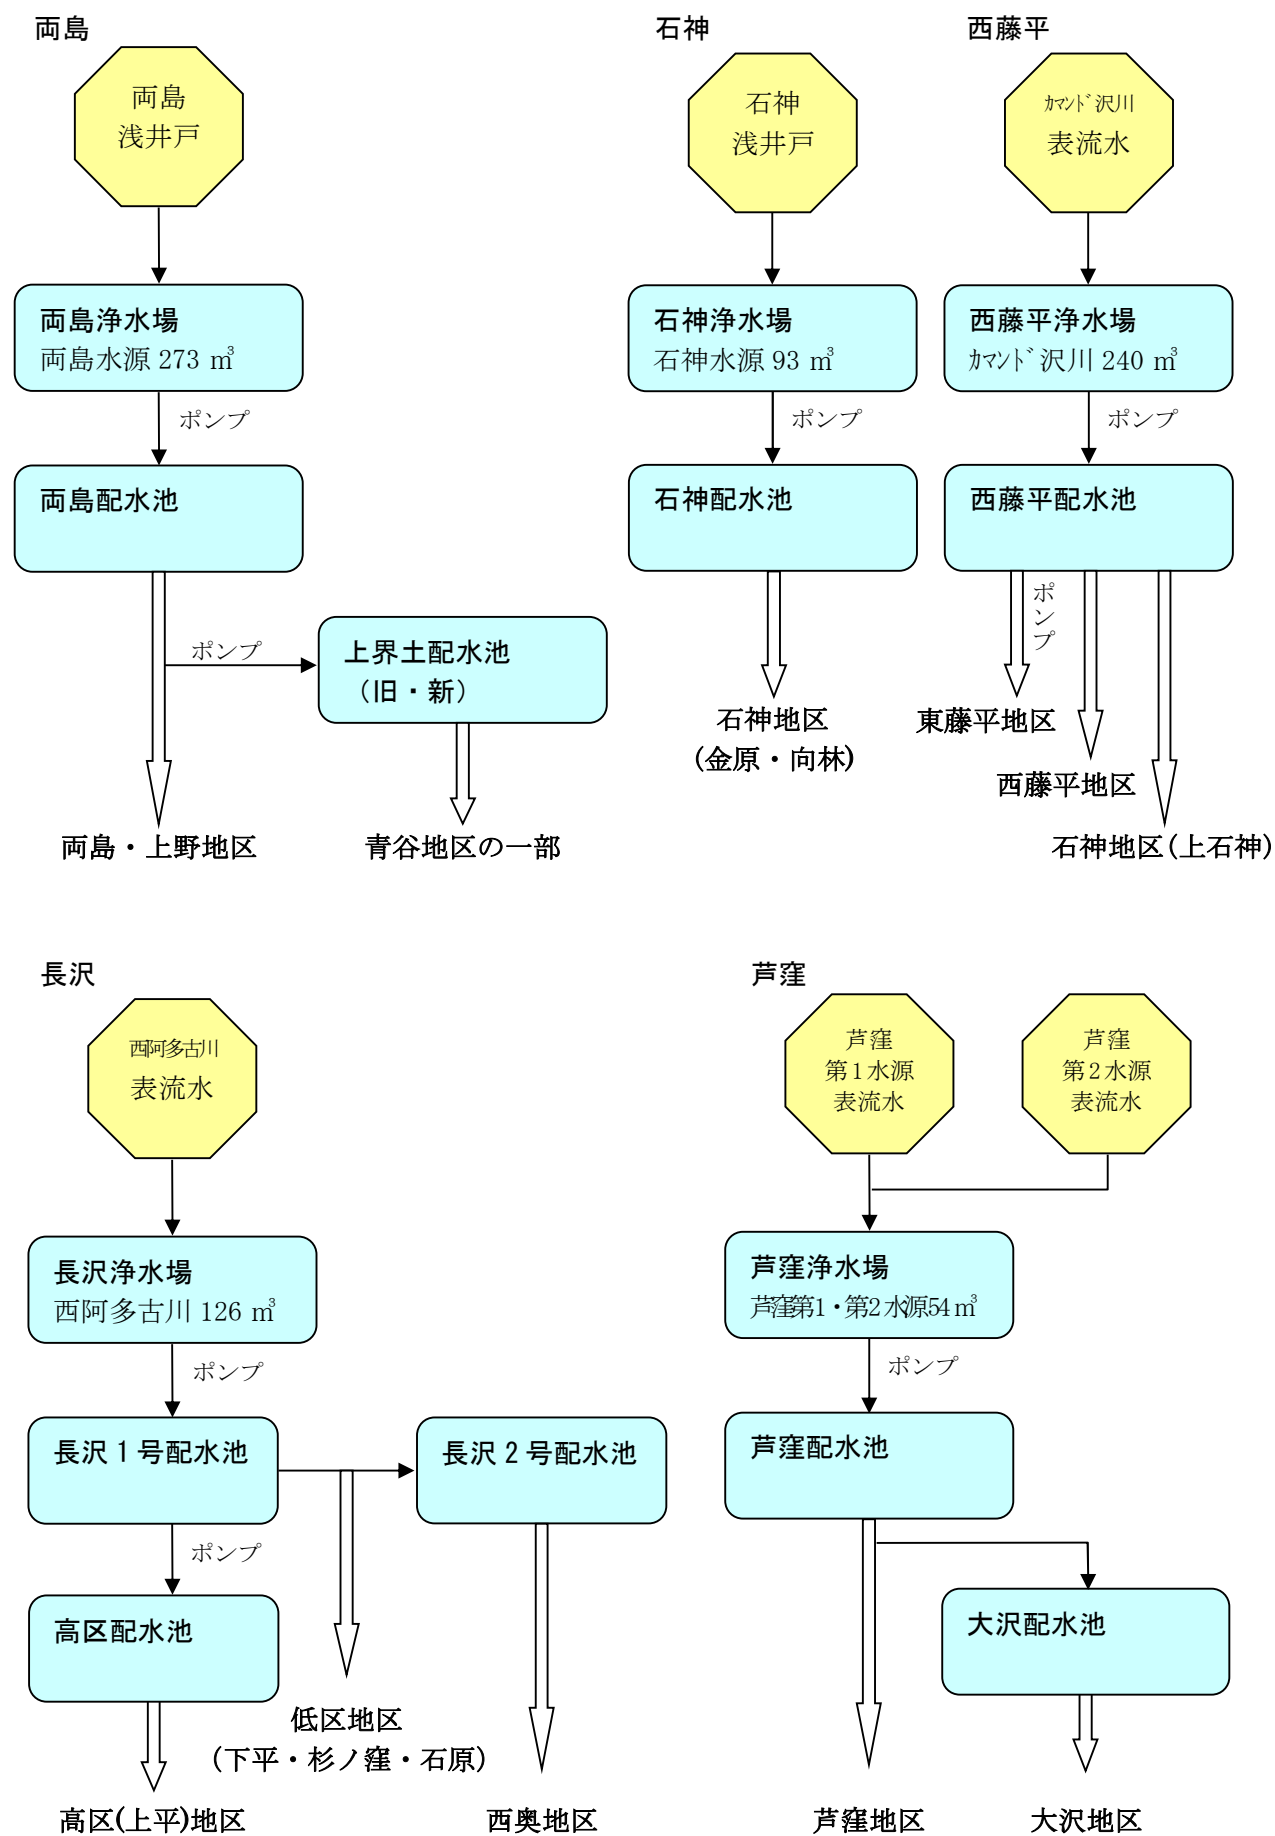

天竜地区配水系統図 3

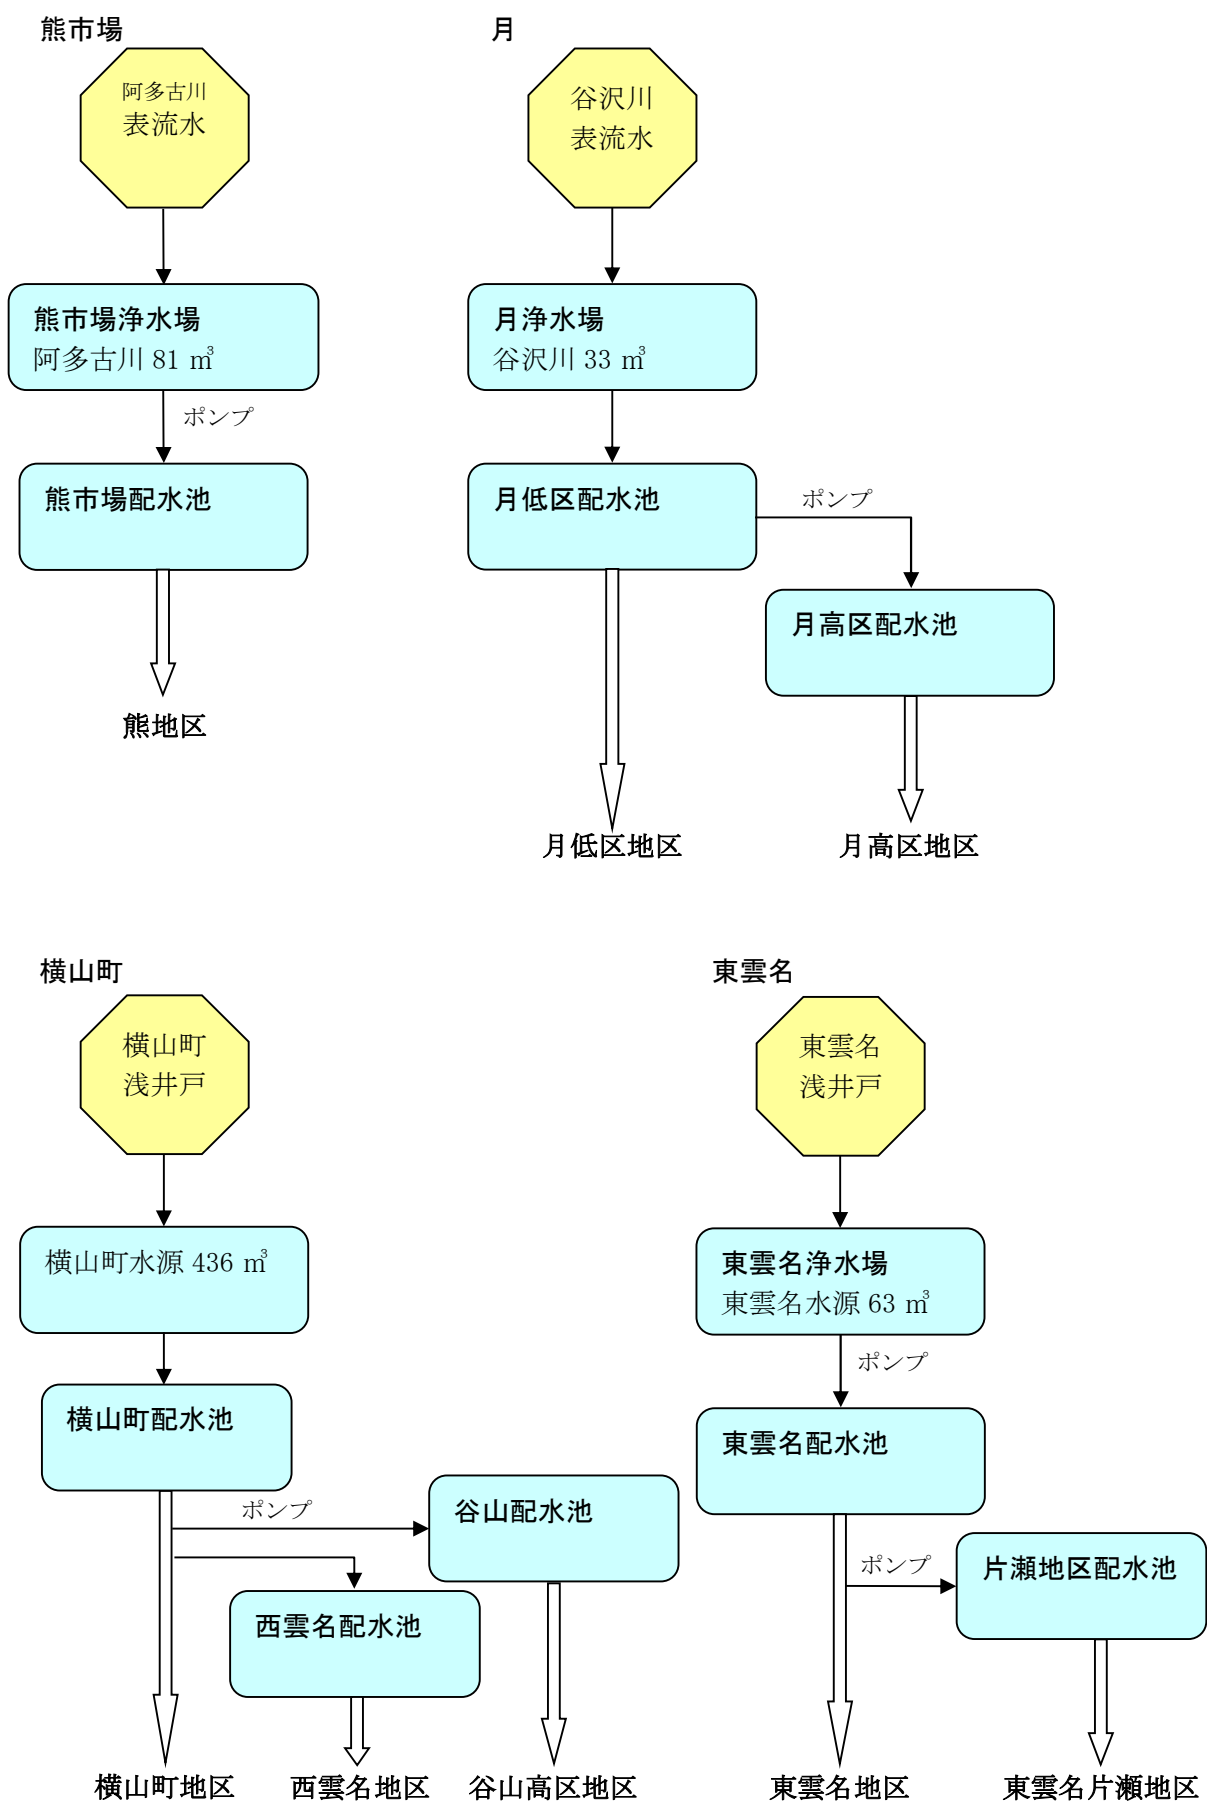


天竜地区配水系統図 4

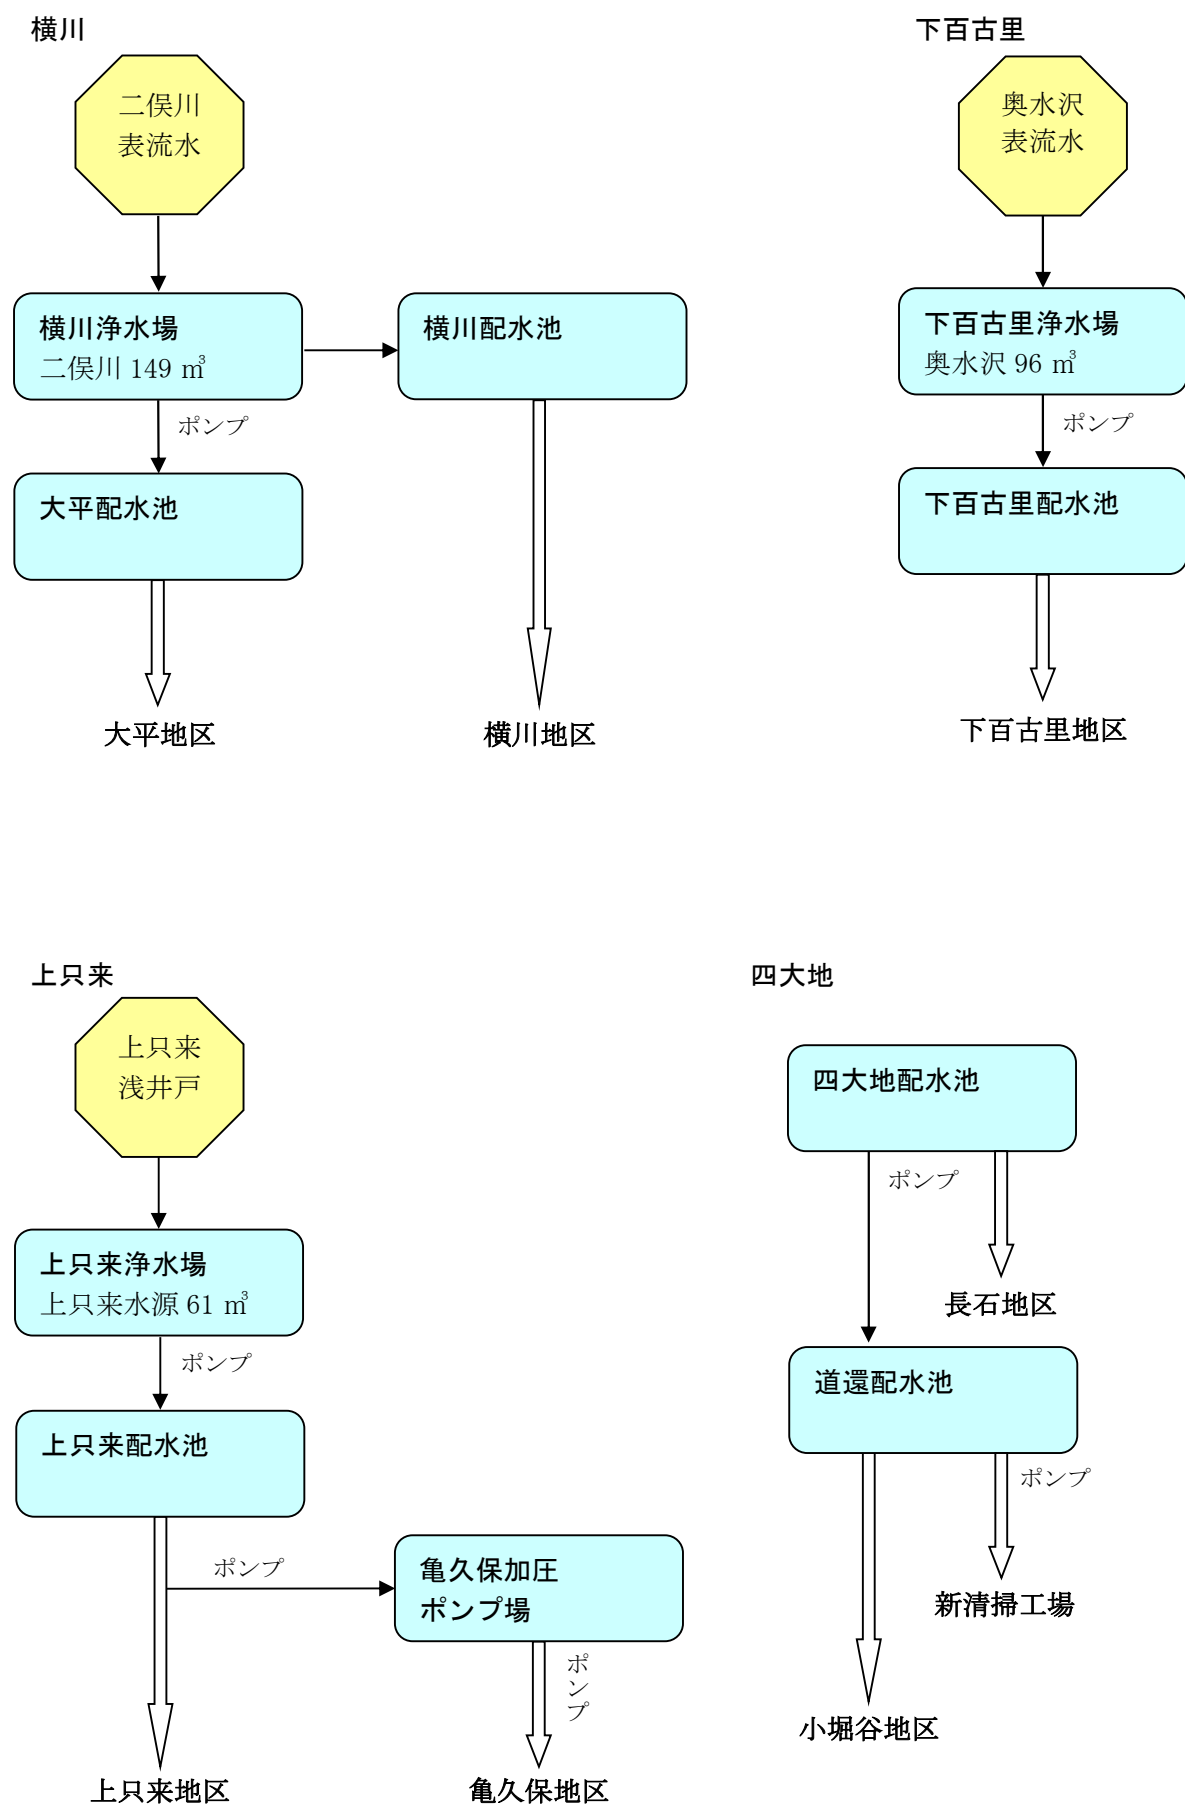


[illegible]


春野地区配水系統図 2

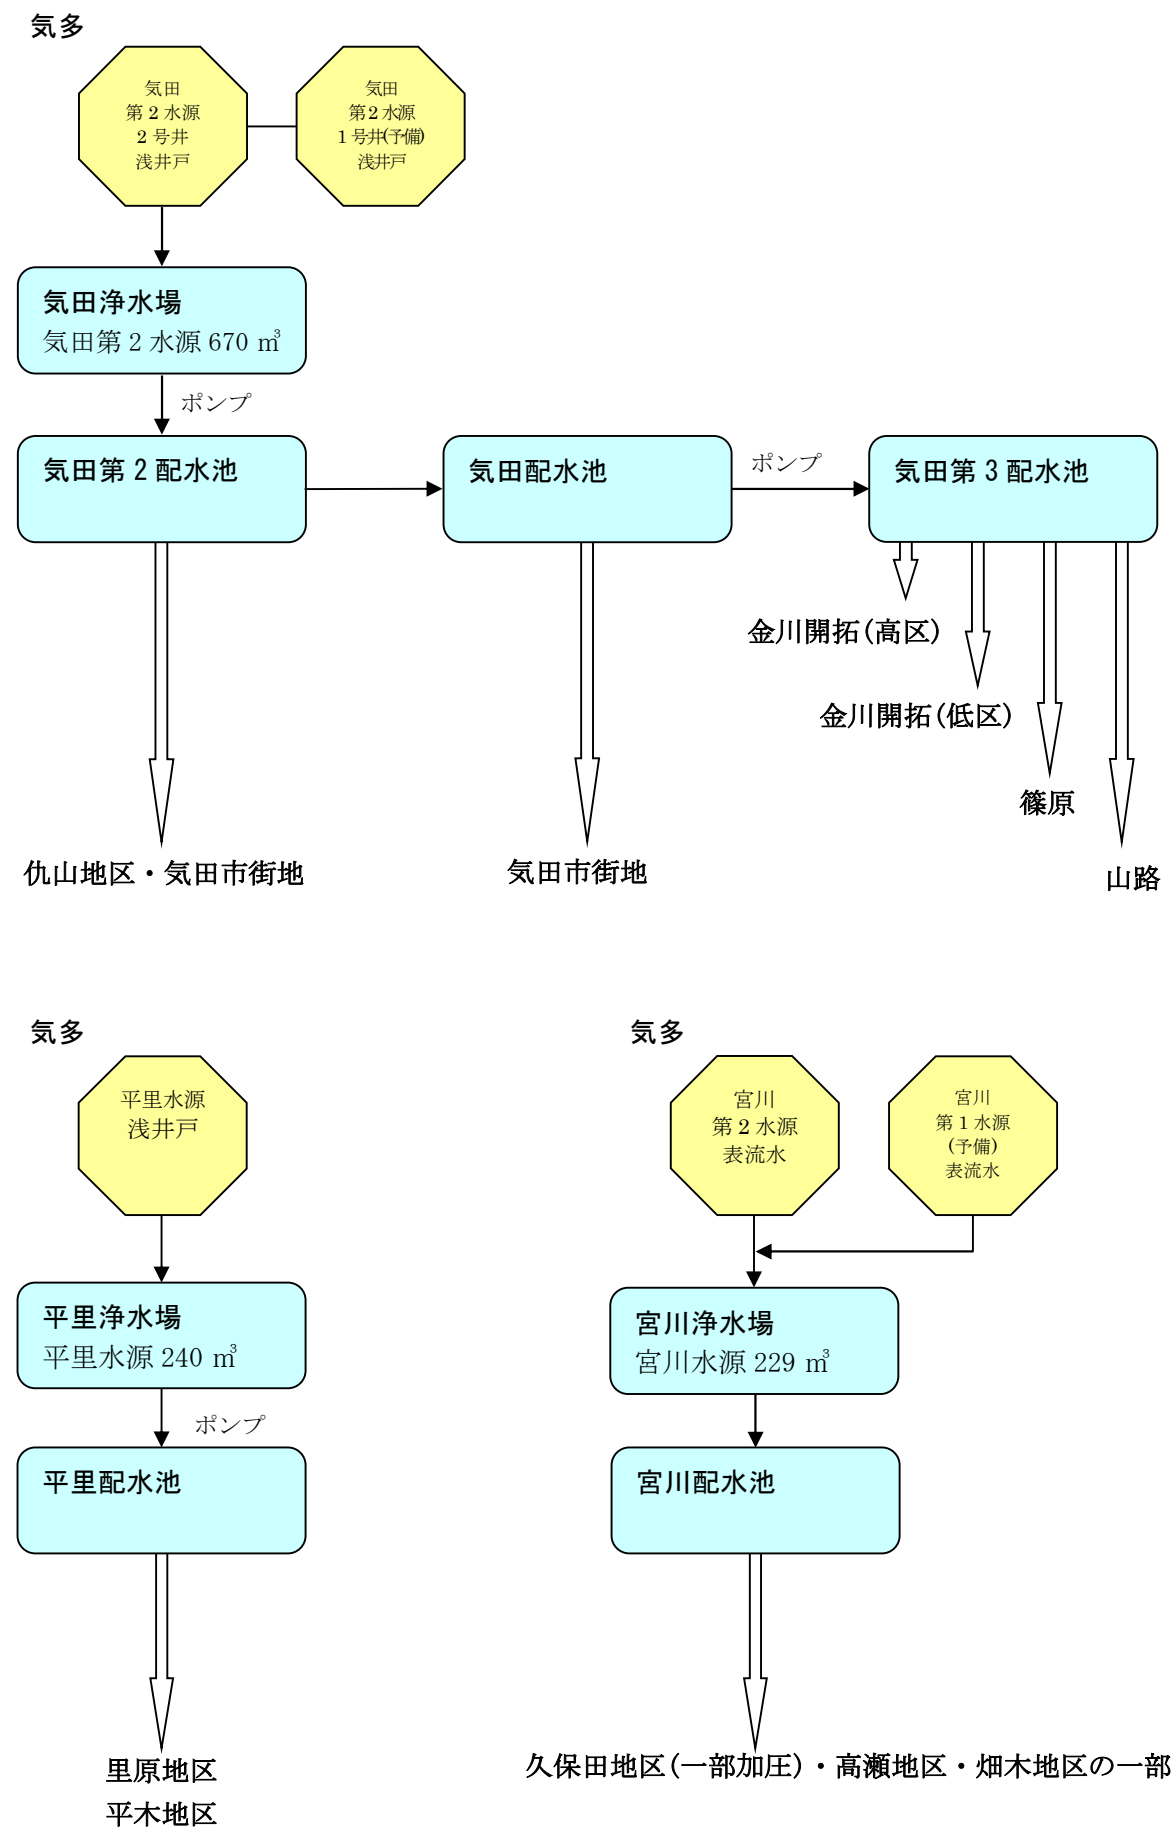


春野地区配水系統図 3

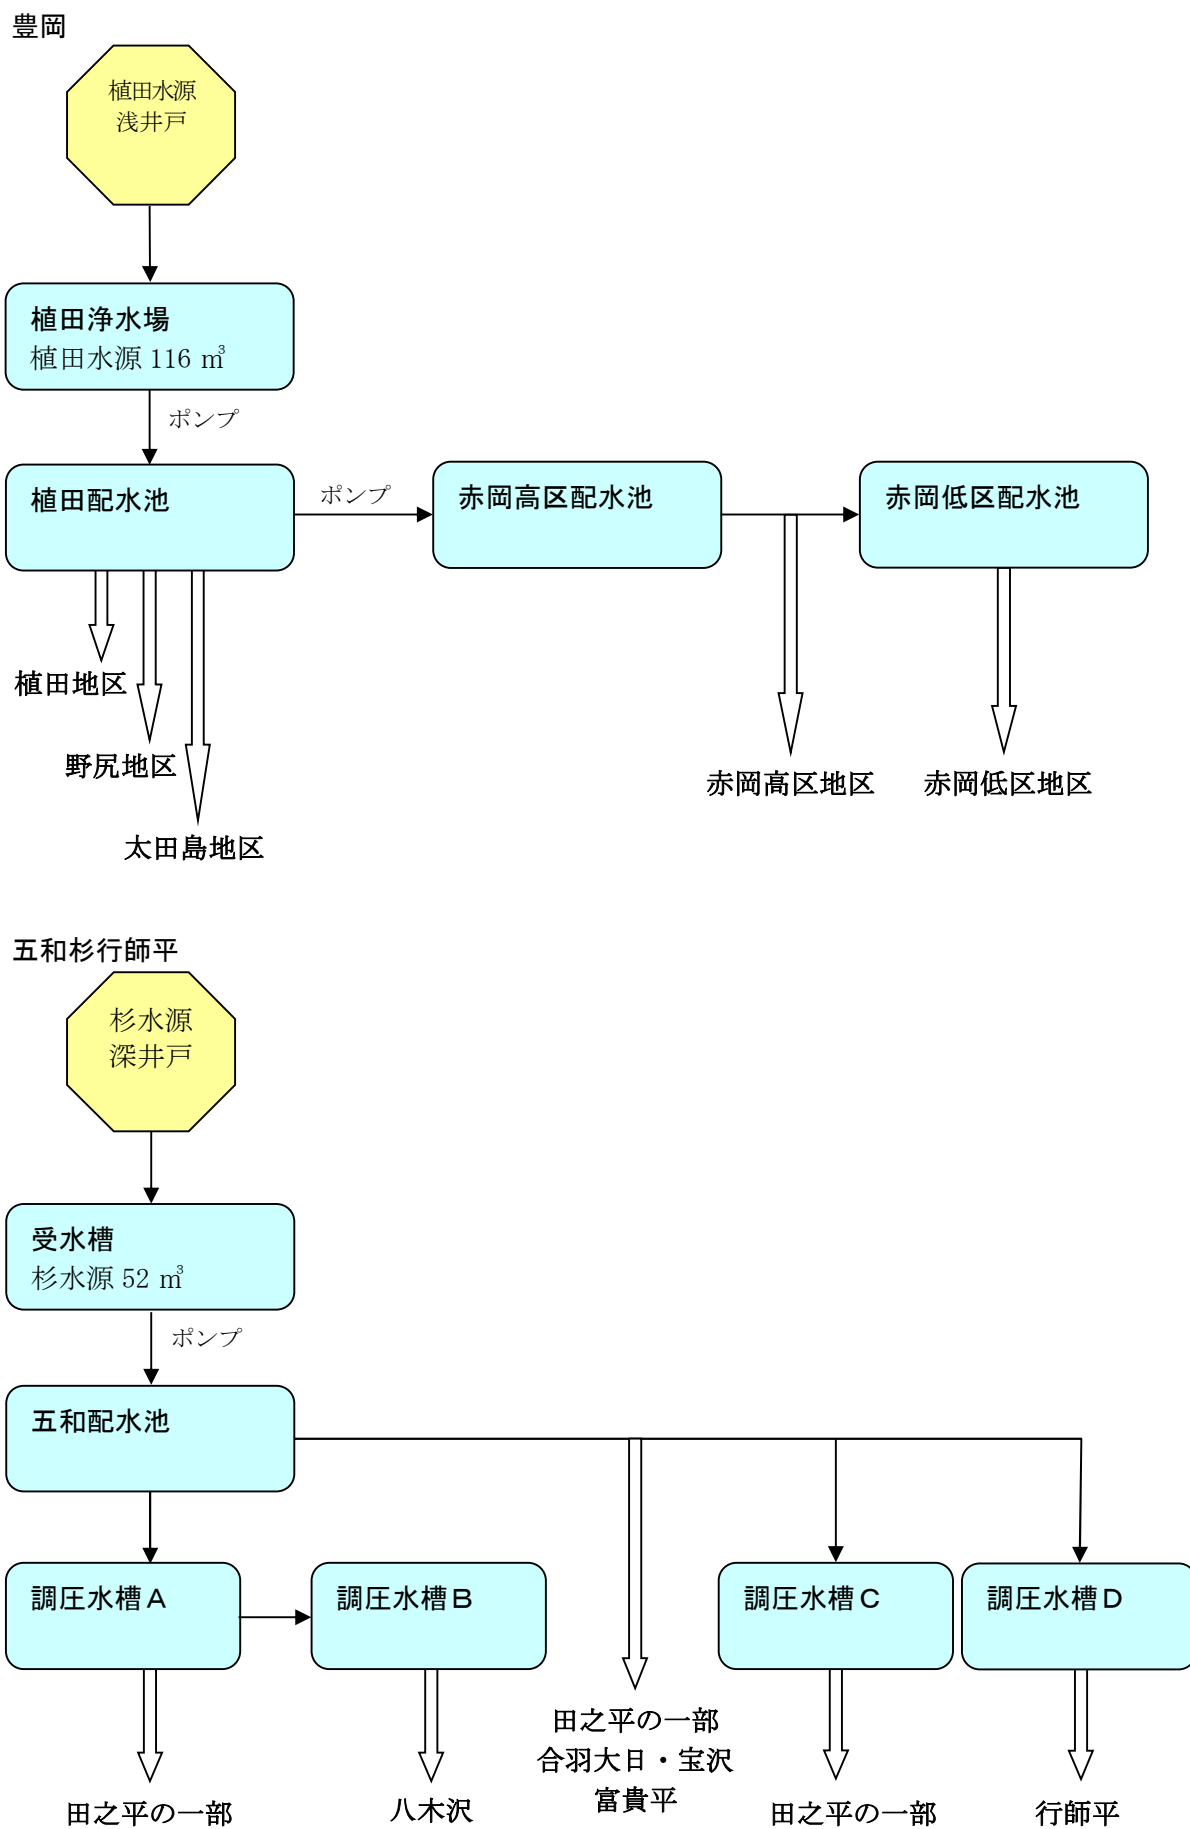


龍山地区配水系統図

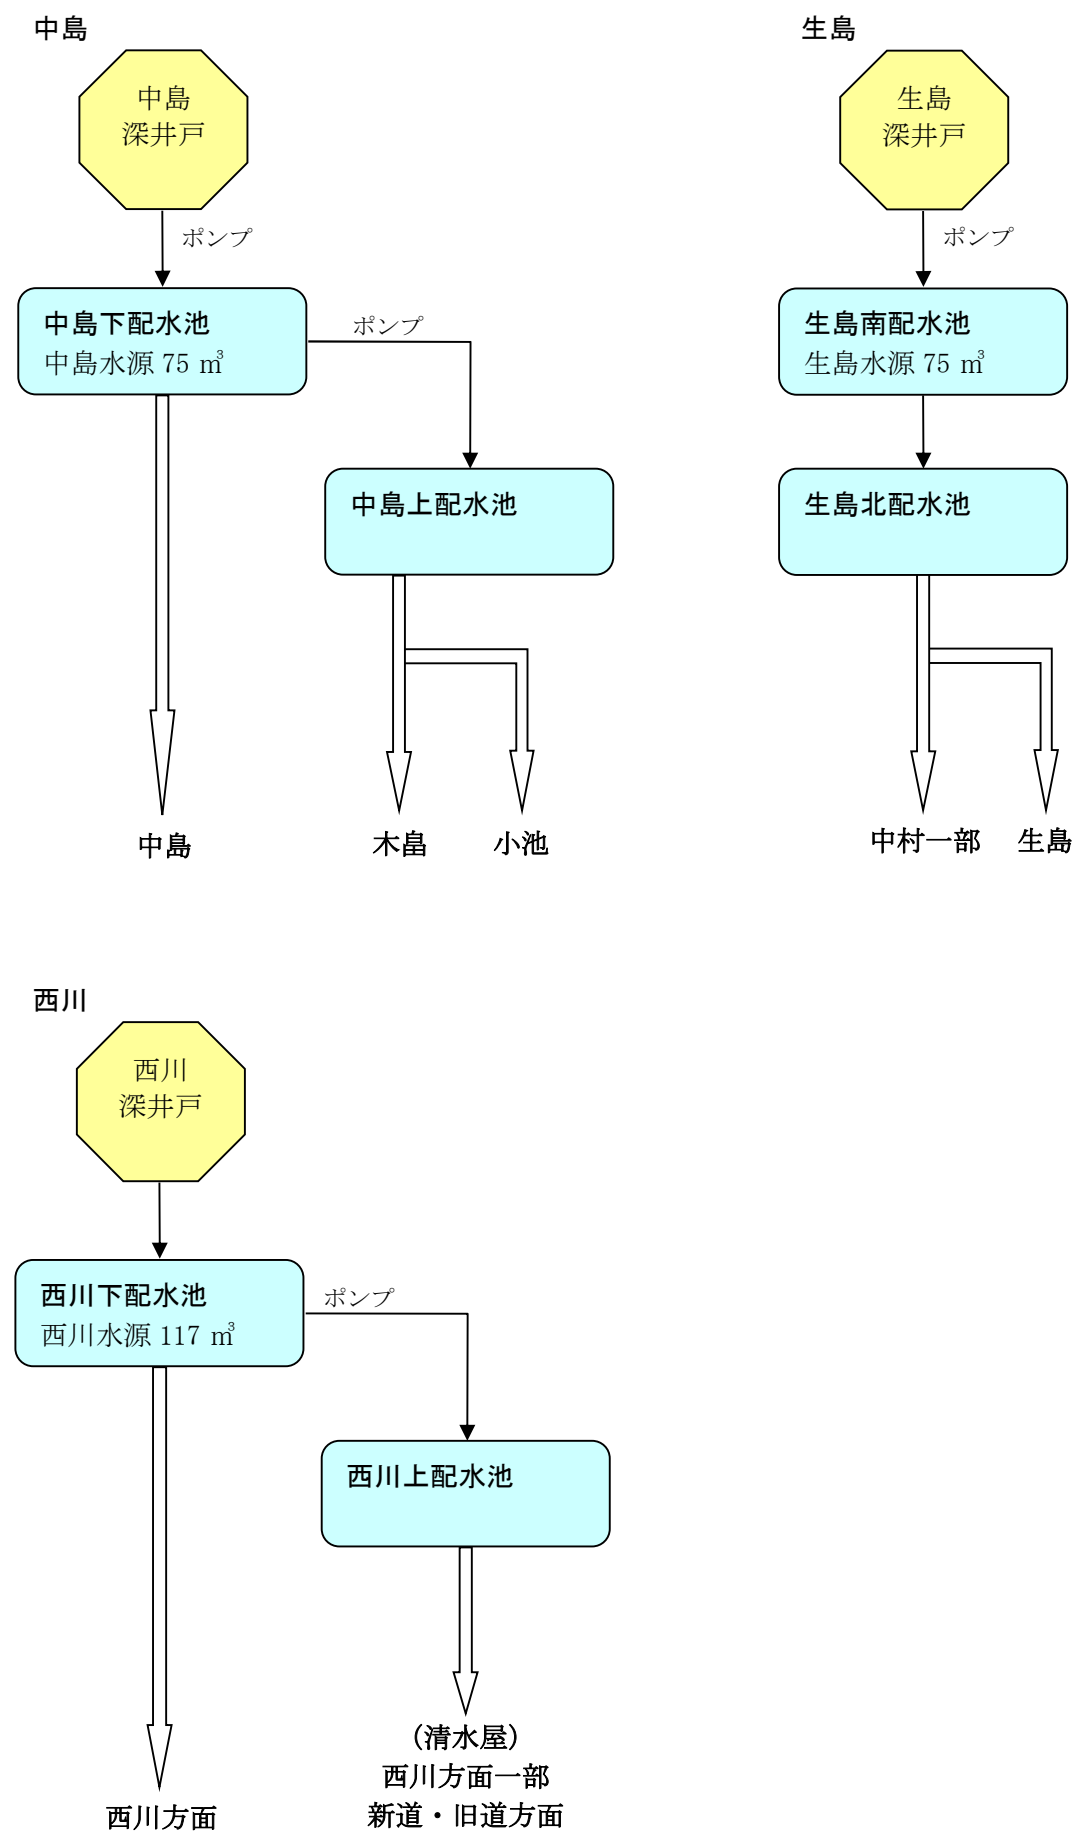


佐久間地区配水系統図 1

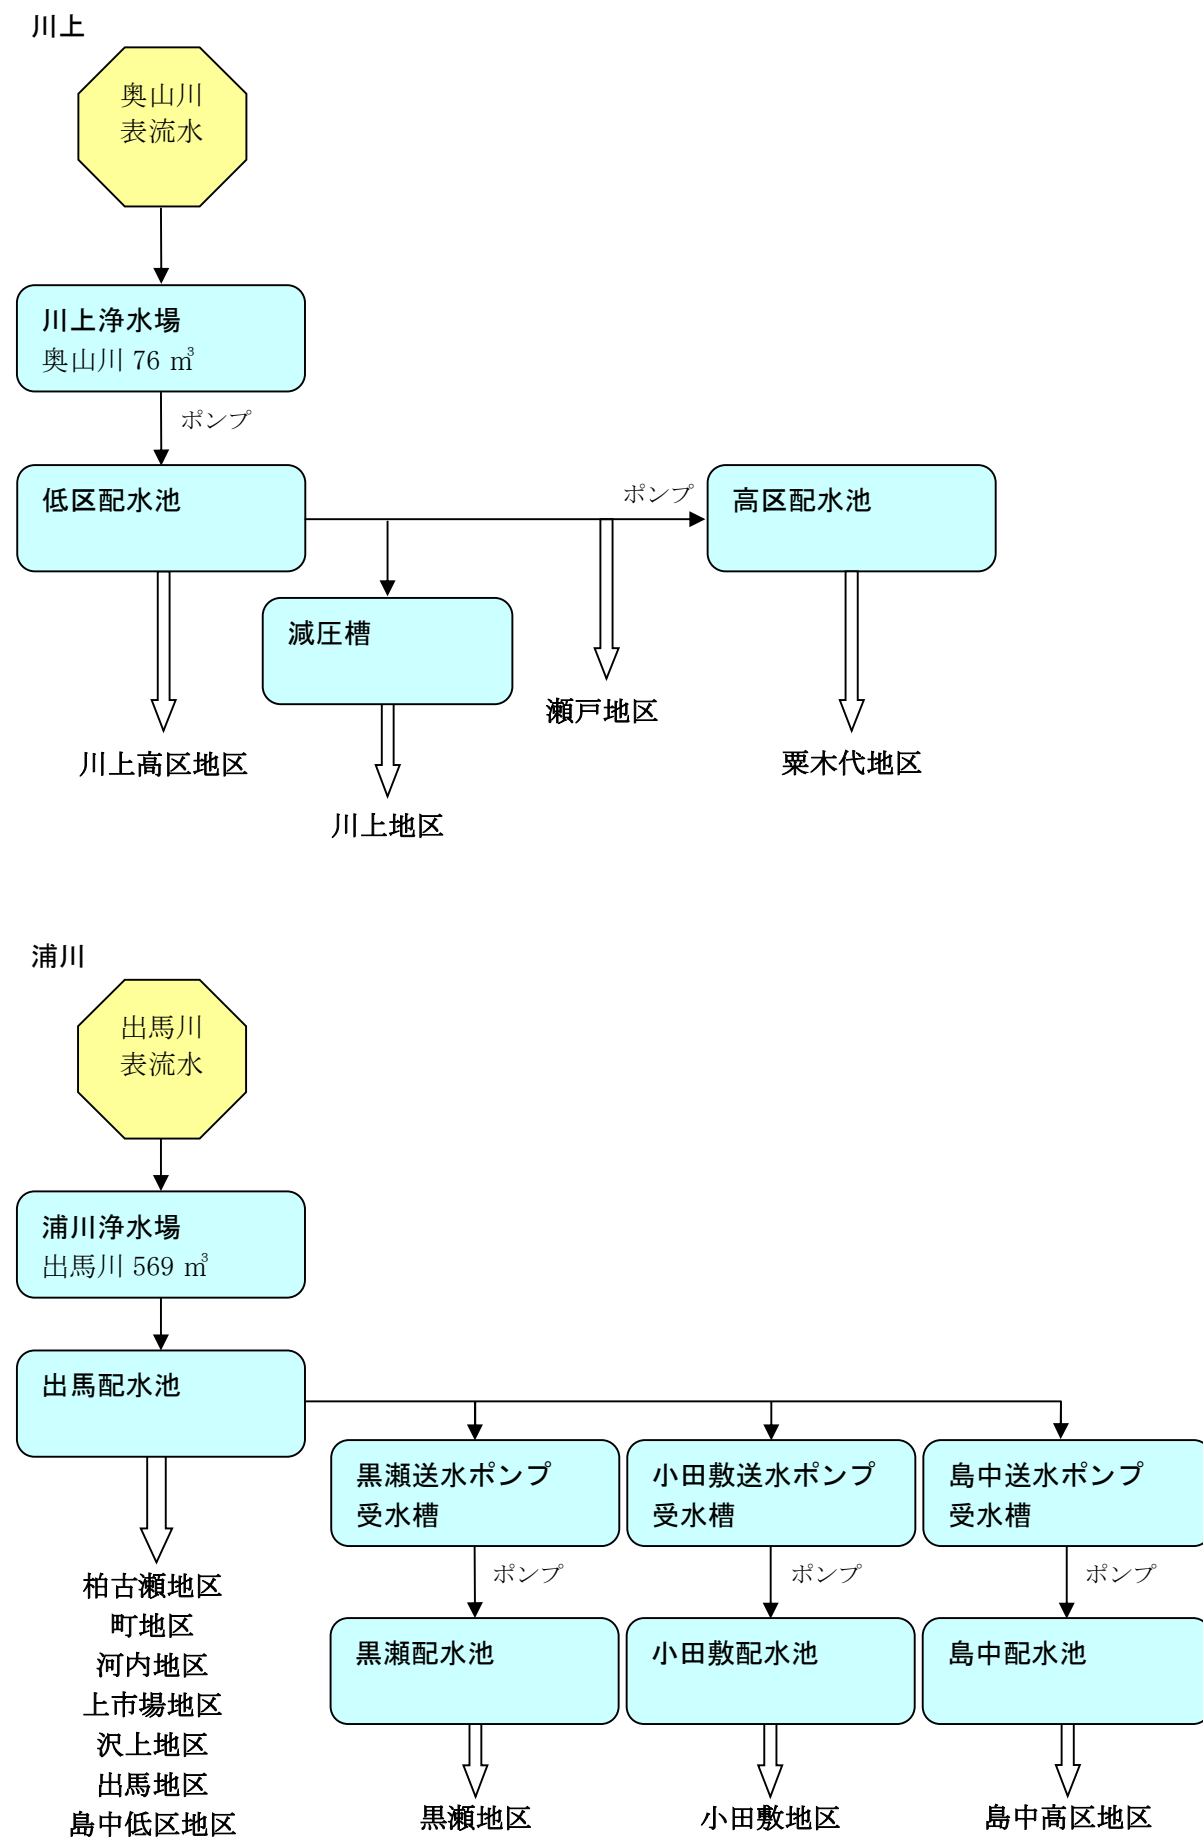

佐久間地区配水系統図 2

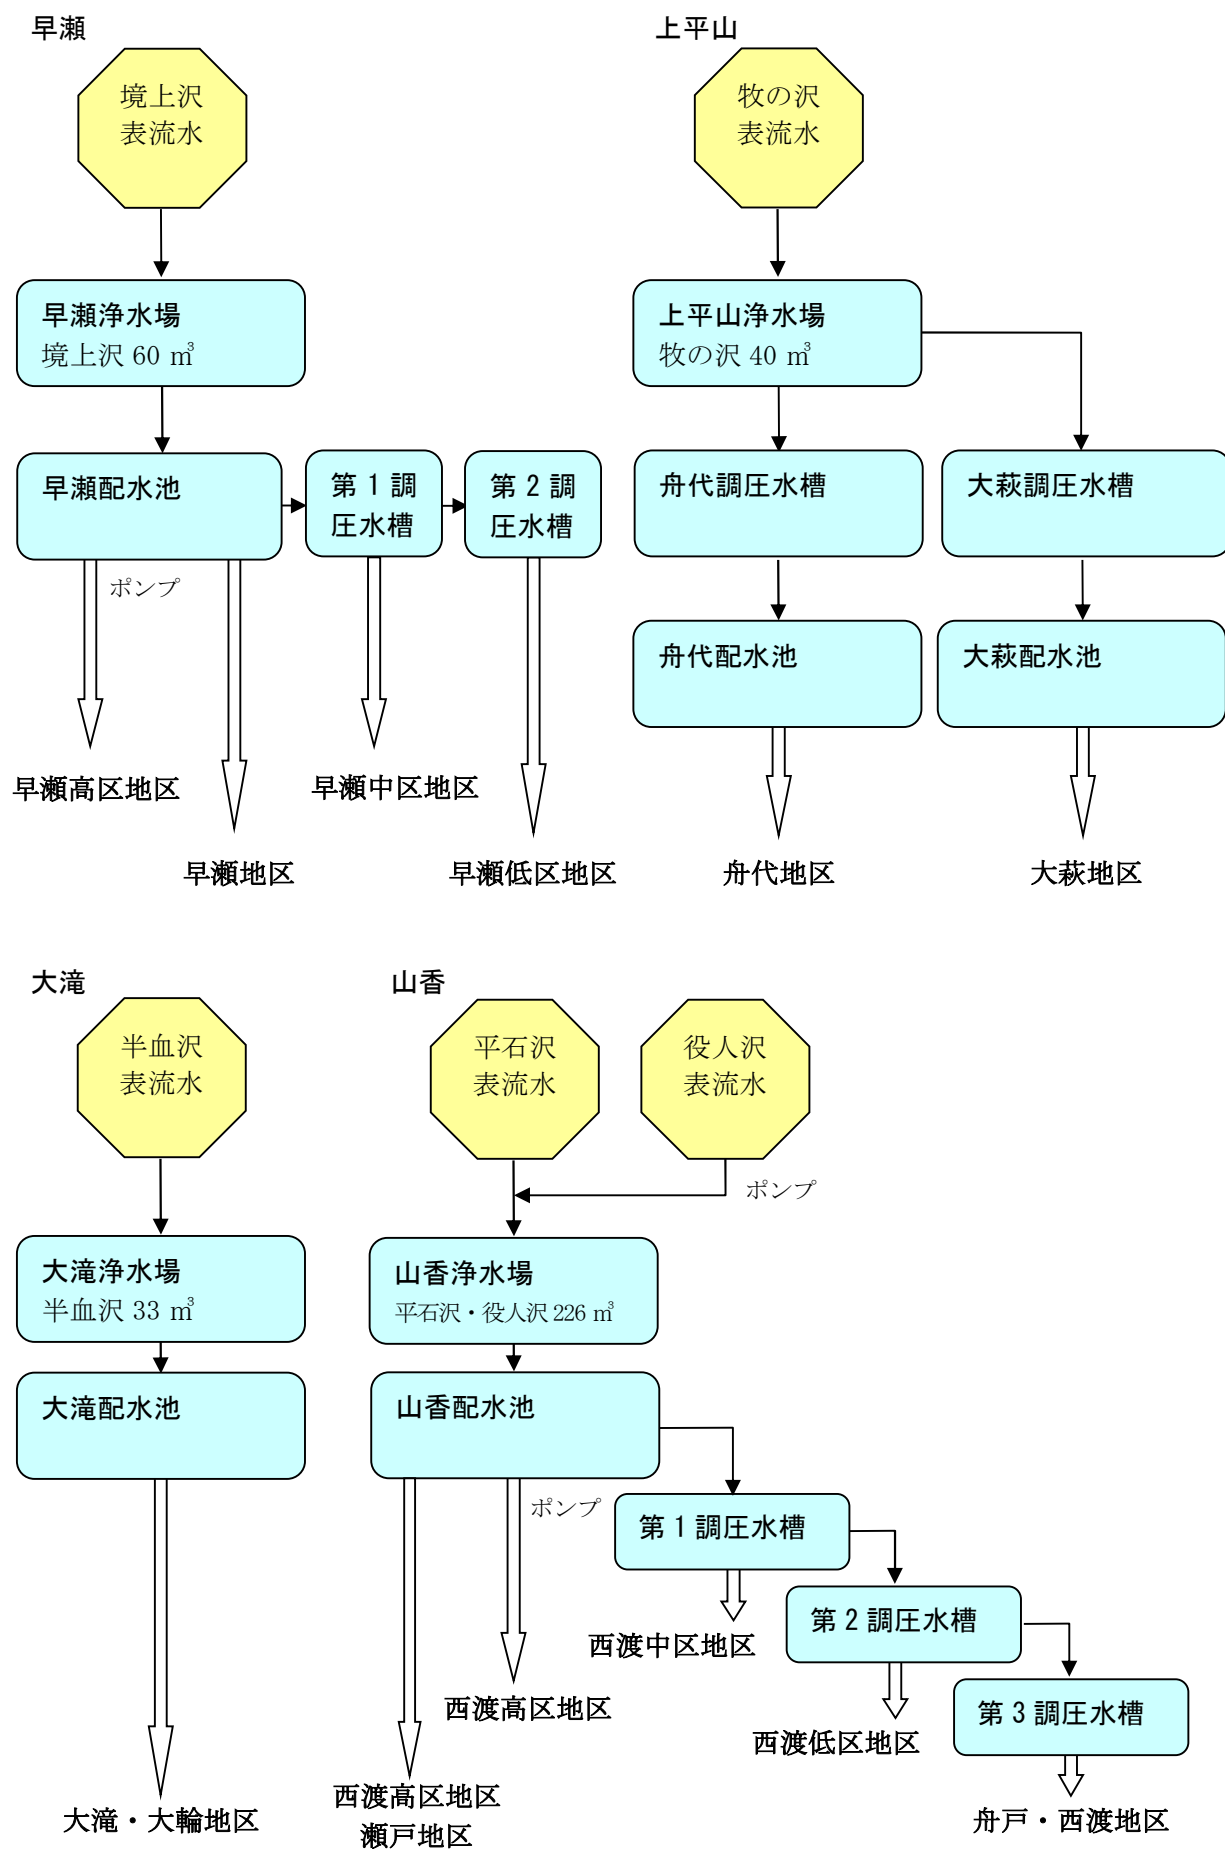


佐久間地区配水系統図 3

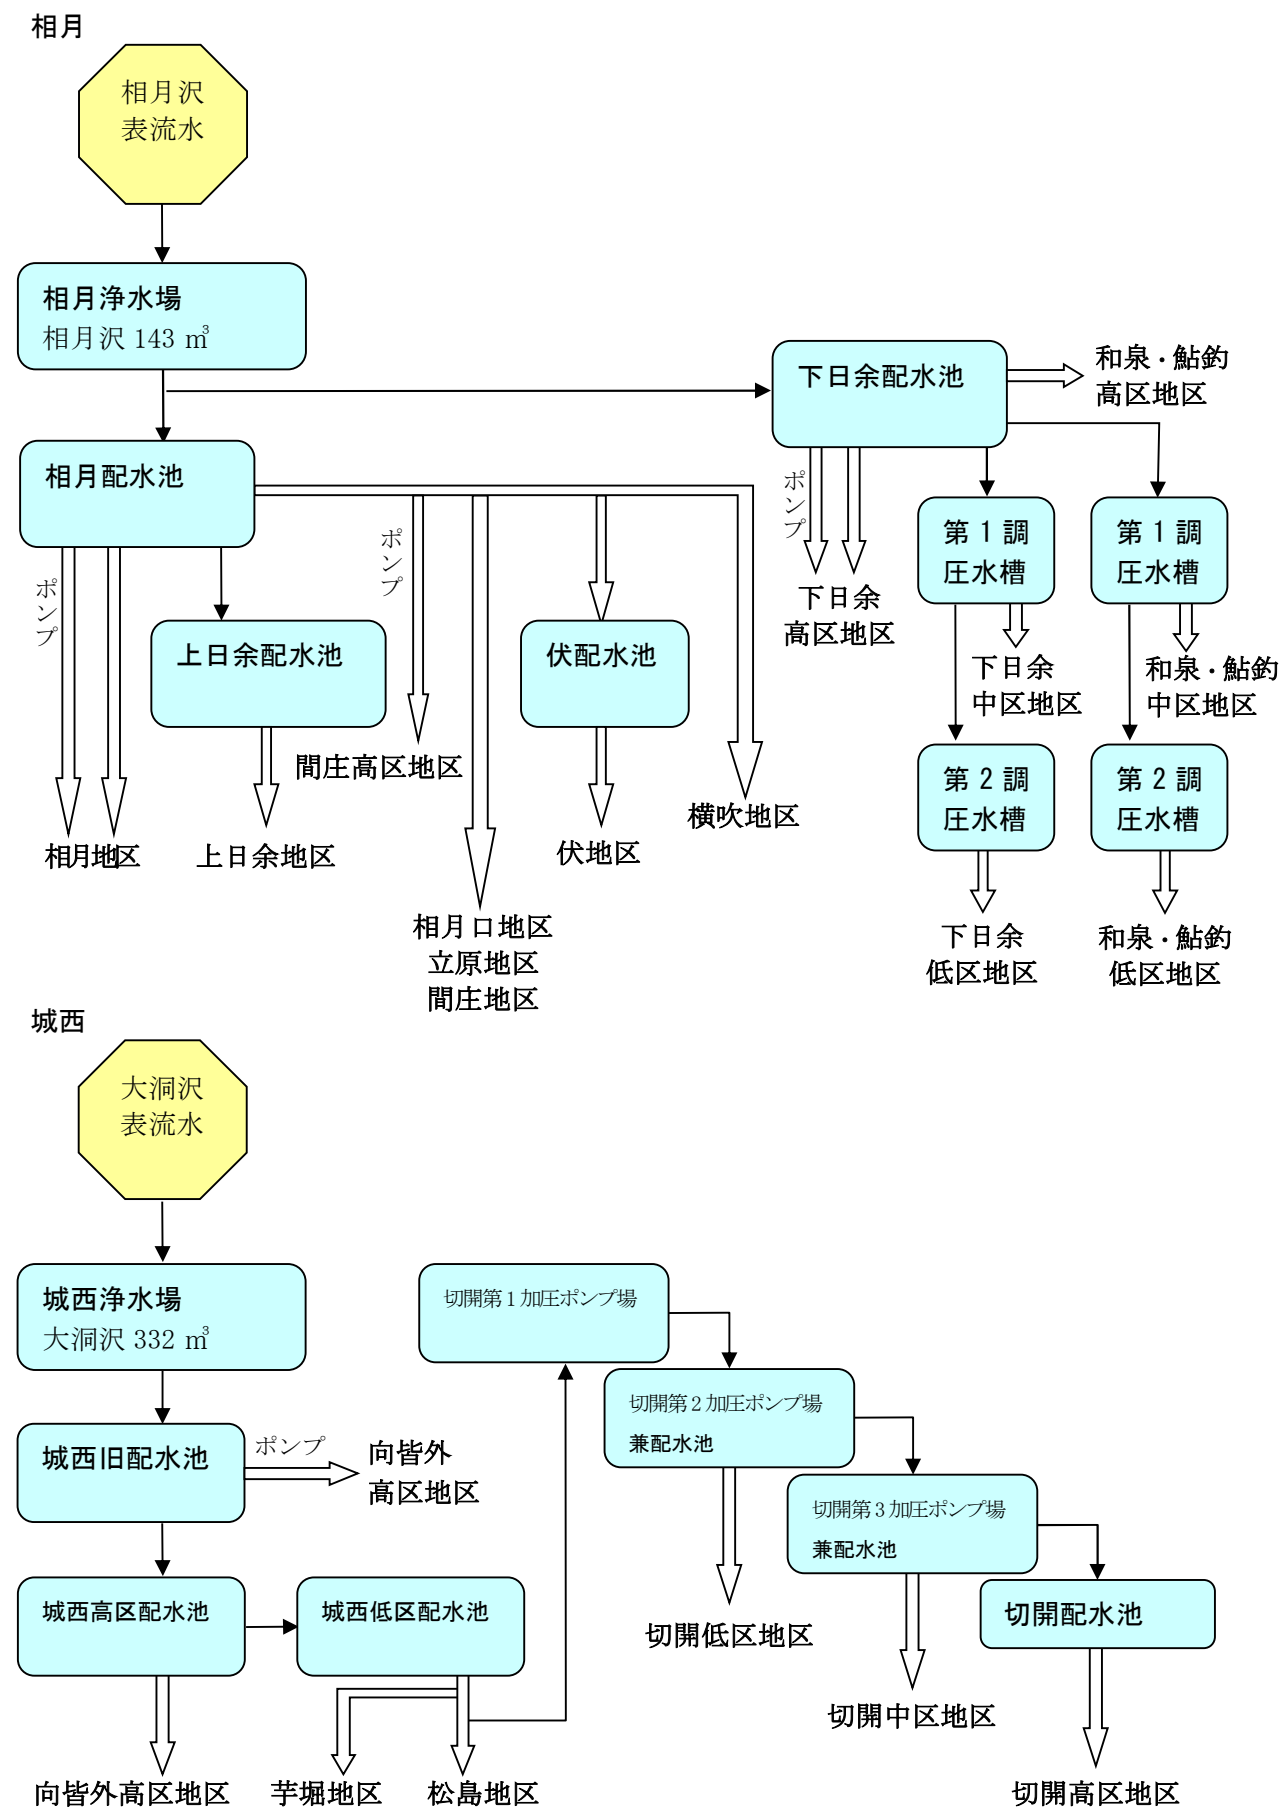


佐久間地区配水系統図 4

佐久間

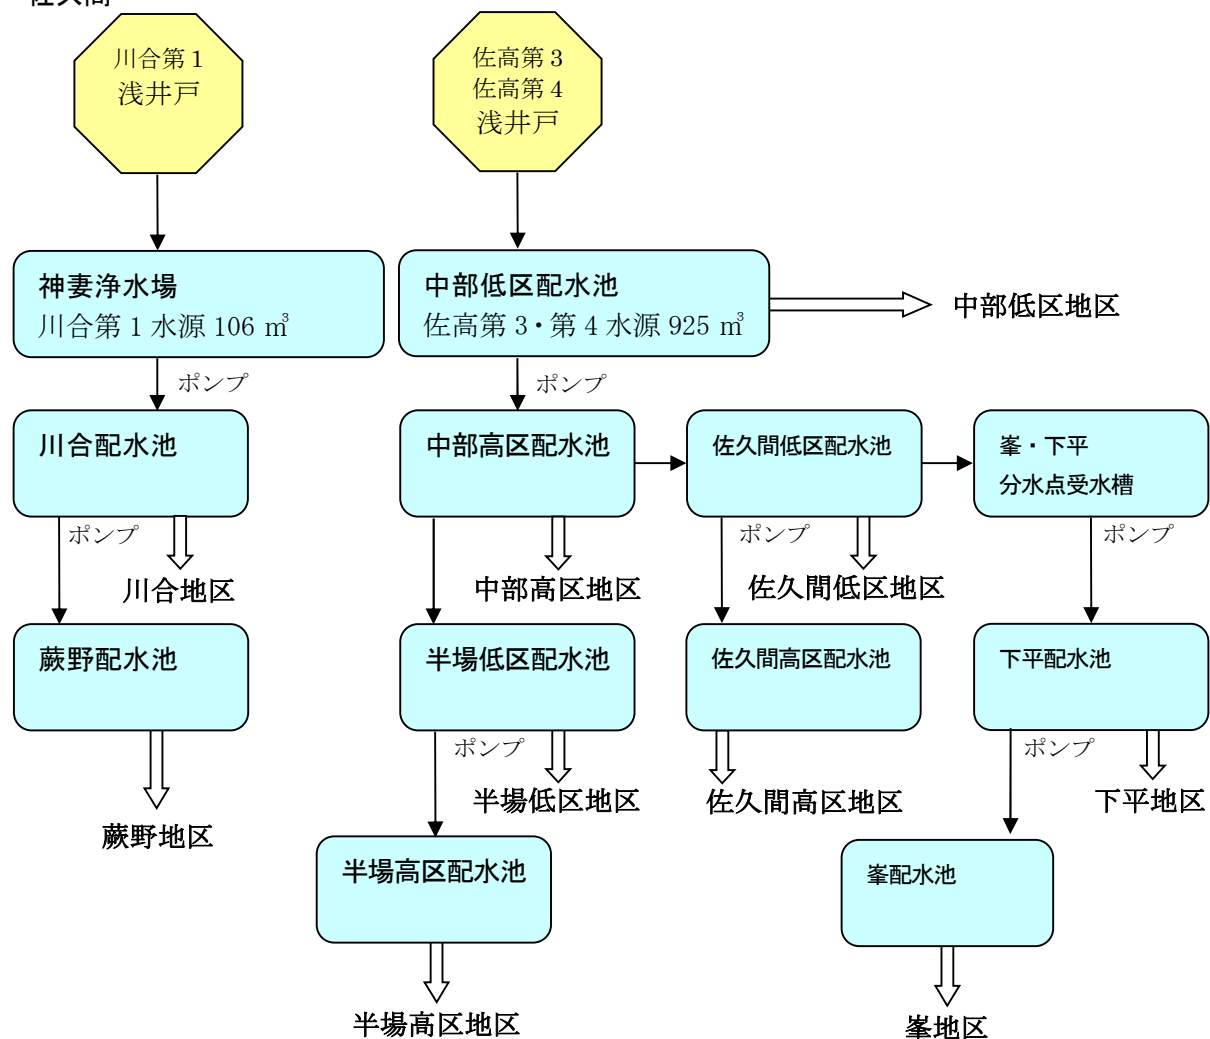


野田

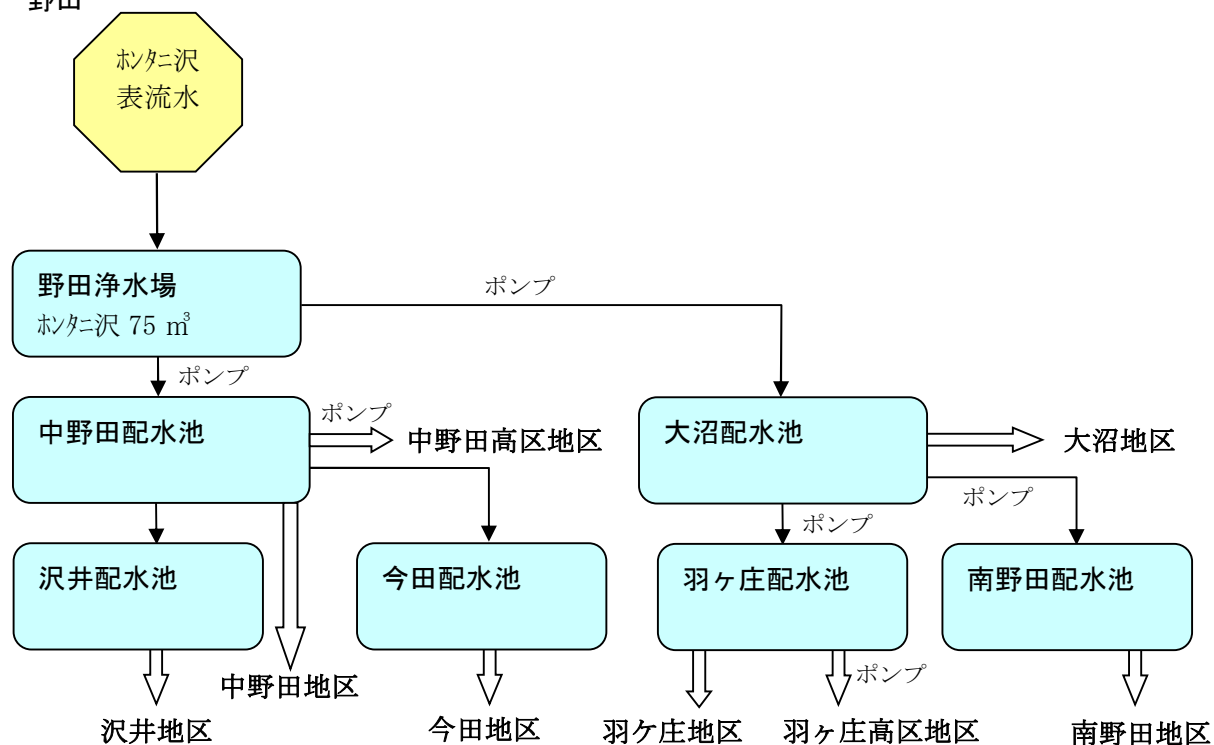


水窪地区配水系統図 1

水窪


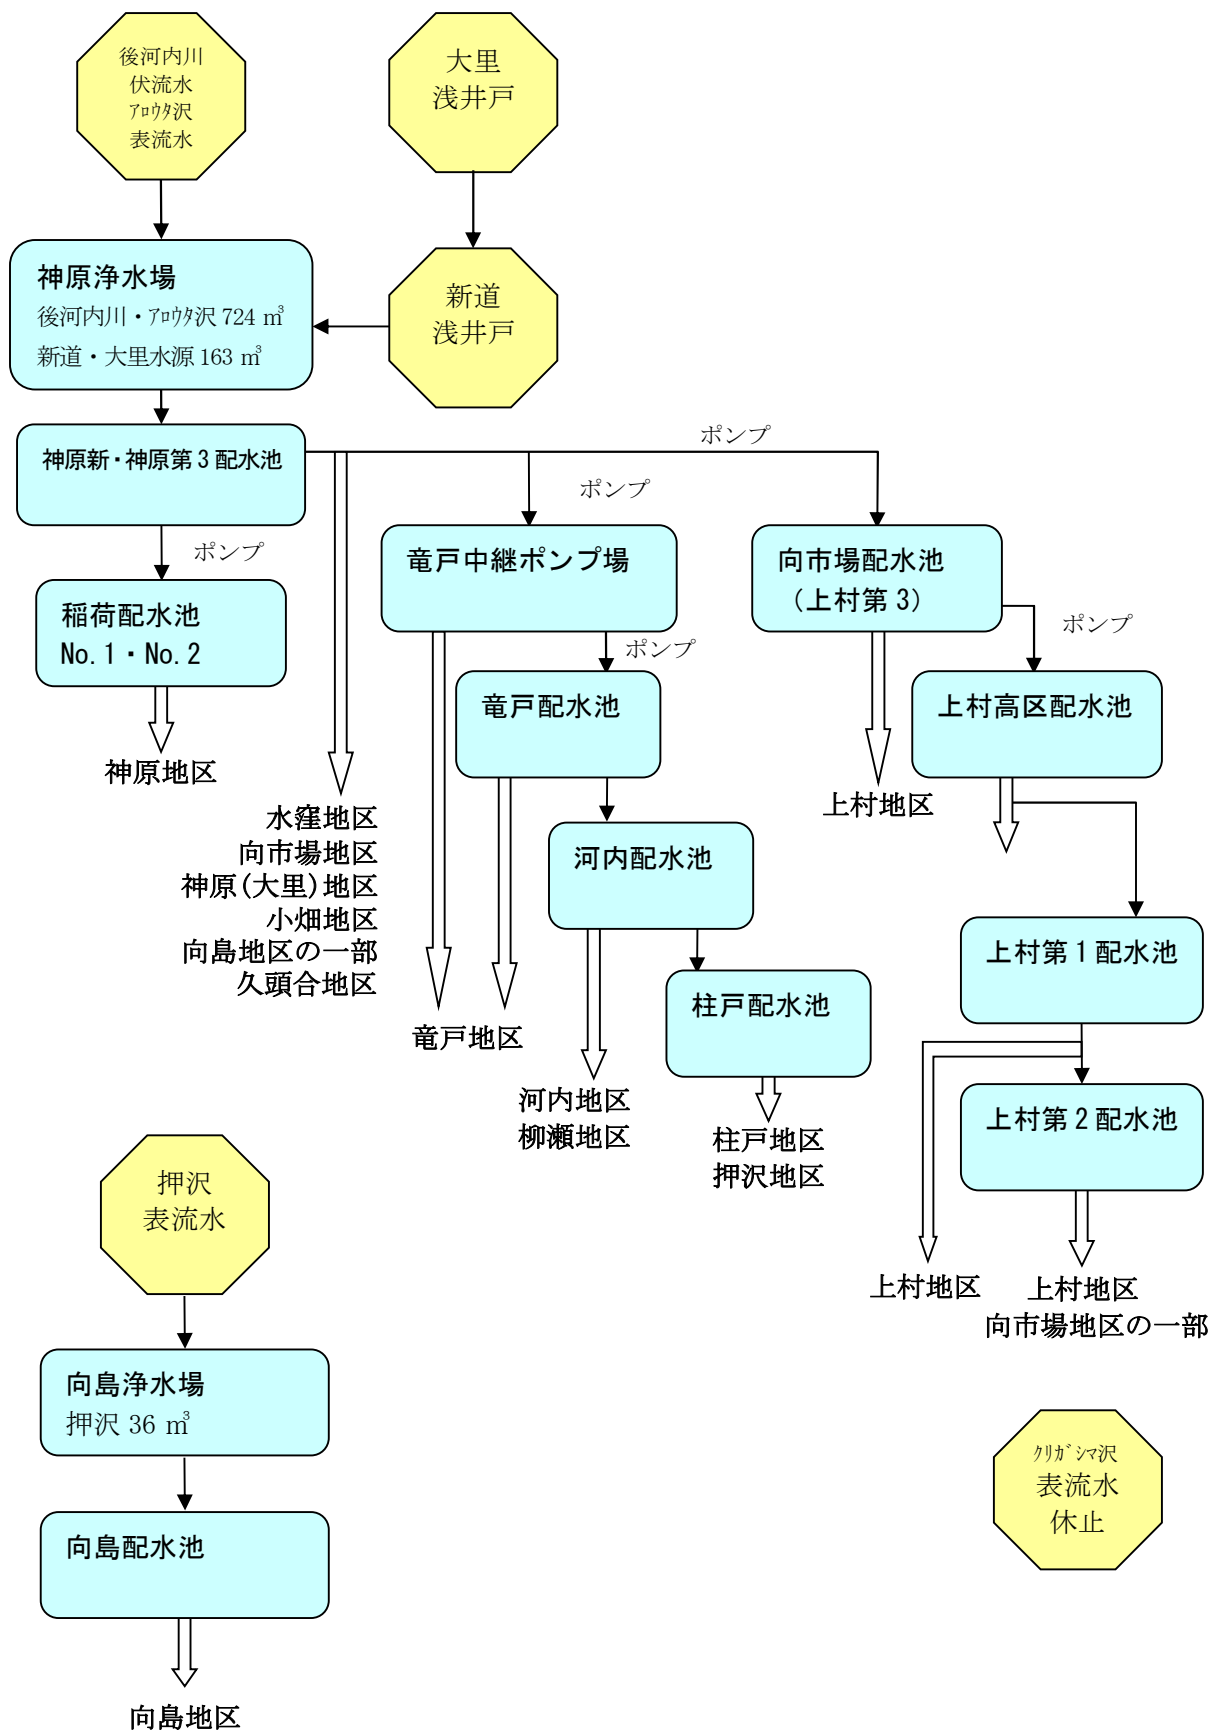


水窪地区配水系統図 2


水窪

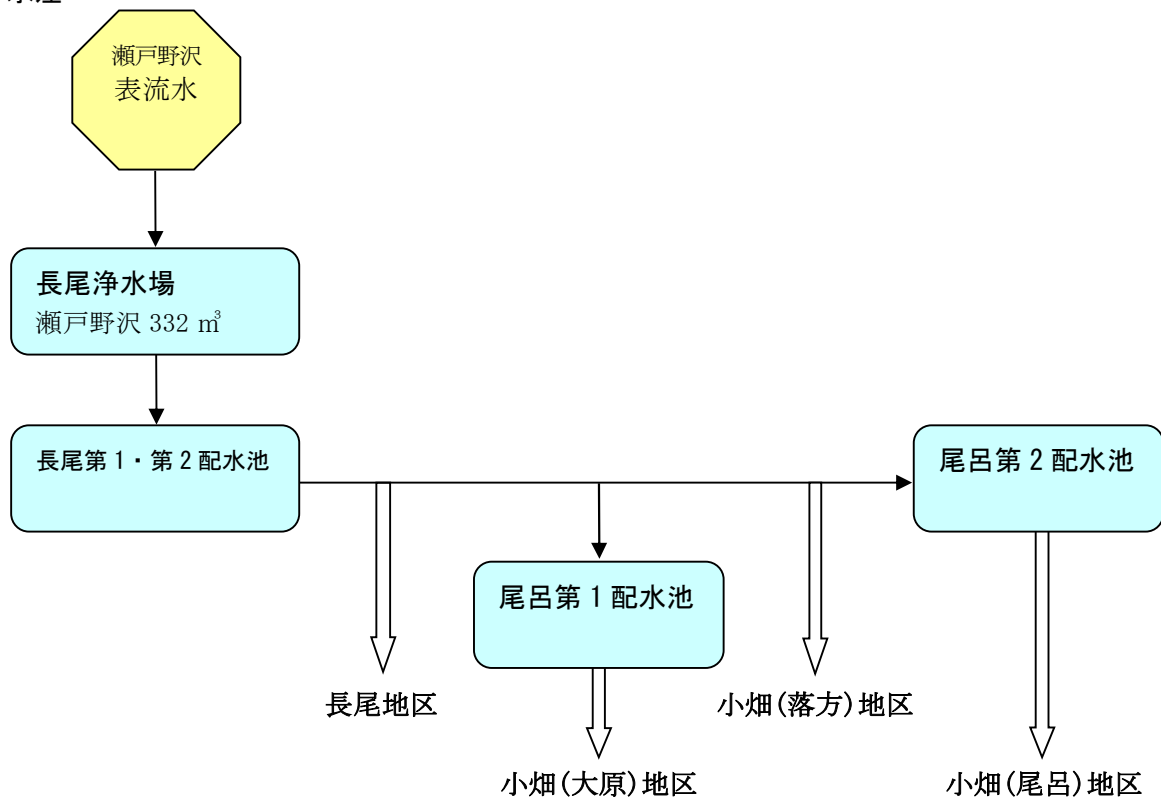

門桁

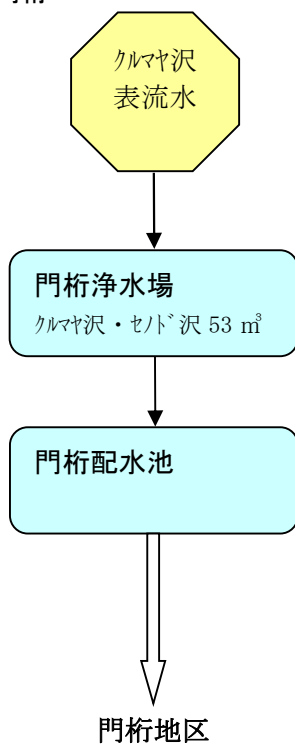


西浦

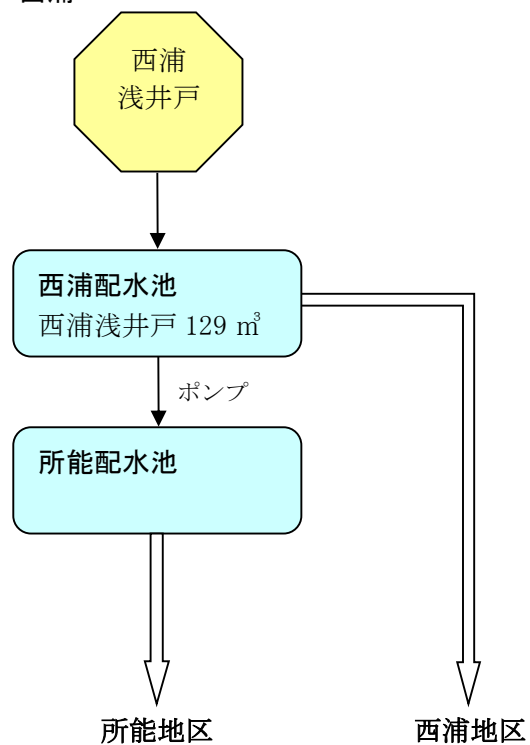


細江地区配水系統図


細江地区の配水能力
 自己水源 4,824 m³
 県受水 6,880 m³
 11,704 m³

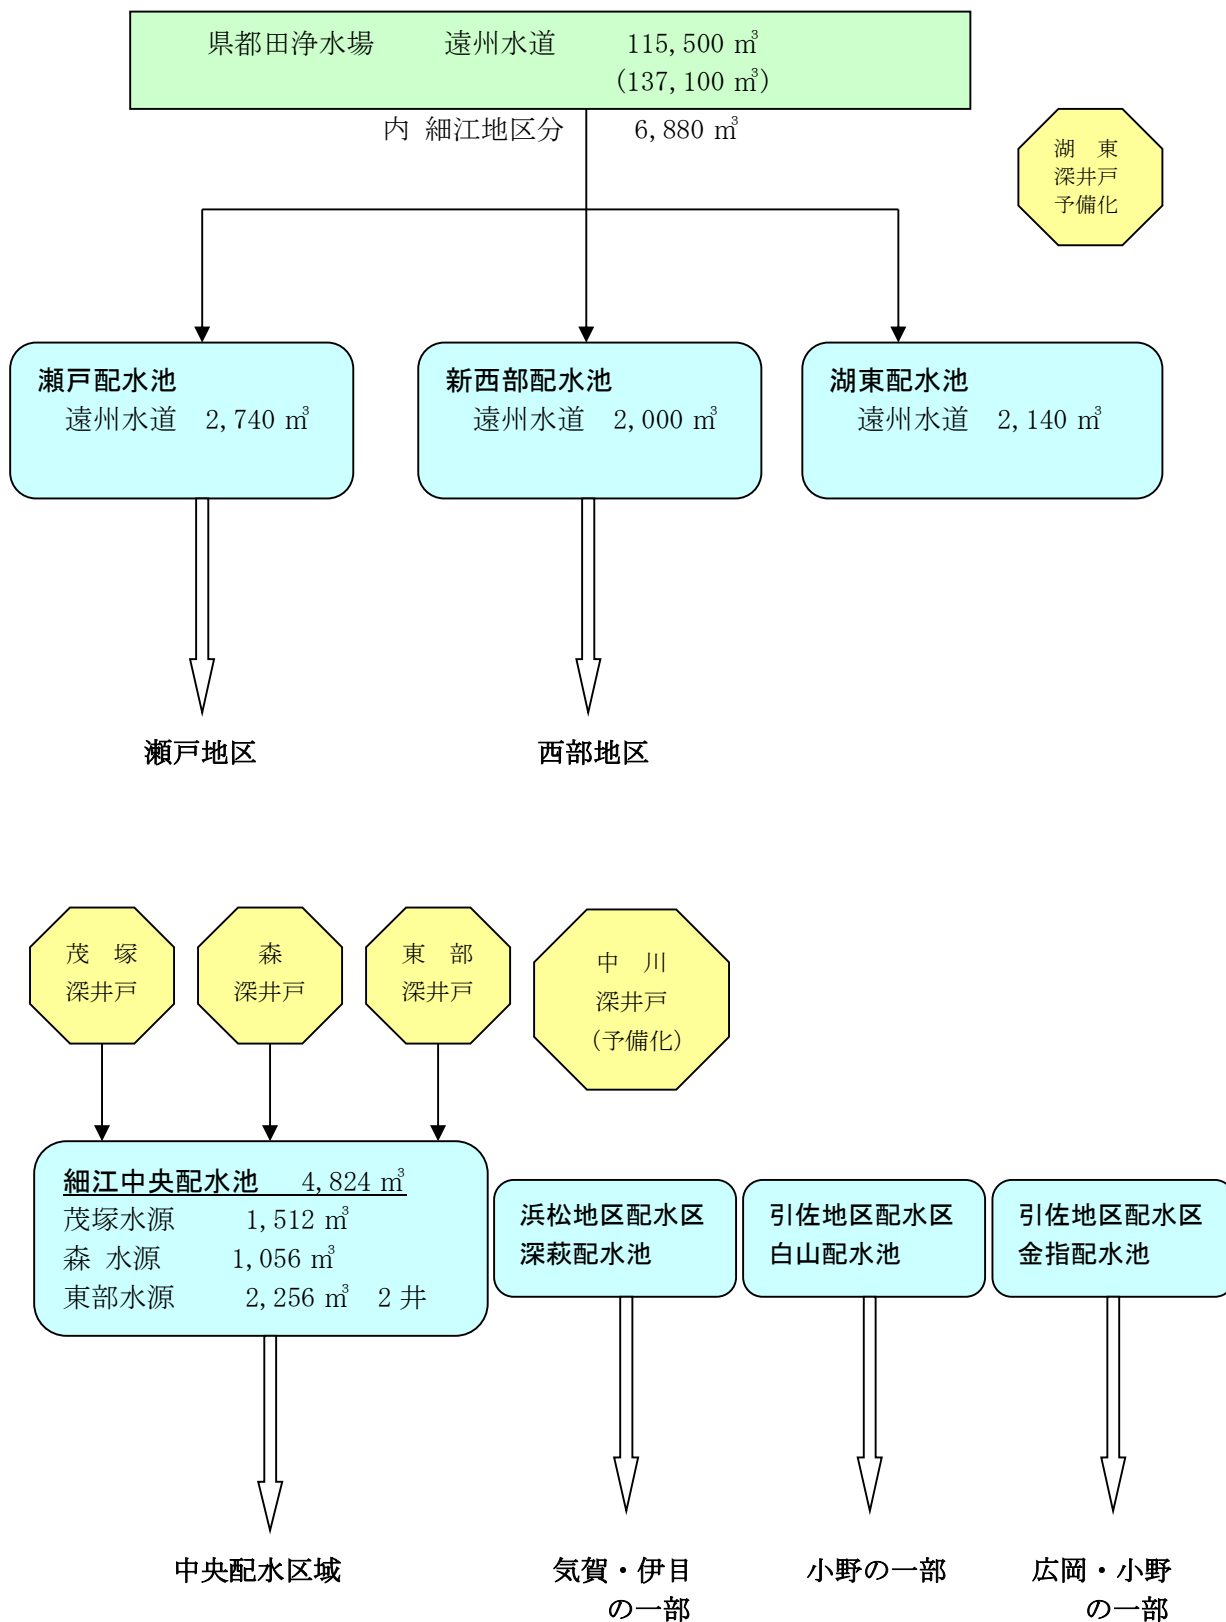

引佐地区配水系統図 1

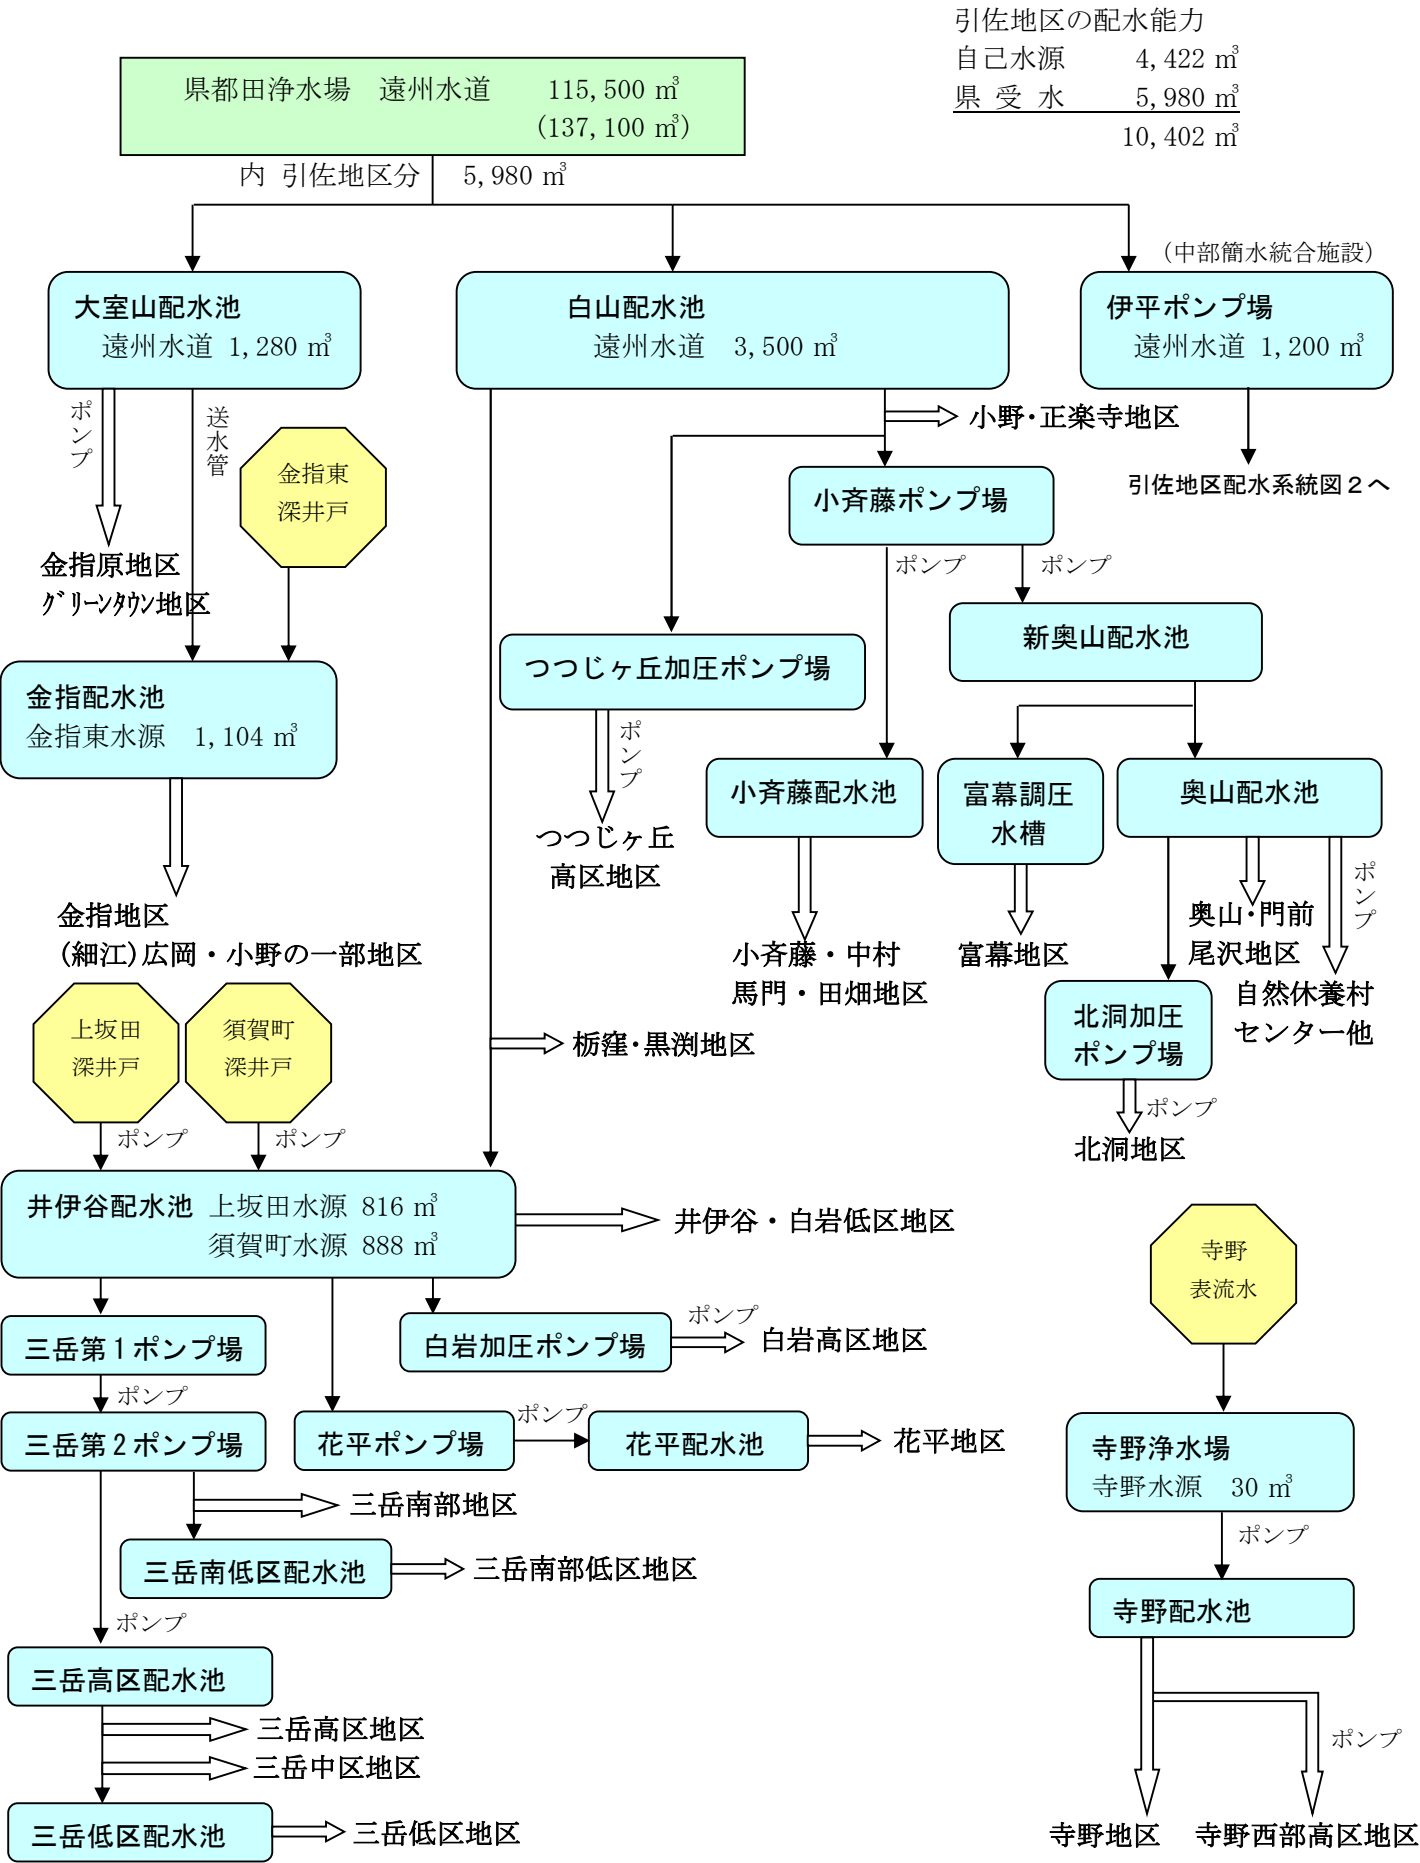


引佐地区配水系統図 2

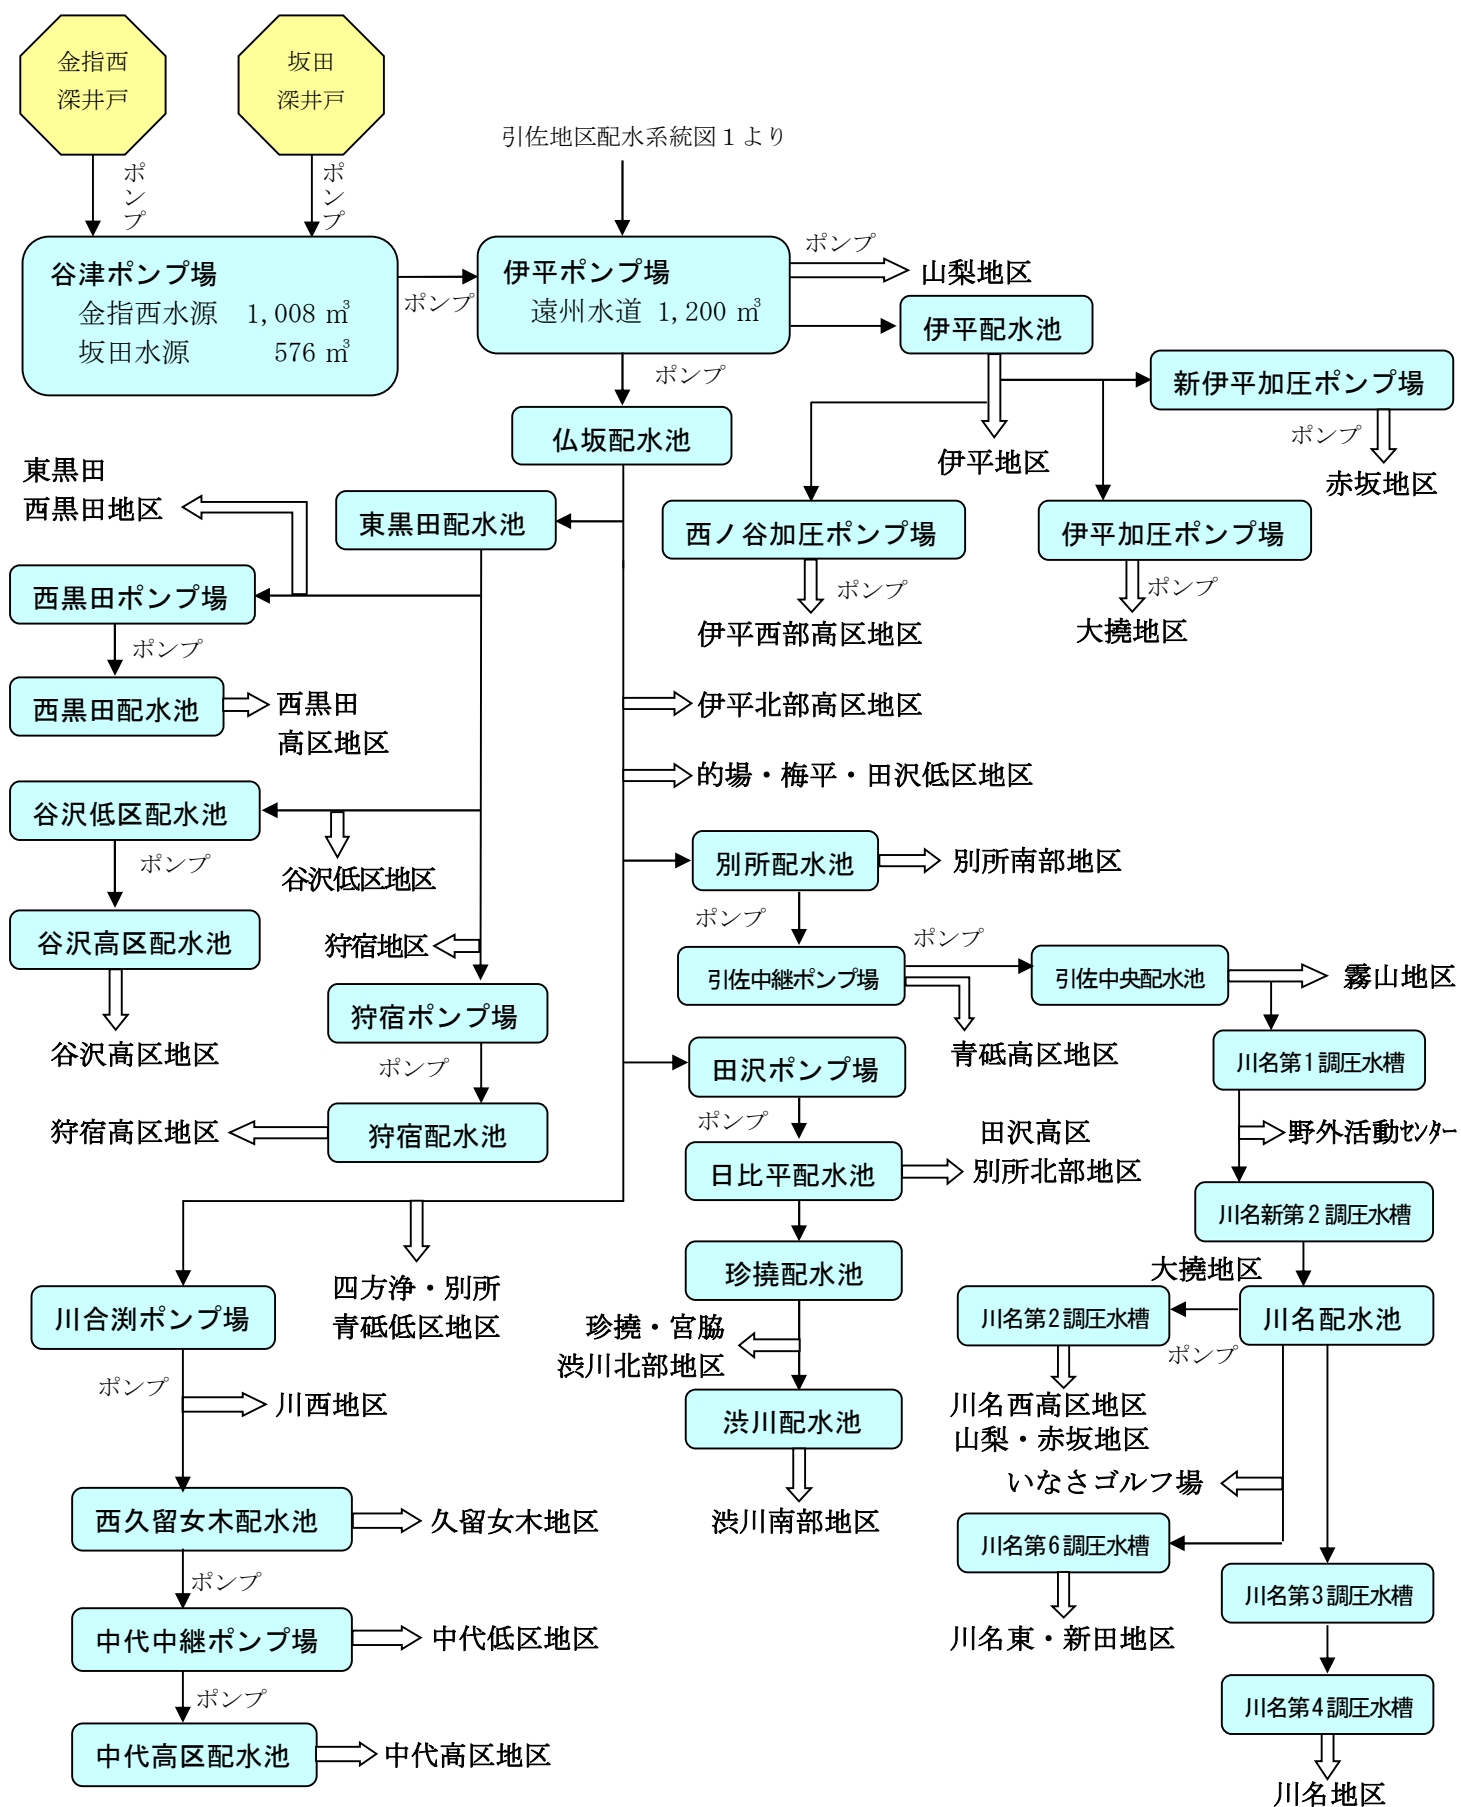

三ヶ日地区配水系統図

三ヶ日地区の配水能力

自己水源	1,560 m ³
県受水	9,500 m ³
	11,060 m ³

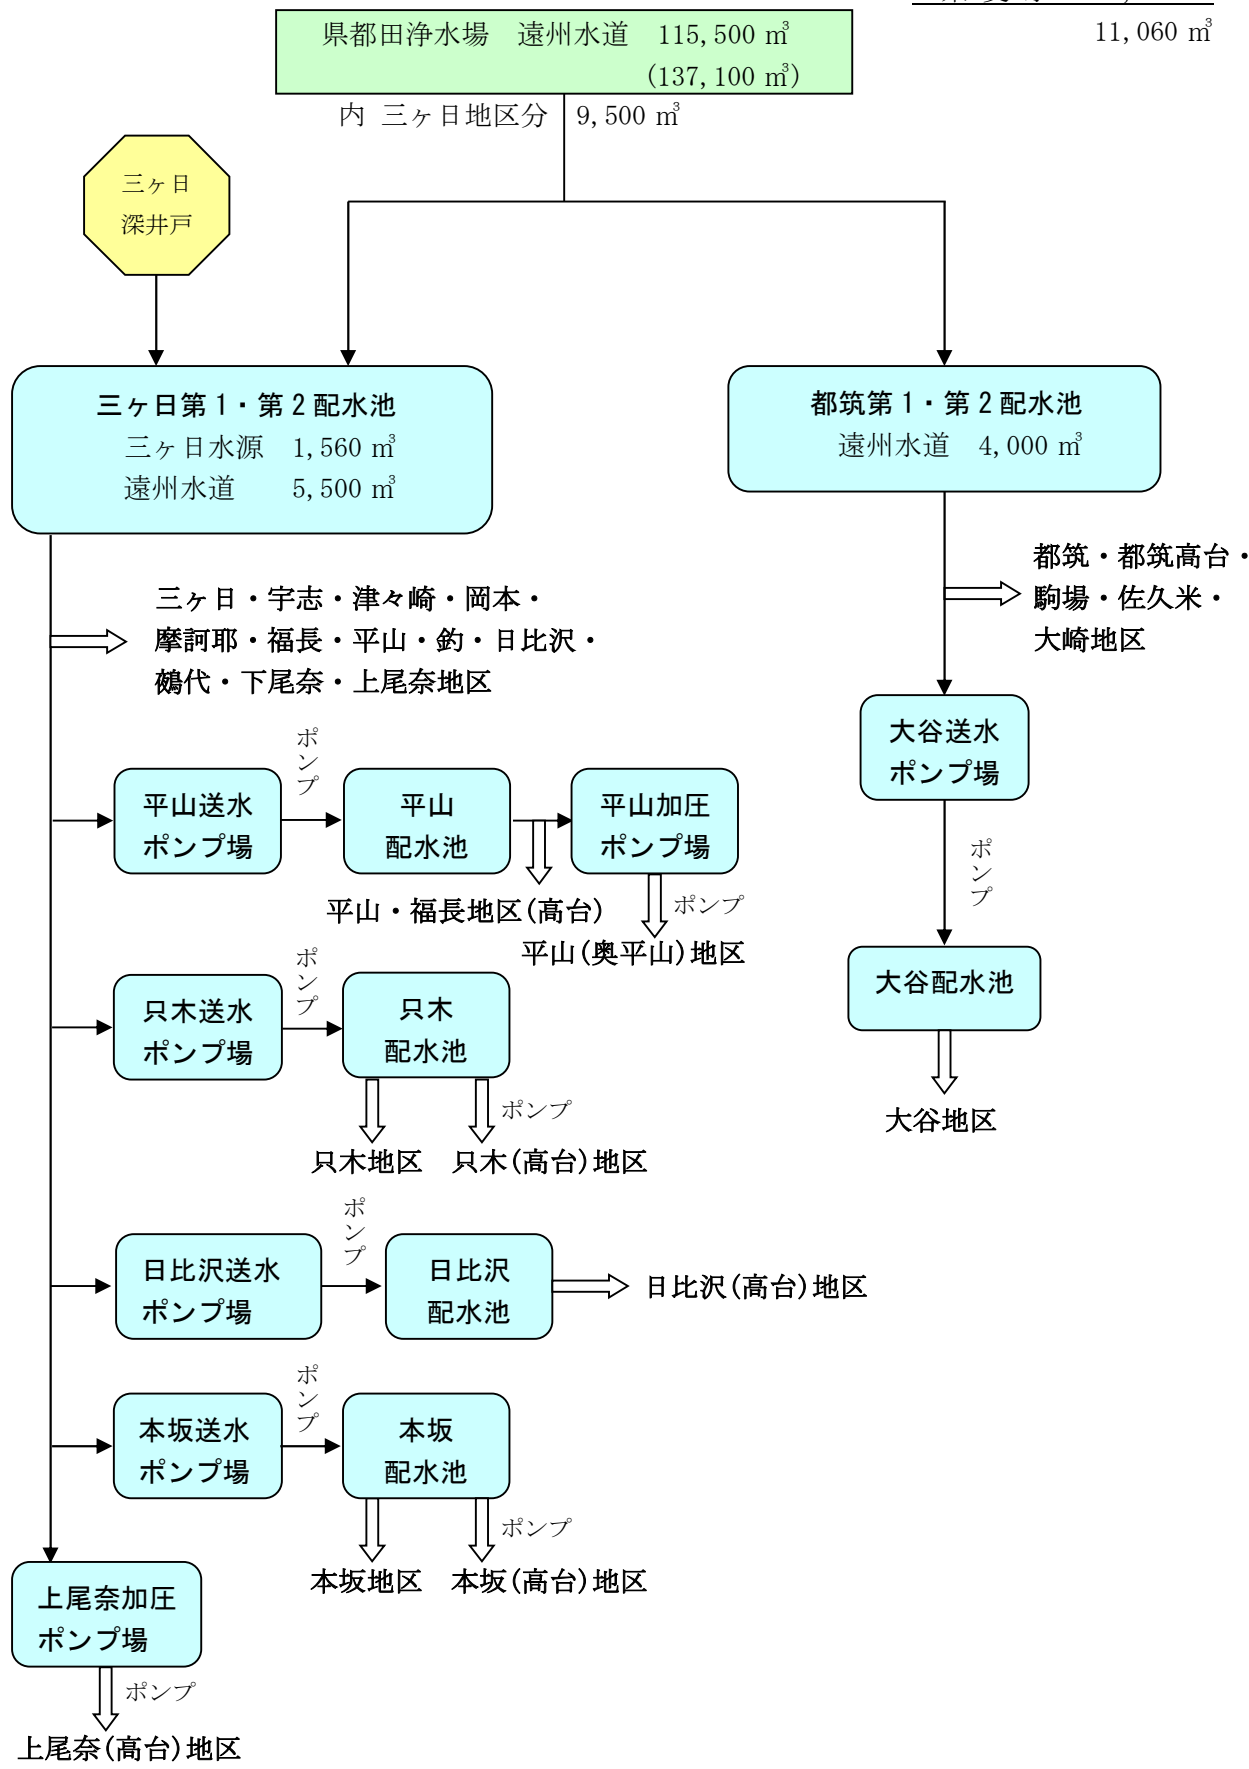

1 水源施設

No.	施設名	住所	形状	口径	1日最大取水能力(m³)
1	天竜川表流水	天竜区龍山町大嶺607番地11及び607番地14	表流水		105,500
2	常光伏流水	中央区常光町1626番地27先	伏流水	φ 1350×486m	34,900
3	常光1号井	中央区常光町773番地	深井戸	φ 350×150m	3,000
4	常光2号井	中央区常光町897番地2	深井戸	φ 350×130m	3,000
5	常光3号井	中央区常光町301番地2	深井戸	φ 350×300m	3,000
6	常光4号井	中央区常光町650番地2	深井戸	φ 350×300m	3,000
7	常光5号井	中央区常光町590番地2	深井戸	φ 350×130m	3,000
8	豊西2号井	中央区豊西町519番地	深井戸	φ 350×288m	3,600
9	豊西3号井	中央区豊西町2065番地4	深井戸	φ 350×288m	3,600
10	半田2号井	中央区半田町372番地4	深井戸	φ 350×324m	4,320
11	平口第4水源	浜名区内野2054番地2	深井戸	φ 400×120m	2,280
12	平口第5水源	浜名区小松1961番地2外1筆	深井戸	φ 400×120m	2,280
13	高畑第1水源	浜名区高畑229番地1	深井戸	φ 400×115m	2,640
14	高畑第2水源	浜名区高畑15番地2	深井戸	φ 400×115m	2,544
15	永島第1水源	浜名区永島373番地2	深井戸	φ 400× 85m	3,408
16	永島第2水源	浜名区永島844番地2	深井戸	φ 400× 85m	2,520
17	永島第3水源	浜名区永島224番地	深井戸	φ 400× 85m	2,760
18	永島第4水源	浜名区油一色203番地	深井戸	φ 400×120m	1,416
19	上島第1水源	浜名区上島1396番地2	深井戸	φ 400× 62m	2,976
20	上島第2水源	浜名区上島182番地1	深井戸	φ 400× 63m	2,976
21	小林第1水源	浜名区小林819番地6外1筆	深井戸	φ 400×120m	2,016
22	小林第2水源	浜名区小林646番地19	深井戸	φ 400×110m	1,872
23	小林第3水源	浜名区道本135番地4	深井戸	φ 400×110m	2,424
24	船明水源	天竜区船明3070番地5	深井戸	φ 400× 50m	2,506
25	大園水源	天竜区二俣町大園100番地7	深井戸	φ 400× 40m	2,544
26	熊市場水源(阿多古川)	天竜区熊1977番地15	表流水	φ 1500	81
27	横山町水源	天竜区横山町599番地4	浅井戸	φ 3000×16m	436
28	西藤平水源(カマンド沢川)	天竜区西藤平371番地	表流水		240
29	月水源(谷沢川)	天竜区月	表流水		38
30	渡ヶ島水源	天竜区渡ヶ島1038番地4	深井戸	φ 300×50m	757
31	緑恵台水源	天竜区渡ヶ島1087番地2	深井戸	φ 300×50m	
32	両島水源	天竜区上野508番地1	浅井戸	φ 400×25m	273
33	石神水源	天竜区石神572番地4	浅井戸	φ 400×12.8m	93
34	長沢水源(西阿多古川)	天竜区長沢1307番地5	表流水	φ 500	126
35	東雲名水源	天竜区東雲名598番地2	浅井戸	φ 300×35m	63
36	横川水源(二俣川)	天竜区横川1587番地1	表流水	φ 600	149
37	芦窪第1水源(奥平川)	天竜区阿寺846番地10	表流水		54
38	芦窪第2水源	天竜区阿寺846番地17	表流水		
39	下百古里水源(奥水沢)	天竜区横川805番地	表流水		96
40	上只来水源	天竜区只来1162番地1	浅井戸	φ 1000×6.5m	61
41	植田水源	天竜区春野町豊岡1330番地2	浅井戸	φ 300×30m	116
42	気田第2水源2号井	天竜区春野町気田380番地8	浅井戸	φ 2600×17m	670
43	平里水源	天竜区春野町宮川289番地13	浅井戸	φ 600×13m	240
44	宮川第2水源(早川沢)	天竜区春野町宮川1058番地	表流水		229

No.	施 設 名	住 所	形 状	口 径	1日最大取水能力(m³)
45	犬居水源	天竜区春野町堀之内150番地4	浅井戸	φ 300×18m	592
46	砂川第2水源	天竜区春野町砂川112番地4	表流水		60
47	熊切水源	天竜区春野町長蔵寺1256番地13	伏流水	φ 1500×4m	59
48	杉水源	天竜区春野町杉670番地	深井戸	φ 150×70m	52
49	山香水源(平石沢)	天竜区佐久間町大井1736番地2	表流水		226
50	山香水源(役人沢)	天竜区佐久間町大井1504番地	表流水		
51	上平山水源(牧の沢)	天竜区佐久間町上平山28番地33	表流水		40
52	浦川水源(出馬川)	天竜区佐久間町浦川1711番地	表流水		569
53	大滝水源(半血沢)	天竜区佐久間町大井293番地4の2	表流水		33
54	城西水源(大洞沢)	天竜区佐久間町相月2310番地	表流水		332
55	早瀬水源(境上沢)	天竜区佐久間町浦川4204番地	表流水		60
56	相月水源(相月沢)	天竜区佐久間町相月416番地	表流水		143
57	川上水源(奥山川)	天竜区佐久間町浦川443番地1	表流水		76
58	川合第1水源	天竜区佐久間町川合25番地4	浅井戸	φ 400×40m	106
59	佐高第3水源(中部)	天竜区佐久間町中部737番地	浅井戸	φ 300×34m	925
60	佐高第4水源(中部)	天竜区佐久間町中部781番地3	浅井戸	φ 300×32m	
61	野田水源(ホンタニ沢)	天竜区佐久間町奥領家814番地	表流水		77
62	神原水源(後河内川)	天竜区水窪町奥領家2205番地1	伏流水		724
63	神原水源(アロウタ沢)	天竜区水窪町奥領家2194番地1	表流水		
64	新道水源	天竜区水窪町奥領家2664番地	浅井戸	φ 2500×4.8m	163
65	大里水源	天竜区水窪町奥領家2957番地2	浅井戸	φ 450×21m	
66	長尾水源(瀬戸野沢)	天竜区水窪町奥領家4207番地2	表流水		332
67	上村水源(クリガシマ沢)(休止)	天竜区水窪町地頭方680番地3	表流水		
68	向島水源(押沢)	天竜区水窪町地頭方753番地2	表流水		36
69	門桁水源(クルマヤ沢)	天竜区水窪町山住226番地1	表流水		53
70	門桁水源(セドノ沢)(休止)	天竜区水窪町山住115番地	表流水		
71	西浦水源	天竜区水窪町奥領家5296番地2	浅井戸	φ 300×20m	129
72	生島水源	天竜区龍山町瀬尻982番地2	深井戸	φ 250×45m	75
73	西川水源	天竜区龍山町大峯570番地1	深井戸	φ 250-100×22m	117
74	中島水源	天竜区龍山町戸倉435番地2	深井戸	φ 200×22m	75
75	湖東水源(休止)	浜名区細江町中川7172番地1617	深井戸	φ 300×130m	
76	茂塚水源	浜名区細江町中川2736番地1	深井戸	φ 400× 80m	1,512
77	森水源	浜名区細江町中川4974番地6	深井戸	φ 400× 92m	1,056
78	東部第1水源	浜名区細江町中川5450番地1	深井戸	φ 400× 60m	1,416
79	東部第2水源	浜名区細江町中川5450番地2	深井戸	φ 200× 55m	840
80	金指東水源	浜名区引佐町金指1093番地6	深井戸	φ 300×120m	1,104
81	須賀町水源	浜名区引佐町井伊谷1804番地3	深井戸	φ 350× 75m	888
82	上坂田水源	浜名区引佐町井伊谷2937番地2	深井戸	φ 350× 100m	816
83	金指西水源	浜名区引佐町金指1658番地5	深井戸	φ 400× 99m	1,008
84	坂田水源	浜名区引佐町井伊谷3104番地4	深井戸	φ 300× 100m	576
85	寺野水源	浜名区引佐町渋川922番地1	表流水		36
86	三ヶ日水源	浜名区三ヶ日町三ヶ日928番地4	深井戸	φ 400× 50m	1,560
計					223,670

2 受水施設

No.	施 設 名	住 所	広域水道名	1日計画 受水量(m ³)
1	大原浄水場	中央区大原町50番地	遠州広域水道用水事業	60,000
2	深萩配水池	中央区深萩町304番地476	遠州広域水道用水事業	30,850
3	都田配水池	浜名区新都田一丁目9番5号	遠州広域水道用水事業	34,190
4	根堅分岐	浜名区根堅2486番地6	遠州広域水道用水事業	2,950
5	宮口分岐	浜名区宮口3185番地	遠州広域水道用水事業	3,530
6	姥ヶ谷分岐	浜名区平口5089番地12 外4筆	遠州広域水道用水事業	4,020
7	四大地配水池	浜名区四大地8番地6	遠州広域水道用水事業	2,170
8	堀谷配水池	浜名区堀谷696番地	遠州広域水道用水事業	330
9	寺島配水池	浜名区寺島2823番地1	遠州広域水道用水事業	1,500
10	皆原配水池	天竜区二俣町二俣695番地2	遠州広域水道用水事業	3,000
11	請留配水池	天竜区渡ヶ島20番地21	遠州広域水道用水事業	600
12	瀬戸配水池	浜名区細江町中川688番地35	遠州広域水道用水事業	2,740
13	新西部配水池	浜名区細江町気賀9478番地6 外4筆	遠州広域水道用水事業	2,000
14	湖東配水池	浜名区細江町中川7172番地1175	遠州広域水道用水事業	2,140
15	白山配水池	浜名区引佐町井伊谷1198番地2	遠州広域水道用水事業	3,500
16	大室山配水池	浜名区引佐町井伊谷3712番地37	遠州広域水道用水事業	1,280
17	伊平ポンプ場	浜名区引佐町伊平718番地3 外1筆	遠州広域水道用水事業	1,200
18	三ヶ日配水池	浜名区三ヶ日町三ヶ日121番地7	遠州広域水道用水事業	5,500
19	都筑配水池	浜名区三ヶ日町都筑3663番地1	遠州広域水道用水事業	4,000
計				165,500

3-1 浄水施設一覧

No.	施 設 の 名 称	計画浄水量 (m ³ /日)	水源種類	処理方法	備考
1	大原浄水場	114,380	天竜川表流水 半田・平口深井戸 県遠州広域水道受水	急速ろ過 塩素消毒	
2	常光浄水場	50,000	天竜川伏流水 常光・豊西深井戸	急速ろ過 塩素消毒	
3	都田配水場	34,190	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
4	深萩配水場	30,850	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
5	寺島配水場	6,684	高畑深井戸 県遠州広域水道受水	塩素消毒	
6	永島配水場	10,104	永島深井戸	塩素消毒	
7	上島配水場	5,952	上島深井戸	塩素消毒	
8	小林配水場	6,312	小林深井戸	塩素消毒	
9	堀谷配水場	330	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
10	四大地配水場	2,170	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
11	宮口配水場	1,530	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
12	中央配水場	2,780	茂塚・東部・森深井戸	塩素消毒	
13	瀬戸配水場	2,740	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
14	新西部配水場	2,000	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
15	金指配水場	2,384	県遠州広域水道受水 金指東深井戸	塩素消毒	
16	白山配水場	3,500	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
17	井伊谷配水場	1,704	県遠州広域水道受水 須賀町・上坂田深井戸	塩素消毒	
18	伊平ポンプ場	2,784	坂田深井戸 金指西深井戸 県遠州広域水道受水	塩素消毒	
19	寺野浄水場	36	寺野川表流水	緩速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
20	三ヶ日配水場	7,060	三ヶ日深井戸 県遠州広域水道受水	塩素消毒	
21	都筑配水場	4,000	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
22	大園水源	2,544	大園深井戸	塩素消毒	
23	皆原配水場	3,000	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
24	船明水源	2,506	船明深井戸	塩素消毒	

No.	施 設 の 名 称	計画浄水量 (m ³ /日)	水源種類	処理方法	備考
25	請留配水場	600	県遠州広域水道受水	塩素消毒	
26	熊市場浄水場	85	阿多古川表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
27	長沢浄水場	126	西阿多古川表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
28	西藤平浄水場	240	カマンド沢表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
29	石神浄水場	93	石神浅井戸	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
30	両島浄水場	273	両島浅井戸	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
31	渡ヶ島浄水場	231	渡ヶ島深井戸	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
32	緑恵台浄水場	526	緑恵台深井戸	塩素消毒	H29簡水統合
33	月浄水場	38	谷沢川表流水	緩速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
34	横山町浄水場	436	横山浅井戸	塩素消毒	H29簡水統合
35	東雲名浄水場	63	東雲名浅井戸	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
36	横川浄水場	149	二俣川表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
37	芦窪浄水場	54	奥平川表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
38	上只来浄水場	61	上只来浅井戸	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
39	下百古里浄水場	96	奥水沢表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
40	犬居浄水場	592	犬居浅井戸	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
41	植田浄水場	116	豊岡浅井戸	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
42	気田浄水場	670	気田第2浅井戸	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
43	平里浄水場	240	平里浅井戸	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
44	宮川浄水場	229	早川沢表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
45	砂川浄水場	60	西沢表流水	緩速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
46	熊切浄水場	59	沢枯沢伏流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
47	杉水源	52	杉水源深井戸	塩素消毒	H29簡水統合

No.	施 設 の 名 称	計画浄水量 (m ³ /日)	水源種類	処理方法	備考
48	神妻浄水場	106	川合第1浅井戸	塩素消毒	H29簡水統合
49	中部低区配水池	925	佐高第3浅井戸 佐高第4浅井戸	塩素消毒	H29簡水統合
50	山香浄水場	226	平石沢表流水 役人沢表流水	緩速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
51	浦川浄水場	569	出馬川表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
52	城西浄水場	332	大洞沢表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
53	相月浄水場	143	相月沢表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
54	早瀬浄水場	60	境上沢表流水	緩速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
55	川上浄水場	76	奥山川表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
56	大滝浄水場	33	半血沢表流水	緩速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
57	野田浄水場	77	ホンタニ沢表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
58	上平山浄水場	40	牧の沢表流水	緩速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
59	神原浄水場	887	後河内川伏流水 アロウタ沢表流水	急速ろ過 緩速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
60	長尾浄水場	332	瀬戸野沢表流水	急速ろ過 緩速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
61	上村浄水場	183	クリガシマ沢表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
62	向島浄水場	36	押沢表流水	緩速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
63	門桁浄水場	53	クルマヤ沢表流水 セドノ沢表流水	急速ろ過 塩素消毒	H29簡水統合
64	西浦浄水場	129	西浦浅井戸	塩素消毒	H29簡水統合
65	西川水源	117	西川深井戸	塩素消毒	H29簡水統合
66	中島水源	75	中島深井戸	塩素消毒	H29簡水統合
67	生島水源	75	生島深井戸	塩素消毒	H29簡水統合

3-2 主たる浄水施設

(1) 大原浄水場

住 所	中央区大原町50番地	竣 工	昭和45年3月
敷地面積	159,086㎡		
建物面積	3,496㎡(RC造2棟 B1F 2F)		
水 源	天竜川表流水 秋葉ダム 天竜区龍山町大嶺607番地11及び607番地14 取水施設:三方原用水6号分水口 最大 105,500㎥/日		
	半田・平口深井戸 中央区半田町372番地4ほか 最大 50,000㎥/日		
	県遠州広域水道受水 60,000㎥/日		
導水施設	沈砂池 RC造 V=80㎥ 2池		
	6号分水口～着水井 (1系統) φ1,200mm L=2,752m		
	(2系統) φ1,100mm L=2,352m		
原水着水井	内径 10m 有効深 7.5m 1井 有効容量 590㎥		
沈殿池	横流式普通薬品沈殿池 処理能力 150,000㎥/日		
(ア)急速混和池	1系 4.5m×6.0m×3.9m 1池 容量 105㎥		
	2系 3.8m×3.8m×4.5m 1池 容量 66㎥		
(イ)緩速混和地	1系 12.65m×3.7m×3.9×4連 4池 容量 2,920㎥		
	2系 12.5m×3.7m×3.8m×4連 2池 容量 1,406㎥		
(ウ)沈殿池	1系 15.0m×80.0m×4.0m 4池 容量 19,200㎥		
	2系 15.0m×75.6m×5.0m 2池 容量 11,340㎥		
急速ろ過池	1系 ろ過能力 12,500㎥/日 8池		
	予備 12,500㎥/日 2池		
	2系 ろ過能力 8,334㎥/日 6池		
塩素混和池	1系 9.5m×9.2m×3.3m 1池 容量 288.0㎥		
	2系 3.0m×8.9m×3.0m 1池 容量 80.1㎥		

(2) 常光浄水場

住 所	中央区常光町1220番地の1	竣 工	昭和53年6月
敷地面積	75,384㎡		
建物面積	3,252㎡(RC造2棟 B2F 2F)		
水 源	天竜川伏流水 中央区常光町1626番地27地先 最大50,000㎥/日 常光・豊西深井戸 中央区常光町773番地ほか		
導水施設	水管橋架設 L= 93.4m		
	取水井～着水井 φ800mm L= 243.0m		
原水着水井	3.5m×4.2m×4.7m 1井 容量 69㎥		
沈殿池	横流式普通薬品沈殿池 処理能力 50,000㎥/日		
(ア)急速混和池	3.5m×6.6m×4.2m 1池 容量 98.2㎥		
(イ)緩速混和地	12.5m×10.5m×3.8m 2池 容量 1,016㎥		
(ウ)沈殿池	15.0m×50.0m×4.0m 2池 容量 6,000㎥		
急速ろ過池	ろ過能力 12,500㎥/日 4池		
塩素混和池	2.5m×10.0m×2.5m 1池 容量 62.5㎥		

4 配水池

No.	施 設 名	住 所	構 造	容量(m ³)	HWL(m)	LWL(m)	加圧ポンプ(m)
1	大原第1配水池	中央区大原町50番地	PC造	12,500	74.00	71.00	
2	大原第3配水池	中央区大原町50番地	RC造	25,000	74.00	71.00	
3	大原第4配水池	中央区大原町50番地	RC造	25,000	74.00	71.00	
4	大原第5配水池	中央区大原町50番地	RC造	10,000	74.00	71.00	
5	常光第1配水池	中央区常光町1220番地1	RC造	10,000	15.23	11.23	65.0
6	常光第2配水池	中央区常光町1220番地1	RC造	10,000	15.23	11.23	65.0
7	常光第3配水池	中央区常光町1220番地1	RC造	10,000	15.23	11.23	65.0
8	深萩配水池	中央区深萩町304番地473	RC造	12,000	74.00	66.00	
9	都田配水池	浜名区新都田一丁目9番5号	RC造	12,000	105.00	99.00	一部30.0
10	都田調整池	浜名区新都田一丁目105番地8	SUS造	120	74.00	71.00	
11	都田送水ポンプ場	浜名区都田町4433番地17	RC造	27	49.40	46.40	90.4
12	鷺沢滝沢配水池	浜名区滝沢町227番地	RC造	260	233.16	230.16	
13	滝沢中継ポンプ場	浜名区滝沢町326番地3	RC造	140	141.20	138.20	102.0
14	住吉配水池	中央区住吉五丁目13番1号	PC造	3,000	42.25	38.25	
15	寺島配水池	浜名区寺島2823番地1外4筆	PC造	2,500	24.05	18.05	51.7
16	宮口配水池	浜名区宮口4831番地383他1筆	PC造	800	83.10	77.00	
17	勝栗配水池	浜名区根堅2484番地37	RC造	30	154.50	152.00	9.0
18	永島配水池	浜名区永島376番地他3筆	PC造	4,400	36.60	23.80	50.0
19	上島配水池	浜名区上島1391番地1外7筆	PC造	4,000	39.95	34.15	45.0
20	小林配水池	浜名区小林819番地6外14筆	PC造	5,000	30.00	20.00	45.0
21	堀谷配水池	浜名区堀谷696番地	SUS造	80	194.00	190.40	
22	大平配水池	浜名区四大地3番地119	RC造	65	109.60	107.30	
23	四大地配水池	浜名区四大地8番地6	PC造	1,100	147.90	141.50	
24	山東配水池	天竜区山東2839番地4	SUS造	1,400	111.90	106.40	
25	大園調整池	天竜区二俣町大園324番地2	RC造	120	141.50	138.50	
26	大園調圧水槽	天竜区二俣町大園325番地1	RC造	20	110.00	109.40	
27	笹岡配水池	天竜区二俣町二俣485番地7	PC造	860	94.00	84.00	
28	皆原配水池	天竜区二俣町二俣695番地2	RC造	500	95.24	92.32	
29	皆原配水池	天竜区二俣町二俣695番地2	RC造	500	95.24	92.32	
30	請留配水池	天竜区渡ヶ島20番地65	SUS造	230	143.10	139.10	
31	道還配水池	天竜区青谷2269番地8	SUS造	21	213.00	211.00	
32	熊市場配水池	天竜区熊1981番地1	RC造	30	398.40	396.90	
33	横山町配水池	天竜区横山町333番地1	SUS造	215	142.00	138.00	
34	谷山配水池	天竜区谷山317番地1	RC造	10	190.90	189.20	120.0
35	西雲名配水池	天竜区西雲名121番地1	RC造	12	119.74	117.74	
36	西藤平配水池	天竜区西藤平112番地8	RC造	232	161.60	158.60	一部30.0
37	月低区配水池	天竜区月755番地2	RC造	50	111.70	109.20	59.0
38	月高区配水池	天竜区月723番地	RC造	3	185.75	184.40	
39	低区1号配水池(渡ヶ島)	天竜区渡ヶ島1348番地11	RC造	60	107.80	104.80	
40	高区配水池(緑恵台)	天竜区緑恵台556番地352	鋼製パネル	432	173.60	170.90	
41	調圧水槽(緑恵台)	天竜区緑恵台556番地462	鋼製パネル	9	117.29	115.29	
42	両島配水池	天竜区上野198番地3	RC造	200	119.50	116.50	
43	上界土配水池(旧)	天竜区青谷30番地の一部	RC造	46	103.71	101.31	94.0
44	上界土配水池	天竜区青谷30番地の一部	RC造	59	103.71	101.31	
45	石神配水池	天竜区石神982番地2	RC造	107	137.00	134.00	

No.	施 設 名	住 所	構 造	容量(m³)	HWL(m)	LWL(m)	加圧ポンプ(m)
46	東雲名配水池	天竜区東雲名591番地5	RC造	78	133.50	129.95	
47	片瀬地区配水池	天竜区東雲名485番地	FRP造	4	155.00	153.80	一部65.0
48	長沢1号配水池	天竜区長沢1199番地3	RC造	82	303.00	300.50	50.0
49	高区配水池	天竜区長沢192番地1	RC造	4	351.20	349.80	
50	長沢2号配水池(西奥)	天竜区長沢16番地1	RC造	50	165.10	162.50	一部50.0
51	大平配水池	天竜区横川1981番地	RC造	60	229.21	225.81	
52	横川配水池	天竜区横川1844番地12	RC造	129	160.20	157.20	
53	芦窪配水池	天竜区芦窪387番地2	RC造	85	472.85	469.85	
54	大沢配水池	天竜区西藤平933番地	RC造	20	306.50	305.00	
55	上只来配水池	天竜区只来1032番地	RC造	70	140.00	137.00	
56	亀久保加圧ポンプ場	天竜区只来353番地1	SUS造	7	141.40	139.80	
57	下百古里配水池	天竜区横川726番地	RC造	65	203.00	199.50	
58	気田配水池	天竜区春野町気田1078番地19	SUS造	200	210.95	206.95	
59	仇山配水池(気田第2)	天竜区春野町気田258番地2	RC造	330	236.15	233.15	
60	気田第3配水池	天竜区春野町気田1780番地4	SUS造	120	265.55	260.55	
61	平里配水池	天竜区春野町宮川2881番地4	RC造	39	225.49	223.49	
62	平里配水池(増設)	天竜区春野町宮川2881番地4	RC造	155	225.49	223.49	
63	宮川配水池(第1)	天竜区春野町宮川996番地4	RC造	60	194.72	192.22	
64	宮川配水池(増設)	天竜区春野町宮川995番地2	RC造	138	197.93	194.73	
65	熊切低区配水池	天竜区春野町長蔵寺1256番地16	RC造	79	296.50	293.85	
66	熊切高区配水池	天竜区春野町石打松下408番地2	RC造	5	329.20	328.05	
67	砂川高区配水池	天竜区春野町砂川361番地3	SUS造	20	484.30	481.80	
68	犬居第1配水池	天竜区春野町領家637番地2	SUS造	145	163.70	158.70	
69	犬居第2配水池	天竜区春野町領家657番地3	RC造	77	165.60	162.90	
70	犬居第3配水池	天竜区春野町領家637番地2	SUS造	123	160.80	158.20	
71	高森配水池	天竜区春野町堀之内1167番地3	SUS造	184	214.95	211.50	57.1
72	平野上配水池	天竜区春野町堀之内1333番地4	RC造	12	226.50	225.00	20.0
73	植田配水池	天竜区春野町豊岡833番地2	SUS造	105	325.45	323.05	
74	赤岡高区配水池	天竜区春野町豊岡1967番地8	RC造	24	358.70	355.95	
75	赤岡低区配水池	天竜区春野町豊岡2010番地	SUS造	14	293.80	292.00	
76	五和配水池	天竜区春野町五和309番地	RC造	127	589.80	586.30	
77	川上低区配水池	天竜区佐久間町浦川139番地	RC造	84	282.00	279.00	59.0
78	川上高区(栗木代)配水池	天竜区佐久間町浦川620番地3	RC造	3	317.10	315.80	
79	川上減圧槽	天竜区佐久間町浦川122番地1	RC造	1	245.00	244.00	
80	浦川出馬第2配水池	天竜区佐久間町浦川2012番地1の1	RC造	234	220.76	219.26	
81	浦川出馬第1配水池	天竜区佐久間町浦川2012番地1の1	RC造	180	220.15	216.80	
82	黒瀬送水ポンプ場	天竜区佐久間町浦川1897番地2	RC造	1	188.45	187.45	59.0
83	浦川黒瀬配水池	天竜区佐久間町浦川1879番地2	RC造	16	254.20	252.00	
84	小田敷送水ポンプ場	天竜区佐久間町浦川3118番地1の2	RC造	1	187.55	186.55	88.0
85	浦川島中配水池	天竜区佐久間町浦川3505番地1、3529番地3	RC造	39	233.80	232.00	
86	島中送水ポンプ場	天竜区佐久間町浦川3408番地1	RC造	3	156.80	155.60	108.5
87	浦川小田敷配水池	天竜区佐久間町浦川3191番地2	RC造	4	232.90	231.49	
88	浦川小田敷配水池	天竜区佐久間町浦川3191番地2	RC造	11	232.90	230.20	
89	浦川小田敷配水池	天竜区佐久間町浦川3191番地2	RC造	5	231.05	229.35	
90	早瀬配水池	天竜区佐久間町浦川4281番地2	RC造	75	269.45	266.45	12.0

No.	施 設 名	住 所	構 造	容量(m³)	HWL(m)	LWL(m)	加圧ポンプ(m)
91	早瀬第1調圧水槽	天竜区佐久間町浦川4306番地1	RC造	4	241.05	239.65	
92	早瀬第2調圧水槽	天竜区佐久間町浦川4311番地4	RC造	4	201.50	200.10	
93	佐久間川合配水池	天竜区佐久間町川合995番地1	RC造	105	257.00	254.00	
94	佐久間蕨野配水池	天竜区佐久間町川合317番地1の1	RC造	6	253.49	251.89	
95	佐久間中部低区配水池	天竜区佐久間町中部599番地1	RC造	288	200.00	196.00	51.0
96	佐久間中部高区配水池	天竜区佐久間町佐久間2581番地1	RC造	144	237.80	234.80	
97	佐久間半場低区配水池	天竜区佐久間町半場366番地	RC造	180	201.55	198.55	43.5
98	佐久間半場高区配水池	天竜区佐久間町半場522番地4	RC造	16	250.30	248.10	
99	佐久間低区配水池	天竜区佐久間町佐久間2538番地4	RC造	220	194.40	190.40	36.0
100	佐久間高区配水池	天竜区佐久間町佐久間2545番地1	RC造	12	230.80	228.80	
101	佐久間下平配水池	天竜区佐久間町佐久間845番地2	RC造	55	377.85	375.35	91.8
102	佐久間峯配水池No.1	天竜区佐久間町佐久間938番地	RC造	42	458.68	456.18	
103	山香配水池	天竜区佐久間町大井1815番地2	RC造	105	379.90	377.40	25.0
104	山香第1調圧槽	天竜区佐久間町大井2462番地3	RC造	15	325.00	323.00	
105	山香第2調圧槽	天竜区佐久間町大井2450番地12	RC造	15	270.00	268.00	
106	山香第3調圧槽	天竜区佐久間町大井2392番地2	RC造	15	215.00	213.00	
107	大滝配水池	天竜区佐久間町大井82番地2	RC造	24	418.00	416.00	
108	相月配水池	天竜区佐久間町相月676番地	RC造	80	407.60	404.60	37.9
109	相月上日余配水池	天竜区佐久間町相月264番地	FRP造	5	351.13	349.63	
110	相月伏配水池	天竜区佐久間町相月903番地1	RC造	5	262.30	260.30	
111	相月下日余配水池	天竜区佐久間町相月66番地2	RC造	55	437.00	434.00	59.5
112	和泉第1調圧水槽	天竜区佐久間町大井1298番地	RC造	4	359.60	358.00	
113	和泉第2調圧水槽	天竜区佐久間町大井1234番地1	RC造	4	284.45	282.85	
114	下日余第1調圧水槽	天竜区佐久間町相月37番地1	FRP造	2	330.00	328.50	
115	下日余第2調圧水槽	天竜区佐久間町相月10番地2	FRP造	1	250.00	248.50	
116	城西旧配水池	天竜区佐久間町相月2526番地1	RC造	3	343.30	341.30	12.0
117	城西高区配水池	天竜区佐久間町相月2526番地1	RC造	30	341.30	338.40	
118	城西低区配水池	天竜区佐久間町相月2519番地1	RC造	120	308.70	305.70	
119	城西切開第1加圧ポンプ場	天竜区佐久間町相月2036番地2の1	RC造	6	273.50	271.50	128.0
120	城西切開第2加圧ポンプ場	天竜区佐久間町相月1953番地	RC造	30	388.15	385.15	121.0
121	城西切開第3加圧ポンプ場	天竜区佐久間町相月1885番地1	RC造	6	459.00	457.00	121.0
122	城西切開配水池	天竜区佐久間町相月1893番地	RC造	25	537.50	535.00	
123	野田中野田配水池	天竜区佐久間町奥領家1413番地1の1の1	SUS造	32	480.25	477.60	10.0
124	野田今田配水池	天竜区佐久間町奥領家423番地	SUS造	30	466.25	463.65	
125	野田沢井配水池	天竜区佐久間町奥領家1428番地1	SUS造	24	428.65	426.00	
126	野田大沼配水池	天竜区佐久間町奥領家1182番地1	SUS造	36	527.05	524.65	一部96.0
127	野田南野田配水池	天竜区佐久間町奥領家1233番地2	SUS造	24	578.15	575.55	
128	野田羽ヶ庄配水池	天竜区佐久間町佐久間1636番地	SUS造	29	575.60	573.20	51.0
129	舟代調圧水槽	天竜区佐久間町上平山26番地51	RC造	2	539.68	538.68	
130	舟代配水池	天竜区佐久間町上平山32番地	RC造	8	469.50	467.50	
131	大萩調圧水槽	天竜区佐久間町上平山263番地67	RC造	2	539.68	538.68	
132	大萩配水池	天竜区佐久間町上平山361番地1の3	RC造	10	494.50	492.50	
133	神原新配水池	天竜区水窪町奥領家2827番地5	SUS造	235	314.00	310.00	
134	神原第3配水池	天竜区水窪町奥領家2827番地7	RC造	405	310.90	307.40	65.0
135	稲荷配水池	天竜区水窪町奥領家2828番地2	SUS造	50	354.00	351.00	

No.	施設名	住所	構造	容量(m³)	HWL(m)	LWL(m)	加圧ポンプ(m)
136	竜戸中継ポンプ場	天竜区水窪町奥領家7357番地1	SUS造	23	391.90	388.90	39.0
137	竜戸配水池	天竜区水窪町奥領家7419番地4	SUS造	22	422.90	420.90	
138	河内配水池	天竜区水窪町奥領家7259番地3	SUS造	34	361.60	359.10	
139	柱戸配水池	天竜区水窪町地頭方1339番地	SUS造	20	346.90	344.40	
140	長尾第1配水池	天竜区水窪町奥領家3951番地2	RC造	62	446.50	443.50	
141	長尾第2配水池	天竜区水窪町奥領家3951番地1	RC造	92	447.00	443.00	
142	尾呂第1配水池	天竜区水窪町奥領家3575番地4	RC造	74	350.70	347.10	
143	尾呂第2配水池	天竜区水窪町奥領家3592番地1	RC造	157	345.80	342.30	
144	上村第1配水池	天竜区水窪町地頭方446番地	RC造	10	438.70	437.00	
145	上村第2配水池	天竜区水窪町地頭方444番地1	RC造	15	398.00	396.00	
146	向市場配水池(上村第3)	天竜区水窪町地頭方496番地	RC造	20	348.90	347.00	149.0
147	上村高区配水池	天竜区水窪町地頭方570番地1	SUS造	17	482.00	479.50	
148	向島配水池	天竜区水窪町地頭方794番地2	RC造	22	496.00	494.00	
149	門桁配水池	天竜区水窪町山住225番地1	SUS造	27	644.00	642.00	
150	西浦配水池	天竜区水窪町奥領家5296番地1	RC造	35	528.70	526.30	115.0
151	所能配水池	天竜区水窪町奥領家5256番地1	RC造	15	587.30	585.60	
152	生島北配水池	天竜区龍山町瀬尻1147番地3	RC造	19	150.48	148.70	
153	生島南配水池	天竜区龍山町瀬尻1147番地3	RC造	50	150.40	148.40	
154	西川上配水池	天竜区龍山町大嶺601番地	RC造	30	161.60	159.50	
155	西川下配水池	天竜区龍山町大嶺565番地4	RC造	60	121.89	118.50	47.0
156	中島上配水池	天竜区龍山町戸倉433番地1	RC造	30	171.20	168.70	
157	中島下配水池	天竜区龍山町戸倉431番地26	RC造	27	121.89	118.50	
158	瀬戸配水池	浜名区細江町中川688番地35外4筆	PC造	2,000	71.10	64.00	
159	細江中央配水池	浜名区細江町中川5793番地	PC造	1,800	54.90	43.20	
160	新西部配水池	浜名区細江町気賀9478番地6外4筆	PC造	2,000	63.30	56.20	
161	白山配水池	浜名区引佐町井伊谷1198番地2	PC造	1,500	75.00	67.50	
162	奥山配水池	浜名区引佐町奥山1594番地80	RC造	120	117.00	114.00	
163	新奥山配水池	浜名区引佐町奥山1576番地17	RC造	350	164.00	161.00	
164	富幕調圧水槽	浜名区引佐町奥山1737番地88	RC造	6	148.50	146.50	
165	小斉藤配水池	浜名区引佐町奥山1051番地343	SUS造	200	119.80	114.80	
166	井伊谷配水池	浜名区引佐町井伊谷248番地169外10筆	RC造	794	56.50	53.50	
167	花平配水池	浜名区引佐町花平399番地4	RC造	80	107.00	104.00	
168	三岳高区配水池	浜名区引佐町三岳232番地14	RC造	35	239.50	237.30	
169	三岳低区配水池	浜名区引佐町三岳205番地3	RC造	9	153.10	151.10	
170	大室山配水池	浜名区引佐町井伊谷3712番地37	RC造	350	68.00	65.00	43.0
171	三岳南低区配水池	浜名区引佐町三岳595番地5	SUS造	24	80.00	78.30	
172	金指配水池	浜名区引佐町金指931番地1外1筆	SUS造	450	60.50	55.50	
173	谷津ポンプ場	浜名区引佐町井伊谷3210番地	RC造	200	6.63		148.0
174	伊平ポンプ場	浜名区引佐町伊平718番地3外1筆	RC造	260	129.10		148.0
175	伊平配水池	浜名区引佐町伊平720番地4	RC造	80	123.15	119.80	
176	西ノ谷加圧ポンプ場	浜名区引佐町伊平1440番地2	FRP造	2	120.25		53.0
177	仏坂配水池	浜名区引佐町別所9番地65	PC造	1,100	255.00	245.00	
178	伊平加圧ポンプ場	浜名区引佐町伊平284番地15	SUS造	3	99.40		133.0
179	新伊平加圧ポンプ場	浜名区引佐町伊平284-15	FRP造	4	93.50		60.0
180	東黒田配水池	浜名区引佐町東黒田402番地7	RC造	80	225.00	222.00	

No.	施 設 名	住 所	構 造	容量(m³)	HWL(m)	LWL(m)	加圧ポンプ(m)
181	谷沢低区配水池	浜名区引佐町谷沢747番地2	RC造	48	210.00	207.50	119.0
182	谷沢高区配水池	浜名区引佐町谷沢761番地3	RC造	6	305.00	303.30	
183	狩宿ポンプ場	浜名区引佐町狩宿752番地1	SUS造	17	153.70	151.60	95.0
184	狩宿配水池	浜名区引佐町狩宿837番地7	SUS造	17	153.65	151.55	
185	西黒田配水池	浜名区引佐町西黒田529番地2	RC造	5	290.00	288.50	
186	川合渕ポンプ場	浜名区引佐町別所霧山国有林137林班	RC造	120	120.00		190.0
187	西久留女木配水池	浜名区引佐町西久留女木187番地3外1筆	RC造	50	270.35	268.35	86.0
188	中代中継ポンプ場	浜名区引佐町渋川2906番地11外1筆	SUS造	5	323.04		140.0
189	中代高区配水池	浜名区引佐町東久留女木759番地18	RC造	8	393.00	391.00	
190	田沢ポンプ場	浜名区引佐町田沢460番地13	RC造	15	178.75		137.5
191	日比平配水池	浜名区引佐町田沢557番地5	RC造	130	300.00	297.00	
192	珍撓配水池	浜名区引佐町渋川4201番地1	FRP造	58	285.00	283.40	
193	渋川配水池	浜名区引佐町渋川360番地3	RC造	150	230.95	227.80	
194	別所配水池	浜名区引佐町別所1270番地2外1筆	SUS造	69	194.95	191.65	90.0
195	引佐中継ポンプ場	浜名区引佐町渋川4500番地4外1筆	RC造	107	267.35	264.65	150.0
196	引佐中央配水池	浜名区引佐町川名国有林142林班	RC造	97	403.00	400.10	
197	川名第1調圧水槽	浜名区引佐町川名国有林131林班	RC造	6	388.00	386.50	
198	川名新第2調圧水槽	浜名区引佐町川名436番地45	RC造	9	305.00	303.75	
199	川名配水池	浜名区引佐町川名433番地44	RC造	200	279.60	276.60	40.0
200	川名第2調圧水槽	浜名区引佐町川名455番地28	RC造	6	305.00	303.50	
201	川名第3調圧水槽	浜名区引佐町川名433番地40	RC造	4	260.00	258.50	
202	川名第4調圧水槽	浜名区引佐町川名456番地9	RC造	4	190.00	188.50	
203	川名第6調圧水槽	浜名区引佐町川名434番地16	RC造	10	200.00	198.00	
204	寺野浄水場	浜名区引佐町渋川1228番地4	RC造	38	377.55	375.05	
205	三ヶ日第1配水池	浜名区三ヶ日町三ヶ日121番地7	PC造	1,000	68.00	64.00	
206	三ヶ日第2配水池	浜名区三ヶ日町三ヶ日121番地7	PC造	2,000	68.50	55.60	
207	平山配水池	浜名区三ヶ日町平山377番地13外1筆	SUS造	240	100.25	95.25	
208	都筑第1配水池	浜名区三ヶ日町都筑3663番地1	PC造	1,000	60.00	56.00	
209	都筑第2配水池	浜名区三ヶ日町都筑3663番地1	RC造	1,500	60.00	56.00	
210	本坂第1配水池	浜名区三ヶ日町本坂548番地3外2筆	RC造	60	74.00	71.00	
211	本坂第2配水池	浜名区三ヶ日町本坂548番地3外2筆	RC造	160	74.00	70.70	
212	只木配水池	浜名区三ヶ日町只木532番地13外1筆	RC造	250	106.00	101.00	
213	大谷配水池	浜名区三ヶ日町大谷107番地15外1筆	SUS造	175	80.25	76.75	
214	日比沢送水ポンプ場	浜名区三ヶ日町日比沢692番地17	SUS造	3	36.45	34.95	155.8
215	日比沢配水池	浜名区三ヶ日町日比沢国有林	SUS造	20	92.60	90.00	

5 導送水管布設延長

(単位:m)

年度	令和7年度					
区分	前年度末	当年度布設(拡張)	当年度布設(改良)	当年度受贈	当年度撤去	当年度末
導水管	56,279	0	0	0	0	57,600
送水管	138,800	0	540	0	33	138,919
計	195,079	0	540	0	33	196,519

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸率等の計算が一致しないことがあります(以下、同様の扱い)。

※当年度末延長は、令和7年度末のマッピングシステムに基づいています。

6 配水管布設延長

(単位:m)

年度	令和7年度					
口径mm	前年度末	当年度布設(拡張)	当年度布設(改良)	当年度受贈	当年度撤去	当年度末
50未満	531,428	43	1,002	1,195	2,807	524,414
50	1,360,132	4,834	6,920	2,015	4,973	1,368,750
75	477,161	561	3,557	3	3,717	475,715
100	1,636,080	115	5,886	9	4,832	1,636,547
125	3,134	0	0	0	0	3,122
150	681,003	92	2,137	0	2,008	681,322
200	211,410	0	609	0	530	211,433
250	82,925	0	355	0	53	83,116
300	88,819	0	47	0	413	87,920
350	55,384	0	1,174	0	0	56,378
配水支管計 (~350)	5,127,476	5,646	21,688	3,222	19,332	5,128,718
400	45,580	0	637	0	2,900	44,497
450	24,693	0	0	0	0	27,806
500	22,405	0	0	0	0	22,014
600	25,519	0	309	0	0	25,698
700	22,206	0	340	0	0	22,456
800	22,007	0	0	0	0	22,007
900	12,001	0	189	0	0	12,183
1,000	4,436	0	0	0	0	4,436
1,100	2,405	0	0	0	0	2,401
1,200	3,450	0	0	0	0	3,453
1,350	9,678	0	0	0	0	9,678
配水本管計 (400~)	194,380	0	1,474	0	2,900	196,630
計	5,321,856	5,646	23,162	3,222	22,232	5,325,347

III 給 水


1 給水普及状況

(単位:人、戸、%)

年度	給水区域内 人口(A)	現在給水		普及率
		戸数	人口(B)	$B/A \times 100$
平成28年度	787,671	330,341	761,410	96.7
平成29年度	801,516	340,320	774,896	96.7
平成30年度	799,404	343,977	773,718	96.8
令和元年度	797,583	346,746	773,101	96.9
令和2年度	794,842	349,769	771,041	97.0
令和3年度	790,663	353,062	767,400	97.1
令和4年度	787,890	355,978	765,382	97.1
令和5年度	783,699	359,386	762,997	97.4
令和6年度	778,083	361,076	758,199	97.4
令和7年度	772,581	363,539	753,772	97.6

普及率(%)

普及率の推移

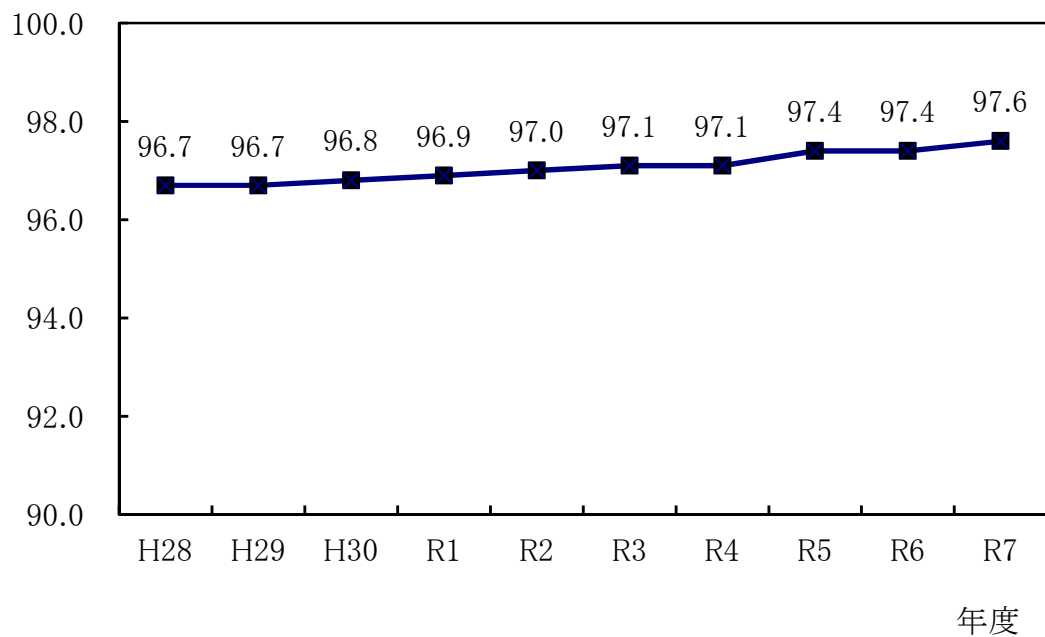


2 取水量・配水量

(1) 取水量

(単位: m³)

	浄水課				北部 上下水道課 浜北地区	天竜 上下水道課	北部上下水道課			取水量合計
	大原浄水場	常光浄水場	深萩配水場	都田配水場			細江地区	引佐地区	三ヶ日地区	
令和3年度	38,322,514	15,447,517	8,012,930	9,459,260	8,648,748	3,876,821	2,323,016	2,213,246	2,167,045	90,471,097
令和4年度	36,363,252	16,290,088	8,034,370	9,700,120	8,531,664	3,757,393	1,994,101	2,206,603	2,158,226	89,035,817
令和5年度	38,132,362	14,886,510	7,961,700	9,997,150	8,414,266	3,734,294	1,860,443	2,224,831	2,144,173	89,355,729
令和6年度	38,048,556	15,162,668	7,936,300	10,036,480	8,609,992	3,934,529	1,935,260	2,189,099	2,147,276	90,000,160
令和7/4月	3,073,855	1,243,266	637,000	817,220	684,329	302,434	149,619	176,386	169,677	7,253,786
5月	3,196,729	1,213,377	625,540	833,830	687,942	307,053	151,050	179,577	172,326	7,367,424
6月	3,119,789	1,236,566	635,350	832,810	687,297	304,322	150,904	182,572	171,081	7,320,691
7月	3,282,099	1,316,730	683,010	874,240	715,780	303,139	157,005	193,143	187,296	7,712,442
8月	3,360,790	1,286,477	689,880	854,670	705,328	313,368	153,679	192,601	194,348	7,751,141
9月	3,157,105	1,204,104	635,480	815,230	674,146	298,493	149,682	186,899	173,441	7,294,580
10月	3,202,642	1,266,205	651,410	828,250	688,807	304,315	148,997	188,381	175,290	7,454,297
11月	3,133,579	1,299,261	658,580	822,810	678,798	295,290	148,488	186,116	175,146	7,398,068
12月	3,265,430	1,339,361	689,590	855,130	712,820	329,861	156,260	199,253	180,449	7,728,154
令和8/1月	3,278,975	1,341,720	681,170	858,040	716,984	330,156	154,841	210,369	184,558	7,756,813
2月	2,967,956	1,178,914	599,160	769,600	643,929	284,238	138,273	173,261	164,447	6,919,778
3月	3,208,994	1,265,863	651,360	829,160	696,576	314,413	150,352	184,674	177,645	7,479,037
合計	38,247,943	15,191,844	7,837,530	9,990,990	8,292,736	3,687,082	1,809,150	2,253,232	2,125,704	89,436,211
月平均	3,187,329	1,265,987	653,128	832,583	691,061	307,257	150,763	187,769	177,142	7,453,018
日平均	104,789	41,621	21,473	27,373	22,720	10,102	4,957	6,173	5,824	245,031
構成比	42.7%	17.0%	8.8%	11.2%	9.3%	4.1%	2.0%	2.5%	2.4%	100.0%


※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸率等の計算が一致しない事があります(以下、同様の扱い)。

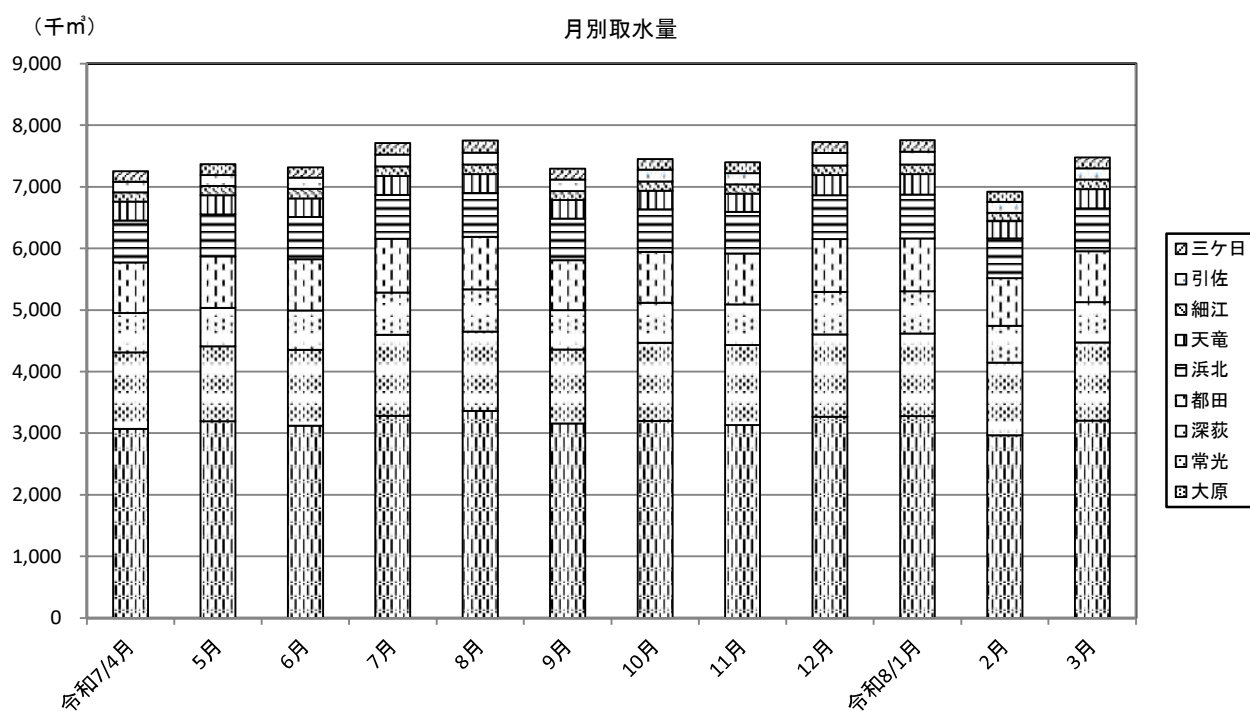

(2) 配水量

(単位: m³)

	浄水課				北部 上下水道課 浜北地区	天竜 上下水道課	北部上下水道課			配水量合計
	大原浄水場	常光浄水場	深萩配水場	都田配水場			細江地区	引佐地区	三ヶ日地区	
令和3年度	36,723,575	15,338,383	7,874,970	9,443,687	8,651,635	3,202,171	2,292,558	2,251,899	2,176,082	87,954,960
令和4年度	35,117,460	16,055,138	7,892,000	9,631,069	8,532,865	3,078,133	1,969,491	2,207,744	2,179,706	86,663,606
令和5年度	36,632,404	14,461,883	7,775,760	9,970,861	8,417,969	3,034,469	1,817,551	2,232,072	2,120,236	86,463,205
令和6年度	36,956,763	14,785,690	7,759,800	10,023,539	8,577,988	3,125,745	1,889,192	2,023,394	2,146,283	87,288,394
令和7/4月	2,991,527	1,216,380	622,050	821,108	678,619	236,645	147,425	162,774	169,661	7,046,189
5月	3,102,605	1,190,908	612,400	833,309	681,664	241,877	148,839	165,491	172,279	7,149,372
6月	3,075,591	1,214,300	623,080	833,051	682,798	238,609	148,750	168,601	171,052	7,155,832
7月	3,226,374	1,293,720	668,560	869,986	712,429	248,974	154,872	178,756	186,832	7,540,503
8月	3,181,052	1,263,900	676,350	849,676	701,305	247,983	151,655	178,686	194,088	7,444,695
9月	3,062,299	1,179,240	622,280	810,912	669,937	228,452	147,673	171,447	173,258	7,065,498
10月	3,119,840	1,236,340	638,670	822,371	685,210	235,761	146,905	178,750	175,261	7,239,108
11月	3,022,459	1,264,690	643,180	821,683	675,400	235,513	146,286	176,077	175,022	7,160,310
12月	3,152,525	1,305,860	672,160	860,369	711,092	247,522	153,897	183,994	180,383	7,467,802
令和8/1月	3,133,999	1,308,270	662,790	860,083	714,009	249,191	152,275	185,567	184,476	7,450,660
2月	2,838,771	1,152,090	583,030	774,508	638,998	224,758	136,132	165,216	164,244	6,677,747
3月	3,106,776	1,232,820	634,650	832,009	695,232	233,498	148,098	176,265	177,518	7,236,866
合計	37,013,818	14,858,518	7,659,200	9,989,065	8,246,693	2,868,783	1,782,807	2,091,624	2,124,074	86,634,582
月平均	3,084,485	1,238,210	638,267	832,422	687,224	239,065	148,567	174,302	177,006	7,219,549
日平均	101,408	40,708	20,984	27,367	22,594	7,860	4,884	5,730	5,819	237,355
構成比	42.7%	17.2%	8.8%	11.5%	9.5%	3.3%	2.1%	2.4%	2.5%	100.0%

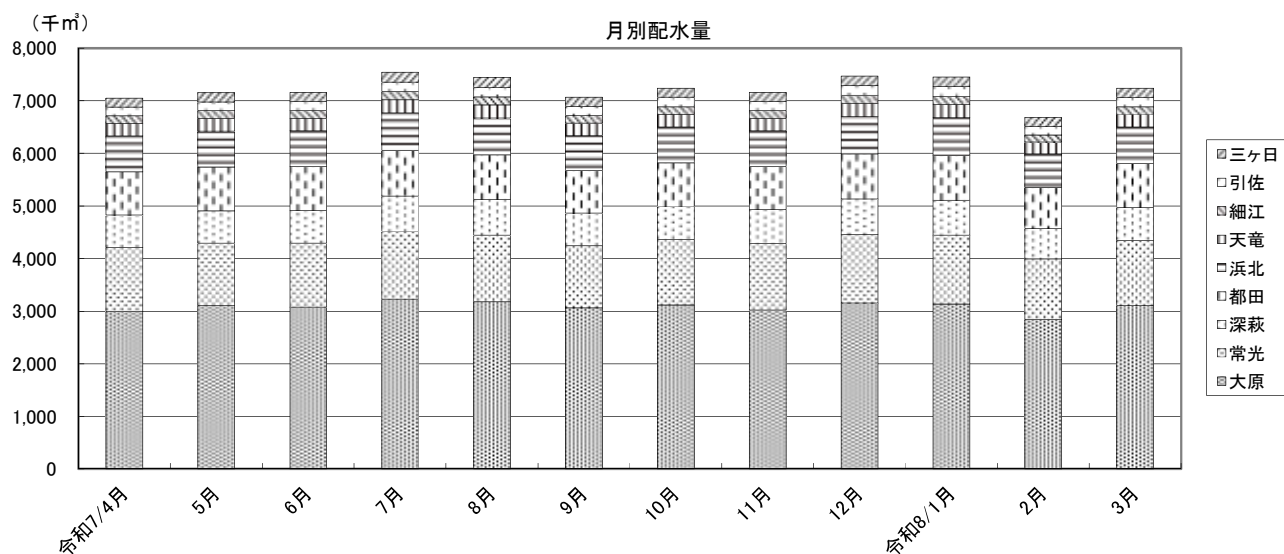

3 有効・無効水量

(単位: m³)


項目	配水量	有効水量			無効水量
		有収水量	無収水量		
水量	86,634,582	79,634,574	77,846,494	1,788,080	7,000,008
比率	100.00%	91.92%	89.86%	2.06%	8.08%

4 電力使用量

(単位:kWh)

	浄水課				北部 上下水道課 浜北地区	天竜 上下水道課	北部上下水道課			電力量合計
	大原浄水場	常光浄水場	深萩配水場	都田配水場			細江地区	引佐地区	三ヶ日地区	
令和3年度	1,237,654	5,729,872	11,068	168,201	2,532,143	1,984,959	480,534	1,451,174	167,586	13,763,191
令和4年度	1,478,581	6,078,989	13,545	169,528	2,503,114	1,935,248	373,736	1,469,471	164,576	14,186,788
令和5年度	1,242,565	5,453,930	12,035	169,715	2,457,047	1,830,133	324,036	1,585,114	167,300	13,241,875
令和6年度	1,210,487	5,549,658	9,039	171,610	2,506,281	1,864,104	327,173	1,539,328	165,488	13,343,168
令和7/4月	85,308	454,011	706	13,544	209,193	150,355	26,437	128,207	12,867	1,080,628
5月	85,015	445,872	732	13,645	201,821	159,542	27,470	122,400	14,295	1,070,792
6月	94,835	436,197	670	14,398	204,738	150,569	25,532	129,292	12,501	1,068,732
7月	112,822	481,086	752	13,392	206,764	153,349	27,281	124,556	13,171	1,133,173
8月	121,647	485,372	887	15,392	214,007	165,991	28,503	138,041	15,464	1,185,304
9月	125,444	442,075	698	13,615	208,210	151,079	25,787	132,068	13,233	1,112,209
10月	90,383	456,045	769	13,767	199,534	152,970	27,807	132,797	14,086	1,088,158
11月	100,899	464,194	639	15,662	208,724	158,949	26,452	142,671	14,030	1,132,220
12月	99,450	483,301	660	12,793	199,857	149,562	23,797	123,770	12,371	1,105,561
令和8/1月	108,311	511,997	946	16,839	222,069	183,393	30,748	149,723	15,838	1,239,864
2月	114,895	455,971	810	13,688	210,921	158,421	24,466	133,033	12,631	1,124,836
3月	114,033	479,493	739	13,477	196,660	149,016	23,878	126,144	13,341	1,116,781
合計	1,253,042	5,595,614	9,008	170,212	2,482,498	1,883,196	318,158	1,582,702	163,828	13,458,258
月平均	104,420	466,301	751	14,184	206,875	156,933	26,513	131,892	13,652	1,121,522
日平均	3,433	15,330	25	466	6,801	5,159	872	4,336	449	36,872
構成比	9.2%	41.6%	0.1%	1.3%	18.4%	14.0%	2.4%	11.8%	1.2%	100.0%

月別電力量

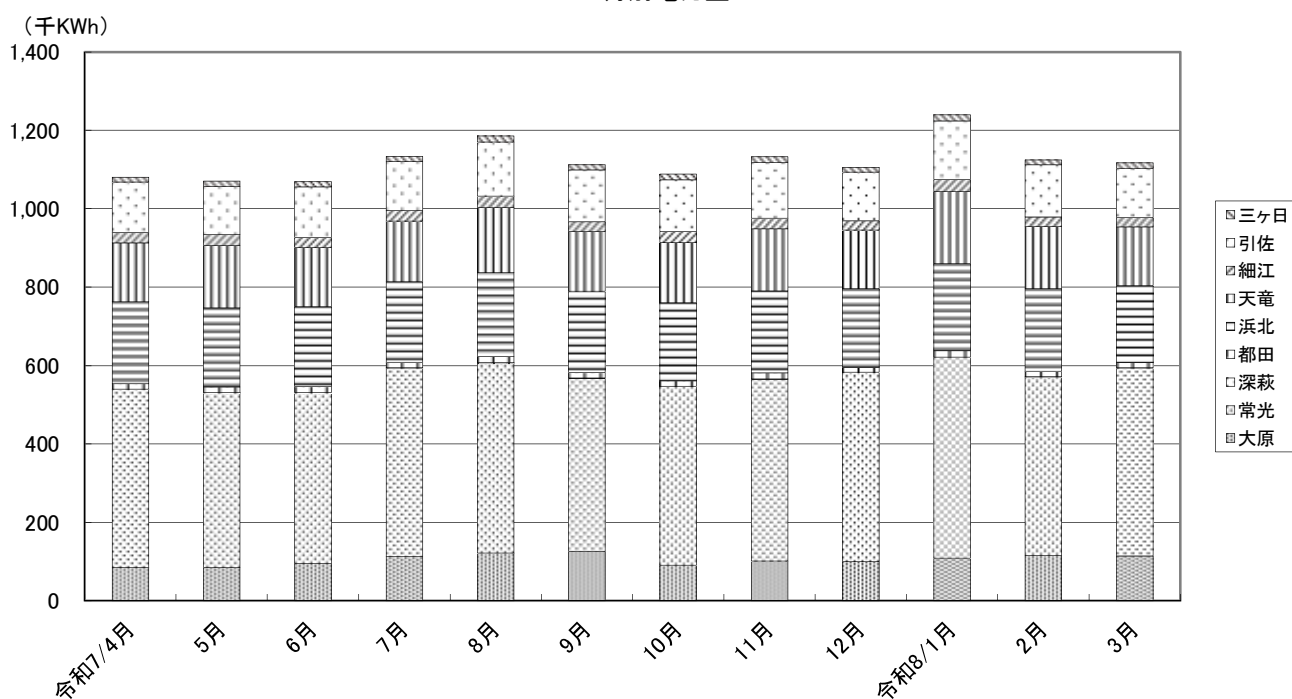

5 薬品使用量

(1)次亜塩素酸ナトリウム

(単位:kg)

月	浄水課	北部 上下水道課 浜北地区	天竜 上下水道課	北部上下水道課			薬品量合計
				細江地区	引佐地区	三ヶ日地区	
令和3年度	496,130	21,152	14,452	3,380	5,513	2,794	459,670
令和4年度	477,440	21,040	13,408	3,140	5,426	3,570	442,800
令和5年度	462,878	21,104	14,057	3,480	6,835	2,963	432,647
令和6年度	414,947	21,048	15,380	3,260	6,335	2,447	392,894
令和7/4月	30,789	1,784	560	160	521	217	34,031
5月	36,857	1,727	1,379	260	620	218	41,061
6月	39,986	1,746	1,020	280	446	218	43,696
7月	43,320	1,784	1,740	280	618	256	47,998
8月	44,043	1,784	1,700	240	544	276	48,587
9月	37,989	1,765	1,580	380	660	256	42,630
10月	36,163	1,746	1,541	160	505	217	40,332
11月	31,339	1,727	1,240	260	407	198	35,171
12月	32,653	1,727	1,799	300	582	159	37,220
令和8/1月	37,273	1,727	839	180	327	58	40,404
2月	33,092	1,727	960	160	346	99	36,384
3月	33,773	1,766	1,000	340	407	218	37,504
合計	437,278	21,010	15,358	3,000	5,983	2,390	485,019
月平均	36,440	1,751	1,280	250	499	199	40,418
日平均	1,198	58	42	8	16	7	1,329
構成比	90.2%	4.3%	3.2%	0.6%	1.2%	0.5%	100.0%

(2)ポリ塩化アルミニウム

(単位:kg)

月	浄水課	天竜 上下水道課	薬品量合計
令和3年度	1,110,068	6,540	931,597
令和4年度	930,638	6,040	781,571
令和5年度	1,278,947	7,740	1,073,529
令和6年度	1,172,519	7,780	984,879
令和7/4月	56,159	680	56,839
5月	65,594	640	66,234
6月	112,637	560	113,197
7月	107,820	780	108,600
8月	100,146	560	100,706
9月	92,524	820	93,344
10月	98,460	500	98,960
11月	68,380	740	69,120
12月	61,190	660	61,850
令和8/1月	61,348	400	61,748
2月	53,313	360	53,673
3月	66,655	620	67,275
合計	944,224	7,320	951,544
月平均	78,685	610	79,295
日平均	2,587	20.055	2,607
構成比	99.2%	0.8%	100.0%

(3)水酸化ナトリウム

(単位:kg)

月	浄水課	天竜 上下水道課	薬品量合計
令和3年度	0	0	0
令和4年度	2	880	882
令和5年度	2,517	680	2,662
令和6年度	1,820	520	1,953
令和7/4月	0	120	120
5月	0	0	0
6月	353	80	433
7月	0	40	40
8月	0	80	80
9月	1	0	1
10月	0	40	40
11月	0	160	160
12月	0	40	40
令和8/1月	0	0	0
2月	0	40	40
3月	0	80	80
合計	354	680	1,034
月平均	29	57	86
日平均	1	1.863	3
構成比	34.2%	65.8%	100.0%

(4)粉末活性炭 (単位:kg)

月	浄水課	薬品量合計
令和3年度	0	0
令和4年度	29,480	29,480
令和5年度	1,820	1,820
令和6年度	12,870	12,870
令和7/4月	0	0
5月	0	0
6月	0	0
7月	0	0
8月	0	0
9月	1,740	1,740
10月	0	0
11月	0	0
12月	2,060	2,060
令和8/1月	1,460	1,460
2月	0	0
3月	0	0
合計	5,260	5,260
月平均	438	438
日平均	14	14
構成比	100.0%	100.0%

(5)硫酸 (単位:kg)

月	浄水課	薬品量合計
令和3年度	0	0
令和4年度	0	0
令和5年度	0	0
令和6年度	0	0
令和7/4月	0	0
5月	0	0
6月	0	0
7月	681	681
8月	3,626	3,626
9月	5,191	5,191
10月	2,671	2,671
11月	0	0
12月	0	0
令和8/1月	0	0
2月	0	0
3月	0	0
合計	12,170	12,170
月平均	1,014	1,014
日平均	33	33
構成比	100.0%	100.0%

6 用途別・段階別有収水量

区 分 水量段階 (m³)	一 般 用 (官公用含む)				業 務 用 (工事用含む)					
	延戸数(戸)	率(%)	1か月平均	1戸1月 あ たり水量	延戸数(戸)	率(%)	1か月平均	1戸1月 あ たり水量		
	水量(m³)				水量(m³)					
0	189,751	4.6	15,813	0.0	30,660	10.1	2,555	0.0		
	0	0.0	0		0	0.0	0			
1～ 10	1,301,096	31.9	108,425	5.8	144,583	47.4	12,049	3.7		
	7,586,494	11.5	632,208		539,335	4.5	44,945			
11～ 20	1,401,911	34.3	116,826	15.1	42,880	14.1	3,573	14.7		
	21,111,151	32.1	1,759,263		631,918	5.3	52,660			
21～ 30	793,358	19.4	66,113	24.5	24,469	8.0	2,039	24.9		
	19,431,878	29.5	1,619,323		608,313	5.1	50,693			
31～ 40	269,497	6.6	22,458	34.3	14,777	4.8	1,231	34.9		
	9,235,068	14.0	769,589		515,201	4.3	42,933			
41～ 50	83,116	2.0	6,926	44.3	9,338	3.1	778	45.0		
	3,680,817	5.6	306,735		420,279	3.5	35,023			
51～ 100	40,346	1.0	3,362	60.0	18,298	6.0	1,525	69.2		
	2,422,106	3.7	201,842		1,265,499	10.5	105,458			
101～ 200	2,670	0.1	223	134.3	9,853	3.2	821	141.4		
	358,553	0.5	29,879		1,393,465	11.6	116,122			
201～ 400	1,383	0.0	115	288.8	5,645	1.9	470	279.3		
	399,472	0.6	33,289		1,576,545	13.1	131,379			
401～ 600	666	0.0	56	489.0	1,758	0.6	147	478.9		
	325,674	0.5	27,140		841,920	7.0	70,160			
601～ 800	408	0.0	34	690.8	704	0.2	59	692.1		
	281,854	0.4	23,488		487,249	4.0	40,604			
801～ 1,000	251	0.0	21	889.4	495	0.2	41	892.2		
	223,242	0.3	18,604		441,643	3.7	36,804			
1,001～ 3,000	416	0.0	35	1,433.2	1,384	0.5	115	1,558.4		
	596,193	0.9	49,683		2,156,869	17.9	179,739			
3,001～ 5,000	24	0.0	2	3,502.6	154	0.1	13	3,779.9		
	84,063	0.1	7,005		582,103	4.8	48,509			
5,001～	12	0.0	1	6,226.5	64	0.0	5	8,982.4		
	74,718	0.1	6,227		574,872	4.8	47,906			
合 計	4,084,905	100.0	340,409	16.1	305,062	100.0	25,422	39.5		
	65,811,283	100.0	5,484,274		12,035,211	100.0	1,002,934			
構成比率(%)	93.1				6.9					
	84.5				15.5					

※上記延戸数は、1か月の世帯数である。(定期調定は、世帯数×2か月)

臨時用				合 計					
延戸数(戸)	率(%)	1か月平均	1戸1月 あ たり水量	延戸数(戸)	率(%)	1か月平均	1戸1月 あ たり水量		
水量(m³)				水量(m³)					
0	0.0	0	0.0	220,411	5.0	18,368	0.0		
0	0.0	0		0	0.0	0			
0	0.0	0	0.0	1,445,679	32.9	120,473	5.6		
0	0.0	0		8,125,829	10.4	677,152			
0	0.0	0	0.0	1,444,791	32.9	120,399	15.0		
0	0.0	0		21,743,069	27.9	1,811,922			
0	0.0	0	0.0	817,827	18.6	68,152	24.5		
0	0.0	0		20,040,191	25.7	1,670,016			
0	0.0	0	0.0	284,274	6.5	23,690	34.3		
0	0.0	0		9,750,269	12.5	812,522			
0	0.0	0	0.0	92,454	2.1	7,705	44.4		
0	0.0	0		4,101,096	5.3	341,758			
0	0.0	0	0.0	58,644	1.3	4,887	62.9		
0	0.0	0		3,687,605	4.7	307,300			
0	0.0	0	0.0	12,523	0.3	1,044	139.9		
0	0.0	0		1,752,018	2.3	146,002			
0	0.0	0	0.0	7,028	0.2	586	281.2		
0	0.0	0		1,976,017	2.5	164,668			
0	0.0	0	0.0	2,424	0.1	202	481.7		
0	0.0	0		1,167,594	1.5	97,300			
0	0.0	0	0.0	1,112	0.0	93	691.6		
0	0.0	0		769,103	1.0	64,092			
0	0.0	0	0.0	746	0.0	62	891.3		
0	0.0	0		664,885	0.9	55,407			
0	0.0	0	0.0	1,800	0.0	150	1,529.5		
0	0.0	0		2,753,062	3.5	229,422			
0	0.0	0	0.0	178	0.0	15	3,742.5		
0	0.0	0		666,166	0.9	55,514			
0	0.0	0	0.0	76	0.0	6	8,547.2		
0	0.0	0		649,590	0.8	54,133			
0	100.0	0	0.0	4,389,967	100.0	365,831	17.7		
0	100.0	0		77,846,494	100.0	6,487,208			
0.0				100.0					
0.0				100.0					

7 口径別・段階別有収水量

口径 水量段階 (m³)	13		20		25		30		40		50	
	延戸数(戸)	(%)	延戸数(戸)	(%)	延戸数(戸)	(%)	延戸数(戸)	(%)	延戸数(戸)	(%)	延戸数(戸)	(%)
	水量(m³)		水量(m³)		水量(m³)		水量(m³)		水量(m³)		水量(m³)	
0	193,299	5.8	23,475	3.1	2,772	2.7	437	0.8	246	0.5	137	0.2
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1～ 10	1,130,828	33.8	229,268	30.5	39,117	37.8	16,911	29.6	17,652	32.3	10,100	16.4
	6,200,142	12.3	1,343,492	10.0	242,987	10.1	118,268	5.6	124,674	4.3	79,179	2.2
11～ 20	1,063,609	31.8	239,863	31.9	37,883	36.6	24,084	42.1	23,175	42.4	44,605	72.2
	16,123,623	31.9	3,621,308	26.9	537,849	22.3	339,856	16.1	338,044	11.6	624,110	17.5
21～ 30	645,602	19.3	153,390	20.4	8,802	8.5	5,124	9.0	4,075	7.5	805	1.3
	15,817,515	31.3	3,776,361	28.1	213,150	8.9	121,886	5.8	91,233	3.1	19,350	0.5
31～ 40	216,584	6.5	61,037	8.1	3,637	3.5	1,858	3.2	831	1.5	295	0.5
	7,416,102	14.7	2,102,958	15.6	126,852	5.3	64,297	3.0	28,626	1.0	10,321	0.3
41～ 50	63,269	1.9	24,744	3.3	2,393	2.3	1,119	2.0	650	1.2	235	0.4
	2,798,861	5.5	1,102,830	8.2	107,407	4.5	50,173	2.4	29,530	1.0	10,334	0.3
51～ 100	30,864	0.9	16,690	2.2	4,751	4.6	3,095	5.4	2,186	4.0	912	1.5
	1,859,520	3.7	1,039,775	7.7	331,488	13.8	220,082	10.4	157,898	5.4	67,878	1.9
101～ 200	1,627	0.0	1,874	0.2	2,923	2.8	2,444	4.3	2,288	4.2	1,137	1.8
	209,692	0.4	244,403	1.8	409,013	17.0	353,146	16.7	337,006	11.6	164,514	4.6
201～ 400	237	0.0	497	0.1	1,013	1.0	1,529	2.7	2,036	3.7	1,283	2.1
	62,752	0.1	134,198	1.0	278,053	11.5	415,679	19.6	580,127	19.9	376,091	10.5
401～ 600	24	0.0	76	0.0	246	0.2	312	0.5	712	1.3	687	1.1
	10,931	0.0	35,925	0.3	116,138	4.8	147,263	7.0	340,490	11.7	333,668	9.3
601～ 800	0	0.0	18	0.0	58	0.1	92	0.2	262	0.5	492	0.8
	0	0.0	11,524	0.1	39,734	1.7	64,022	3.0	180,650	6.2	341,836	9.6
801～ 1,000	0	0.0	12	0.0	6	0.0	60	0.1	213	0.4	299	0.5
	0	0.0	10,445	0.1	5,025	0.2	54,181	2.6	189,996	6.5	266,122	7.4
1,001～ 3,000	12	0.0	22	0.0	0	0.0	104	0.2	320	0.6	740	1.2
	16,288	0.0	24,785	0.2	0	0.0	144,054	6.8	456,608	15.7	1,123,180	31.4
3,001～ 5,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.0	8	0.0	36	0.1
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24,344	1.1	35,056	1.2	124,143	3.5
5,001～	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.0	6	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20,387	0.7	31,992	0.9
合 計	3,345,955	100	750,966	100	103,601	100	57,175	100	54,658	100	61,769	100
	50,515,426	100	13,448,004	100	2,407,696	100	2,117,251	100	2,910,325	100	3,572,718	100
構成比率(%)	76.2		17.1		2.4		1.3		1.2		1.4	
	64.9		17.3		3.1		2.7		3.7		4.6	

※上記口径は、設置メーターの口径です。

※上記延戸数は、1か月の世帯数です。(定期調定は、世帯数×2か月)

※複数世帯も関係なく、設置口径で集計しています。

(1 か月につき)

75		100		125		150		200		合 計	
延戸数(戸)	(%)	延戸数(戸)	(%)	延戸数(戸)	(%)	延戸数(戸)	(%)	延戸数(戸)	(%)	延戸数(戸)	(%)
水量(m³)		水量(m³)		水量(m³)		水量(m³)		水量(m³)		水量(m³)	
45	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	220,411	5.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,791	11.6	12	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,445,679	32.9
16,988	0.9	99	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8,125,829	10.4
11,570	75.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,444,791	32.9
158,240	8.5	39	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21,743,069	27.9
23	0.1	6	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	817,827	18.6
556	0.0	140	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20,040,191	25.7
24	0.2	8	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	284,274	6.5
854	0.0	259	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9,750,269	12.5
36	0.2	8	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	92,454	2.1
1,597	0.1	364	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,101,096	5.3
102	0.7	28	8.3	0	0.0	16	16.7	0	0.0	58,644	1.3
7,677	0.4	1,982	0.4	0	0.0	1,305	0.3	0	0.0	3,687,605	4.7
184	1.2	36	10.7	0	0.0	10	10.4	0	0.0	12,523	0.3
27,738	1.5	5,055	1.0	0	0.0	1,451	0.4	0	0.0	1,752,018	2.3
395	2.6	26	7.7	0	0.0	12	12.5	0	0.0	7,028	0.2
117,293	6.3	7,418	1.5	0	0.0	4,406	1.1	0	0.0	1,976,017	2.5
339	2.2	26	7.7	0	0.0	2	2.1	0	0.0	2,424	0.1
169,166	9.1	13,037	2.6	0	0.0	976	0.2	0	0.0	1,167,594	1.5
172	1.1	18	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,112	0.0
118,760	6.4	12,577	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	769,103	1.0
142	0.9	12	3.6	0	0.0	2	2.1	0	0.0	746	0.0
126,681	6.8	10,518	2.1	0	0.0	1,917	0.5	0	0.0	664,885	0.9
478	3.1	94	28.0	12	100.0	18	18.8	0	0.0	1,800	0.0
757,337	40.8	184,533	36.1	19,358	100.0	26,919	6.8	0	0.0	2,753,062	3.5
72	0.5	40	11.9	0	0.0	16	16.7	0	0.0	178	0.0
271,375	14.6	150,110	29.4	0	0.0	61,138	15.4	0	0.0	666,166	0.9
14	0.1	20	6.0	0	0.0	20	20.8	12	100	76	0.0
80,101	4.3	124,512	24.4	0	0.0	297,861	75.2	94,737	100	649,590	0.8
15,387	100	336	100	12	100	96	100	12	100	4,389,967	100
1,854,363	100	510,643	100	19,358	100	395,973	100	94,737	100	77,846,494	100
0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0	
2.4		0.7		0.0		0.5		0.1		100.0	

8 水道法に基づく水質基準項目の水質検査(年間最大値)

(1) 浄水課管内

No.	検査項目	基準値	法枝	住吉	小松	松島	高丘西	滝沢	舞阪
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	0.14	0.16	0.07	<0.06	0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019	0.017	0.017	0.005	0.019	0.016	0.016
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	0.008	0.010	<0.003	0.006	0.003	0.004
25	ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.02	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.011	0.011	0.011	<0.003	0.011	0.008	0.009
29	ブromokジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	0.005	0.005
30	ブromokホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.7	9.7	9.7	6.6	9.7	8.6	9.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.1	13.2	12.6	7.9	13.3	13.4	13.3
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	54	53	53	55	55	48	55
40	蒸発残留物	500mg/L以下	100	102	103	89	106	98	104
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000004	0.000004	0.000004	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.6	<0.3	0.5	0.7	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
	評価		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

(2) 北部上下水道課管内

No.	検査項目	基準値	寺島	横須賀	中瀬	貴布祢	四大地	於呂
1	一般細菌	100個/mL以下	0	1	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	0.9	0.6	2.2	0.8	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.07	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	<0.002	<0.002	<0.002	0.013	0.011
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.5	6.4	6.7	8.4	8.7	9.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5	4.7	4.8	6.2	16.0	15.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	58	59	53	74	50	51
40	蒸発残留物	500mg/L以下	103	96	95	133	101	102
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.4	7.7	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	評価		適合	適合	適合	適合	適合	適合

No.	検査項目	基準値	気賀	中川	寸座	日比沢	大谷
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	0.8	0.8	1.2	0.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	<0.06	<0.06	0.09	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002	0.015	0.017	0.013	0.016
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	0.008	0.003	0.004	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	0.008	0.009	0.008	0.009
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	0.005	0.005	0.005	0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.05	0.05	0.04	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.2	8.6	8.7	10.1	9.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.2	13.0	13.3	13.3	13.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	68	49	49	61	54
40	蒸発残留物	500mg/L以下	136	105	91	114	104
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.5	0.5	0.4	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	評価		適合	適合	適合	適合	適合

No.	検査項目	基準値	広岡	三岳	奥山	伊平	狩宿	川名	寺野
1	一般細菌	100個/mL以下	0	4	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	1.6	0.8	1.5	1.4	1.4	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.11	0.08	0.06	0.16	0.09	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.009	0.016	0.009	0.010	0.009	0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.003	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	0.004	0.008	0.005	0.006	0.005	0.005
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03	0.06
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.6	9.5	8.7	9.0	9.0	9.0	2.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.006	0.003	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.2	16.2	13.3	11.1	11.3	11.4	2.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	70	71	48	70	68	68	36
40	蒸発残留物	500mg/L以下	124	142	97	126	126	121	62
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.8	7.8	7.9	8.0	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.4
	評価		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

(3) 天竜上下水道課管内

No.	検査項目	基準値	阿蔵	二俣	山東	熊	長沢	西藤平	石神
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	1	2	1
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.9	0.6	0.8	0.4	0.6	0.4	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.06	0.16	0.10	<0.06	0.19	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.014	<0.002	<0.002	0.006	0.010	0.015	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.010	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	<0.002	<0.002	0.002	0.003	0.003	<0.002
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.2	5.8	5.8	3.3	3.5	3.7	3.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.6	5.5	7.1	4.0	5.8	5.3	4.3
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	54	51	52	41	44	26	41
40	蒸発残留物	500mg/L以下	98	87	86	61	69	56	69
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	評価		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

No.	検査項目	基準値	青谷	渡ヶ島	緑恵台	月	横山	東雲名	横川
1	一般細菌	100個/mL以下	1	11	2	2	14	2	2
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	0.8	0.8	0.4	1.0	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	0.07	<0.06	0.32	0.09	<0.06	0.13
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	<0.002	<0.002	0.006	<0.002	<0.002	0.014
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.007
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	0.002
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.6	5.9	5.7	4.2	3.7	4.5	11.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	7.3	6.1	3.1	3.0	2.8	10.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	39	52	50	40	40	43	59
40	蒸発残留物	500mg/L以下	71	92	89	61	76	76	113
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.7	7.1	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	評価		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

No.	検査項目	基準値	芦窪	只来	下百古里
1	一般細菌	100個/mL以下	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	1.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	0.07	0.12
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.018	0.005	0.023
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	0.005
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	0.003	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	<0.003	0.012
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07	0.02	0.06
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.1	15.9	12.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	17.0	6.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	17	61	58
40	蒸発残留物	500mg/L以下	51	126	113
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.5	1.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	1.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.1
	評価		適合	適合	適合

No.	検査項目	基準値	大嶺	戸倉	瀬尻
1	一般細菌	100個/mL以下	2	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.8	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.9	5.8	2.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	8.1	<2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	26	65	40
40	蒸発残留物	500mg/L以下	44	117	70
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.9	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
	評価		適合	適合	適合

No.	検査項目	基準値	平野	赤岡	篠原	里原
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	1.3	0.9	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	<0.06	0.09	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002	0.002	0.002	<0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.6	4.5	4.6	4.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.8	3.1	<2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	42	34	40	49
40	蒸発残留物	500mg/L以下	84	68	78	87
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	評価		適合	適合	適合	適合

No.	検査項目	基準値	高瀬	砂川	熊切	五和
1	一般細菌	100個/mL以下	0	2	4	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	2.7	0.2	0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	<0.06	0.11	0.19
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	0.003	0.009	<0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	<0.003	0.006	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	<0.003	0.006	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	<0.002	<0.002	<0.002
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	<0.01	0.02	<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.2	6.5	10.3	7.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.010
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.0	2.3	5.0	<2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	41	37	64	34
40	蒸発残留物	500mg/L以下	68	78	129	74
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.4	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.4	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	0.2	<0.1	0.3	0.2
	評価		適合	適合	適合	適合

No.	検査項目	基準値	川合	半場	西渡	浦川	芋堀	相月
1	一般細菌	100個/mL以下	12	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	0.6	0.1	0.4	0.3	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	0.29	0.10	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	0.16	0.09	0.19	0.13
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002	<0.002	0.025	0.008	0.014	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	0.011	0.006	<0.003	<0.003
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	0.012	0.007	0.007	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.06
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.0	4.5	4.4	2.3	4.3	3.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	4.1	<2.0	2.3	2.6	<2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47	48	76	38	79	75
40	蒸発残留物	500mg/L以下	81	89	100	60	108	99
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	1.2	0.8	0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	8.1	7.8	8.1	8.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	1.5	1.0	0.7	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1
	評価		適合	適合	適合	適合	適合	適合

No.	検査項目	基準値	早瀬	川上	大輪	野田	上平山
1	一般細菌	100個/mL以下	6	0	2	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.001	0.003	0.002	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	0.40	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	<0.06	<0.06	0.10	0.21
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	0.030	0.005	0.008	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.007	<0.003	0.005	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.019	<0.003	0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.005	<0.002	<0.002	<0.002
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.6	2.9	2.9	4.4	3.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	2.6	<2.0	<2.0	2.3
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	67	40	44	50	20
40	蒸発残留物	500mg/L以下	88	57	75	78	52
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.4	0.8	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	7.9	7.9	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	0.7	<0.5	0.9	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.3
	評価		適合	適合	適合	適合	適合

No.	検査項目	基準値	向市場	尾呂	向島	山住	西浦
1	一般細菌	100個/mL以下	0	1	4	6	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.003
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.36	<0.08	<0.08	<0.08	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011	0.003	0.017	0.006	<0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.003	0.012	0.006	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.003	0.005	0.006	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.02	<0.01	0.09	<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.4	2.8	5.7	3.9	3.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	3.3	<2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	68	36	121	64	74
40	蒸発残留物	500mg/L以下	92	64	166	90	111
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.7	0.4	0.8	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	7.9	8.3	8.0	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.6	<0.5	1.4	<0.5	1.6
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.8
	評価		適合	適合	適合	適合	適合

IV 業 務

1 開閉栓等受付実績

(単位： 件)

区分		開始	中止	異動	合計
4 月		3, 556	2, 931	2, 124	8, 611
5 月		2, 820	2, 698	1, 638	7, 156
6 月		2, 873	2, 624	1, 462	6, 959
7 月		2, 857	2, 327	1, 451	6, 635
8 月		2, 377	1, 930	1, 237	5, 544
9 月		2, 908	2, 482	1, 360	6, 750
1 0 月		2, 960	2, 507	1, 521	6, 988
1 1 月		2, 448	1, 997	1, 138	5, 583
1 2 月		3, 010	2, 123	1, 391	6, 524
1 月		3, 038	2, 313	1, 424	6, 775
2 月		2, 988	2, 414	1, 400	6, 802
3 月		5, 168	4, 296	2, 000	11, 464
合計		37, 003	30, 642	18, 146	85, 791
月平均		3, 084	2, 554	1, 512	7, 149
構成比		43. 13%	35. 72%	21. 15%	100. 00%
比較	前年度	40, 701	36, 556	33, 853	111, 110
	増減	▲ 3, 698	▲ 5, 914	▲ 15, 707	▲ 25, 319
	伸び率	-9. 09%	-16. 18%	-46. 40%	-22. 79%

※開始件数は中止継続分を含む。

※件数には、下水道のみ使用者分を含む。

2 検針実績

(単位：人、日、件)

区分	人員	日数	件数	1人1月平均		1人1日 平均件数
				日数	件数	
4月	職 員					
	報告書		73			
	委託分	80	184,656	8	2,308	276
	計	80	184,729	8	2,309	276
5月	職 員					
	報告書		114			
	委託分	70	179,233	9	2,557	276
	計	70	179,347	9	2,559	276
6月	職 員					
	報告書		73			
	委託分	71	184,915	9	2,604	280
	計	71	184,988	9	2,605	280
7月	職 員					
	報告書		113			
	委託分	71	179,313	10	2,526	264
	計	71	179,426	10	2,527	264
8月	職 員					
	報告書		73			
	委託分	71	185,464	10	2,612	268
	計	71	185,537	10	2,613	268
9月	職 員	1	5	1	5	5
	報告書		107			
	委託分	67	179,622	10	2,681	274
	計	68	179,734	10	2,643	274
10月	職 員	1	7	1	7	7
	報告書		73			
	委託分	68	185,804	10	2,732	277
	計	69	185,884	10	2,694	277
11月	職 員					
	報告書		107			
	委託分	65	179,925	9	2,768	292
	計	65	180,032	9	2,770	292
12月	職 員					
	報告書		72			
	委託分	68	185,953	10	2,735	283
	計	68	186,025	10	2,736	284
1月	職 員					
	報告書		106			
	委託分	68	180,105	9	2,649	290
	計	68	180,211	9	2,650	290
2月	職 員					
	報告書		71			
	委託分	69	186,380	9	2,701	298
	計	69	186,451	9	2,702	298
3月	職 員					
	報告書		105			
	委託分	66	180,247	9	2,731	293
	計	66	180,352	9	2,733	293
合計	職 員	2	12	1	6	6
	報告書		1,087			
	委託分	834	2,191,617	9	2,628	280
	計	836	2,192,716	9	2,623	281

※件数には、下水道用メーターを含む。

3 水道料金の用途別調定件数・使用水量

区 分	一 般 用（官公用含む）			業 務 用（工事用含む）		
	件数(件)	水 量（m ³ ）	1件あたり使 用 水 量	件数(件)	水 量（m ³ ）	1件あたり使 用 水 量
		金 額（円）	1件あたり使 用 料 金		金 額（円）	1件あたり使 用 料 金
令和3年度	1,824,042	69,609,623	38	150,946	10,541,278	70
		8,948,887,656	4,906		2,028,483,565	13,438
令和4年度	1,845,746	68,105,639	36.9	151,299	10,666,286	70.5
		8,745,804,352	4,738		2,060,992,400	13,622
令和5年度	1,866,220	67,443,156	36.1	152,227	10,940,487	71.9
		8,667,632,730	4,644		2,123,996,823	13,953
令和6年度	1,881,803	67,377,875	35.8	151,766	11,055,383	72.8
		8,673,556,429	4,609		2,153,116,685	14,187
令和7／4	158,210	5,397,656	34.1	14,188	990,231	69.8
		689,450,652	4,358		193,015,685	13,604
5	157,323	5,486,933	34.9	11,242	782,218	69.6
		703,098,696	4,469		152,464,060	13,562
6	157,831	5,571,136	35.3	14,073	1,004,568	71.4
		716,515,378	4,540		195,899,170	13,920
7	157,212	5,463,920	34.8	11,390	859,292	75.4
		708,433,443	4,506		168,230,176	14,770
8	157,354	5,700,106	36.2	14,512	1,216,158	83.8
		731,264,316	4,647		239,919,213	16,532
9	156,809	5,456,194	34.8	11,796	1,000,536	84.8
		697,577,285	4,449		198,922,936	16,864
10	158,127	5,436,392	34.4	14,675	1,201,979	81.9
		700,170,682	4,428		241,721,030	16,472
11	156,658	5,368,445	34.3	11,682	933,782	79.9
		713,154,376	4,552		196,125,890	16,789
12	157,981	5,387,045	34.1	14,558	1,109,696	76.2
		727,025,981	4,602		236,968,242	16,278
令和8／1	156,978	5,630,345	35.9	11,690	927,393	79.3
		760,562,356	4,845		199,341,104	17,052
2	158,378	5,749,694	36.3	14,675	1,138,463	77.6
		777,495,758	4,909		243,195,564	16,572
3	158,719	5,163,417	32.5	12,080	870,895	72.1
		697,435,339	4,394		187,166,488	15,494
計	1,891,580	65,811,283	34.8	156,561	12,035,211	76.9
		8,622,184,262	4,558		2,452,969,558	15,668

※令和7年10月～ 官公は新料金、その他は生活支援減免適応

臨 時 用			合 計		
件数(件)	水 量 (m³)	1件あたり使 用 水 量	件数(件)	水 量 (m³)	1件あたり使 用 水 量
	金 額 (円)	1件あたり使 用 料 金		金 額 (円)	1件あたり使 用 料 金
0	0	0	1,974,988	80,150,901	41
	0	0		10,977,371,221	5,558
0	0	0.0	1,997,045	78,771,925	39.4
	0	0		10,806,796,752	5,411
0	0	0.0	2,018,447	78,383,643	38.8
	0	0		10,791,629,553	5,347
0	0	0.0	2,033,569	78,433,258	38.6
	0	0		10,826,673,114	5,324
0	0	0.0	172,398	6,387,887	37.1
	0	0		882,466,337	5,119
0	0	0.0	168,565	6,269,151	37.2
	0	0		855,562,756	5,076
0	0	0.0	171,904	6,575,704	38.3
	0	0		912,414,548	5,308
0	0	0.0	168,602	6,323,212	37.5
	0	0		876,663,619	5,200
0	0	0.0	171,866	6,916,264	40.2
	0	0		971,183,529	5,651
0	0	0.0	168,605	6,456,730	38.3
	0	0		896,500,221	5,317
0	0	0.0	172,802	6,638,371	38.4
	0	0		941,891,712	5,451
0	0	0.0	168,340	6,302,227	37.4
	0	0		909,280,266	5,401
0	0	0.0	172,539	6,496,741	37.7
	0	0		963,994,223	5,587
0	0	0.0	168,668	6,557,738	38.9
	0	0		959,903,460	5,691
0	0	0.0	173,053	6,888,157	39.8
	0	0		1,020,691,322	5,898
0	0	0.0	170,799	6,034,312	35.3
	0	0		884,601,827	5,179
0	0	0.0	2,048,141	77,846,494	38.0
	0	0		11,075,153,820	5,407

4 水道料金月別収納状況

現 年 度(令和7年度)

区 分			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
調 定	当 初	件数	172,440	168,593	171,936	168,628	171,893	168,625	172,822
		金額	884,910,820	858,100,317	914,575,276	878,562,703	975,659,319	900,080,850	948,513,635
	増 減	件数	△ 42	△ 28	△ 32	△ 26	△ 27	△ 20	△ 20
		金額	△ 2,444,483	△ 2,537,561	△ 2,160,728	△ 1,899,084	△ 4,475,790	△ 3,580,629	△ 6,621,923
	差 引	件数	172,398	168,565	171,904	168,602	171,866	168,605	172,802
		金額	882,466,337	855,562,756	912,414,548	876,663,619	971,183,529	896,500,221	941,891,712
収 納	4 月	件数	70,414						
		金額	362,174,815						
	5 月	件数	94,276	20,221					
		金額	489,686,516	80,838,564					
	6 月	件数	4,900	141,696	73,619				
		金額	20,073,983	746,185,068	384,804,323				
	7 月	件数	1,648	4,193	91,137	63,078			
		金額	6,462,444	16,050,652	498,525,248	306,139,649			
	8 月	件数	774	1,450	4,420	98,792	23,510		
		金額	3,457,687	5,604,073	17,596,395	541,034,349	100,828,545		
	9 月	件数	62	671	1,758	4,130	140,620	62,848	
		金額	244,844	4,748,490	7,396,451	15,639,867	839,749,914	333,885,097	
	10 月	件数	54	49	646	1,514	4,859	99,205	73,218
		金額	149,204	1,414,848	3,247,907	6,481,732	19,546,012	534,035,196	390,825,160
	11 月	件数	16	42	60	740	1,704	4,048	90,999
		金額	△ 297,368	129,304	99,496	4,339,883	6,969,704	15,505,414	519,143,965
	12 月	件数	15	23	54	92	830	1,788	5,696
		金額	26,308	62,358	120,148	2,484,340	3,406,574	7,298,146	21,868,709
	1 月	件数	7	8	6	44	47	412	1,690
		金額	14,295	40,022	4,274	152,992	△ 138,878	3,630,702	6,109,928
	2 月	件数	11	9	13	13	64	41	847
		金額	9,666	1,067	24,186	△ 21,018	197,481	△ 760,938	3,372,112
	3 月	件数	7	19	5	22	23	54	83
		金額	△ 24,942	23,205	10,826	43,532	△ 149,701	2,416,054	△ 164,851
	計	件数	172,184	168,381	171,718	168,425	171,657	168,396	172,533
		金額	881,977,452	855,097,651	911,829,254	876,295,326	970,409,651	896,009,671	941,155,023
未 収 納		件数	214	184	186	177	209	209	269
		金額	488,885	465,105	585,294	368,293	773,878	490,550	736,689

(単位：件、円)

11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
168,354	172,565	168,696	173,076	170,812	2,048,440
913,494,003	966,957,011	961,689,667	1,021,840,514	884,645,085	11,109,029,200
△ 14	△ 26	△ 28	△ 23	△ 13	△ 299
△ 4,213,737	△ 2,962,788	△ 1,786,207	△ 1,149,192	△ 43,258	△ 33,875,380
168,340	172,539	168,668	173,053	170,799	2,048,141
909,280,266	963,994,223	959,903,460	1,020,691,322	884,601,827	11,075,153,820
					70,414
					362,174,815
					114,497
					570,525,080
					220,215
					1,151,063,374
					160,056
					827,177,993
					128,946
					668,521,049
					210,089
					1,201,664,663
					179,545
					955,700,059
19,888					117,497
85,375,408					631,265,806
142,376	25,742				176,616
795,431,181	112,002,655				942,700,419
3,891	139,299	19,853			165,257
16,109,668	820,823,654	87,552,402			934,299,059
1,053	4,036	139,536	22,475		168,098
2,755,273	16,049,803	825,183,986	105,652,923		952,464,541
853	2,424	6,766	142,723	62,546	215,525
8,843,953	10,476,007	29,271,297	877,669,440	313,741,910	1,242,156,730
168,061	171,501	166,155	165,198	62,546	1,926,755
908,515,483	959,352,119	942,007,685	983,322,363	313,741,910	10,439,713,588
279	1,038	2,513	7,855	108,253	121,386
764,783	4,642,104	17,895,775	37,368,959	570,859,917	635,440,232

過 年 度

区 分		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
繰越額	当初	件数	5	2	2	3	0	0	0	0
		金額	2,458,140	626,708	400,622	250,916	0	0	0	0
	増減	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	差引	件数	5	2	2	3	0	0	0	0
		金額	2,458,140	626,708	400,622	250,916	0	0	0	0
区分		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
収納	4月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	5月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	6月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	7月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	8月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	9月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	40,000	0	0	0	0	0	0	0
	10月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	12月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	1月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	2月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	3月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	120,000	0	0	0	0	0	0	0
未収納	件数	5	2	2	3	0	0	0	0	0
	金額	2,338,140	626,708	400,622	250,916	0	0	0	0	0

(単位：件、円)

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
0	0	1	2	49	485	826	1,218	1,862	120,375	124,830
0	0	1,564	3,011	543,724	2,304,473	2,247,730	4,120,825	4,708,072	586,538,838	604,204,623
0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 2	△ 4	△ 23	△ 30
0	0	0	0	0	△ 30,646	△ 1,320	△ 2,068	△ 5,280	△ 2,649,089	△ 2,688,403
0	0	1	2	49	485	825	1,216	1,858	120,352	124,800
0	0	1,564	3,011	543,724	2,273,827	2,246,410	4,118,757	4,702,792	583,889,749	601,516,220
平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
0	0	0	0	1	2	2	9	19	103,575	103,608
0	0	0	0	20,954	9,111	7,154	16,178	37,812	517,950,259	518,061,468
0	0	0	1	0	5	7	12	25	10,555	10,605
0	0	0	181	10,000	6,820	14,505	31,303	47,362	42,366,933	42,497,104
0	0	0	0	0	1	4	4	46	2,859	2,914
0	0	0	0	0	3,888	14,910	6,403	79,995	11,713,131	11,838,327
0	0	0	0	0	6	12	18	23	716	775
0	0	0	0	10,000	10,516	20,350	33,510	28,526	3,534,524	3,657,426
0	0	0	0	0	6	13	14	21	137	191
0	0	0	0	0	15,116	32,490	30,506	107,572	1,688,706	1,874,390
0	0	0	0	0	0	3	9	22	118	152
0	0	0	0	0	0	8,524	14,242	43,829	707,799	814,394
0	0	0	0	1	1	8	11	27	104	152
0	0	0	0	10,000	1,320	14,759	31,327	107,444	351,754	516,604
0	0	0	0	0	1	7	6	16	62	92
0	0	0	0	0	1,496	28,720	21,210	32,858	124,105	208,389
0	0	0	0	0	1	3	17	27	62	110
0	0	0	0	10,000	3,888	7,658	39,882	87,676	200,218	349,322
0	0	0	0	0	0	4	11	7	21	43
0	0	0	0	0	0	7,811	17,236	25,086	40,990	91,123
0	0	0	0	0	0	2	7	17	36	62
0	0	0	0	10,000	0	4,778	10,298	38,778	65,478	129,332
0	0	0	0	0	0	1	7	19	44	71
0	0	0	0	0	0	1,122	12,666	40,121	62,821	116,730
0	0	0	1	2	23	66	125	269	118,289	118,775
0	0	0	181	70,954	52,155	162,781	264,761	677,059	578,806,718	580,154,609
0	0	1	1	47	462	759	1,091	1,589	2,063	6,025
0	0	1,564	2,830	472,770	2,221,672	2,083,629	3,853,996	4,025,733	5,083,031	21,361,611

5 口座振替等加入状況

(単位：件、円)

区 分			調定 A	口座振替 B	納付書・ 窓口納付 C	クレジット カード*納付 D	口座加入率 B/A	納付書・窓口 納付利用率 C/A	クレジット カード加入 率 D/A
令和 2年度	水道	件数	1,951,912	1,293,625	365,338	292,949	66.3%	18.7%	15.0%
		金額	11,057,154,186	7,901,710,675	1,809,000,566	1,346,442,945	71.4%	16.4%	12.2%
	下水道	件数	1,573,933	1,006,979	305,732	261,222	64.0%	19.4%	16.6%
		金額	10,556,898,184	7,255,474,067	2,006,766,222	1,294,657,895	68.7%	19.0%	12.3%
令和 3年度	水道	件数	1,974,988	1,287,901	365,010	322,077	65.2%	18.5%	16.3%
		金額	10,977,371,221	7,730,181,929	1,803,305,496	1,443,883,796	70.4%	16.4%	13.2%
	下水道	件数	1,597,663	1,004,780	305,739	287,144	62.9%	19.1%	18.0%
		金額	10,608,312,841	7,219,432,808	1,996,434,086	1,392,445,947	68.1%	18.8%	13.1%
令和 4年度	水道	件数	1,997,045	1,283,674	366,218	347,153	64.3%	18.3%	17.4%
		金額	10,806,796,752	7,516,733,534	1,788,117,466	1,501,945,752	69.5%	16.5%	13.9%
	下水道	件数	1,619,149	1,002,330	307,486	309,333	61.9%	19.0%	19.1%
		金額	10,543,266,967	7,109,555,509	1,977,769,674	1,455,941,784	67.4%	18.8%	13.8%
令和 5年度	水道	件数	2,018,447	1,276,085	376,160	366,202	63.2%	18.6%	18.1%
		金額	10,791,629,553	7,395,322,524	1,843,468,204	1,552,838,825	68.5%	17.1%	14.4%
	下水道	件数	1,639,406	997,424	315,685	326,297	60.8%	19.3%	19.9%
		金額	10,457,000,659	6,958,903,139	1,997,498,862	1,500,598,658	66.5%	19.1%	14.4%
令和 6年度	水道	件数	2,033,569	1,259,120	387,367	387,082	61.9%	19.0%	19.0%
		金額	10,826,673,114	7,313,203,567	1,880,576,070	1,632,893,477	67.5%	17.4%	15.1%
	下水道	件数	1,653,516	984,479	324,587	344,450	59.5%	19.6%	20.8%
		金額	10,126,510,536	6,637,035,771	1,955,292,182	1,534,182,583	65.5%	19.3%	15.2%
令和 7年度	水道	件数	2,048,141	1,248,807	392,897	406,437	61.0%	19.2%	19.8%
		金額	11,075,153,820	7,402,218,263	1,937,170,269	1,735,765,288	66.8%	17.5%	15.7%
	下水道	件数	1,667,500	977,166	328,730	361,604	58.6%	19.7%	21.7%
		金額	10,089,790,920	6,591,971,261	1,906,798,161	1,591,021,498	65.3%	18.9%	15.8%

※納付書・窓口納付は、令和4年度よりQRコード決済分を含む。

6 加入金調定状況

(単位:上段=件、下段=円)

年度 口径	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
13mm	3,037	2,607	2,673	2,802	2,549
	103,561,700	88,898,700	91,149,300	95,548,200	86,920,900
20mm	1,115	918	861	1,255	1,222
	103,026,000	84,823,200	79,556,400	115,962,000	112,912,800
25mm	45	38	36	25	22
	7,078,500	5,977,400	5,662,800	3,932,500	3,460,600
30mm	16	16	15	20	10
	3,942,400	3,942,400	3,696,000	4,928,000	2,464,000
40mm	10	8	5	4	7
	4,884,000	3,907,200	2,442,000	1,953,600	3,418,800
50mm	5	7	6	6	5
	4,218,500	5,905,900	5,062,200	5,062,200	4,218,500
75mm			1	1	
			2,277,000	2,277,000	
100mm					
150mm					
口径変更	432	377	376	342	356
	39,958,600	38,945,500	39,238,100	30,536,000	32,026,500
計	4,660	3,971	3,973	4,455	4,171
	266,669,700	232,400,300	229,083,800	260,199,500	245,422,100

7 給水装置工事受付・検査状況

(単位:件)

受 付			検 査		
新設工事	変更工事	計	新設工事	変更工事	計
1,795	2,143	3,938	3,393	2,068	5,461

8 道路漏水修繕工事

(単位:件)

月	配水管		給水管		計
	本管	支管 ※1	道路に縦断埋設	給水管取出し(宅内引込)	
4月	0	12	1	35	48
5月	0	11	1	39	51
6月	0	17	0	48	65
7月	0	18	1	56	75
8月	0	15	0	57	72
9月	0	17	0	61	78
10月	0	21	1	44	66
11月	0	20	2	41	63
12月	0	20	1	34	55
1月	0	33	1	35	69
2月	0	32	2	24	58
3月	0	27	5	29	61
計	0	243	15	503	761
月平均	0	20	1	42	63

※1 令和6年度より口径50mm以下を含む

所管別内訳

住吉管内	北部管内	天竜管内	計
624	92	45	761
82%	12%	6%	100%

※ 住吉管内において前年度より44件の増

北部管内は4件の減

天竜管内は3件の減

9 漏水調査

(単位:km、箇所、戸、件)

調査実施地区	調査距離	弁栓数	調査戸数	漏水発見件数		
				道路	民地	計
市内全区	1,155.3	17,818	30,892	90	119	209

V 財 務

1 損益計算書

年 度 科 目	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
収 益	11,629,017,503	100.0	11,641,380,553	100.0
営業収益	10,409,846,711	89.5	10,370,406,852	89.1
給水収益	9,979,367,385	85.8	9,824,363,208	84.4
受託工事収益	43,158,182	0.4	67,919,273	0.6
その他の営業収益	387,321,144	3.3	478,124,371	4.1
営業外収益	1,217,878,211	10.5	1,187,637,997	10.2
受取利息及び配当金	1,985,586	0.0	678,843	0.0
長期前受金戻入	1,146,206,364	9.9	1,120,004,969	9.6
補助金	—	—	—	—
雑収益	69,686,261	0.6	66,954,185	0.6
特別利益	1,292,581	0.0	83,335,704	0.7
固定資産売却益	669,625	0.0	688,765	0.0
過年度損益修正益	182,353	0.0	1,490,746	0.0
その他特別利益	440,603	0.0	81,156,193	0.7
費 用	11,399,445,774	100.0	11,855,838,250	100.0
営業費用	11,042,642,044	96.9	11,457,068,843	96.6
原水及び浄水費	3,564,412,316	31.3	3,714,223,842	31.3
配水及び給水費	1,251,429,588	11.0	1,309,309,695	11.0
受託工事費	42,312,000	0.4	65,582,000	0.6
業務費	645,452,119	5.7	727,495,126	6.1
総係費	575,468,637	5.0	663,068,171	5.6
減価償却費	4,697,009,861	41.2	4,782,744,329	40.3
資産減耗費	266,283,074	2.3	194,625,500	1.6
海外技術協力事業費	—	—	—	—
その他営業費用	274,449	0.0	20,180	0.0
営業外費用	346,255,914	3.0	370,415,214	3.1
支払利息及び企業債取扱諸費	345,700,672	3.0	314,199,283	2.7
雑支出	555,242	0.0	56,215,931	0.5
特別損失	10,547,816	0.1	28,354,193	0.2
過年度損益修正損	10,518,016	0.1	14,038,037	0.1
減損損失	—	—	14,316,156	0.1
その他特別損失	29,800	0.0	—	—
当年度純利益(△は純損失)	229,571,729		△ 214,457,697	
前年度繰越利益剰余金	1,886,894		1,458,623	
その他未処分利益剰余金変動額	1,340,000,000		888,000,000	
当年度未処分利益剰余金	1,571,458,623		675,000,926	

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、構成比率等の計算が一致しないことがあります(以下、同様の扱い)。

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
11,715,499,391	100.0	11,652,959,728	100.0	12,437,245,688	100.0
10,370,185,733	88.5	10,430,363,240	89.5	10,734,395,727	86.3
9,810,548,184	83.7	9,842,411,836	84.5	10,068,294,589	81.0
28,034,728	0.2	—	—	—	—
531,602,821	4.5	587,951,404	5.0	666,101,138	5.4
1,171,077,153	10.0	1,216,957,005	10.4	1,152,647,264	9.3
2,876,574	0.0	11,346,298	0.1	32,089,602	0.3
1,097,219,154	9.4	1,072,752,688	9.2	1,038,926,178	8.4
—	—	—	—	191,000	0.0
70,981,425	0.6	132,858,019	1.1	81,440,484	0.7
174,236,505	1.5	5,639,483	0.0	550,202,697	4.4
167,479,066	1.4	321,818	0.0	1,518,500	0.0
289,415	0.0	5,314,446	0.0	472,271	0.0
6,468,024	0.1	3,219	0.0	548,211,926	4.4
11,836,940,292	100.0	11,914,469,623	100.0	12,113,836,432	100.0
11,485,801,946	97.0	11,583,070,791	97.2	11,734,589,139	96.9
3,640,667,457	30.8	3,688,793,318	31.0	3,730,115,692	30.8
1,442,914,723	12.2	1,489,093,580	12.5	1,558,375,663	12.9
28,068,000	0.2	—	—	—	—
781,720,682	6.6	714,818,185	6.0	757,269,072	6.3
580,501,658	4.9	645,669,265	5.4	658,444,341	5.4
4,763,352,639	40.2	4,867,574,967	40.9	4,886,276,201	40.3
248,215,694	2.1	177,091,273	1.5	131,632,013	1.1
—	—	—	—	12,149,202	0.1
361,093	0.0	30,203	0.0	326,955	0.0
335,068,163	2.8	316,302,574	2.7	367,787,562	3.0
296,498,542	2.5	290,324,265	2.4	300,737,759	2.5
38,569,621	0.3	25,978,309	0.2	67,049,803	0.6
16,070,183	0.2	15,096,258	0.1	11,459,731	0.1
8,694,710	0.1	14,510,489	0.1	11,457,831	0.1
—	—	—	—	—	—
7,375,473	0.1	585,769	0.0	1,900	0.0
△ 121,440,901		△ 261,509,895		323,409,256	
675,000,926		953,560,025		986,494,479	
400,000,000		294,444,349		—	
953,560,025		986,494,479		1,309,903,735	

2 貸借対照表

資産の部

年 度 科 目	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
固 定 資 産	110,330,619,708	89.7	111,803,109,213	90.9
有形固定資産	109,734,972,112	89.2	110,745,362,466	90.0
土地	1,707,112,871	1.4	1,692,796,715	1.4
建物	2,007,516,843	1.6	1,941,530,292	1.6
構築物	100,670,391,026	81.8	101,336,051,042	82.4
機械及び装置	3,800,628,259	3.1	3,863,259,140	3.1
水道メーター	412,472,465	0.3	412,807,543	0.3
車両運搬具	54,361,976	0.0	47,500,129	0.0
工具器具及び備品	98,371,086	0.1	89,488,427	0.1
リース資産	133,150,600	0.1	545,956,000	0.4
建設仮勘定	850,966,986	0.7	815,973,178	0.7
無形固定資産	584,232,184	0.5	1,046,549,321	0.9
水利権	2,980,000	0.0	15,085,001	0.0
施設利用権	362,235,097	0.3	384,192,688	0.3
電話加入権	1,531,632	0.0	1,531,632	0.0
ソフトウェア	120,400,000	0.1	178,520,000	0.1
その他無形固定資産	97,085,455	0.1	467,220,000	0.4
投資その他の資産	11,415,412	0.0	11,197,426	0.0
出資金	8,142,000	0.0	8,142,000	0.0
貸倒懸念債権	13,196,620	0.0	12,629,982	0.0
破産更生債権	4,805,400	0.0	4,826,689	0.0
貸倒引当金	△ 14,938,178	0.0	△ 14,669,695	0.0
その他投資	209,570	0.0	268,450	0.0
流 動 資 産	12,696,942,345	10.3	11,201,329,166	9.1
現金預金	11,462,601,102	9.3	9,948,934,254	8.1
未収金	1,152,697,174	0.9	1,155,427,576	0.9
貸倒引当金	△ 4,469,626	0.0	△ 3,767,108	0.0
貯蔵品	84,905,244	0.1	99,620,517	0.1
立替金	8,451	0.0	13,927	0.0
その他流動資産	1,200,000	0.0	1,100,000	0.0
資 産 合 計	123,027,562,053	100.0	123,004,438,379	100.0

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
113,486,497,425	92.5	113,912,876,788	93.2	115,360,476,629	92.5
112,050,986,722	91.3	112,605,099,534	92.2	114,198,244,075	91.6
1,692,711,611	1.4	1,692,711,611	1.4	1,692,222,722	1.4
1,880,157,423	1.5	1,985,275,508	1.6	1,947,828,539	1.6
102,240,106,917	83.3	102,655,512,321	84.0	103,111,353,959	82.7
4,155,953,056	3.4	4,287,593,234	3.5	4,703,935,225	3.8
419,280,467	0.3	431,745,335	0.4	440,486,961	0.4
41,434,572	0.0	35,275,751	0.0	23,424,298	0.0
80,246,224	0.1	71,174,415	0.1	69,962,491	0.1
739,181,560	0.6	593,312,800	0.5	447,444,040	0.4
801,914,892	0.7	852,498,559	0.7	1,761,585,840	1.4
1,424,366,949	1.2	1,296,224,051	1.1	1,151,110,512	0.9
14,185,001	0.0	13,285,001	0.0	12,385,001	0.0
473,810,316	0.4	526,891,418	0.4	577,536,879	0.5
1,531,632	0.0	1,531,632	0.0	1,531,632	0.0
922,520,000	0.8	745,276,000	0.6	553,497,000	0.4
12,320,000	0.0	9,240,000	0.0	6,160,000	0.0
11,143,754	0.0	11,553,203	0.0	11,122,042	0.0
8,142,000	0.0	8,142,000	0.0	8,142,000	0.0
12,047,045	0.0	12,548,185	0.0	11,778,227	0.0
4,784,497	0.0	5,258,115	0.0	6,901,774	0.0
△ 14,131,658	0.0	△ 14,706,457	0.0	△ 16,011,319	0.0
301,870	0.0	311,360	0.0	311,360	0.0
9,225,412,201	7.5	8,252,878,465	6.8	9,296,640,506	7.5
7,735,334,019	6.3	7,040,718,851	5.8	7,741,492,652	6.2
1,388,112,732	1.1	1,108,731,746	0.9	1,446,199,985	1.2
△ 3,808,543	0.0	△ 3,540,075	0.0	△ 3,737,432	0.0
104,662,755	0.1	105,867,943	0.1	112,629,423	0.1
11,238	0.0	—	—	55,878	0.0
1,100,000	0.0	1,100,000	0.0	—	—
122,711,909,626	100.0	122,165,755,253	100.0	124,657,117,135	100.0

負債・資本の部

年 度 科 目	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
固 定 負 債	23,810,228,784	19.4	24,077,858,917	19.6
企業債	22,284,604,364	18.1	22,152,415,462	18.0
リース債務	72,220,160	0.1	441,551,000	0.4
引当金	1,453,404,260	1.2	1,483,892,455	1.2
退職給付引当金	1,453,404,260	1.2	1,483,892,455	1.2
その他固定負債	—	—	—	—
流 動 負 債	4,973,703,620	4.0	5,016,896,885	4.1
企業債	1,909,714,319	1.6	1,776,897,518	1.4
リース債務	71,654,232	0.1	157,721,400	0.1
未払金	1,668,148,517	1.4	1,771,659,456	1.4
未払費用	19,092,165	0.0	18,227,305	0.0
前受収益	—	—	—	—
引当金	100,334,000	0.1	101,937,000	0.1
その他流動負債	1,204,760,387	1.0	1,190,454,206	1.0
繰延収益	20,661,198,325	16.8	20,541,521,840	16.7
長期前受金	20,661,198,325	16.8	20,541,521,840	16.7
受贈財産	4,198,122,160	3.4	4,160,365,471	3.4
国庫補助金	2,832,276,519	2.3	2,718,938,668	2.2
県支出金	556,622,127	0.5	525,561,604	0.4
他会計補助金	642,256,149	0.5	765,410,789	0.6
加入金	6,290,468,255	5.1	6,219,679,335	5.1
工事負担金	5,604,972,027	4.6	5,555,374,815	4.5
他会計負担金	536,481,088	0.4	592,991,158	0.5
寄附金	—	—	3,200,000	0.0
資 本 金	70,639,205,833	57.4	71,979,205,833	58.5
剰 余 金	2,943,225,491	2.4	1,388,954,904	1.1
資本剰余金	19,322,519	0.0	19,509,629	0.0
受贈財産評価額	15,608,117	0.0	15,608,117	0.0
国庫補助金	2,911,604	0.0	2,911,604	0.0
他会計補助金	802,798	0.0	989,908	0.0
利益剰余金	2,923,902,972	2.4	1,369,445,275	1.1
減債積立金	258,000,000	0.2	—	—
建設改良積立金	1,094,444,349	0.9	694,444,349	0.6
当年度未処分利益剰余金	1,571,458,623	1.3	675,000,926	0.5
負債・資本合計	123,027,562,053	100.0	123,004,438,379	100.0

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
24,411,099,207	19.9	24,356,599,243	19.9	25,776,974,112	20.7
22,289,366,630	18.2	22,428,778,993	18.4	23,875,749,410	19.2
652,644,080	0.5	492,188,444	0.4	331,799,688	0.3
1,469,088,497	1.2	1,435,631,806	1.2	1,569,308,014	1.3
1,469,088,497	1.2	1,435,631,806	1.2	1,569,308,014	1.3
—	—	—	—	117,000	0.0
4,752,211,504	3.9	4,868,452,816	4.0	5,642,016,826	4.5
1,639,796,511	1.3	1,500,287,637	1.2	1,366,829,583	1.1
160,455,636	0.1	160,455,636	0.1	160,388,756	0.1
1,894,814,714	1.5	1,870,809,737	1.5	2,434,461,138	2.0
17,976,759	0.0	17,692,238	0.0	20,246,285	0.0
—	—	—	—	1,216,388	0.0
104,722,000	0.1	108,341,000	0.1	120,480,000	0.1
934,445,884	0.8	1,210,866,568	1.0	1,538,394,676	1.2
20,301,743,387	16.5	19,951,220,095	16.3	19,716,081,269	15.8
20,301,743,387	16.5	19,951,220,095	16.3	19,716,081,269	15.8
4,021,761,636	3.3	3,868,256,159	3.2	3,724,578,243	3.0
2,602,341,120	2.1	2,486,443,844	2.0	2,388,389,143	1.9
517,421,703	0.4	497,408,137	0.4	503,945,517	0.4
870,287,732	0.7	959,410,205	0.8	1,036,774,410	0.8
6,151,645,662	5.0	6,120,540,209	5.0	6,080,256,801	4.9
5,494,085,182	4.5	5,313,834,197	4.3	5,226,017,864	4.2
640,844,354	0.5	701,678,097	0.6	752,555,547	0.6
3,355,998	0.0	3,649,247	0.0	3,563,744	0.0
71,979,205,833	58.7	71,983,205,833	58.9	72,192,205,833	57.9
1,267,649,695	1.0	1,006,277,266	0.8	1,329,839,095	1.1
19,645,321	0.0	19,782,787	0.0	19,935,360	0.0
15,608,117	0.0	15,608,117	0.0	15,621,428	0.0
2,911,604	0.0	2,911,604	0.0	2,911,604	0.0
1,125,600	0.0	1,263,066	0.0	1,402,328	0.0
1,248,004,374	1.0	986,494,479	0.8	1,309,903,735	1.1
—	—	—	—	—	—
294,444,349	0.2	—	—	—	—
953,560,025	0.8	986,494,479	0.8	1,309,903,735	1.1
122,711,909,626	100.0	122,165,755,253	100.0	124,657,117,135	100.0

3 キャッシュ・フロー計算書

年 度 科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	金 額	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益(△は純損失)	229,571,729	△ 214,457,697
減価償却費	4,697,009,861	4,782,744,329
固定資産除却損	162,068,288	170,670,751
減損損失	—	14,316,156
退職給付引当金の増減額(△は減少)	145,172,756	30,488,195
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,839,000	1,197,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	252,215	△ 971,001
長期前受金戻入額	△ 1,146,206,364	△ 1,120,004,969
受取利息及び配当金	△ 1,985,586	△ 678,843
支払利息	345,700,672	314,199,283
固定資産売却損益(△は売却益)	△ 639,825	△ 688,765
未収金の増減額(△は増加)	△ 13,084,480	△ 121,170,650
未払金の増減額(△は減少)	197,893,372	103,510,939
未払消費税等の増減額(△は減少)	15,020,700	△ 30,413,900
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 2,707,200	△ 14,715,273
その他	<u>△ 366,542,090</u>	<u>△ 13,725,188</u>
小計	4,257,685,048	3,900,300,367
利息及び配当金の受取額	1,340,685	699,091
利息の支払額	<u>△ 347,055,579</u>	<u>△ 315,064,143</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,911,970,154	3,585,935,315
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 5,328,550,724	△ 5,109,536,679
無形固定資産の取得による支出	△ 283,849,092	△ 520,402,728
固定資産売却による収入	1,852,418	1,033,636
国庫補助金による収入	—	4,759,700
国庫補助金の返還による支出	—	—
県補助金による収入	77,290,000	1,304,000
県補助金の返還による支出	△ 2,350,363	△ 1,963,818
他会計補助金による収入	333,042,486	325,346,422
加入金による収入	233,459,800	221,232,400
加入金の返還による支出	△ 31,000	—
工事負担金による収入	435,569,651	348,489,930
他会計負担金による収入	37,545,169	47,478,131
その他資本的収入	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,496,021,655	△ 4,682,259,006
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,617,800,000	1,649,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,886,617,319	△ 1,914,405,703
一般会計からの出資による収入	—	—
リース債務支払額	<u>△ 119,183,400</u>	<u>△ 152,337,454</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 388,000,719	△ 417,343,157
現金預金増加・減少額	△ 972,052,220	△ 1,513,666,848
現金預金期首残高	12,434,653,322	11,462,601,102
現金預金期末残高	11,462,601,102	9,948,934,254

(単位:円)

令和5年度	令和6年度	令和7年度
金額	金額	金額
△ 121,440,901	△ 261,509,895	323,409,256
4,763,352,639	4,867,574,967	4,886,276,201
600,903,603	145,699,506	130,869,259
—	—	—
△ 14,803,958	△ 33,456,691	133,676,208
1,525,000	3,390,000	8,681,000
△ 496,602	306,331	1,502,219
△ 1,097,219,154	△ 1,072,752,688	△ 1,038,926,178
△ 2,876,574	△ 11,346,298	△ 32,089,602
296,498,542	290,324,265	300,737,759
△ 158,784,356	△ 321,818	△ 1,516,600
△ 242,870,521	270,725,182	△ 123,808,673
69,882,970	88,065,793	△ 244,811,182
△ 11,639,200	5,256,700	△ 5,256,700
△ 5,042,238	△ 1,205,188	△ 6,761,480
<u>△ 255,413,924</u>	<u>271,683,577</u>	<u>329,857,918</u>
3,821,575,326	4,562,433,743	4,661,839,405
2,769,039	9,094,244	34,207,135
<u>△ 296,749,088</u>	<u>△ 290,608,786</u>	<u>△ 298,183,712</u>
3,527,595,277	4,280,919,201	4,397,862,828
△ 5,602,417,375	△ 5,386,291,023	△ 5,485,066,582
△ 905,430,679	△ 112,614,865	△ 105,842,548
159,021,201	381,818	1,790,000
—	—	9,087,000
△ 432,700	—	—
—	20,000,000	32,193,000
—	—	—
299,366,332	275,151,915	255,301,423
210,862,153	232,163,700	228,955,500
△ 336,000	—	△ 53,000
218,590,600	85,780,570	133,649,964
64,488,478	66,145,663	79,539,489
<u>3,200,000</u>	<u>300,000</u>	<u>300,000</u>
△ 5,553,087,990	△ 4,818,982,222	△ 4,850,145,754
1,777,400,000	1,639,700,000	2,813,800,000
△ 1,777,549,839	△ 1,639,796,511	△ 1,500,287,637
—	4,000,000	—
<u>△ 187,957,683</u>	<u>△ 160,455,636</u>	<u>△ 160,455,636</u>
△ 188,107,522	△ 156,552,147	1,153,056,727
△ 2,213,600,235	△ 694,615,168	700,773,801
9,948,934,254	7,735,334,019	7,040,718,851
7,735,334,019	7,040,718,851	7,741,492,652

4 企業債

借入先別

年 度 区 分		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
借 入		1,617,800,000	100.0	1,649,400,000	100.0
内 訳	政 府 資 金	1,617,800,000	100.0	1,649,400,000	100.0
	地方公共団体金融機構	—	—	—	—
	民 間 等 資 金	—	—	—	—
償 還		1,886,617,319	100.0	1,914,405,703	100.0
内 訳	政 府 資 金	1,278,464,588	67.8	1,318,145,382	68.9
	地方公共団体金融機構	608,152,731	32.2	596,260,321	31.1
	民 間 等 資 金	—	—	—	—
年度末企業債残高		24,194,318,683	100.0	23,929,312,980	100.0
内 訳	政 府 資 金	19,357,248,548	80.0	19,688,503,166	82.3
	地方公共団体金融機構	4,837,070,135	20.0	4,240,809,814	17.7
	民 間 等 資 金	—	—	—	—

借入利率別

年 度 区 分		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
起 債 前 借		—	—	—	—
1 . 0 % 未 満		11,521,360,556	47.6	11,126,048,072	46.5
1 . 0 % 以 上 2 . 0 % 未 満		5,202,171,202	21.5	6,513,517,523	27.2
2 . 0 % 以 上 3 . 0 % 未 満		6,353,551,695	26.3	5,667,578,651	23.7
3 . 0 % 以 上 4 . 0 % 未 満		657,788,333	2.7	429,601,114	1.8
4 . 0 % 以 上 5 . 0 % 未 満		459,446,897	1.9	192,567,620	0.8
5 . 0 % 以 上		—	—	—	—
年度末企業債残高		24,194,318,683	100.0	23,929,312,980	100.0

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
1,777,400,000	100.0	1,639,700,000	100.0	2,813,800,000	100.0
1,777,400,000	100.0	1,639,700,000	100.0	2,813,800,000	100.0
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1,777,549,839	100.0	1,639,796,511	100.0	1,500,287,637	100.0
1,261,185,536	71.0	1,173,327,462	71.6	1,080,906,951	72.0
516,364,303	29.0	466,469,049	28.4	419,380,686	28.0
—	—	—	—	—	—
23,929,163,141	100.0	23,929,066,630	100.0	25,242,578,993	100.0
20,204,717,630	84.4	20,671,090,168	86.4	22,403,983,217	88.8
3,724,445,511	15.6	3,257,976,462	13.6	2,838,595,776	11.2
—	—	—	—	—	—

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
—	—	—	—	—	—
10,743,584,199	44.9	10,379,989,315	43.4	10,026,283,747	39.7
7,929,733,297	33.1	7,563,115,090	31.6	7,190,978,079	28.5
4,966,172,147	20.8	5,888,679,097	24.6	5,211,517,167	20.6
193,687,364	0.8	97,283,128	0.4	2,813,800,000	11.2
95,986,134	0.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
23,929,163,141	100.0	23,929,066,630	100.0	25,242,578,993	100.0

5 貯蔵品

区 分	年 度	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
受 入 総 額		133,667,627	142,011,815
払 出 総 額		48,762,383	42,391,298
残 高		84,905,244	99,620,517
月 平 均 在 庫 高		83,551,644	92,262,881
回 転 期 間 (日)		625.4	794.4

注 回転期間＝ $\frac{\text{月平均在庫高}}{\text{払出総額}}$

6 事業費用

区 分	年 度	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
人 件 費		1,226,113,207	10.8	1,197,481,933	10.1
動 力 費		251,364,409	2.2	365,270,469	3.1
薬 品 費		57,549,056	0.5	78,987,238	0.7
受 水 費		2,362,716,807	20.7	2,350,394,002	19.8
物 件 費		766,426,200	6.7	861,538,116	7.3
減 価 償 却 費		4,697,009,861	41.2	4,782,744,329	40.3
支 払 利 息		345,700,672	3.0	314,199,283	2.7
そ の 他		1,692,565,562	14.9	1,905,222,880	16.0
計		11,399,445,774	100.0	11,855,838,250	100.0

(単位:円)

令和5年度	令和6年度	令和7年度
157,968,359	164,409,795	170,658,884
53,305,604	58,541,852	58,029,461
104,662,755	105,867,943	112,629,423
102,141,636	105,265,349	109,248,683
701.3	656.3	687.2

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
1,132,204,304	9.6	1,198,154,002	10.1	1,169,837,050	9.6
278,052,738	2.3	305,490,978	2.6	312,622,254	2.6
69,788,237	0.6	75,587,010	0.6	83,193,099	0.7
2,370,094,958	20.0	2,367,978,448	19.9	2,357,885,145	19.5
939,257,129	7.9	901,134,342	7.6	940,737,851	7.8
4,763,352,639	40.2	4,867,574,967	40.8	4,886,276,201	40.3
296,498,542	2.5	290,324,265	2.4	300,737,759	2.5
1,987,691,745	16.9	1,908,225,611	16.0	2,062,547,073	17.0
11,836,940,292	100.0	11,914,469,623	100.0	12,113,836,432	100.0

7 給水原価及び販売価格

年 度	令 和 3 年 度			令 和 4 年 度		
有 収 水 量 A	80,150,901 m ³ A			78,771,925 m ³ A		
給 水 原 価	事 業 費 B	原価 B/A	構成 比率	事 業 費 B	原価 B/A	構成 比率
	11,346,585,958	127.3	100.0	11,761,902,057	135.1	100.0
	人件費	1,226,113,207	15.3 10.8	1,197,481,933	15.2	10.2
	職員給与費	1,219,163,207	15.2 10.7	1,191,281,933	15.1	10.1
	動力費	251,364,409	3.1 2.2	365,270,469	4.6	3.1
	薬品費	57,549,056	0.7 0.5	78,987,238	1.0	0.7
	受水費	2,362,716,807	29.5 20.8	2,350,394,002	29.8	20.0
	物件費	766,426,200	9.6 6.8	861,538,116	10.9	7.3
	修繕費	651,819,027	8.1 5.7	756,589,259	9.6	6.4
	材料費	29,731,835	0.4 0.3	33,456,645	0.4	0.3
	減価償却費	4,697,009,861	44.3 41.4	4,782,744,329	46.5	40.6
	支払利息	345,700,672	4.3 3.0	314,199,283	4.0	2.7
	その他	1,639,705,746	20.5 14.5	1,811,286,687	23.0	15.4
	委託料	947,321,163	11.8 8.3	1,025,803,200	13.0	8.7
	路面復旧費	62,020,442	0.8 0.5	82,858,968	1.1	0.7
供 給 単 価	給水収益 C	価格 C/A		給水収益 C	価格 C/A	
	9,979,367,385	124.5		9,824,363,208	124.7	
販 売 利 益	△ 221,012,209	△ 2.8		△ 817,533,880	△ 10.4	

- (注) 1 事業費＝総費用－(受託工事費＋材料不用品売却原価＋特別損失)
2 職員給与費＝給料＋手当＋法定福利費＋退職給付費－児童手当
3 給水原価の原価(B/A)は、減価償却費の原価および販売利益の事業費Bから長期前受金戻入を控除して算出している。

(単位:円、%)

令和5年度			令和6年度			令和7年度		
78,383,643 m ³ A			78,433,258 m ³ A			77,846,494 m ³ A		
事業費 B	原価 B/A	構成 比率	事業費 B	原価 B/A	構成 比率	事業費 B	原価 B/A	構成 比率
11,792,802,109	136.5	100.0	11,899,373,365	138.0	100.0	12,102,376,701	142.1	100.0
1,132,204,304	14.4	9.6	1,198,154,002	15.3	10.1	1,169,837,050	15.0	9.6
1,125,804,304	14.4	9.5	1,188,604,002	15.2	10.0	1,160,882,012	14.9	9.6
278,052,738	3.5	2.4	305,490,978	3.9	2.6	312,622,254	4.0	2.6
69,788,237	0.9	0.6	75,587,010	1.0	0.6	83,193,099	1.1	0.7
2,370,094,958	30.2	20.1	2,367,978,448	30.2	19.9	2,357,885,145	30.3	19.5
939,257,129	12.0	8.0	901,134,342	11.5	7.6	940,737,851	12.1	7.8
811,216,263	10.3	6.9	771,677,244	9.8	6.5	785,965,604	10.1	6.5
36,522,075	0.5	0.3	35,905,550	0.5	0.3	37,467,237	0.5	0.3
4,763,352,639	46.8	40.3	4,867,574,967	48.4	40.9	4,886,276,201	49.4	40.4
296,498,542	3.8	2.5	290,324,265	3.7	2.4	300,737,759	3.9	2.5
1,943,553,562	24.8	16.5	1,893,129,353	24.1	15.9	2,051,087,342	26.3	16.9
1,116,432,571	14.2	9.5	1,091,401,004	13.9	9.2	1,135,075,364	14.6	9.4
91,531,607	1.2	0.8	99,317,221	1.3	0.8	110,463,448	1.4	0.9
給水収益 C	価格 C/A		給水収益 C	価格 C/A		給水収益 C	価格 C/A	
9,810,548,184	125.2		9,842,411,836	125.5		10,068,294,589	129.3	
△ 885,034,771	△ 11.3		△ 984,208,841	△ 12.5		△ 995,155,934	△ 12.8	

8 経営分析

(1) 業務比率

分 析 項 目		単 位	比率				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
施設利用率		%	63.6	62.6	62.6	63.4	62.9
最大稼働率		%	68.8	68.0	68.2	67.7	67.8
負荷率		%	92.4	92.0	91.8	93.6	92.8
有収率		%	91.1	90.9	90.7	89.9	89.9
配水管使用効率		m ³ /m	15.9	15.8	15.7	15.8	15.7
固定資産使用効率		m ³ /万円	8.0	7.8	7.7	7.8	7.6
給水量 1 m ³ 当 た り	供給単価	円	124.51	124.72	125.16	125.49	129.34
	給水原価	円	127.26	135.10	136.45	138.04	142.12
	給与費	円	15.21	15.12	14.36	15.15	14.91
	資本費	円	66.30	68.39	68.70	70.20	71.46
	販売利益	円	△2.75	△10.38	△11.29	△ 12.55	△ 12.78
	供給単価率	%	97.83	92.32	91.73	90.91	91.01

(2) 生産性比率

分 析 項 目		単 位	比率				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
職員 一人 当 た り	給水人口	人	5,049	5,172	5,121	4,988	5,271
	給水量	m ³	527,309	532,243	526,065	516,008	544,381
	営業収益	千円	68,144	69,552	69,349	68,537	74,981

公 式	説 明
$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	施設の利用が有効かつ適切に行われているかをみる。
$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	施設の利用及び投資の適正化をみる。
$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	施設が年間を通じて有効に使用されているかをみる。
$\frac{\text{年間総給水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	
$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$	導送配水管1m当たりの有効利用をみる。
$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	固定資産1万円当たりの配水量の使用効率をみる。
$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総給水量}}$	
$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{付帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総給水量}}$	
$\frac{\text{職員給与費 (注1)}}{\text{年間総給水量}}$	
$\frac{\text{減価償却費 (注2)} + \text{企業債利息} + \text{受水費} \times 0.6}{\text{年間総給水量}}$	
供給単価－給水原価	
$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$	

公 式	説 明
$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定職員 (注3)}}$	職員数が適正であるかどうかをみる。
$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定職員 (注3)}}$	職員一人当たりの生産量をみる。
$\frac{\text{営業収益} - \text{児童手当にかかる一般会計負担金} - \text{受託工事収益}}{\text{損益勘定職員 (注3)}}$	職員一人当たりの売上高をみる。

(3) 構成比率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
固定資産構成比率	%	89.7	90.9	92.5	93.2	92.5
流動資産構成比率	%	10.3	9.1	7.5	6.8	7.5
固定負債構成比率	%	19.4	19.6	19.9	19.9	20.7
流動負債構成比率	%	4.0	4.1	3.9	4.0	4.5
自己資本構成比率	%	76.6	76.3	76.2	76.1	74.8

(4) 財務比率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
固定資産対長期資本比率	%	93.5	94.8	96.2	97.1	96.9
固定比率	%	117.1	119.1	121.3	122.6	123.7
流動比率	%	255.3	223.3	194.1	169.5	164.8
当座比率	%	253.6	221.3	191.9	167.3	162.8
現金預金比率	%	230.5	198.3	162.8	144.6	137.2
負債比率	%	30.5	31.0	31.2	31.4	33.7

公 式	説 明	
$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産 (注4)}} \times 100$	総資産に対する固定資産の占める割合をみる。 比率が大きいほど資本が固定化の傾向にある。	比率の 合計は 100%で ある。
$\frac{\text{流動資産}}{\text{総資産 (注4)}} \times 100$	総資産に対する流動資産の占める割合をみる。 比率が大きいほど流動性が良好。	
$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本に対する固定負債の占める割合をみる。 比率が小さいほどよい。	比率の 合計は 100%で ある。
$\frac{\text{流動負債}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本に対する流動負債の占める割合をみる。 比率が小さいほどよい。	
$\frac{\text{自己資本 (注5)}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本に対する自己資本の占める割合をみる。 比率が大きいほど経営の安定性が高い。	

公 式	説 明	
$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本 (注5) + 固定負債}} \times 100$	固定資産への投資は自己資本の範囲で行うべき。 100%超は過大投資の傾向。	
$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本 (注5)}} \times 100$	資本の固定状況から資金的弾力性をみる。 比率は低いほどよい。	
$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	企業の支払能力をみる。 比率は100%以上であることが必要。	
$\frac{\text{現金預金 + 未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$	流動資産のうち現金預金及び現金化されるものにより支払能力をみる。	
$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	流動負債に対する現金預金の割合をみる。	
$\frac{\text{負債 (注6)}}{\text{自己資本 (注5)}} \times 100$	自己資本と負債の限界をみる。 比率は低いほどよい。	

(5) 回転率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
総資本回転率	回	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
自己資本回転率	回	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12
固定資産回転率	回	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
流動資産回転率	回	0.79	0.87	1.02	1.19	1.22
現金預金回転率	回	2.37	2.67	3.28	3.80	3.80
未収金回転率	回	11.46	11.06	9.78	9.65	10.19

(6) 収益率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
総資本利益率	%	0.19	△ 0.17	△ 0.10	△ 0.21	0.26
自己資本利益率	%	0.24	△ 0.23	△ 0.13	△ 0.28	0.35
総収支比率	%	102.01	98.19	98.97	97.81	102.67
経常収支比率	%	102.10	97.72	97.63	97.88	98.22
営業収支比率	%	94.27	90.52	90.29	90.05	91.48

公 式	説 明
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) / 2}$	資本の活用度をみる。 回転は多いほどよい。
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首自己資本 (注5)} + \text{期末自己資本 (注5)}) / 2}$	同 上
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首固定資産} - \text{期首建設仮勘定} + \text{期末固定資産} - \text{期末建設仮勘定}) / 2}$	固定資産の稼動力をみる。 回転は多いほどよい。
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) / 2}$	流動資産の稼動力をみる。 回転は多いほどよい。
$\frac{\text{当年度支出額}}{(\text{期首現金預金} + \text{期末現金預金}) / 2}$	同 上
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首営業未収金} + \text{期末営業未収金}) / 2}$	同 上

公 式	説 明
$\frac{\text{当年度純利益}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) / 2} \times 100$	純利益(純損失)の割合をみる。
$\frac{\text{当年度純利益}}{(\text{期首自己資本 (注5)} + \text{期末自己資本 (注5)}) / 2} \times 100$	同 上
$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	比率100%超で益。 比率は大きいほどよい。
$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	比率100%超で益。 比率は大きいほどよい。
$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$	比率は100%以上、大きいほどよい。

(7) その他

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
利子負担率	%	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2
企業債償還元金 対減価償却費比率	%	53.1	52.3	48.5	43.2	39.0
企業債償還元金 対給水収益	%	18.9	19.5	18.1	16.7	14.9
企業債利息 対給水収益	%	3.5	3.2	3.0	2.9	3.0
企業債元利償還金 対給水収益	%	22.4	22.7	21.1	19.6	17.9
職員給与費 対給水収益	%	12.2	12.1	11.5	12.1	11.5
職員給与費 対営業費用	%	11.0	10.4	9.8	10.3	9.9

(注) 1 職員給与費は、損益勘定職員分

2 減価償却費は、長期前受金戻入を控除した額

3 損益勘定職員数は、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度任用職員を含む

4 総資産＝固定資産＋流動資産

5 自己資本＝資本金＋剰余金＋繰延収益

6 負債＝固定負債＋流動負債

公 式	説 明
$\frac{\text{支払利息}}{(\text{期首一時借入金} + \text{期首借入金} + \text{期首リース債務} + \text{期末一時借入金} + \text{期末借入金} + \text{期末リース債務}) / 2} \times 100$	比率は小さいほどよい。
$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{減価償却費 (注2)}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{職員給与費 (注1)} - \text{受託工事職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{職員給与費 (注1)}}{\text{営業費用}} \times 100$	同 上


VI そ の 他

1 歴代水道事業担当責任者

職 名	氏 名	就 任 年 月 日
臨時水道部事務取扱	助 役 河 部 辰 次 郎	昭和 3 年 4 月 1 日
臨 時 水 道 部 長	角 替 燐 爾	昭和 4 年 3 月 28 日
水 道 部 長	角 替 燐 爾	昭和 6 年 4 月 1 日
水道課長事務取扱	助 役 山 崎 正 義	昭和 9 年 6 月 19 日
建設部水道課長	大 石 和 平	昭和 10 年 9 月 21 日
〃	蓮 池 勇	昭和 17 年 2 月 10 日
〃	石 川 勝	昭和 27 年 7 月 1 日
浜松市公営企業管理者	助 役 斉 藤 武	昭和 28 年 4 月 1 日
〃	興 石 一 三	昭和 28 年 7 月 1 日
〃	助 役 岩 崎 武	昭和 30 年 7 月 25 日
浜松市公営企業局長	助 役 岩 崎 武	昭和 31 年 2 月 8 日
〃	助 役 西 田 徳 長	昭和 34 年 7 月 18 日
〃	興 石 一 三	昭和 35 年 11 月 1 日
浜松市公営企業管理者	助 役 後 藤 瑛	昭和 41 年 8 月 2 日
浜松市水道事業管理者	河 合 美 弥 治	昭和 42 年 1 月 4 日
〃	豊 田 江 二 郎	昭和 46 年 1 月 4 日
〃	鈴 木 国 男	昭和 48 年 4 月 1 日
〃	久 島 實	昭和 52 年 4 月 1 日
〃	鈴 木 長 次	昭和 54 年 7 月 1 日
〃	伊 谷 庄 一	昭和 58 年 7 月 1 日
〃	阿 部 治 彦	平成 11 年 7 月 1 日
浜松市水道事業及び 下水道事業管理者	阿 部 治 彦	平成 13 年 4 月 1 日
〃	鈴 木 俊 廣	平成 19 年 4 月 1 日
〃	鈴 木 勲	平成 23 年 4 月 1 日
〃	寺 田 賢 次	平成 27 年 4 月 1 日
〃	朝 月 雅 則	令和 3 年 4 月 1 日
〃	内 藤 伸 二 朗	令和 5 年 11 月 1 日
〃	奥 家 章 夫	令和 7 年 4 月 1 日

2 機構(上下水道事業会計分・令和8年3月31日現在)

注 ()内は再任用短時間職員数を外書きしたもの

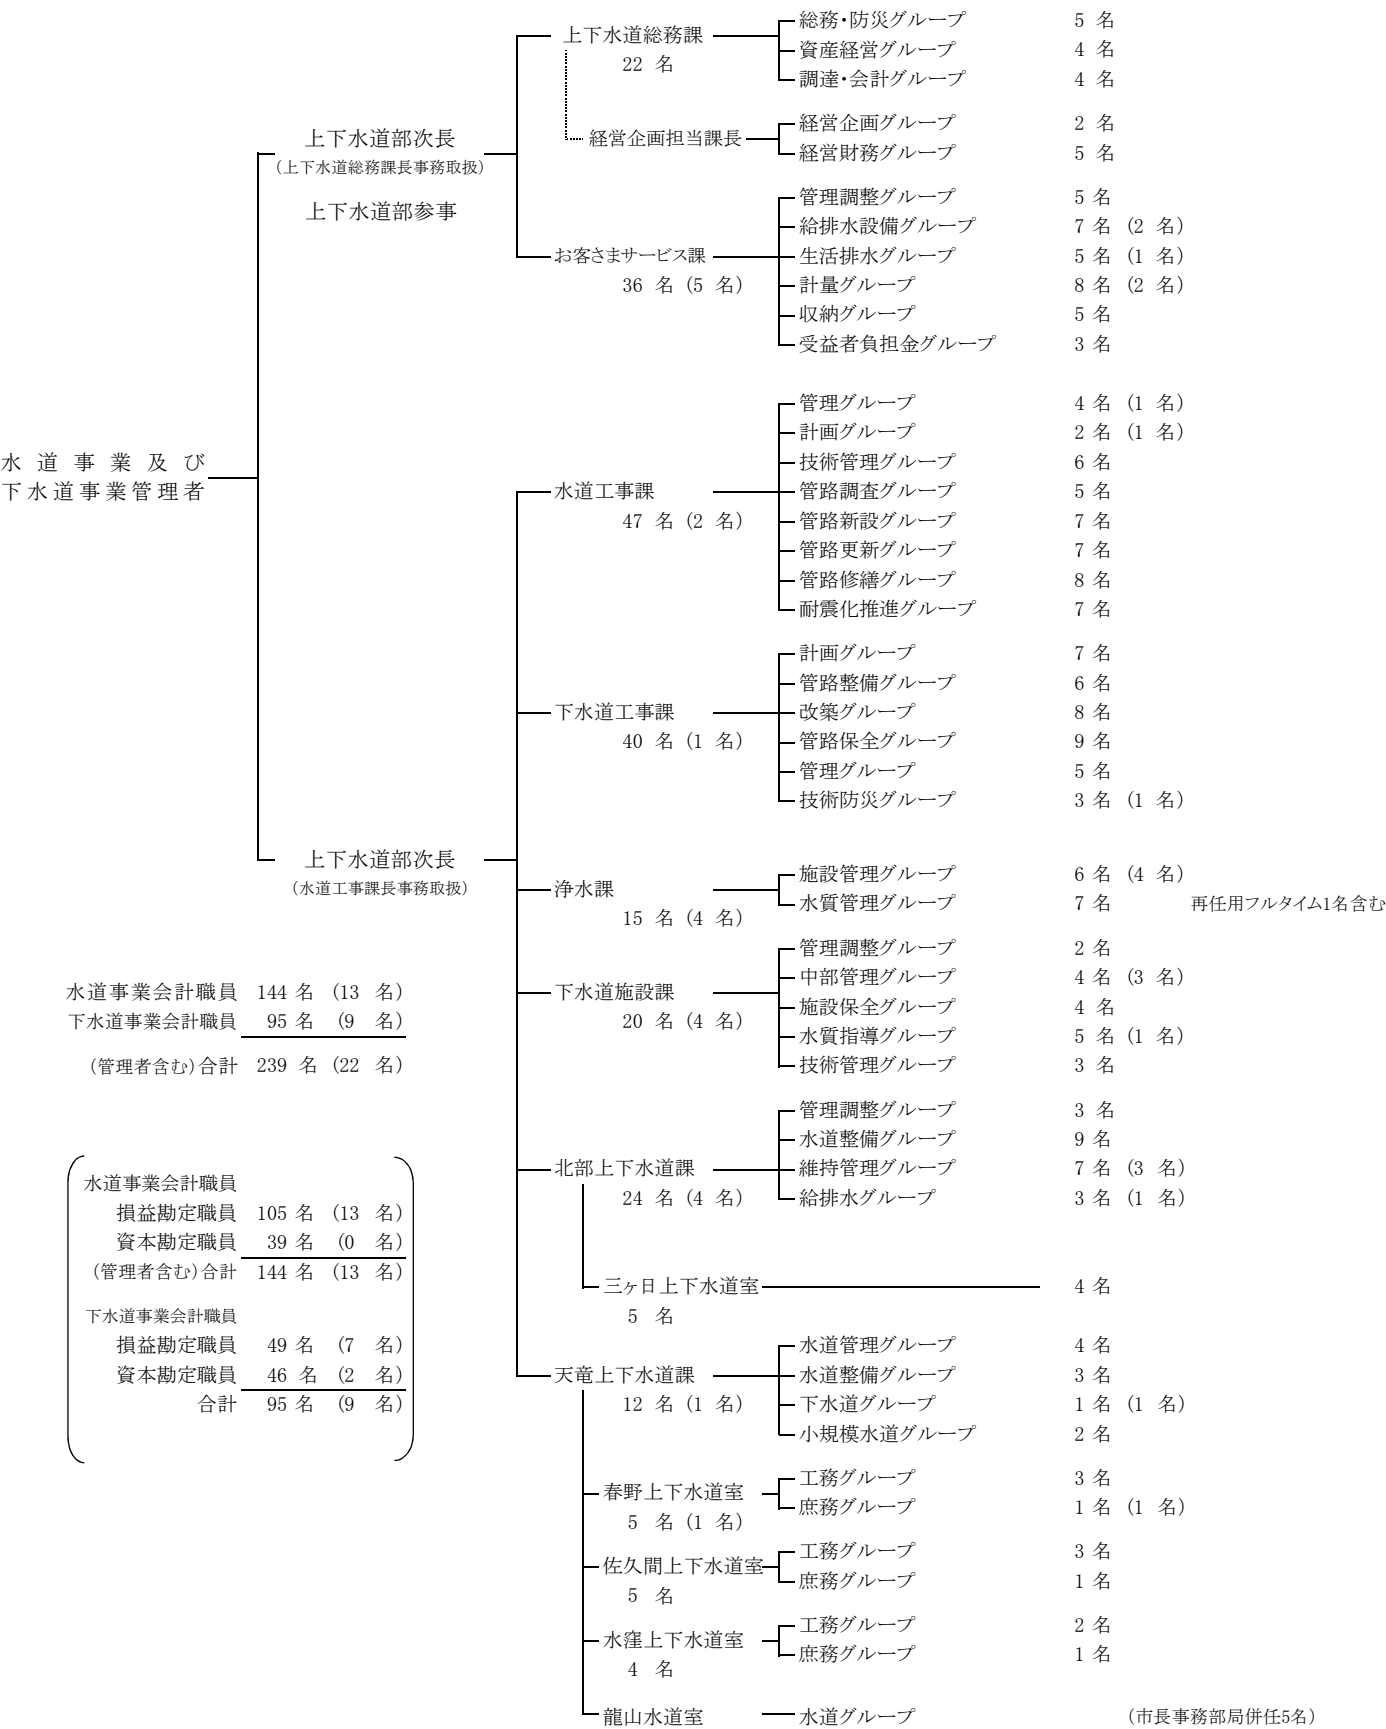

3 職員配置表(上下水道事業会計分・令和8年3月31日現在)

注 ()内は再任用短時間職員数を外書きしたもの

(単位:人)

		事務職	技術職 薬剤師	その他	計
次 長(上下水道総務課長、水道工事課長事務取扱)		1	1		2
参 事			1		1
上下水道総務課	課 長				
	担当課長	1			1
	課長補佐	1			1
	総務・防災グループ	5			5
	資産経営グループ	4			4
	調達・会計グループ	4			4
	経営企画グループ	1	1		2
	経営財務グループ	5			5
	計	21	1		22
お客さまサービス課	課 長	1			1
	課長補佐	1	1		2
	管理調整グループ	5			5
	給排水設備グループ	5	2 (2)		7 (2)
	生活排水グループ	5 (1)			5 (1)
	計量グループ	8 (2)			8 (2)
	収納グループ	5			5
	受益者負担金グループ	3			3
	計	33 (3)	3 (2)		36 (5)
水道工事課	課 長				
	課長補佐		1		1
	専門監		1		1
	管理グループ	3 (1)	1		4 (1)
	計画グループ		2 (1)		2 (1)
	技術管理グループ		6		6
	管路調査グループ		3	2	5
	管路新設グループ	1	5		6
	管路更新グループ		7		7
	管路修繕グループ	1	3	4	8
	耐震化推進グループ		7		7
	計	5 (1)	36 (1)	6	47 (2)
下水道工事課	課 長		1		1
	課長補佐		1		1
	計画グループ		7		7
	管路整備グループ		6		6
	改築グループ		8		8
	管路保全グループ	1	8		9
	管理グループ	4	1		5
	技術防災グループ		3 (1)		3 (1)
	計	5	35 (1)		40 (1)
浄水課	課 長		1		1
	課長補佐		1		1
	施設管理グループ	1 (1)	5 (2)	(1)	6 (4)
	水質管理グループ		7		7
	計	1 (1)	14 (2)	(1)	15 (4)
下水道施設課	課 長		1		1
	課長補佐		1		1
	管理調整グループ	2			2
	中部管理グループ		3 (1)	1 (2)	4 (3)
	施設保全グループ		4		4
	水質指導グループ		5 (1)		5 (1)
	技術管理グループ		3		3
	計	2	17 (2)	1 (2)	20 (4)

(単位:人)

		事務職	技術職 薬剤師	その他	計	
北部上下水道課	課長		1		1	
	課長補佐	1			1	
	管理調整グループ	3			3	
	水道整備グループ		9		9	
	維持管理グループ		7 (3)		7 (3)	
	給排水グループ	(1)	3		3 (1)	
	計	4 (1)	20 (3)		24 (4)	
	三ヶ日上下水道室	室長		1		1
			1	3		4
		計	1	4		5
計		5 (1)	24 (3)		29 (4)	
天竜上下水道課	課長		1		1	
	課長補佐		1		1	
	水道管理グループ	1	3		4	
	水道整備グループ		3		3	
	下水道グループ		1 (1)		1 (1)	
	小規模水道グループ	2			2	
	計	3	9 (1)		12 (1)	
	春野上下水道室	室長	1			1
		工務グループ		3		3
		庶務グループ	1 (1)			1 (1)
		計	2 (1)	3		5 (1)
	佐久間上下水道室	室長	1			1
		工務グループ		3		3
		庶務グループ	1			1
		計	2	3		5
	水窪上下水道室	室長	1			1
		工務グループ	1	1		2
		庶務グループ	1			1
		計	3	1		4
計		10 (1)	16 (1)		26 (2)	
合計		83 (7)	148 (12)	7 (3)	238 (22)	

4 年齢別職員構成(上下水道事業会計分・令和8年3月31日現在)

※ 管理者及び再任用職員を除く

(単位:人、%)

	事務職	技術職・薬剤師	その他	計	構成比
20歳未満					
20～24	2	7		9	3.8
25～29	3	13	1	17	7.2
30～34	4	11		15	6.3
35～39	7	10	1	18	7.6
40～44	7	23		30	12.6
45～49	12	22	1	35	14.8
50～54	28	34	1	63	26.6
55～	20	27	3	50	21.1
合計	83	147	7	237	100.0
平均年齢	47.58	46.05	44.00	46.53	

5 勤続年数別職員構成(上下水道事業会計分・令和8年3月31日現在)

※ 管理者及び再任用職員を除く

(単位:人、%)

	事務職	技術職・薬剤師	その他	計	構成比
2年未満	1	3	1	5	2.1
2～3	2	11	1	14	5.9
4～5	1	6		7	3.0
6～7	1	6		7	3.0
8～9	3	8		11	4.6
10～14	9	17		26	11.0
15～19	6	22		28	11.8
20～24	2	5		7	3.0
25～29	18	20	1	39	16.4
30年以上	40	49	4	93	39.2
合計	83	147	7	237	100.0
平均勤続年数	25.34	20.86	23.43	22.50	

6 水道料金(月額)

【基本料金】 (税込み)

メーター口径	金 額
13 mm	777 円 70 銭
20 mm	979 円
25 mm	1,100 円
30 mm	2,288 円
40 mm	4,422 円
50 mm	9,460 円
75 mm	21,351 円
100 mm	42,713 円
125 mm	42,713 円
150 mm	112,871 円
200 mm以上	236,423 円

【従量料金】 (税込み)

使用水量	金 額
～ 10 m ³ まで	50 円 60 銭
10 m ³ 超～ 20 m ³ まで	122 円 10 銭
20 m ³ 超～ 30 m ³ まで	161 円 70 銭
30 m ³ 超～ 40 m ³ まで	198 円
40 m ³ 超～ 50 m ³ まで	229 円 90 銭
50 m ³ 超～ 100 m ³ まで	239 円 80 銭
100 m ³ 超～ 500 m ³ まで	248 円 60 銭
500 m ³ 超～	255 円 20 銭

7 加入金

(税込み)

メーター口径	金 額
13mm	34,100 円
20mm	92,400 円
25mm	157,300 円
30mm	246,400 円
40mm	488,400 円
50mm	843,700 円
75mm	2,277,000 円
100mm	4,675,000 円
150mm	12,870,000 円
200mm以上	26,620,000 円

令和7年度浜松市水道事業年報

令和8年 9月 発行

発 行 浜松市中央区住吉五丁目13番1号

浜 松 市 上 下 水 道 部