

令和 6 年度

下水道事業年報

R 6 . 4 . 1 ~ R 7 . 3 . 3 1

浜松市上下水道部

下水道事業年報

目次

I 沿革

1 下水道事業年表	6
2 事業の変遷	9
3 業務実績	29

II 施設の概要

1 ポンプ場・処理場送排水系統図	32
2-1 下水道終末処理施設	33
2-2 農業集落排水処理施設	34
3 ポンプ場施設概要	35
4 管きょ延長	36

III 計画及び普及率

1 下水道の普及率	38
2 下水道の計画及び状況	39

IV 下水処理

1 浄化センター年度別処理水量	42
2 浄化センター年度別電力使用量	44
3 ポンプ場送排水量	46
4-1 浄化センターの水質検査結果	47
4-2 農業集落排水処理施設の水質検査結果	49

V 業 務

1	排水設備	52
2	水洗便所改造資金あつ旋及び利子補給金額	52
3	下水賦課用メーター取付と取替	52
4	除害施設の状況	53
5	除害施設立入状況	53
6	下水道受益者負担金	54
7-1	下水道使用水量・金額の年度別一世帯当りの推移	55
7-2	農業集落排水使用水量・金額の年度別一世帯当りの推移	56
8-1	下水道使用料月別収納状況	58
8-2	農業集落排水使用料月別収納状況	62
9	口座振替等加入状況	64

VI 財 務

1	損益計算書	66
2	貸借対照表	68
3	キャッシュ・フロー計算書	72
4	企業債	74
5	事業費用	76
6	汚水処理原価及び使用料単価	78
7	経営分析	80

VII そ の 他

1	歴代下水道事業担当責任者	90
2	機構	91
3	職員配置表	92
4	年齢別職員構成	94
5	勤続年数別職員構成	94
6	下水道・農業集落排水使用料	95

I 浴 革

1 下水道事業年表

年 月	事 項
昭和 34. 3	下水道事業第一期工事建設省より認可 (排水面積 461ha、ポンプ場 2 か所、6 排水区、事業費 14 億 6,000 万円)
34. 7	建設部土木課に下水道係を設け調査設計を開始
34. 8	都市計画事業認可
36. 4	建設部に下水道課新設
36. 4	建設省より計画内容の変更認可 (排水面積 441ha、ポンプ場 3 か所、4 排水区、事業費 13 億 2,000 万円)
36. 6	厚生省より中部終末処理場の認可 (計画規模 180,000 人、処理面積 441ha、ポンプ場 3 か所、処理人口 88,200 人、事業費 4 億 3,000 万円)
36. 9	中部浄化センター着工
37. 8	中部浄化センター、生し尿の処理の一部運転開始
38. 4	第 1 次下水道整備 5 か年計画の策定(38～42 年)
38.10	受益者負担金制度採用
38.11	建設省より計画内容の変更認可 (排水面積 441ha、ポンプ場 2 か所、4 排水区、事業費 20 億 9,000 万円)
39. 3	厚生省より中部浄化センターの処理人口敷地拡張認可 (計画規模 300,000 人に変更、事業費 7 億 7,000 万円)
41.10	中ポンプ場・南ポンプ場運転開始、中部浄化センター通水開始
42. 1	建設省より遠州浜処理場 64.3ha、弥生処理場 18.7ha 認可 (排水面積 524ha、ポンプ場 7 か所、事業費 22 億 1,200 万円)
42. 3	厚生省より遠州浜浄化センター、弥生浄化センター認可 (処理面積 524ha、処理人口 105,000 人、浄化センター3 か所、事業費 10 億)
42. 4	遠州浜処理区を静岡県から、弥生処理区を浜松市開発公社から移管
43. 2	建設省より計画内容の変更認可 (排水処理面積 1,362ha、排水処理人口 227,500 人、ポンプ場 8 か所、浄化センター 3 か所、事業費 94 億 6,000 万円)
43. 4	水道部へ移管し地方公営企業法の全部適用を受ける。
46. 6	水道部から分離し下水道部として独立
47. 5	北ポンプ場運転開始
49. 3	建設省より計画内容の変更認可 (処理面積 2,307ha、処理人口 223,630 人、ポンプ場 11 か所、処理場 3 か所、事業費 305 億 1,380 万円)
50. 6	西ポンプ場、御前谷ポンプ場運転開始
52.10	建設省より瞳ヶ丘処理区 29ha ほか認可 (処理面積 2,349ha、処理人口 238,140 人、ポンプ場 11 か所、処理場 4 か所、事業費 305 億 9,280 万円)
52.12	西遠流域関連公共下水道事業認可(処理面積 160ha、処理人口 7,200 人)
53. 4	瞳ヶ丘浄化センターを浜松市建設公社から移管
54. 4	下水道使用料改定 (平均改定率 22.5%)
55. 3	建設省より湖東処理区公共下水道認可(処理面積 32ha、処理人口 4,300 人)
55. 4	下水道使用料改定 (平均改定率 18.4%)
55. 9	西遠流域関連公共下水道変更認可 (処理面積 1,496ha、処理人口 72,930 人、事業費 313 億 3,350 万円)
56. 3	公共下水道変更認可 (処理面積 2,416ha、処理人口 246,220 人、事業費 618 億 9,100 万円)

年 月	事 項
57. 4	浜松型簡易雨水浸透井が建設省においてアイデア下水道モデル事業として採用される
57. 4	下水道使用料改定（平均改定率 97.7%）
57. 7	湖東浄化センター運転開始
58. 4	「微生物による窒素・リンの同時除去」の処理技術が建設省のモデル事業に採択され、 館山寺浄化センターに採用される。
58. 12	建設省より館山寺処理区公共下水道認可 （処理面積 85ha、処理人口 3,150 人）
58. 12	「カムバック・アクトピア構想」の推進都市に指定される。（内容としては、水遊びので きる水辺を復活させ、市民が水と親しむ場を創造するもので、浜名湖水系が指定された）
60. 10	下水道使用料改定（平均改定率 22.7%）
60. 11	西遠流域関連下水道変更認可 （処理面積 1,876ha、処理人口 90,530 人、事業費 448 億 9,056 万円）
61. 10	西遠流域下水道、西遠浄化センター運転開始（西遠処理区供用開始）、遠州浜処理区は 西遠処理区に統合のため廃止 西遠流域関連公共下水道変更認可 （処理面積 1,940ha、処理人口 93,500 人、事業費 449 億 7,246 万円）
62. 7	館山寺浄化センター運転開始
62. 12	西遠流域関連下水道変更認可 （処理面積 3,215ha、処理人口 108,916 人、事業費 823 億）
63. 3	公共下水道変更認可。瞳ヶ丘処理区 7ha 追加 （処理面積 2,444ha、処理人口 233,970 人、事業費 715 億 3,700 万円）
63. 3	上島雨水ポンプ場運転開始
63. 7	下水道使用料改定（平均改定率 20.8%）
平成元. 4	弥生処理区を廃止し、西遠処理区に統合
元. 6	下水道使用料改定（消費税相当分 3%）
2. 9	西遠流域関連公共下水道変更認可 （処理面積 3,315ha、処理人口 112,660 人、事業費 841 億 8,500 万円）
2. 10	公共下水道変更認可。中部処理区 33ha 追加、瞳ヶ丘処理区 83ha 追加、湖東処理区 62ha 追加、館山寺処理区 210ha 追加 （処理面積 2,813ha、処理人口 248,130 人、事業費 859 億 9,800 万円）
3. 5	可美村合併（認可処理面積 119ha、処理人口 5,900 人、事業費 44 億 8,600 万円）
3. 9	公共下水道変更認可。館山寺処理区の変更
4. 4	「下水処理水循環利用モデル事業」による再生水の供給を開始
4. 5	モデル事業「真空式下水道」供用開始
4. 7	下水道使用料改定（平均改定率 25.1%）
5. 12	西遠流域関連公共下水道変更認可 （処理面積 5,642ha、処理人口 195,150 人、事業費 1,626 億円）
8. 3	公共下水道変更認可（中部・瞳ヶ丘・湖東・館山寺処理区）事業年度の変更（～平成 14 年度迄）
8. 7	下水道使用料改定（平均改定率 36.6%）
9. 6	下水道使用料改定（消費税率変更（3→5%）に伴う改定分 2%）
9. 12	西遠流域関連公共下水道変更認可 （処理面積 6,376ha、処理人口 225,400 人、事業費 2,309 億円）
11. 6	西遠流域関連公共下水道変更認可 （雨水排水区 260ha、事業費 27 億円 5,000 万円）

年 月	事 項
13. 4	下水道使用料改定（平均改定率 13.2%）
13. 5	西遠流域関連公共下水道変更認可 （処理面積 8,172ha、処理人口 287,250 人、事業費 2,540 億 8,500 万円）
15. 3	公共下水道変更認可（処理面積 2,874ha、処理人口 191,400 人）
15. 4	水道部と統合、上下水道部となる
16. 3	元城別館より住吉へ事務所移転
17. 4	瞳ヶ丘浄化センターを瞳ヶ丘中継ポンプ場へ変更
17. 7	12 市町村合併（認可処理面積 2,556.7ha、処理人口 68,484 人、事業費 1,229 億円）
18.10	三ヶ日浄化センター運転開始
19. 4	政令指定都市移行
19. 7	下水道使用料改定（平均改定率 9.9%）
20. 2	中ポンプ場雨水滞水池完成
20. 3	城西浄化センター運転開始
20. 3	公共下水道変更認可（単独処理区の統合） （処理面積 3,875ha、処理人口 219,375 人、事業費 1,702 億円）
24. 7	下水道使用料改定（平均改定率 8.47%）
26. 4	下水道使用料改定（消費税率変更（5→8%）に伴う改定分 3%）
28. 3	西遠浄化センター、浜名ポンプ場外 1 施設を静岡県から移管
29.10	下水道使用料改定（平均改定率 12.9%）
30. 4	公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業開始
31. 4	農業集落排水事業（緑恵台地区）を西遠処理区に統合
令和元.10	下水道使用料改定（消費税率変更（8→10%）に伴う改定分 2%）
2. 4	新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う下水道使用料等の支払い猶予実施
5.10	湖東浄化センターを湖東中継ポンプ場へ変更
6. 1	令和 6 年度能登半島地震による下水道施設応急復旧活動（～令和 6.5.9）
6. 4	農業集落排水事業（都田地区、落合石神地区、両島地区、上市場地区）を下水道事業に経営統合

2 事業の変遷

(1) 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業

内 容		事 業 規 模 等	
下水道事業（創設）		昭和34年3月2日 認可	
昭和34年	浜松駅周辺（旧市街地）の浸水防除、汚水処理を目的として事業着手 中ポンプ場（合流）、海老塚ポンプ場（合流）、瓜内ポンプ場（合流）の設置	中部処理区 計画面積 461 ha 計画人口 90,000 人 処理場なし 総事業費 14億6,000 万円	
第 1 回 変 更		昭和36年4月1日 認可	
	し尿処理の必要性の高まりから、瓜内ポンプ場に新たに終末処理場を建設することとし、生活排水を処理場へ導くよう排水ルートを変更する。 寺島ポンプ場（合流）の追加 瓜内ポンプ場を中部浄化センター（合流）に変更 昭和36年 9月 中部浄化センター 着工	中部処理区 計画面積 441 ha 計画人口 88,200 人 中部浄化センター (晴天日平均) 28,742 m³/日 (雨天日平均) 95,350 m³/日 総事業費 17億5,000 万円	
第 2 回 変 更		昭和38年11月19日 認可	
	現計画の幹線整備ルートでは交通量、埋設物により早期の施工が困難であることから、排水ルートを変更する。 海老塚ポンプ場、寺島ポンプ場の廃止 南ポンプ場（合流）の追加 昭和41年10月 中部浄化センター、中ポンプ場、南ポンプ場 通水開始	中部処理区 計画面積 441 ha 計画人口 88,200 人 中部浄化センター (晴天日平均) 28,742 m³/日 (雨天日平均) 95,350 m³/日 総事業費 28億6,000 万円	

第 3 回 変 更		昭和 4 2 年 1 月 2 3 日 認可	
	住宅不足解消のための大規模宅地開発に伴い、遠州浜団地及び富塚弥生団地の小規模下水道施設を公共下水道に追加する。 遠州浜処理区、弥生処理区（ともに分流）を新設 遠州浜下水処理場、弥生下水処理場（ともに分流）の追加 遠州浜第 1、遠州浜第 2、遠州浜第 3、遠州浜第 4、遠州浜第 5 中継ポンプ場（全て分流）の追加 昭和 42 年 4 月 遠州浜処理区を静岡県から移管 弥生処理区を浜松開発公社から移管	計画面積 524 ha 計画人口 105,000 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 28,742 m³/日 (雨天日平均) 95,350 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜終末処理場 (日平均) 3,750 m³/日 弥生処理区 弥生終末処理場 (日平均) 450 m³/日 総事業費 32 億 1,200 万円	
第 4 回 変 更		昭和 4 3 年 2 月 6 日 認可	
	排水区域の再編を行い、合流区域を一部分流化するとともに、整備の進捗に伴い、予定処理区域 838ha、計画人口 122,500 人の拡張を行、北ポンプ場（合流）を追加する。 計画汚水量変更（日最大 250ℓ/日→400ℓ/日） 昭和 47 年 5 月 北ポンプ場 運転開始	計画面積 1,362 ha 計画人口 227,500 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 125,346 m³/日 (雨天日平均) 412,260 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜終末処理場 (日平均) 6,000 m³/日 弥生処理区 弥生終末処理場 (日平均) 720 m³/日 総事業費 94 億 6,000 万円	

第 5 回 変 更			昭和 4 4 年 1 0 月 2 9 日 認 可		
昭和 49 年 3 月	}	整備の進捗に伴い、不足する汚泥処理設備の増強を図る。 汚泥消化タンク 1 系列分 (2 槽増設)	計画面積	1,362	ha
		中ポンプ場及び南ポンプ場の雨水ポンプについて、停電時を考慮し、予備のエンジン掛けのポンプを各 1 台増設する。	計画人口	227,500	人
昭和 56 年 3 月	}	昭和 50 年 6 月 御前谷ポンプ場、西ポンプ場 運転開始	中部処理区		
			中部浄化センター	(晴天日平均) 125,346	m ³ /日
				(雨天日平均) 412,260	m ³ /日
			遠州浜処理区		
			遠州浜終末処理場	(日平均) 6,000	m ³ /日
			弥生処理区		
			弥生終末処理場	(日平均) 720	m ³ /日
			総事業費	96 億 9,600	万円
第 6 回 変 更			昭和 4 9 年 3 月 2 8 日 認 可		
昭和 56 年 3 月	}	新都市計画法 (昭和 43 年 6 月 15 日) の施行に伴い、市街化区域を考慮するとともに、馬込川水質規制との関連も図り、中部処理区の市街化区域 945ha、6,130 人を追加。	計画面積	2,307	ha
		中部処理区の合流、分流の区分けを再検討するとともに、御前谷ポンプ場、西ポンプ場 (ともに分流) 及び上島ポンプ場 (雨水) を新設する。	計画人口	233,630	人
			中部処理区		
			中部浄化センター	(晴天日平均) 234,600	m ³ /日
				(雨天日平均) 580,275	m ³ /日
			遠州浜処理区		
			遠州浜終末処理場	(日平均) 6,000	m ³ /日
			弥生処理区		
			弥生終末処理場	(日平均) 720	m ³ /日
			総事業費	305 億 1,380	万円

第 7 回 変 更		昭和 5 2 年 1 0 月 2 8 日 認 可	
昭和 56 年 3 月	整備の進捗に伴い、中部処理区の一部（南部処理分区）13ha、910 人の区域拡張を行うとともに、瞳ヶ丘住宅団地の 29ha、3,600 人を瞳ヶ丘処理区（分流）として新規追加。 昭和 53 年 4 月 瞳ヶ丘浄化センター（分流）を浜松市建設公社から移管	計画面積 2,349 ha 計画人口 238,140 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 235,196 m³/日 (雨天日平均) 580,821 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜浄化センター (日平均) 6,000 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 1,620 m³/日 総事業費 308 億 9,280 万円	
第 8 回 変 更		昭和 5 5 年 3 月 6 日 認 可	
昭和 59 年 3 月	湖東処理区のうち、湖東団地周辺の 32ha、4,300 人を新規追加。 湖東処理区（分流）を新規追加 湖東浄化センター（分流）を追加 昭和 57 年 9 月 湖東浄化センター 運転開始	計画面積 2,381 ha 計画人口 242,440 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 235,196 m³/日 (雨天日平均) 580,821 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜浄化センター (日平均) 6,000 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 1,620 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 1,980 m³/日 総事業費 324 億 6,980 万円	

第 9 回 変 更		昭和 5 6 年 3 月 1 8 日 認 可	
昭和 63 年 3 月	整備の進捗に伴い、中部処理区の一部（浅田処理分区、南部処理分区）35ha、3,780 人を区域拡張。 上島土地区画整理事業の関連により、上島排水区の管きょルート変更する。	計画面積 2,416 ha 計画人口 258,310 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)246,014 m³/日 (雨天日平均)593,027 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜浄化センター (日平均)6,000 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 1,620 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 1,980 m³/日 総事業費 618 億 9,100 万円	
第 1 0 回 変 更		昭和 5 8 年 1 2 月 1 日 認 可	
昭和 66 年 3 月	舘山寺処理区の市街地とその周辺の区域 85ha、3,150 人を新規追加。 浜名湖の総合的水質保全を図ることを目的に、長時間エアレーション法を利用した活性汚泥変法による生物学的硝化・脱窒・脱リン処理法を採用する。 舘山寺処理区（分流）の新規追加 舘山寺浄化センター（分流）の新規追加 昭和 62 年 7 月 舘山寺浄化センター 運転開始	計画面積 2,501 ha 計画人口 249,370 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)246,014 m³/日 (雨天日平均)593,027 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜浄化センター (日平均)6,000 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 1,620 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 1,980 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 6,400 m³/日 総事業費 677 億 6,400 万円	

第 1 1 回 変 更		昭和 6 1 年 9 月 1 6 日 認 可	
昭和 66 年 3 月	西遠流域下水道計画に基づいて、遠州浜処理区を廃止し、流域関連公共下水道西遠処理区に統合。 遠州浜処理区（廃止→西遠処理区へ統合） 計画面積 64.3ha 計画人口 15,000 人 遠州浜浄化センター6,000 m³/日の廃止。 遠州浜第 1 中継、遠州浜第 2 中継、遠州浜第 3 中継、遠州浜第 4 中継、遠州浜第 5 中継ポンプ場の廃止。 昭和 63 年 3 月 上島雨水ポンプ場 運転開始	計画面積 2,437 ha 計画人口 234,370 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)246,014 m³/日 (雨天日平均)593,027 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 1,620 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 1,980 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 6,400 m³/日 総事業費 674 億 9,600 万円	
第 1 2 回 変 更		昭和 6 3 年 3 月 1 0 日 認 可	
昭和 66 年 3 月	瞳ヶ丘処理区について、周辺の住宅団地造成に伴い 7ha 区域拡張。また、基本計画の見直しにより、計画人口が 3,600 人から 3,200 人に減少。	計画面積 2,444 ha 計画人口 233,970 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)232,200 m³/日 (雨天日平均)593,027 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均)720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター (日平均) 1,300 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター (日平均) 1,800 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター (日平均) 3,200 m³/日 総事業費 715 億 3,700 万円	

第 1 3 回 変 更		平成 2 年 2 月 2 3 日 認 可	
平成 3 年 3 月	西遠州域下水道計画に基づいて、弥生処理区を廃止し流域関連公共下水道西遠処理区に統合。	計画面積	2,425 ha
	弥生処理区（廃止→西遠処理区へ統合） 計画面積 19ha 計画人口 1,800 人 弥生浄化センター720 m ³ /日	計画人口	232,170 人
平成 8 年 3 月	整備の進捗に伴い、中部処理区の一部（蜷塚処理分区、南部処理分区)33ha、2,310 人、瞳ヶ丘処理区の一部83ha、3,800 人、湖東処理区 62ha、2,500 人、舘山寺処理区の一部 210ha、7,320 人を区域拡張。	中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)232,200 m ³ /日 (雨天日平均)593,027 m ³ /日	瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター (日平均) 1,300 m ³ /日
		湖東処理区 湖東浄化センター (日平均) 1,800 m ³ /日	舘山寺処理区 舘山寺浄化センター (日平均) 3,200 m ³ /日
		総事業費	714 億 8,800 万円
第 1 4 回 変 更		平成 2 年 1 0 月 3 0 日 認 可	
平成 8 年 3 月	整備の進捗に伴い、中部処理区の一部（蜷塚処理分区、南部処理分区)33ha、2,310 人、瞳ヶ丘処理区の一部83ha、3,800 人、湖東処理区 62ha、2,500 人、舘山寺処理区の一部 210ha、7,320 人を区域拡張。	計画面積	2,813 ha
		計画人口	248,100 人
平成 8 年 3 月	整備の進捗に伴い、中部処理区の一部（蜷塚処理分区、南部処理分区)33ha、2,310 人、瞳ヶ丘処理区の一部83ha、3,800 人、湖東処理区 62ha、2,500 人、舘山寺処理区の一部 210ha、7,320 人を区域拡張。	中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)232,200 m ³ /日 (雨天日平均)593,027 m ³ /日	瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター (日平均) 2,400 m ³ /日
		湖東処理区 湖東浄化センター (日平均) 2,800 m ³ /日	舘山寺処理区 舘山寺浄化センター (日平均) 12,200 m ³ /日
		総事業費	860 億 9,900 万円

第 1 5 回 変 更		平成 3 年 9 月 2 4 日 認 可	
平成 8 年 3 月	舘山寺処理区の一部（村櫛処理分区）において、地形や地下水位、家屋の密集度等を考慮した結果、真空式下水道システムを導入する。 村櫛中継ポンプ場（汚水：真空ポンプ場）の追加 平成 4 年 5 月 村櫛中継ポンプ場（真空ポンプ場） 運転開始	計画面積 2,813 ha 計画人口 248,100 人 中部処理区 中部浄化センター （晴天日平均）232,200 m ³ /日 （雨天日平均）593,027 m ³ /日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター （日平均）2,400 m ³ /日 湖東処理区 湖東浄化センター （日平均）2,800 m ³ /日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター （日平均）12,200 m ³ /日 総事業費 858 億 8,800 万円	
第 1 6 回 変 更		平成 8 年 3 月 2 9 日 認 可	
平成 15 年 3 月	東地区土地区画整理事業に合わせ、中部処理区の一部 31ha を合流式から分流式に変更するとともに、幹線ルートの一部変更。	計画面積 2,813 ha 計画人口 249,000 人 中部処理区 中部浄化センター （晴天日平均）246,014 m ³ /日 （雨天日平均）593,027 m ³ /日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 3,200 m ³ /日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,400 m ³ /日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 15,000 m ³ /日 総事業費 1,076 億 6,850 万円	

第 1 7 回 変 更		平成 1 1 年 8 月 1 6 日 認 可	
	村櫛処理分区の整備の進捗に伴い、村櫛中継ポンプ場のポンプ施設増設。 真空ポンプ 2 台→3 台（うち予備 1 台） 圧送ポンプ 2 台→3 台（うち予備 1 台）	計画面積 2,813 ha 計画人口 249,000 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)246,014 m³/日 (雨天日平均)593,027 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 3,200 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,400 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 15,000 m³/日 総事業費 1,112 億 5,400 万円	
第 1 8 回 変 更		平成 1 5 年 3 月 2 8 日 認 可	
平成 22 年 3 月	都市計画用途面積の再測により、中部処理区、湖東処理区、舘山寺処理区の区域を見直すとともに、浜名湖流域計画に準拠して計画人口を見直し。 浜名湖ガーデンパークの開発に伴い、舘山寺処理区の一部（庄和处理分区）53ha、0 人を追加。 中部処理区 計画面積 2,400ha 計画人口 165,980 人 湖東処理区 計画面積 104ha 計画人口 7,090 人 舘山寺処理区 計画面積 370ha 計画人口 11,130 人 西遠州域下水道計画の見直しに基づき、瞳ヶ丘処理区を廃止し流域関連公共下水道西遠処理区に統合。 瞳ヶ丘処理区（廃止→西遠処理区へ統合） 計画面積 119ha 計画人口 7,900 人 瞳ヶ丘浄化センター4,400 m³/日	計画面積 2,874 ha 計画人口 184,200 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)124,000 m³/日 (雨天日平均)687,840 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,300 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 12,000 m³/日 総事業費 1,244 億 8,480 万円	

平成 26 年 3 月	天竜川・浜名湖流域の 12 市町村合併に伴い、旧市町計画を統合し、細江・井伊谷・三ヶ日・気田・浦川・佐久間・城西の各処理区（全て分流）を編入。 下水道法施行令に伴う計画放流水質を設定。 合流式下水道の改善対策として浅田バイパス幹線を位置付け。 細江、井伊谷、三ヶ日、気田、浦川、佐久間、城西浄化センター（全て分流）の追加。 金指汚水中継ポンプ場（汚水）、山後川雨水ポンプ場（雨水）の追加。 中部処理区 計画面積 2,400ha 計画人口 170,530 人 湖東処理区 計画面積 104ha 計画人口 5,900 人 舘山寺処理区 計画面積 370ha 計画人口 9,480 人 細江処理区 計画面積 265ha 計画人口 11,480 人 井伊谷処理区 計画面積 268ha 計画人口 9,280 人 三ヶ日処理区 計画面積 199ha 計画人口 5,500 人 気田処理区 計画面積 87ha 計画人口 1,900 人 浦川処理区 計画面積 38ha 計画人口 1,015 人 佐久間処理区 計画面積 70ha 計画人口 1,890 人 城西処理区 計画面積 74ha 計画人口 2,400 人	計画面積 3,875 ha 計画人口 219,375 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 124,000 m³/日 (雨天日平均) 687,840 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,300 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 12,000 m³/日 細江処理区 細江浄化センター 7,200 m³/日 井伊谷処理区 井伊谷浄化センター 5,100 m³/日 三ヶ日処理区 三ヶ日浄化センター 5,400 m³/日 気田処理区 気田浄化センター 1,300 m³/日 浦川処理区 浦川浄化センター 800 m³/日 佐久間処理区 佐久間浄化センター 1,155 m³/日 城西処理区 城西浄化センター 1,375 m³/日 総事業費 1,749 億 3,190 万円
-------------------------	--	---

平成 26 年 3 月	流入汚水量の変動幅が大きな館山寺処理区の一部区域の汚水を、能力に余裕が見られる湖東処理区へ一時的に送水するネットワーク管を建設する。 ネットワーク管（館山寺処理区→湖東処理区） 館山寺和地幹線（φ200 L=4,200m） 送水汚水量（日最大 500 m³/日） 中部処理区 計画面積 2,400ha 計画人口 170,530 人 湖東処理区 計画面積 104ha 計画人口 5,900 人 館山寺処理区 計画面積 370ha 計画人口 9,480 人 細江処理区 計画面積 265ha 計画人口 11,480 人 井伊谷処理区 計画面積 268ha 計画人口 9,280 人 三ヶ日処理区 計画面積 199ha 計画人口 5,500 人 気田処理区 計画面積 87ha 計画人口 1,900 人 浦川処理区 計画面積 38ha 計画人口 1,015 人 佐久間処理区 計画面積 70ha 計画人口 1,890 人 城西処理区 計画面積 74ha 計画人口 2,400 人	計画面積 3,875 ha 計画人口 219,375 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)124,000 m³/日 (雨天日平均)687,840 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,300 m³/日 館山寺処理区 館山寺浄化センター 12,000 m³/日 細江処理区 細江浄化センター 7,200 m³/日 井伊谷処理区 井伊谷浄化センター 5,100 m³/日 三ヶ日処理区 三ヶ日浄化センター 5,400 m³/日 気田処理区 気田浄化センター 1,300 m³/日 浦川処理区 浦川浄化センター 800 m³/日 佐久間処理区 佐久間浄化センター 1,155 m³/日 城西処理区 城西浄化センター 1,375 m³/日 総事業費 1,752 億 890 万円

平成 28 年 3 月	浜名湖流総計画の見直しに伴い、計画人口、計画汚水量を見直し。 舘山寺浄化センターの処理能力を見直し。(12,000→9,000 m³/日) 処理区内の土地利用計画の変更に伴い、舘山寺処理区の一部 129ha を区域拡大。 整備の進捗に伴い、細江処理区の一部 112ha を区域拡大。 中部処理区 計画面積 2,400ha 計画人口 157,226 人 湖東処理区 計画面積 104ha 計画人口 4,490 人 舘山寺処理区 計画面積 499ha 計画人口 7,011 人 細江処理区 計画面積 377ha 計画人口 8,317 人 井伊谷処理区 計画面積 268ha 計画人口 4,632 人 三ヶ日処理区 計画面積 199ha 計画人口 3,747 人 気田処理区 計画面積 87ha 計画人口 1,800 人 浦川処理区 計画面積 38ha 計画人口 1,200 人 佐久間処理区 計画面積 70ha 計画人口 1,700 人 城西処理区 計画面積 74ha 計画人口 2,500 人	計画面積 4,115 ha 計画人口 192,623 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)124,000 m³/日 (雨天日平均)687,840 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,300 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 9,000 m³/日 細江処理区 細江浄化センター 7,200 m³/日 井伊谷処理区 井伊谷浄化センター 5,100 m³/日 三ヶ日処理区 三ヶ日浄化センター 5,400 m³/日 気田処理区 気田浄化センター 1,300 m³/日 浦川処理区 浦川浄化センター 800 m³/日 佐久間処理区 佐久間浄化センター 1,155 m³/日 城西処理区 城西浄化センター 1,375 m³/日 総事業費 1,808 億 870 万円

平成33年3月	西遠流域下水道の移管（平成28年3月31日）に伴い、西遠流域関連公共下水道を浜松市公共下水道（西遠処理区）として追加。	計画面積	17,358	ha
	天竜川左岸流総計画の見直しに伴い計画人口、計画汚水量の見直し。（気田、浦川、佐久間、城西処理区）	計画人口	624,250	人
	西遠浄化センター（分流）の追加。	西遠処理区		
	汚水中継ポンプ場（浜名、阿蔵、都田、瞳ヶ丘、和地、観月園、蓬莱園、弁天島、渚園、西ヶ崎）の追加。	西遠浄化センター	300,000	m ³ /日
	雨水ポンプ場（東雨水、領家雨水、市野雨水、天王雨水、中田島団地雨水、参野雨水、木戸雨水）の追加。	中部処理区		
		中部浄化センター	(晴天日平均)124,000	m ³ /日
			(雨天日平均)687,840	m ³ /日
		湖東処理区		
		湖東浄化センター	3,300	m ³ /日
		舘山寺処理区		
		舘山寺浄化センター	9,000	m ³ /日
		細江処理区		
		細江浄化センター	7,200	m ³ /日
		井伊谷処理区		
		井伊谷浄化センター	5,100	m ³ /日
		三ヶ日処理区		
		三ヶ日浄化センター	5,400	m ³ /日
		気田処理区		
		気田浄化センター	1,300	m ³ /日
		浦川処理区		
	浦川浄化センター	800	m ³ /日	
	佐久間処理区			
	佐久間浄化センター	1,155	m ³ /日	
	城西処理区			
	城西浄化センター	1,375	m ³ /日	
		総事業費	6,417億2,110	万円

浜名湖流総計画の見直しに伴い、事業計画区域、計画汚水量等を変更。(西遠、中部、湖東、舘山寺、細江、井伊谷、三ヶ日処理区)
湖東処理区を西遠処理区へ編入。

西遠処理区

計画面積 13,399ha

計画人口 464,730 人

中部処理区

計画面積 2,400ha

計画人口 135,740 人

舘山寺処理区

計画面積 499ha

計画人口 8,180 人

細江処理区

計画面積 379ha

計画人口 11,190 人

井伊谷処理区

計画面積 269ha

計画人口 5,520 人

三ヶ日処理区

計画面積 199ha

計画人口 3,310 人

気田処理区

計画面積 87ha

計画人口 1,160 人

浦川処理区

計画面積 38ha

計画人口 590 人

佐久間処理区

計画面積 70ha

計画人口 830 人

城西処理区

計画面積 74ha

計画人口 1,090 人

令和
8
年
3
月

計画面積 17,414 ha

計画人口 632,340 人

西遠処理区

西遠浄化センター

250,000 m³/日

中部処理区

中部浄化センター

(晴天日平均)124,000 m³/日(雨天日平均)687,840 m³/日

湖東処理区

湖東浄化センター

3,300 m³/日

舘山寺処理区

舘山寺浄化センター

9,000 m³/日

細江処理区

細江浄化センター

7,200 m³/日

井伊谷処理区

井伊谷浄化センター

3,400 m³/日

三ヶ日処理区

三ヶ日浄化センター

1,800 m³/日

気田処理区

気田浄化センター

1,300 m³/日

浦川処理区

浦川浄化センター

800 m³/日

佐久間処理区

佐久間浄化センター

1,155 m³/日

城西処理区

城西浄化センター

1,375 m³/日

総事業費 6,709 億 6,500 万円

第 2 4 回 変 更		令和5年3月22日 協議了		
) 令 和 8 年 3 月	西遠浄化センター汚泥焼却炉の能力を変更する。	計画面積	17,414	ha
		計画人口	632,340	人
		西遠処理区 西遠浄化センター汚泥焼却炉	120	t/日 ×1 炉
			180	t/日 ×1 炉
		総事業費	6,627 億 900	万円

(2) 西遠流域関連公共下水道事業

内 容		事 業 規 模 等	
下水道事業（創設）		昭和52年12月22日 認可	
昭和52年	静岡県の西遠流域下水道の執行年次計画に合わせ、西遠浄化センター周辺区域を対象に事業着手。 昭和61年10月 西遠浄化センター 通水開始	計画面積 160 ha 計画人口 7,200 人	
昭和58年3月		総事業費	22 億 円
第 1 回 変 更		昭和55年9月10日 認可	
昭和62年3月	（変更概要） 西遠処理区の中で最も市街化の著しい市街化区域1,336haについて予定処理区域に追加。	計画面積 1,496 ha 計画人口 72,930 人	
		総事業費	313 億 3,300 万円
第 2 回 変 更		昭和60年10月1日 認可	
昭和66年3月	浜名幹線の周辺市街化区域約 86ha 及び公共施設を含む江之島町の一部約 20ha に加え、カムバック・アクアトピア構想に基づき、佐鳴湖流域の団地造成等宅地化が著しい区域約 274ha を予定処理区域に追加。 また、西遠流域下水道の浜名幹線の一部ルート変更に伴い、浜名第4、第5処理分区の処理区界、流域下水道接続箇所及び主要幹線ルートの一部を変更する。 宮前橋、馬生、権現谷、遠州浜中継ポンプ場の追加。	計画面積 1,876 ha 計画人口 90,530 人	
		総事業費	448 億 9,060 万円

第 3 回 変 更		昭和6 1 年 1 0 月 1 日 認可	
） 昭和 66 年 3 月	整備の進捗に伴い、浜松市公共下水道遠州浜処理区（約64ha）を統合。	計画面積	1,940 ha
		計画人口	93,500 人
		総事業費	449 億 7,250 万円
第 4 回 変 更		昭和6 2 年 1 2 月 9 日 認可	
） 昭和 69 年 3 月	西遠流域下水道の進捗に併せ、新たに都田テクノポリス区域、浜松医大を含む半田町一帯、佐鳴湖西岸の区画整理区域及び流域下水道浜名幹線沿いの新津地区区域並びに既認可区域周辺の市街地を合わせた約1,275haを予定処理区域に追加。 西遠流域下水道のフレーム原単位の変更に伴い、汚水量の見直しを実施。 都田中継ポンプ場の追加。	計画面積	3,215 ha
		計画人口	108,916 人
		総事業費	823 億 円
第 5 回 変 更		平成元年 2 月 2 3 日 認可	
） 平成 6 年 3 月	整備の進捗に伴い、浜松市公共下水道弥生処理区（約19ha）を統合。	計画面積	3,234 ha
		計画人口	109,660 人
		総事業費	823 億 2,200 万円

第 6 回 変 更		平成 2 年 9 月 7 日 認 可	
{ 平成 6 年 3 月	西遠流域下水道の雄踏幹線沿いの志都呂団地周辺及び富塚町弥生ヶ丘団地、県企業局浜松卸商団地を合わせた約 81ha を予定処理区域に追加。	計画面積	3,315 ha
		計画人口	112,830 人
		総事業費	842 億 5,500 万円
第 7 回 変 更		平成 6 年 1 月 1 0 日 認 可	
{ 平成 13 年 3 月	可美村との合併により、可美村流域関連公共下水道区域を追加すると共に、整備の進捗に伴い、既認可区域周辺の市街化区域 1,895ha、市街化調整区域の 313ha を予定処理区域に追加。	計画面積	5,642 ha
		計画人口	195,110 人
		総事業費	1,626 億 円
第 8 回 変 更		平成 9 年 1 2 月 1 6 日 認 可	
{ 平成 16 年 3 月	西遠流域下水道及び流域幹線下水道の整備の進捗に伴い、既認可区域及び既整備幹線に近接する市街化調整区域約 734ha を予定処理区域に追加。 馬込第 20 処理分区の流域幹線接続点の変更。(追加：馬込第 20-1、20-2 処理分区)	計画面積	6,376 ha
		計画人口	225,400 人
		総事業費	2,309 億 円

第 9 回 変 更			平成 1 1 年 6 月 9 日 認 可		
{ 平成 16 年 3 月	市街地の浸水防除のため、雨水 260ha の追加。	計画面積	6,376	ha	
		計画人口	225,400	人	
		総事業費	2,422 億 1,200	万円	
第 1 0 回 変 更			平成 1 3 年 5 月 2 2 日 認 可		
{ 平成 19 年 3 月	整備の進捗に伴い、浜松市公共下水道瞳ヶ丘処理区（約 36ha）を統合するとともに既整備区域の周辺の市街化区域及び市街化調整区域の約 1736ha を予定処理区域に追加。	計画面積	8,112	ha	
	瞳ヶ丘中継、和地中継ポンプ場の追加。	計画人口	295,150	人	
	宮前橋、馬生、権現谷中継ポンプ場の廃止。	総事業費	2,540 億 8,500	万円	
第 1 1 回 変 更			平成 1 9 年 3 月 2 2 日 認 可		
{ 平成 24 年 3 月	（変更の概要） 天竜川・浜名湖流域の 12 市町村合併に伴い、旧市町（天竜市、浜北市、舞阪町、雄踏町）の流域関連公共下水道計画を統合。	計画面積	12,675	ha	
	事業の進捗に併せ、既整備区域の周辺区域を対象に予定処理区域を拡大。	計画人口	448,370	人	
		総事業費	2,996 億 6,300	万円	

第 1 2 回 変 更		平成 2 4 年 3 月 3 0 日 提出	
〽 平 成 28 年 3 月	浜名湖流域別下水道整備総合計画の見直し調整に併せ、 計画フレームや汚水量原単位の変更。	計画面積 13,242 ha 計画人口 467,500 人	
	市街化区域縁辺部のうち、下水道整備が要望され、事業 効果の見込まれる区域を対象に予定処理区域を拡大。	総事業費 2,862 億 330 万円	
平成 2 8 年 4 月 1 日 廃止			
	西遠流域下水道の移管（平成 28 年 3 月 31 日）に伴い、 西遠流域関連公共下水道西遠処理区を廃止し、浜松市公 共下水道（西遠処理区）として追加。		

3 業務実績


項 目		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
普 及 状 況	行 政 人 口 (a)	人	797,938	793,606	790,580	786,792	781,011
	計画排水人口※ (b)	人	672,701	669,797	667,945	665,856	666,265
	現在排水人口 (c)	人	648,769	646,071	643,939	642,426	642,027
	人 口 普 及 率 (c/a)	%	81.3	81.4	81.5	81.7	82.2
	水洗化可能戸数 (d)	戸	319,840	321,906	323,904	325,667	328,637
	水 洗 化 戸 数 (e)	戸	308,324	311,081	313,604	315,820	319,025
	水 洗 化 率 (e/d)	%	96.4	96.6	96.8	97.0	97.1
整 備 状 況	全 体 計 画 面 積 (f)	ha	19,991	17,638	17,588	17,588	17,722
	計画排水面積 (g)	ha	17,358	17,414	17,414	17,414	17,548
	現在排水面積 (h)	ha	14,125	14,206	14,218	14,232	14,389
	整 備 率 (h/f)	%	70.7	80.5	80.8	80.9	81.2
	進 捗 率 (h/g)	%	81.4	81.6	81.6	81.7	82.0
	管 き よ 延 長 (i)	m	3,611,408	3,612,949	3,625,381	3,631,059	3,680,094
業 務 状 況	下 水 処 理 量 (j+k)	m ³	94,977,798	93,863,268	94,154,096	94,060,398	95,826,860
	雨 水 処 理 量 (j)	m ³	8,267,720	7,905,208	8,831,637	8,657,241	9,452,052
	汚 水 処 理 量 (k)	m ³	86,710,078	85,958,060	85,322,459	85,403,157	86,374,808
	有 収 水 量 (l)	m ³	73,495,054	73,473,792	72,553,014	72,053,568	71,848,940
	有 収 率 (l/k)	%	84.8	85.5	85.0	84.4	83.2
職 員 数	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人	48	49	48	48	49
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	人	49	44	46	45	46
	計	人	97	93	94	93	95

※事業計画区域内における現況人口

※令和6年4月1日に経営統合した農業集落排水事業分を含みます。

Ⅱ 施 設 の 概 要

1 ポンプ場・処理場送排水系統図

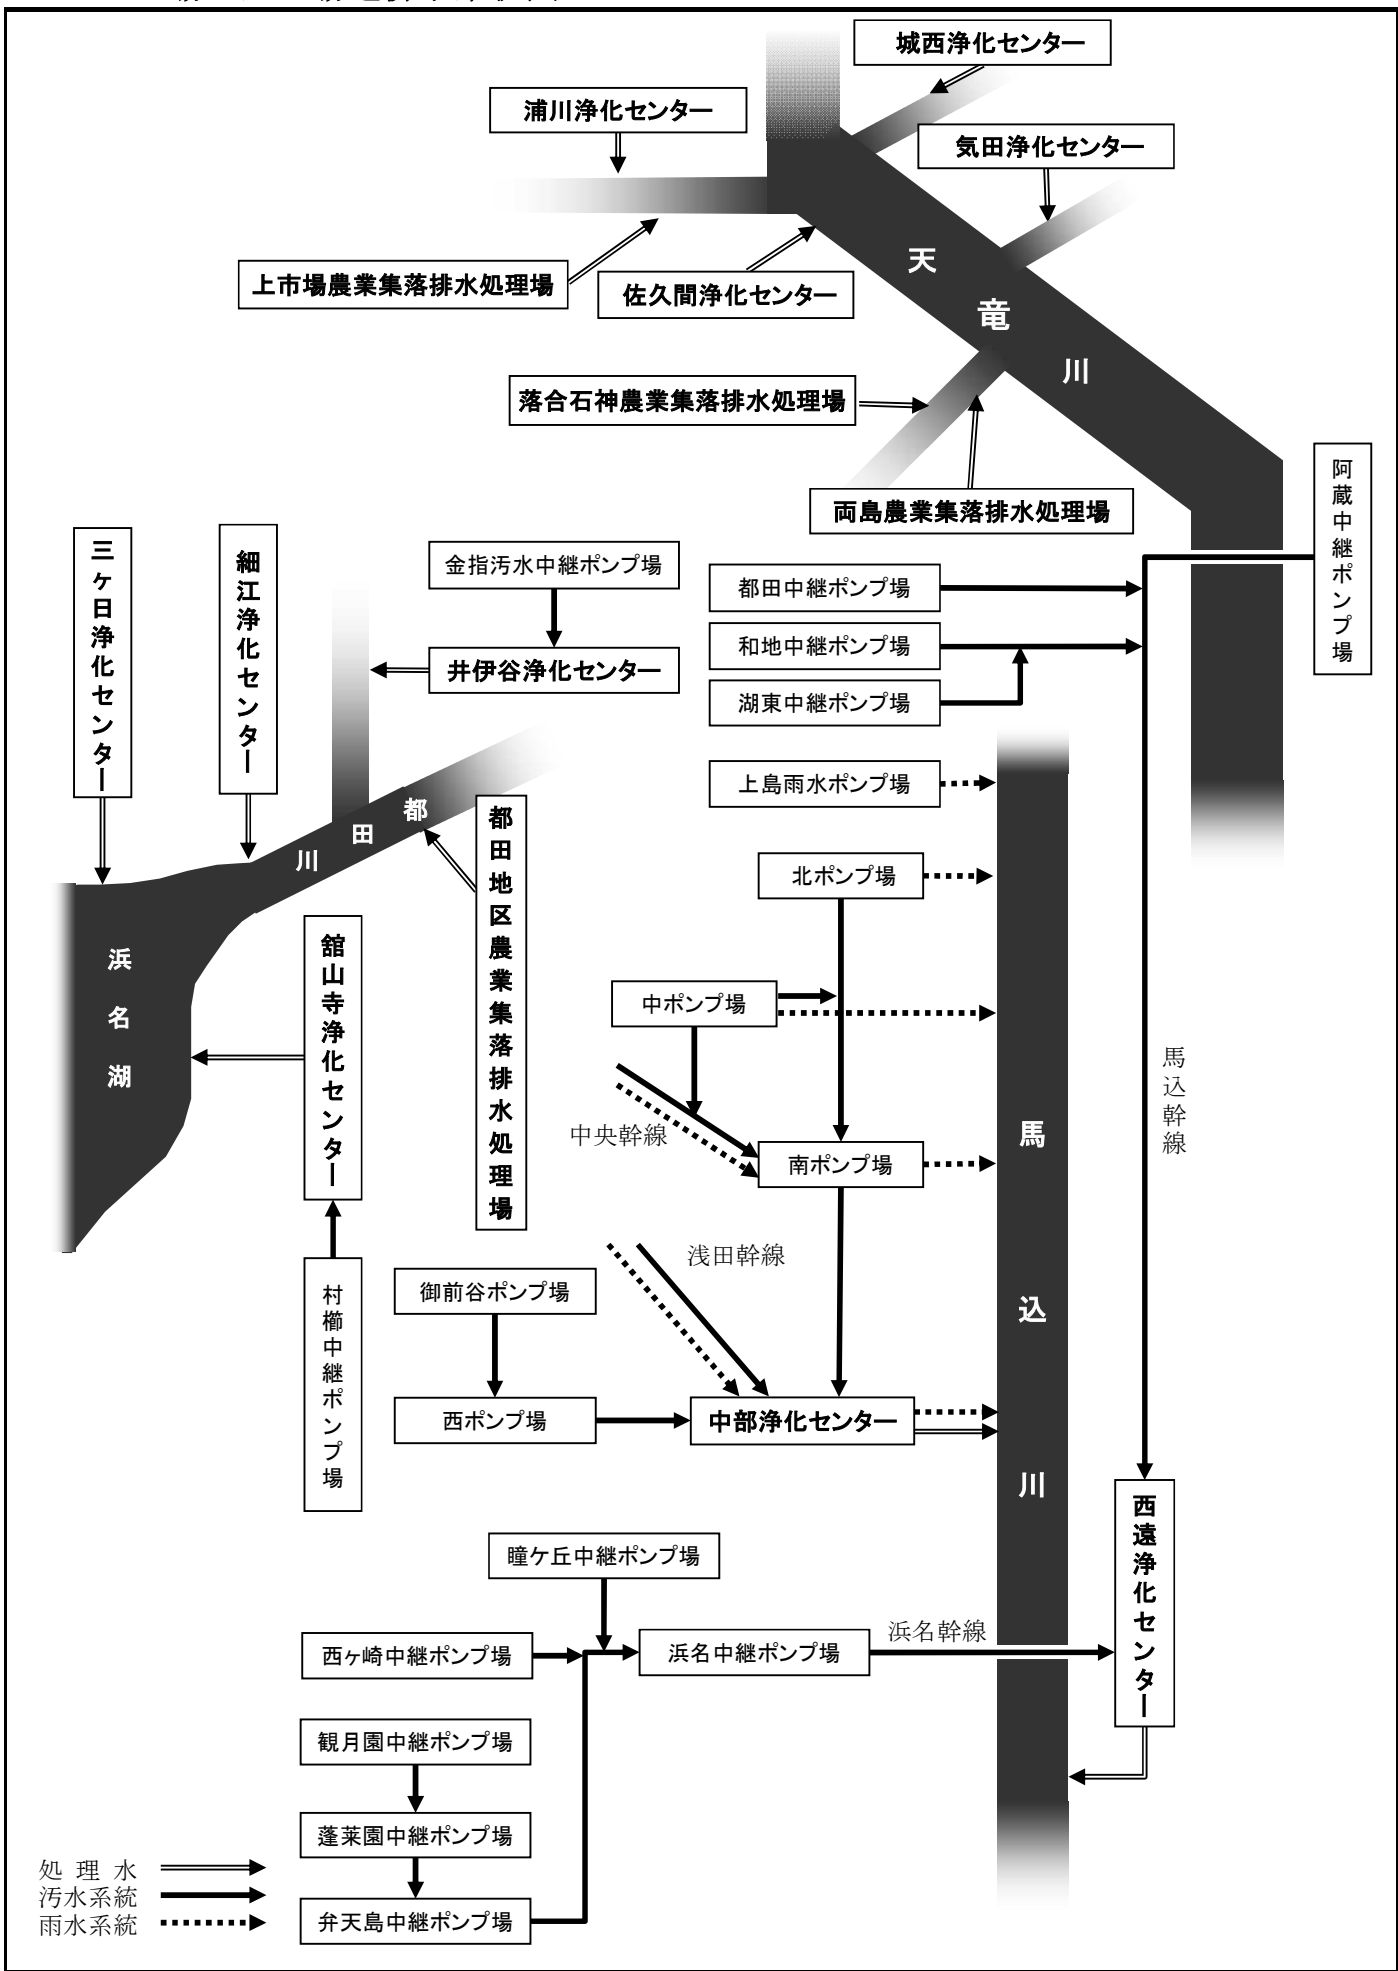

2-1 下水道終末処理施設

処理区域名	中部処理区	館山寺処理区	井伊谷処理区	細江処理区	三ヶ日処理区	
処理場名	中部浄化センター	館山寺浄化センター	井伊谷浄化センター	細江浄化センター	三ヶ日浄化センター	
	公共下水道	公共下水道	公共下水道(一部特環)	公共下水道	公共下水道	
所在地	中央区瓜内町 1825	中央区庄内町 14-7	浜名区引佐町井伊谷 2440-1	浜名区細江町気賀 4934-1	浜名区三ヶ日町宇志 1320-11	
連絡先(浄化センター)	441-3631	487-2569	542-0925	522-3040	524-4525	
敷地面積 (㎡)	95,371	28,461	9,100	13,700	25,573	
下水道事業認可	昭和34年 3月 2日	昭和58年12月 1日	平成2年 9月28日	平成5年 1月19日	平成10年1月26日	
起工	昭和36年 9月	昭和59年 6月 1日	平成 5年 7月	平成 7年11月	平成16年 6月	
供用	昭和41年10月 1日	昭和62年 7月 1日	平成8年10月 1日	平成11年1月 1日	平成18年10月 1日	
排除方式	合流(一部分流)	分 流	分 流	分 流	分 流	
〔放流先〕 水質環境基準水域 【環境基準類型】	馬込川	浜名湖(館山寺排水路)	井伊谷1号雨水幹線	都田川	釣橋川(猪鼻湖)	
	馬込川水域	浜名湖水域	浜名湖水域	浜名湖水域	浜名湖水域	
	馬込川流域 河川C	浜名湖水域 海域A	浜名湖水域 河川 A	浜名湖水域 河川 A	浜名湖水域 海域B	
処理面積	全体計画	1,557 ha	499 ha	203 ha	446 ha	199 ha
	事業計画	2,400 ha	499 ha	269 ha	379 ha	199 ha
	現在(R6末)	2,291.4 ha	407.4 ha	179.4 ha	305.0 ha	116.0 ha
処理人口	全体計画	76,478 人	8,450 人	3,250 人	11,440 人	3,130 人
	事業計画	137,737 人	8,437 人	6,156 人	12,342 人	4,486 人
	現在(R6末)	141,972 人	7,163 人	5,659 人	11,100 人	2,849 人
処理方式	標準活性汚泥法	凝集剤併用型嫌気 一硝化内生脱窒法	有機物及び凝集剤併用型 循環式硝化脱窒法	凝集剤併用型 循環式硝化脱窒法	凝集剤併用型高度処理 オキシデーションディッチ法	
処理能力	全体計画	124,000 ㎥/日	9,000 ㎥/日	3,400 ㎥/日	7,200 ㎥/日	3,600 ㎥/日
	事業計画	124,000 ㎥/日	9,000 ㎥/日	3,400 ㎥/日	7,200 ㎥/日	1,800 ㎥/日
	現在(R6末)	124,000 ㎥/日	6,000 ㎥/日	3,400 ㎥/日	4,800 ㎥/日	1,800 ㎥/日
処理水量	全体計画	39,137 ㎥/日	8,753 ㎥/日	1,681 ㎥/日	6,924 ㎥/日	1,980 ㎥/日
	事業計画	66,843 ㎥/日	8,626 ㎥/日	2,691 ㎥/日	6,392 ㎥/日	1,700 ㎥/日
	現在(R6末)	104,944 ㎥/日	4,438 ㎥/日	1,662 ㎥/日	2,582 ㎥/日	768 ㎥/日
管きょ総延長(R6末)	622,426 m	78,876 m	43,965 m	74,598 m	25,762 m	
(供用分)	622,426 m	78,876 m	43,965 m	74,598 m	25,762 m	

処理区域名	浦川処理区	佐久間処理区	城西処理区	気田処理区	西遠処理区	
処理場名	浦川浄化センター	佐久間浄化センター	城西浄化センター	気田浄化センター	西遠浄化センター	
	特定環境保全公共下水道	特定環境保全公共下水道	特定環境保全公共下水道	特定環境保全公共下水道	公共下水道＋一部特環	
所在地	天竜区佐久間町浦川 3453	天竜区佐久間町半場 278-20	天竜区佐久間町相月 2227-2	天竜区春野町宮川 1383-4	中央区松島町 2552-1	
連絡先(浄化センター)	967-2860	965-1610	982-1195	983-5045	425-0563	
敷地面積(㎡)	3,900	4,900	4,000	4,100	280,600	
下水道事業認可	平成2年12月20日	平成9年12月26日	平成15年8月12日	平成7年1月12日	昭和49年 3月28日	
起工	平成 5年10月	平成12年12月	平成17年9月	平成 8年 9月	昭和49年 3月	
供用	平成8年 4月 1日	平成14年11月 1日	平成20年3月3 1日	平成12年11月 1日	昭和61年10月 1日	
排除方式	分 流	分 流	分 流	分 流	分 流	
〔放流先〕 水質環境基準水域 【環境基準類型】	大千瀬川	天竜川	水窪川	気田川	馬込川	
	天竜川水域	天竜川水域	天竜川水域	天竜川水域	馬込川水域	
	天竜川水域 河川AA	【河川AA】	【河川AA】	【河川AA】	馬込川流域 河川C	
処理面積	全体計画	89.0 ha	70.0 ha	74.0 ha	87.0 ha	14,364 ha
	事業計画	38.0 ha	70.0 ha	74.0 ha	87.0 ha	13,399 ha
	現在(R6末)	32.3 ha	64.2 ha	73.1 ha	82.0 ha	10,685.1 ha
処理人口	全体計画	640 人	930 人	1,220 人	1,280 人	456,482 人
	事業計画	620 人	1,000 人	1,360 人	1,350 人	483,151 人
	現在(R6末)	459 人	670 人	1,267 人	1,083 人	468,166 人
処理方式	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	膜分離活性汚泥法	オキシデーションディッチ法	標準活性汚泥法	
処理能力	全体計画	800 ㎥/日	1,155 ㎥/日	1,375 ㎥/日	1,300 ㎥/日	300,000 ㎥/日
	事業計画	800 ㎥/日	1,155 ㎥/日	1,375 ㎥/日	1,300 ㎥/日	250,000 ㎥/日
	現在(R6末)	800 ㎥/日	1,155 ㎥/日	1,375 ㎥/日	1,300 ㎥/日	200,000 ㎥/日
処理水量	全体計画	317 ㎥/日	460 ㎥/日	604 ㎥/日	633 ㎥/日	244,962 ㎥/日
	事業計画	294 ㎥/日	411 ㎥/日	539 ㎥/日	576 ㎥/日	245,570 ㎥/日
	現在(R6末)	150 ㎥/日	260 ㎥/日	256 ㎥/日	379 ㎥/日	146,570 ㎥/日
管きょ総延長(R6末)	11,202 m	16,964 m	28,570 m	28,029 m	2,707,840 m	
(供用分)	11,202 m	16,964 m	28,570 m	28,029 m	2,707,840 m	

※処理水量の全体計画及び事業計画の値は、晴天時日最大値、現在の値は、日平均値である。

2-2 農業集落排水処理施設

処理区域名		都田	両島	落合石神	上市場
処理場名		都田地区	両島	落合石神	上市場
		農業集落排水	農業集落排水	農業集落排水	農業集落排水
所在地		浜名区都田町7150番地の1	天竜区両島464番地の1	天竜区石神590番地の2	天竜区佐久間町蒲川2322番地の2
敷地面積（㎡）		1,933	1,778	1,324	1,041
起工		平成8年	平成4年	平成8年	平成元年
供用		平成13年4月1日	平成9年5月1日	平成15年11月1日	平成7年10月1日
排除方式		分流	分 流	分 流	分 流
〔放流先〕 水質環境基準水域 【環境基準類型】		都田川	阿多古川	阿多古川	相川
		浜名湖水域	天竜川水域	天竜川水域	天竜川水域
		浜名湖水域 河川A	天竜川水域 河川AA	天竜川水域 河川AA	天竜川水域 河川AA
処理面積	全体計画	33 ha	26 ha	24 ha	51 ha
	事業計画	33 ha	26 ha	24 ha	51 ha
	現在(R6末)	33 ha	26 ha	24 ha	51 ha
処理人口	全体計画	1,490 人	830 人	1,470 人	430 人
	事業計画	1,490 人	830 人	1,470 人	430 人
	現在(R6末)	723 人	360 人	432 人	124 人
処理方式		回分式活性汚泥方式	嫌気ろ床併用接触ばっ 気方式	連続流入間欠ばっ気式	嫌気ろ床併用接触ばっ 気方式
処理能力	全体計画	492 ㎡/日	274 ㎡/日	485 ㎡/日	142 ㎡/日
	事業計画	492 ㎡/日	274 ㎡/日	485 ㎡/日	142 ㎡/日
	現在(R6末)	492 ㎡/日	274 ㎡/日	485 ㎡/日	142 ㎡/日
処理水量	現在(R6末)	220 ㎡/日	112 ㎡/日	149 ㎡/日	51 ㎡/日
管きょ総延長(R6末)		16,691 m	7,900 m	12,614 m	4,656 m
(供用分)		16,691 m	7,900 m	12,614 m	4,656 m

3 ポンプ場施設概要

(ポンプ場) 区 分		北ポンプ場	上島雨水 ポンプ場	都田中継 ポンプ場	和地中継 ポンプ場	瞳ヶ丘中継 ポンプ場	中ポンプ場	御前谷ポンプ場	村櫛中継 ポンプ場	金指污水中継 ポンプ場
所 在 地		中央区船越町 28-8	中央区上島 三丁目16-1	浜名区新都田 一丁目3-5	中央区桜台 三丁目25-1	中央区古人見 町1538-84	中央区中央 二丁目3-1	中央区佐鳴台 六丁目6-1	中央区村櫛町 3805-3	浜名区引佐町 金指1510-2
敷 地 面 積 (m ²)		5,351	3,316	2,357	1,262	4,700	4,068	1,200	130	700
建 築 面 積 (m ²)		2,446	1,387	218	355	3,024	973	206	43	35
稼 動 年 月		昭和47年5月	昭和63年3月	平成3年4月	平成13年4月	平成17年4月	昭和41年10月	昭和50年6月	平成4年5月	平成12年4月
沈 砂 池		污水 4池, 雨水 4池	雨水 4池	—	—	—	污水 2池, 雨水 2池	—	—	—
汚 水 ポ ン プ (mm×m ³ /分×台)		Φ600×35×3	—	Φ200×4.3×2 (1台予備) Φ150×2.2×2	Φ150×1.87×3 (1台予備)	Φ150×2.0×4 (1台予備)	Φ600×37.2×1 Φ400×16.4×3	Φ150×2.8×3 (1台予備)	圧送Φ150×1.38×2 (1台予備) 真空Φ80×6.1×3 (1台予備)	Φ100×1.4×2 (1台予備)
(送水能力)(m ³ /分)		105	—	8.7	3.74	6.0	86.4	5.6	1.38	1.4
雨 水 ポ ン プ (mm×m ³ /分×台)		Φ1,500×335×1 Φ1,350×235×1 Φ1,350×176×2	Φ1,350×224×3 Φ500×35.7×1	—	—	—	Φ1,350×260.0×1 Φ1,100×172.4×2 Φ1,100×172.4×1	—	—	—
(排水能力)(m ³ /分)		922	708	—	—	—	777	—	—	—
自 家 発 電 装 置 (k V A)		250	150	200	200	250	875	250	—	30
R6実績	下流(中部等)へ送水(m ³ /年)	7,411,470	—	690,312	953,042	835,875	4,612,336	861,833	219,937	235,368
	河川へ排水(m ³ /年)	2,349,160	958,429	—	—	—	1,190,538	—	—	—
備 考 (送水系統)		污水中継—南P 雨水—馬込川	雨水—馬込川	污水中継 —馬込第13 —西遠TC	污水中継 —馬込第14 —西遠TC	污水中継 —雄踏第2-1 —西遠TC	污水中継—南P 雨水—馬込川	污水中継—西P	污水中継(真空式) —館山寺TC	污水中継 —井伊谷TC

(ポンプ場) 区 分		南ポンプ場	西ポンプ場	西ヶ崎中継 ポンプ場	蓬莱園中継 ポンプ場	弁天島中継 ポンプ場	観月園中継 ポンプ場	浜名中継 ポンプ場	阿蔵中継 ポンプ場	湖東中継 ポンプ場
所 在 地		中央区龍禅寺町 863	中央区西伊場町 52-10	中央区雄踏町 宇布見8995-3	中央区舞阪町 弁天島2730-2	中央区舞阪町 弁天島2669-199	中央区舞阪町 弁天島3257-1	中央区小沢渡町 1676	天竜区二俣町 阿蔵330-5	中央区湖東町 1100
敷 地 面 積 (m ²)		3,395	1,635	392	368	250	252	3,748	589	12,001
建 築 面 積 (m ²)		1,190	248	126(延床:170)	65(延床:121)	45(延床:140)	58(延床:108)	1158(延床:3,878)	291(延床:1,175)	2,534
稼 動 年 月		昭和41年10月	昭和50年6月	平成6年4月	平成2年4月	平成2年4月	平成2年4月	平成9年2月	平成13年11月	令和5年10月
沈 砂 池		污水、雨水兼用 6池	—	—	—	—	—	2池	1池	—
汚 水 ポ ン プ (mm×m ³ /分×台)		Φ700×62×3 Φ500×33×3	Φ300×13.9×3 (1台予備)	Φ150×3.03×2 (1台予備)	Φ100×2.0×3 (1台予備)	Φ150×2.33×3 (1台予備)	Φ100×0.9×2 (1台予備)	Φ500×29×2 Φ350×14×2	Φ150×3.5×2	Φ150×2.0×4 (直列2組)
(送水能力)(m ³ /分)		285	27.8	3.03	4.0	4.66	0.9	86	7.0	2.0
雨 水 ポ ン プ (mm×m ³ /分×台)		Φ1,350×260×3 Φ1,000×120×1	—	—	—	—	—	—	—	—
(排水能力)(m ³ /分)		900	—	—	—	—	—	—	—	—
自 家 発 電 装 置 (k V A)		300	400	63	48	40	23	1,000	200	175
R6実績	下流(中部等)へ送水(m ³ /年)	16,487,868	5,081,290	356,752	326,820	517,805	133,371	12,659,990	864,890	470,340
	河川へ排水(m ³ /年)	1,588,560	—	—	—	—	—	—	—	—
備 考 (送水系統)		污水中継—中部第1P 雨水—馬込川	污水中継 —中部第2P	污水中継 —雄踏第1 —西遠TC	污水中継 —浜名第1 —西遠TC	污水中継 —浜名第1 —西遠TC	污水中継 —浜名第1 —西遠TC	污水中継 —西遠TC	污水中継 —西遠TC	污水中継 —馬込第14 —西遠TC

4 管きょ延長

(単位:m)

区 分		前年度末	当年度		当年度末
			増加分	除却分	
公共下水道事業	下水 計	3,631,059.85	7,299.48	126.78	3,638,232.55
	中部	621,870.45	580.89	25.00	622,426.34
	西遠/公	2,216,199.26	42,401.96	101.78	2,258,499.44
	西遠/特	448,719.69	620.07	0.00	449,339.76
	三ヶ日/公	25,301.15	461.27	0.00	25,762.42
	舘山寺	78,876.39	0.00	0.00	78,876.39
	湖東	36,922.49	△ 36,922.49	0.00	0.00
	井伊谷/公	32,276.03	0.00	0.00	32,276.03
	井伊谷/特	11,689.25	0.00	0.00	11,689.25
	細江	74,439.94	157.78	0.00	74,597.72
	気田	28,029.49	0.00	0.00	28,029.49
	佐久間	16,963.61	0.00	0.00	16,963.61
	浦川	11,202.38	0.00	0.00	11,202.38
	城西	28,569.72	0.00	0.00	28,569.72
農業集落排水事業	農排 計	0.00	41,861.59	0.00	41,861.59
	上市場	0.00	4,656.06	0.00	4,656.06
	都田	0.00	16,691.17	0.00	16,691.17
	落合石神	0.00	12,614.42	0.00	12,614.42
	両島	0.00	7,899.94	0.00	7,899.94

※令和5年10月より湖東処理区はポンプ場化し、西遠処理区へ統合。

※令和6年4月より農業集落排水事業が下水道会計へ統合。


Ⅲ 計画及び普及率

1 下水道の普及率

(単位:世帯、人、戸、%)

年度	行政区域		排水処理区域		普及率
	世帯数	人口(A)	戸数	人口(B)	$B/A \times 100$
平成27年度	328,810	807,898	308,397	646,342	80.0
平成28年度	331,642	806,407	310,781	646,216	80.1
平成29年度	335,073	804,989	312,747	650,722	80.8
平成30年度	338,411	802,728	314,697	649,742	80.9
令和元年度	342,553	800,870	317,243	649,733	81.1
令和2年度	346,110	797,938	319,840	648,769	81.3
令和3年度	348,361	793,606	321,906	646,071	81.4
令和4年度	352,522	790,580	323,904	643,939	81.5
令和5年度	356,064	786,792	325,667	642,426	81.7
令和6年度	358,438	781,011	328,637	642,027	82.2

※令和6年4月1日に経営統合した農業集落排水事業分を含みます。

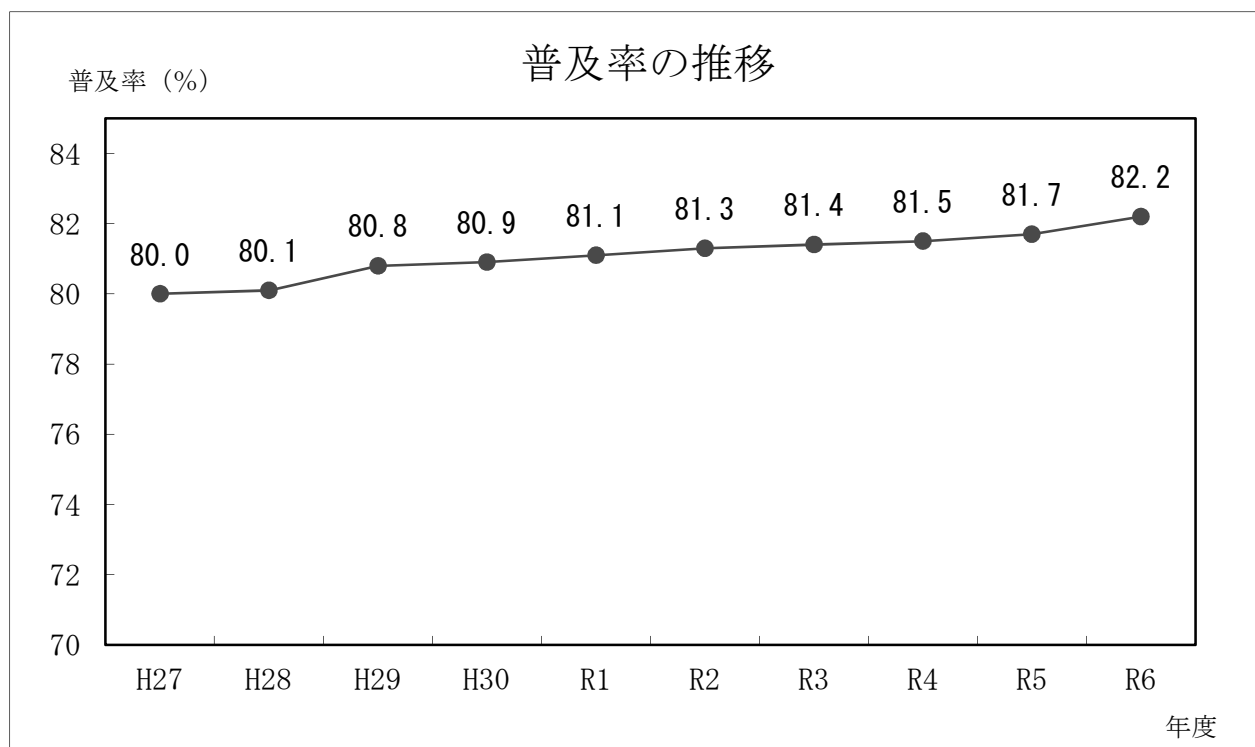

2 下水道の計画及び状況


処理区名		全体計画 面積 (ha)	事業計画 面積 (ha)	処理区域内			水洗化の状況			
				面積 (ha)	戸数 A (戸)	人口 B (人)	実 数		割 合	
							戸数 C (戸)	人口 D (人)	戸数 C/A (%)	人口 D/B (%)
公 共 下 水 道	西 遠	14,364.0	13,399.0	10,704.3	227,704	468,166	220,328	453,850	96.8%	96.9%
	中 部	1,557.0	2,400.0	2,291.4	84,960	141,972	84,780	141,464	99.8%	99.6%
	湖 東	計画上西遠処理区へ統合								
	舘山寺	499.0	499.0	407.4	3,753	7,163	3,414	6,662	91.0%	93.0%
	細 江	446.0	379.0	305.0	4,779	11,100	4,208	9,582	88.1%	86.3%
	井伊谷	203.0	269.0	179.4	2,589	5,659	2,418	5,159	93.4%	91.2%
	三ヶ日	199.0	199.0	116.0	1,253	2,849	1,030	2,253	82.2%	79.1%
	気 田	87.0	87.0	82.0	767	1,083	631	938	82.3%	86.6%
	浦 川	89.0	38.0	32.3	415	459	399	441	96.1%	96.1%
	佐久間	70.0	70.0	64.2	620	670	516	610	83.2%	91.0%
	城 西	74.0	74.0	73.1	1,053	1,267	617	731	58.6%	57.7%
	小計	17,588.0	17,414.0	14,255.1	327,893	640,388	318,341	621,690	97.1%	97.1%
農 業 集 落 排 水	都田地区	33.1	33.1	33.1	315	723	298	684	94.6%	94.6%
	両島	25.8	25.8	25.8	160	360	149	335	93.1%	93.1%
	落合石神	23.8	23.8	23.8	198	432	173	377	87.4%	87.3%
	上市場	51.0	51.0	51.0	71	124	64	112	90.1%	90.3%
	小計	133.7	133.7	133.7	744	1,639	684	1,508	91.9%	92.0%
合 計		17,721.7	17,547.7	14,388.8	328,637	642,027	319,025	623,198	97.1%	97.1%

IV 下水処理


1 浄化センター年度別処理水量

	下水道施設課						
	中部浄化センター	湖東浄化センター	館山寺浄化センター	西遠浄化センター	細江浄化センター	井伊谷浄化センター	三ヶ日浄化センター
	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕
令和2年度	36,890,655	551,574	1,385,612	53,871,488	952,129	630,606	259,319
令和3年度	36,082,410	482,085	1,468,538	53,580,202	921,544	632,098	277,492
令和4年度	36,854,940	465,785	1,506,261	53,193,582	836,960	624,414	272,614
令和5年度	36,789,767	253,438	1,568,744	53,339,318	808,493	618,095	281,801
令和6年4月	3,098,185		136,832	4,367,262	76,582	50,220	23,180
5月	3,589,520		150,405	4,599,280	83,580	54,626	25,319
6月	3,511,540		137,366	4,543,389	79,457	54,204	24,683
7月	3,257,660		134,458	4,562,906	75,947	50,351	23,482
8月	4,066,510		162,581	4,791,994	88,434	59,087	32,781
9月	3,588,520		131,639	4,559,330	74,635	49,090	22,403
10月	3,838,890		141,843	4,637,834	85,696	53,953	24,471
11月	3,107,630		128,499	4,351,086	79,463	49,415	21,632
12月	2,683,230		126,952	4,400,114	77,316	47,982	20,428
令和7年1月	2,590,800		124,873	4,351,572	76,495	47,411	20,928
2月	2,287,010		112,302	3,967,119	68,835	42,317	19,760
3月	2,685,080		132,079	4,365,994	77,907	47,992	21,317
合計	38,304,575	—	1,619,829	53,497,880	944,347	606,648	280,384
月平均	3,192,048	—	134,986	4,458,157	78,696	50,554	23,365
日平均	104,944	—	4,438	146,570	2,587	1,662	768

※令和5年10月より湖東浄化センターを湖東中継ポンプ場へ変更

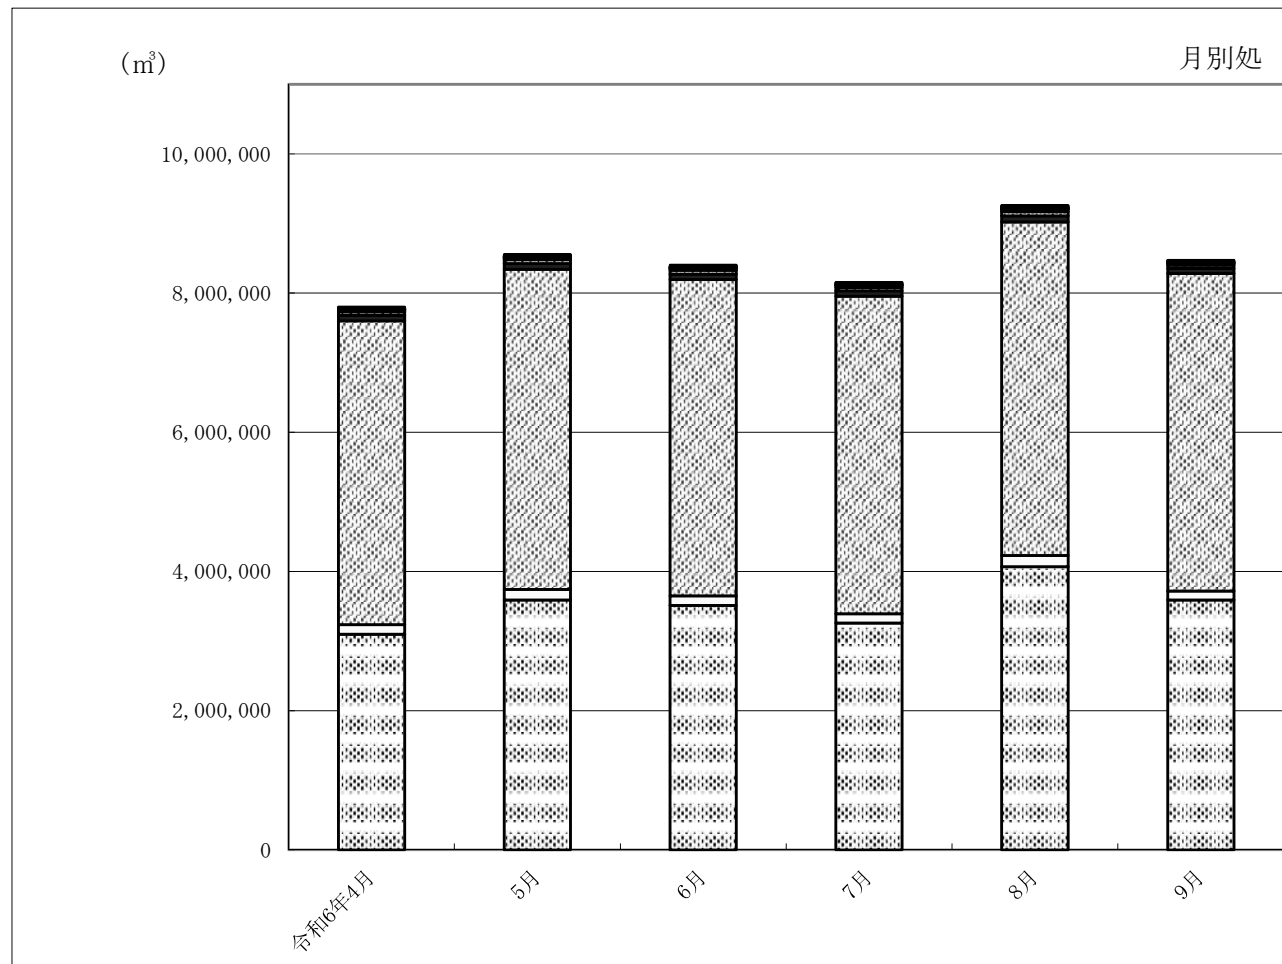


天竜上下水道課								合 計
浦川 浄化センター	佐久間 浄化センター	城西浄化センター	気田浄化 センター	(農) 都田地区処理施 設	(農) 両島 処理施設	(農) 落合石神処理施 設	(農) 上市場 処理施設	
〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕
68,408	101,767	119,395	146,845					94,977,798
62,987	100,324	111,595	143,993					93,863,268
53,864	96,101	107,797	141,778					94,154,096
56,956	96,661	106,691	140,434					94,060,398
4,668	7,671	6,957	11,361	6,402	3,590	5,242	1,324	7,799,476
5,090	8,545	9,031	12,701	7,423	3,694	5,636	1,686	8,556,536
4,849	8,031	8,723	12,462	7,516	3,603	4,968	1,807	8,402,598
4,800	8,104	8,444	12,332	7,149	3,355	5,123	1,950	8,156,061
5,508	8,527	8,706	14,828	8,447	4,792	5,412	2,164	9,259,771
4,559	7,582	8,273	12,072	6,300	3,271	4,433	1,487	8,473,594
4,773	8,261	8,767	12,756	7,257	3,322	4,873	1,593	8,834,289
4,200	7,839	7,188	11,133	6,233	3,034	4,211	1,349	7,782,912
4,041	7,814	7,406	10,018	6,140	3,152	3,704	1,393	7,399,690
4,110	7,831	7,311	9,954	6,072	3,178	3,663	1,335	7,255,533
3,892	7,005	6,291	8,870	5,403	2,774	3,248	1,265	6,536,091
4,097	7,624	6,393	9,817	6,034	3,112	3,682	1,264	7,372,392
54,587	94,834	93,490	138,304	80,376	40,877	54,194	18,618	95,828,942
4,549	7,903	7,791	11,525	6,698	3,406	4,516	1,551	7,985,745
150	260	256	379	220	112	148	51	262,545

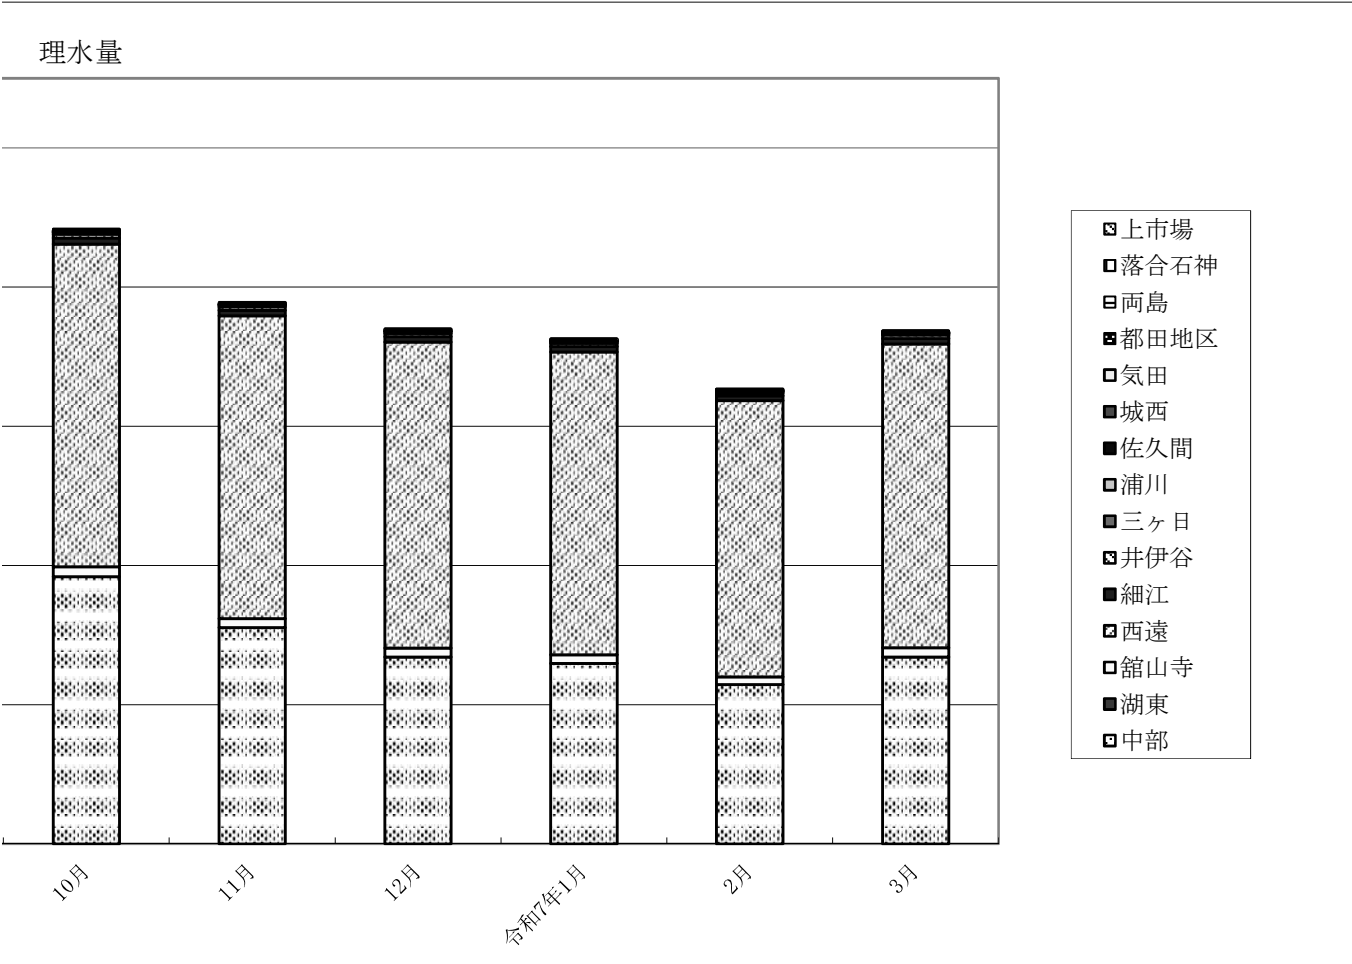

2 浄化センター年度別電力使用量

	下水道施設課						
	中部浄化センター	湖東浄化センター	舘山寺浄化センター	西遠浄化センター	細江浄化センター	井伊谷浄化センター	三ヶ日浄化センター
	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
令和2年度	10,268,124	619,708	1,238,543	23,024,648	918,420	653,699	215,835
令和3年度	10,263,138	599,894	1,082,350	23,637,104	937,020	633,700	248,263
令和4年度	10,167,366	585,753	905,050	22,433,571	1,025,280	677,340	262,634
令和5年度	9,301,613	323,743	811,320	22,465,371	981,790	736,119	272,593
令和6年4月	876,732		65,680	1,955,156	76,220	60,250	22,678
5月	892,212		71,080	1,939,943	81,790	62,230	22,617
6月	851,964		68,770	1,898,403	79,490	61,260	24,767
7月	686,376		72,390	1,876,226	88,820	67,420	29,293
8月	663,516		76,640	1,733,051	89,110	68,700	29,658
9月	641,004		68,850	1,681,295	82,810	63,130	25,056
10月	680,862		67,560	1,811,502	79,040	60,850	22,292
11月	640,668		60,250	1,875,039	76,950	55,360	19,484
12月	856,806		62,730	1,931,583	79,700	57,760	19,668
令和7年1月	798,036		63,930	1,822,336	79,620	56,210	19,807
2月	827,322		56,980	1,599,723	72,860	50,520	17,706
3月	886,115		64,040	1,733,949	74,010	57,660	19,389
合計	9,301,613	—	798,900	21,858,206	960,420	721,350	272,415
月平均	775,134	—	66,575	1,821,517	80,035	60,113	22,701
日平均	25,484	—	2,189	59,885	2,631	1,976	746


※令和5年10月より湖東浄化センターを湖東中継ポンプ場へ変更

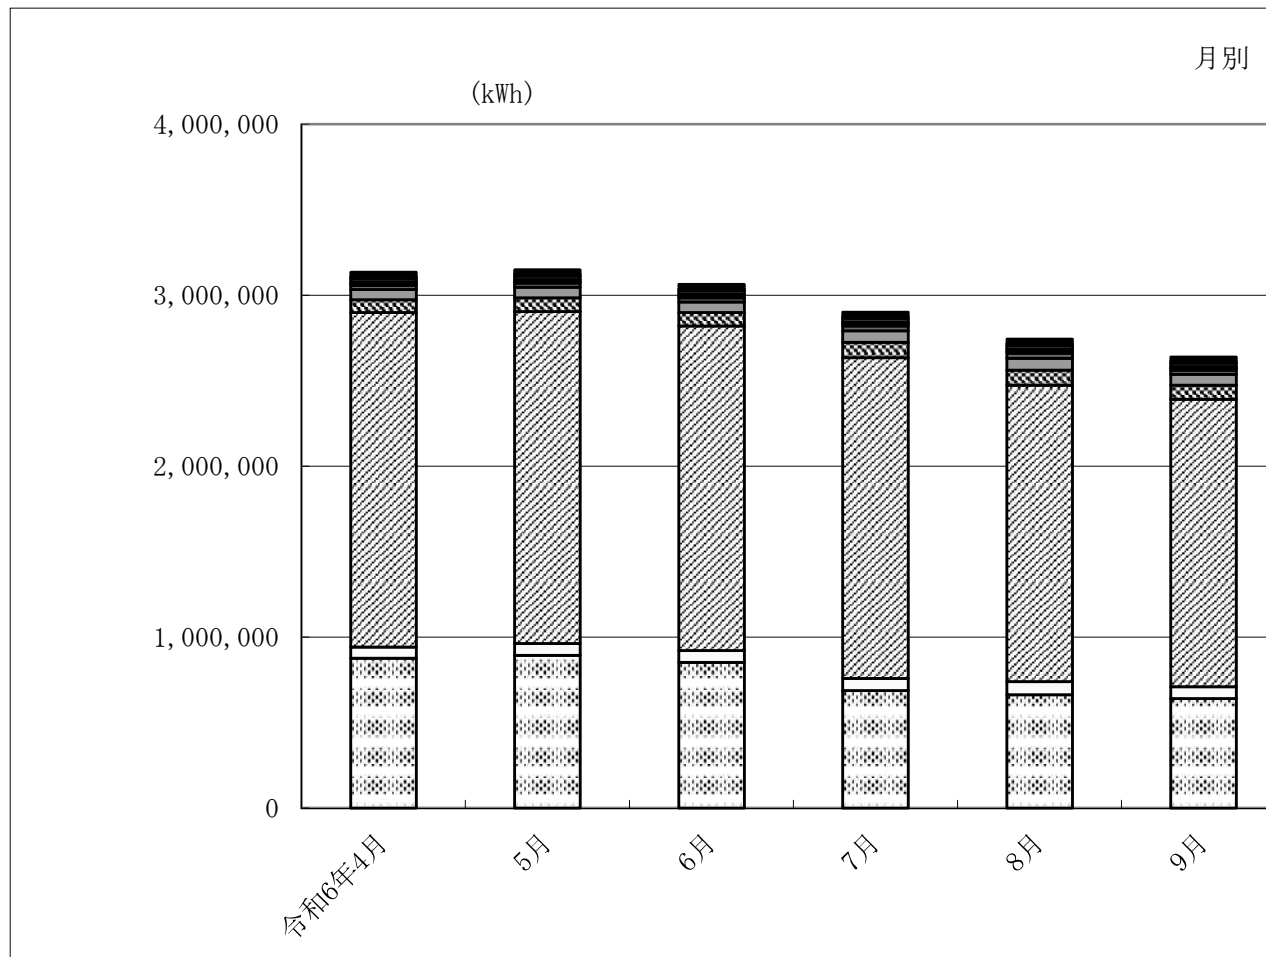

(単位：kWh)

天竜上下水道課								合計
浦川 浄化センター	佐久間 浄化センター	城西浄化センター	気田浄化 センター	(農) 都田地区処理施 設	(農) 両島 処理施設	(農) 落合石神処理施 設	(農) 上市場 処理施設	[kWh]
[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
127,440	123,398	299,680	151,094					37,640,589
121,360	122,267	289,890	143,079					38,078,065
114,010	121,353	305,100	138,794					36,736,251
120,280	120,367	281,520	135,170					35,549,886
10,850	10,203	21,760	11,287	10,983	5,021	6,215	2,393	3,135,428
10,960	10,259	21,670	11,540	11,126	5,498	6,254	2,887	3,150,066
10,550	9,770	21,240	11,390	12,150	5,671	6,420	2,847	3,064,692
11,510	10,536	22,700	12,237	11,274	4,607	6,219	3,048	2,902,656
12,110	11,313	21,330	13,399	11,290	5,362	6,000	2,968	2,744,447
10,300	9,891	19,610	11,677	10,374	5,337	6,567	3,224	2,639,125
9,560	10,231	21,140	11,597	10,514	4,553	5,934	3,059	2,798,694
9,050	9,761	19,130	11,041	11,567	5,377	6,647	2,635	2,802,959
10,140	10,116	19,740	11,770	10,718	4,729	6,022	2,332	3,083,814
9,540	9,885	22,720	11,737	10,859	5,334	5,924	3,005	2,918,943
9,000	8,797	21,880	10,357	10,734	4,647	5,733	2,625	2,698,884
9,740	9,550	24,190	11,284	9,843	4,877	5,450	2,735	2,912,832
123,310	120,312	257,110	139,316	131,432	61,013	73,385	33,758	34,852,540
10,276	10,026	21,426	11,610	10,953	5,084	6,115	2,813	2,904,378
338	330	704	382	360	167	201	92	95,486

電力量

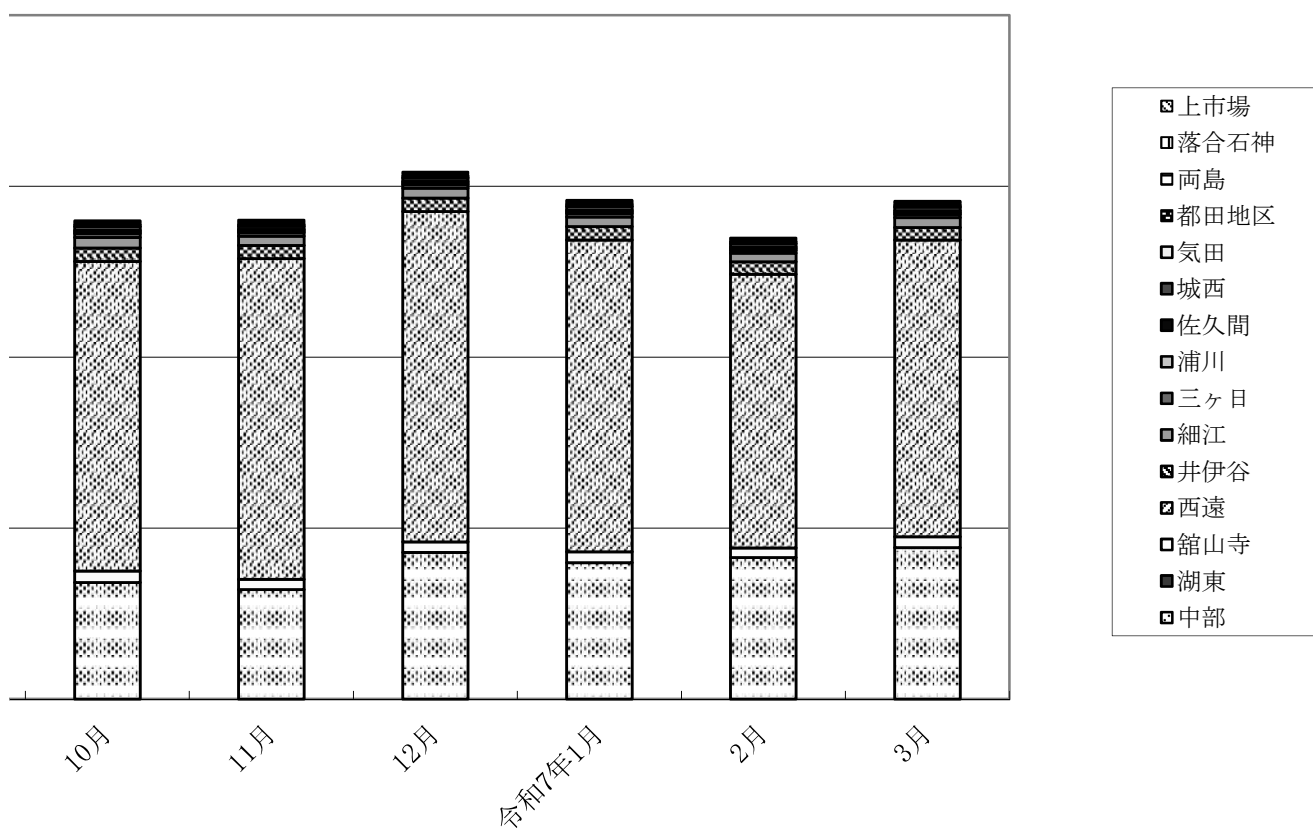

3 ポンプ場送排水量

令和6年度

月	雨 量 (南ポンプ場デーク)	南ポンプ場		中ポンプ場		北ポンプ場		上島雨水ポンプ場	西ポンプ場	御前谷ポンプ場
		中部浄化へ送水	馬込川へ排水	南ポンプ場へ送水	馬込川へ排水	南ポンプ場へ送水	馬込川へ排水	馬込川へ排水	送水量 (中部浄化へ)	送水量 (西ポンプ場へ)
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
4	192.0	1,351,884	121,440	411,838	94,718	603,370	148,800	60,614	408,880	68,311
5	324.5	1,540,086	185,520	495,404	132,064	719,250	144,800	110,434	471,760	75,690
6	286.5	1,522,758	221,400	453,638	155,003	734,580	394,000	147,637	464,270	76,615
7	80.5	1,547,610	54,600	425,592	13,596	683,550	69,500	43,094	421,010	74,152
8	562.0	1,615,476	572,640	427,626	469,548	762,615	759,660	288,450	534,390	88,371
9	132.5	1,667,202	77,520	450,766	54,713	779,870	127,000	92,546	462,280	82,904
10	355.0	1,593,162	233,520	461,266	194,649	727,370	474,400	133,354	508,620	88,008
11	146.5	1,315,488	55,680	371,838	43,871	581,175	170,900	35,406	419,340	73,361
12	1.0	1,100,238	0	284,888	0	481,880	0	3,020	369,410	64,295
1	53.5	1,044,810	41,880	284,297	15,274	453,180	15,700	12,008	356,470	60,697
2	19.5	999,288	0	241,937	0	402,640	0	6,417	313,160	52,105
3	111.0	1,189,866	24,360	303,246	17,102	481,990	44,400	25,449	351,700	57,324
計	2,264.5	16,487,868	1,588,560	4,612,336	1,190,538	7,411,470	2,349,160	958,429	5,081,290	861,833
最大	562.0	1,667,202	572,640	495,404	469,548	779,870	759,660	288,450	534,390	88,371
最小	1.0	999,288	0	241,937	0	402,640	0	3,020	313,160	52,105
平均	188.7	1,373,989	132,380	384,361	99,211	617,623	195,763	79,869	423,441	71,819
前年度	2,352	16,661,286	1,605,480	4,812,068	1,075,986	8,066,031	1,558,290	811,452	4,981,860	863,699
比率	96.3%	99.0%	98.9%	95.8%	110.6%	91.9%	150.8%	118.1%	102.0%	99.8%

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計の計算が一致しないことがあります(以下、同様の扱い)。

月	村櫛中継ポンプ場	鴨ヶ丘中継ポンプ場	都田中継ポンプ場	和地中継ポンプ場	西ヶ崎中継ポンプ場	産案園中継ポンプ場	弁天島中継ポンプ場	観月園中継ポンプ場	浜名中継ポンプ場	阿蔵中継ポンプ場	湖東中継ポンプ場
	圧送ポンプ送水量 (館山寺処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
4	18,849	71,585	54,108	76,922	29,614	27,286	41,401	11,373	1,048,680	70,950	40,460
5	20,150	78,842	57,308	77,899	31,400	27,656	42,826	11,028	1,105,090	77,190	45,300
6	18,396	76,037	56,804	77,796	31,460	29,504	43,497	9,936	1,088,010	76,150	43,320
7	19,034	69,811	58,898	85,779	30,926	28,936	42,638	12,315	1,067,140	74,460	42,710
8	17,382	84,841	63,777	75,877	34,612	31,484	47,990	11,043	1,146,800	83,760	43,880
9	20,164	70,897	57,872	80,364	28,316	26,340	42,108	12,991	1,073,830	69,950	43,180
10	18,458	75,930	60,670	83,419	31,019	27,114	43,767	10,103	1,107,850	73,860	43,670
11	17,850	66,593	56,358	79,485	28,695	26,056	42,672	10,388	1,031,530	69,170	37,650
12	18,148	62,482	57,053	81,416	28,549	26,350	42,072	13,000	1,038,450	69,680	34,580
1	18,080	61,504	56,163	78,582	28,317	26,518	44,531	9,736	1,023,110	68,780	33,450
2	15,910	54,919	53,982	75,823	25,518	23,520	39,261	9,966	915,090	61,920	29,420
3	17,515	62,434	57,319	79,680	28,326	26,056	45,042	11,492	1,014,410	69,020	32,720
計	219,937	835,875	690,312	953,042	356,752	326,820	517,805	133,371	12,659,990	864,890	470,340
最大	20,164	84,841	63,777	85,779	34,612	31,484	47,990	13,000	1,146,800	83,760	45,300
最小	15,910	54,919	53,982	75,823	25,518	23,520	39,261	9,736	915,090	61,920	29,420
平均	18,328	69,656	57,526	79,420	29,729	27,235	43,150	11,114	1,054,999	72,074	39,195
前年度	222,907	840,668	701,890	981,248	338,993	341,942	477,920	130,869	12,612,360	865,630	※ 210,191
比率	98.7%	99.4%	98.4%	97.1%	105.2%	95.6%	108.3%	101.9%	100.4%	99.9%	-

※令和5年10月より湖東浄化センターを湖東中継ポンプ場へ変更

4-1 浄化センターの水質検査結果(1)

項 目 (単位)	中部浄化センター			項 目 (単位)	館山寺浄化センター		項 目 (単位)	西遠浄化センター	
	合流流入水	分流入水	放流水		流入水	放流水		流入水	放流水
水温 (℃)	21.9	23.0	22.0	水温 (℃)	22.8	23.9	水温 (℃)	23.8	24.3
透視度 (度)	8.7	8.8	>30	透視度 (度)	4.4	>100	透視度 (度)	5.0	100
pH	7.0	6.8	6.6	pH	7.3	6.8	pH	7.1	6.8
(アンモニア+亜硝酸+硝酸)性窒素 (mg/L)	16	16	8.4	(アンモニア+亜硝酸+硝酸)性窒素 (mg/L)	25	0.6	(アンモニア+亜硝酸+硝酸)性窒素 (mg/L)		
アンモニア性窒素 (mg/L)	15	16	1.0	アンモニア性窒素 (mg/L)	24	<0.1	アンモニア性窒素 (mg/L)	22	12
亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.1	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.1	0.3
硝酸性窒素 (mg/L)	0.2	0.2	7.3	硝酸性窒素 (mg/L)		0.5	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.1	3.4
有機性窒素 (mg/L)				有機性窒素 (mg/L)		0.4	有機性窒素 (mg/L)		
BOD (mg/L)	100	130	4.9	BOD (mg/L)	130	<1.0	BOD (mg/L)	180	6.9
C-BOD (mg/L)			4.8	N-BOD (mg/L)			N-BOD (mg/L)		2.6
COD (mg/L)	61	61	7.6	COD (mg/L)	91	3.8	COD (mg/L)	110	9.5
浮遊物質量 (mg/L)	73	70	3	浮遊物質量 (mg/L)	140	<1	浮遊物質量 (mg/L)	210	1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)				ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	7.9	<2.5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	7.5	<0.5
全窒素 (mg/L)	24	29	10	全窒素 (mg/L)	33	1.0	全窒素 (mg/L)	41	20
全りん (mg/L)	2.3	4.1	1.2	全りん (mg/L)	3.3	0.6	全りん (mg/L)	6.5	1.7
りん酸態りん (mg/L)	1.3	3.5	1.1	りん酸態りん (mg/L)		0.6	りん酸態りん (mg/L)	3.6	1.1
沃素消費量 (mg/L)				沃素消費量 (mg/L)			沃素消費量 (mg/L)	11	<1
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.003	<0.003
シアン化合物 (mg/L)				シアン化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	シアン化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1
有機燐化合物 (mg/L)				有機燐化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	有機燐化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物 (mg/L)				鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01
六価クロム化合物 (mg/L)				六価クロム化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01
砒素及びその化合物 (mg/L)				砒素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/L)				水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物 (mg/L)				アルキル水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	アルキル水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)				ポリ塩化ビフェニル (mg/L)	<0.0005	<0.0005	ポリ塩化ビフェニル (mg/L)	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン (mg/L)				トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01
テトラクロロエチレン (mg/L)				テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.005	<0.005
ジクロロメタン (mg/L)				ジクロロメタン (mg/L)	<0.02	<0.02	ジクロロメタン (mg/L)	<0.02	<0.02
四塩化炭素 (mg/L)				四塩化炭素 (mg/L)	<0.002	<0.002	四塩化炭素 (mg/L)	<0.002	<0.002
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)				1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.004	<0.004	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.004	<0.004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)				1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.02	<0.02	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.02	<0.02
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.04	<0.04	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.04	<0.04
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)				1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.005	<0.005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)				1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.006	<0.006	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.006	<0.006
1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)				1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.002	<0.002	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.002	<0.002
チウラム (mg/L)				チウラム (mg/L)	<0.006	<0.006	チウラム (mg/L)	<0.006	<0.006
シマジン (mg/L)				シマジン (mg/L)	<0.003	<0.003	シマジン (mg/L)	<0.003	<0.003
チオベンカルブ (mg/L)				チオベンカルブ (mg/L)	<0.02	<0.02	チオベンカルブ (mg/L)	<0.02	<0.02
ベンゼン (mg/L)				ベンゼン (mg/L)	<0.01	<0.01	ベンゼン (mg/L)	<0.01	<0.01
セレン及びその化合物 (mg/L)				セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01
ほう素及びその化合物 (mg/L)				ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1
ふつ素及びその化合物 (mg/L)				ふつ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	ふつ素及びその化合物 (mg/L)	0.2	0.2
1, 4-ジオキサン (mg/L)				1, 4-ジオキサン (mg/L)	<0.05	<0.05	1, 4-ジオキサン (mg/L)	<0.05	<0.05
フェノール類 (mg/L)				フェノール類 (mg/L)	<0.2	<0.2	フェノール類 (mg/L)	<0.05	<0.05
銅及びその化合物 (mg/L)				銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)				亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.07	<0.05	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1
鉄及びその化合物(溶解性) (mg/L)				鉄及びその化合物(溶解性) (mg/L)	<0.1	<0.1	鉄及びその化合物(溶解性) (mg/L)	0.3	<0.1
マンガン及びその化合物(溶解性) (mg/L)				マンガン及びその化合物(溶解性) (mg/L)	<0.1	<0.1	マンガン及びその化合物(溶解性) (mg/L)	<0.1	<0.1
クロム及びその化合物 (mg/L)				クロム及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	クロム及びその化合物 (mg/L)	<0.04	<0.04
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)				ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)			ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)		0.00015
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				陰イオン界面活性剤 (mg/L)			陰イオン界面活性剤 (mg/L)	2.8	0.19
塩化物イオン (mg/L)				塩化物イオン (mg/L)			塩化物イオン (mg/L)	63	68
ニッケル (mg/L)				ニッケル (mg/L)			ニッケル (mg/L)	<0.1	<0.1
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 (mg/L)				直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 (mg/L)			直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 (mg/L)		
大腸菌群数 (個/cm3)			<30	大腸菌群数 (個/cm3)		150	大腸菌群数 (個/cm3)	180000	<30
蒸発残留物 (mg/L)	293	344	223	蒸発残留物 (mg/L)			蒸発残留物 (mg/L)	510	230
強熱残留物 (mg/L)				強熱残留物 (mg/L)			強熱残留物 (mg/L)	190	160
強熱減量 (mg/L)	190	229	93	強熱減量 (mg/L)			強熱減量 (mg/L)	320	67

4-1 浄化センターの水質検査結果(2)

	井伊谷浄化センター		細江浄化センター		三ヶ日浄化センター		蒲川浄化センター		佐久間浄化センター		城西浄化センター		気田浄化センター	
項 目 (単位)	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水
水温 (℃)	22.6	23.1	22.5	22.7	21.7	22.3	19.6	19.1	20.1	20.5	18.9	20.3	19.3	19.5
透視度 (度)	5.0	>100	3.8	>100	3.8	>100	3.0	>100	3.0	>100	4.8	99	6.2	>30
pH	7.3	7.4	7.7	6.9	7.9	7.0	6.9	7.3	7.0	7.3	7.0	7.1	7.2	6.9
(アンモニア+亜硝酸+硝酸) 性窒素 (mg/L)								0.5		<0.5		6.8		1.0
アンモニア性窒素 (mg/L)	20	<1.0	27	<1.0	29	<1.0	12	<0.5	17	<0.5	16	<0.5	24	<1.0
亜硝酸性窒素 (mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	<1.0
硝酸性窒素 (mg/L)	<1.0	5.1	<1.0	5.4	<1.0	1.0		0.5		0.4		6.8	<1.0	<1.0
有機性窒素 (mg/L)	14	<1.0	12		13	<1.0	12	<0.5	17	<0.5	14	<0.5	15	<1.0
BOD (mg/L)	180	<1.0	170	<1.0	160	<1.0	140	<1.0	170	<1.0	120	<1.0	160	<1.0
COD (mg/L)	100	3.9	110	5.7	110	8.3	96	4.8	110	4.5	78	5.1	87	4.7
浮遊物質質量 (mg/L)	160	<1	160	<1	120	1	120	<1	170	<1	140	2	150	<1
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 (mg/L)		<2.5		<1.0		<1.0		<2.5		<2.5		<2.5		<2.5
全窒素 (mg/L)	34	5.1	39	5.4	42	1.0	24	1.5	34	0.9	29	7.6	39	1.0
全りん (mg/L)	4.0	<0.1	4.1	0.6	5.1	0.4	3.1	1.2	4.2	1.5	3.2	2.1	4.4	1.7
りん酸態りん (mg/L)												1.9		2.9
沃素消費量 (mg/L)														
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.003		<0.003		<0.003		<0.001
シアン化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.02		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
有機燐化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.02		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.05		<0.05		<0.02		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
砒素及びその化合物 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.01		<0.01		<0.01		<0.001
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
アルキル水銀化合物 (mg/L)		不検出		不検出		不検出		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.01		<0.01		<0.01		<0.005
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ジクロロメタン (mg/L)		<0.02		<0.02		<0.01		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
四塩化炭素 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.02		<0.02		<0.005		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.005		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.005		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006
1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
チウラム (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006
シマジン (mg/L)		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003
チオベンカルブ (mg/L)		<0.01		<0.02		<0.01		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
ベンゼン (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
ほう素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
ふっ素及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.2		<0.2		<0.2		<0.1
1, 4-ジオキサン (mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
フェノール類 (mg/L)		<0.2		<0.2		<0.03		<0.5		<0.5		<0.5		<0.03
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.2
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
鉄及びその化合物(溶解性) (mg/L)		<0.1		<0.1		0.15		<0.1		0.1		<0.1		<0.1
マンガン及びその化合物 (溶解性) (mg/L)		<0.1		<0.1		0.06		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
クロム及びその化合物 (mg/L)		<0.05		<0.05		<0.02		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)														
陰イオン界面活性剤 (mg/L)							4.0	<0.03	3.9	<0.03	1.3	<0.03	4.1	<0.1
塩化物イオン (mg/L)							20	24	25	28	21	25	27	23
ニッケル (mg/L)														
直鎖アルキル ベンゼンスルホン酸 (mg/L)														
大腸菌群数 (個/cm3)		<30		<30		<30		<30		<30		31		<30
蒸発残留物 (mg/L)												190		109
強熱残留物 (mg/L)														
強熱減量 (mg/L)												86		35

4-2 農業集落排水処理施設の水質検査結果

項 目 (単位)	都田地区処理施設		両島処理施設		落合石神処理施設		上市場処理施設	
	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水
水素イオン濃度(pH)	6.9	6.7	6.9	7.1	6.9	6.7	7.0	6.8
BOD (mg/L)	135	1.7	135	2.3	75	2.1	114	3.8
COD (mg/L)	68	6.5	78	12	43	7.3	65	13.7
浮遊物質 (mg/L)	109	<1.0	150	3	38	4.1	120	3
大腸菌数 (CFU/mL)	45,350	<30	110500	<30	55,000	<30	8100	<30
窒素含有量(T-N) (mg/L)	35.0	6.0	36	20.8	28	4.4	33	21.2
燐含有量(T-P) (mg/L)	3.8	1.7	5.0	3.2	2.8	1.9	3.9	2.1
蒸発残留物 (mg/L)	335		345		180		300	
透視度 度	3		4		6		3	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L)	11	5.3	11	8.3	20	3.0	8	14.8

V 業 務

1 排水設備

(1)排水設備工事指定工事人数 365社

(2)年間水洗化工事戸数 2,521戸

(3)申請受付状況

(単位:件)

区 分	中部 処理区	西遠処理区							笠山寺 処理区	細江 処理区	井伊谷 処理区	三ヶ日 処理区	気田 処理区	浦川 処理区	佐久間 処理区	佐久間城西 処理区	水窪城西 処理区	農業集落排水処理区				計
		浜松	浜北	天竜	舞阪	雄踏	湖東											都田	両島	落合石神	上市場	
新築工事	514	1,942	1,533	245	48	45	58	13	17	41	17	11	0	1	1	0	0	3	3			2,547
増改築工事	98	172	143	8	7	5	7	2	3	2	2	0	1	0	0	0	0	7	4	1	2	285
下水道切替工事	2	141	79	53	5	1	2	1	2	14	1	6	0	0	0	3	4	0				173
計	614	2,255	1,755	306	60	51	67	16	22	57	20	17	1	1	1	3	4	10	7	1	2	3,005

(4)検査状況

(単位:件)

区 分	中部 処理区	西遠処理区							笠山寺 処理区	細江 処理区	井伊谷 処理区	三ヶ日 処理区	気田 処理区	浦川 処理区	佐久間 処理区	佐久間城西 処理区	水窪城西 処理区	農業集落排水処理区				計
		浜松	浜北	天竜	舞阪	雄踏	湖東											都田	両島	落合石神	上市場	
新築工事	507	1,840	1,458	228	50	32	60	12	19	27	11	13	0	1	1	0	1	2	2			2,422
増改築工事	68	103	88	2	6	2	2	3	3	3	2	1	1	0	0	0	1	3	2		1	185
下水道切替工事	2	138	84	44	4	2	3	1	1	13	1	8	0	0	0	3	4	0				170
計	577	2,081	1,630	274	60	36	65	16	23	43	14	22	1	1	1	3	6	5	4		1	2,777

2 水洗便所改造資金あつ旋及び利子補給金額

改造資金あつ旋制度利用実績				利子補給金額
件数	貸付金額	貸付利率	利子補給率	
2件	470,000	1.60%	1.60%	

3 下水賦課用メーター取付と取替

(単位:個)

口径	前年度末 設置累計	取 付			取替撤去 (B)	増減 (A)-(B)	当年度末 設置累計
		新規	取替	計(A)			
13 ㍓	158	2	50	51	53	△ 2	156
20 ㍓	198	1	33	34	36	△ 2	196
25 ㍓	396	0	58	58	70	△ 12	384
30 ㍓	103	0	17	17	19	△ 2	101
40 ㍓	266	2	33	35	40	△ 5	261
50 ㍓	41	0	11	11	11	0	41
65 ㍓	7	0	0	0	1	△ 1	6
75 ㍓	8	0	1	1	1	0	8
80 ㍓	2	0	1	1	1	0	2
100 ㍓	4	0	1	1	1	0	4
計	1,183	5	205	209	233	△ 24	1,159

4 特定事業場等の状況

	全事業場数			合 計
	50m ³ /日未満	50～500m ³ /日	500m ³ /日以上	
特定事業場	587	81	6	674
除害施設設置事業場	35	47	0	82
合 計	622	128	6	756

5 特定事業場等立入状況

(1) 特定事業場(下水道法届出事業場)

業 種	事業場数	規制対象	立入件数	業 種	事業場数	規制対象	立入件数
2 畜産食料品製造業	6	1	1	65 酸・アルカリによる表面処理	43	26	43
3 水産食料品製造業	16	0	0	66 電気めっき施設	24	23	58
4 保存食料品製造業	7	0	0	66-3 旅館業	43	1	2
5 みそ・醤油等製造業	4	0	0	66-4 共同調理場	4	2	2
8 パン・菓子製造の製あん業	5	1	1	66-5 弁当仕出製造業	15	4	4
9 米菓・麺製造業	2	0	0	66-6 飲食店(420㎡以上)	32	13	14
10 飲料製造業	2	0	0	66-7 そば・うどん等飲食店	1	0	0
12 動植物油脂製造業	2	0	0	67 洗たく業	108	5	5
16 めん類製造業	5	0	0	68 写真現像業	8	0	0
17 豆腐・煮豆製造業	9	0	0	68-2 病院(300床以上)	9	9	3
18-2 冷凍調理食品製造業	6	3	3	69 と畜・死亡獣畜取扱業	1	1	1
19 繊維製品製造業	36	14	23	69-2 卸売市場	1	1	1
23-2 新聞・出版・印刷業	7	1	0	70-2 自動車特定整備業	5	0	0
53 ガラス製品製造業	1	1	1	71 自動式車両洗浄施設	200	2	2
55 生コンクリート製造業	1	0	0	71-2 科学技術の試験検査施設	34	13	13
58 窯業原料製造業	1	1	1	71-3 一般廃棄物処理施設	1	0	1
62 非鉄金属製造業	1	0	0	71-4 産業廃棄物処理施設	3	2	1
63 金属製品・機械器具製造業	27	8	14	72 し尿処理施設	1	1	3
63-2 空きびん卸売業	1	0	0	74 特定施設からの排水処理施設	1	0	0
64-2 水道施設	1	0	0	(1) 計	674	133	197

※ 旅館業のうち飲食店と併設の場合は飲食店として扱う。

(2) 除害施設設置事業場(浜松市下水道条例届出事業場)

業 種	事業場数	規制対象	立入件数		事業場数	規制対象	立入件数
91 病院(特定以外)	23	13	0	(2) 計	82	48	37
92 その他	59	35	37	合計(1)+(2)	756	181	234

※ 事業所数は令和6年度立入計画を策定した令和5年度末のもの

6 下水道受益者負担金

負担金賦課状況

処理区	区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
中部処理区	受益筆数(筆)	25	25	48	27	20
	受益地積(㎡)	5,620	7,086	9,707	9,606	3,722
	受益者数(人)	13	17	23	12	12
	負担金額(円)	2,305,550	1,689,577	3,594,626	1,151,136	1,141,449
浜松西遠処理区	受益筆数(筆)	824	842	849	668	569
	受益地積(㎡)	226,754	242,399	215,228	171,013	150,202
	受益者数(人)	451	431	435	400	346
	負担金額(円)	82,339,193	91,039,246	72,926,475	76,258,453	62,102,568
舘山寺処理区	受益筆数(筆)	1	6	5	2	1
	受益地積(㎡)	268	1,080	1,241	803	337
	受益者数(人)	1	4	4	1	1
	負担金額(円)	120,546	486,084	558,350	361,354	151,650
湖東処理区	受益筆数(筆)	5	7	0	6	0
	受益地積(㎡)	1,551	2,064	0	1,324	0
	受益者数(人)	2	4	0	2	0
	負担金額(円)	697,918	928,691	0	595,776	0
浜北西遠処理区	受益筆数(筆)	152	503	262	236	212
	受益地積(㎡)	29,886	108,636	58,292	56,967	63,246
	受益者数(人)	89	346	143	133	122
	負担金額(円)	13,150,901	51,497,594	26,349,201	26,095,114	22,070,795
天竜西遠処理区	受益筆数(筆)	10	11	3	11	2
	受益地積(㎡)	2,694	2,193	713	2,782	572
	受益者数(人)	5	6	3	9	2
	負担金額(円)	1,158,335	597,486	308,597	1,186,820	128,780
雄踏西遠処理区	受益筆数(筆)	14	24	13	7	4
	受益地積(㎡)	3,663	26,679	4,150	1,890	1,064
	受益者数(人)	11	11	12	7	4
	負担金額(円)	1,581,510	6,906,575	1,671,061	694,337	411,869
細江処理区	受益筆数(筆)	120	117	126	125	178
	受益地積(㎡)	39,553	46,583	34,629	43,658	44,279
	受益者数(人)	74	87	79	63	92
	負担金額(円)	18,925,485	21,460,471	16,333,396	21,310,144	21,336,350
引佐処理区	受益筆数(筆)	11	18	9	8	4
	受益地積(㎡)	1,751	3,125	2,041	1,194	576
	受益者数(人)	7	9	8	4	2
	負担金額(円)	559,829	1,312,340	891,505	426,624	236,160
三ヶ日処理区	受益筆数(筆)	7	16	9	13	9
	受益地積(㎡)	7,107	6,432	2,021	20,373	2,689
	受益者数(人)	6	7	4	7	8
	負担金額(円)	3,001,712	3,216,170	1,010,630	10,186,300	1,305,730
気田処理区	受益筆数(筆)	0	1	0	5	0
	受益地積(㎡)					
	受益者数(人)	0	1	0	3	0
	負担金額(円)	0	220,000	0	660,000	0
浦川処理区	受益筆数(筆)	1	0	0	10	4
	受益地積(㎡)					
	受益者数(人)	1	0	0	3	1
	負担金額(円)	100,000	0	0	300,000	100,000
佐久間処理区	受益筆数(筆)	3	1	1	1	3
	受益地積(㎡)					
	受益者数(人)	3	1	1	1	1
	負担金額(円)	300,000	100,000	100,000	100,000	100,000
佐久間城西処理区	受益筆数(筆)	2	1	1	1	2
	受益地積(㎡)					
	受益者数(人)	2	1	1	1	2
	負担金額(円)	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
水窪城西処理区	受益筆数(筆)	6	5	2	3	6
	受益地積(㎡)					
	受益者数(人)	6	5	2	3	6
	負担金額(円)	600,000	500,000	200,000	300,000	600,000
年度合計	受益筆数(筆)	1,181	1,577	1,328	1,123	1,014
	受益地積(㎡)	318,846	446,278	328,021	309,609	266,688
	受益者数(人)	671	930	715	649	599
	負担金額(円)	125,040,979	180,054,234	124,043,841	139,726,058	109,885,351

※随時賦課分を含みます。

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計の計算が一致しないことがあります。

7-1 下水道使用水量・金額の年度別一世帯当りの推移(2か月)

年 度	用 途	世 帯 数 (戸)	水 量 (m ³)	金 額 (円)	水量／世帯 (m ³)	金額／世帯 (円)
平成30年度	一般用	1,580,685	52,925,932	7,158,116,027	33.48	4,528.49
	業務用	120,198	20,583,721	3,541,722,439	171.25	29,465.74
	計	1,700,883	73,509,653	10,699,838,466	43.22	6,290.76
令和元年度	一般用	1,600,370	52,865,873	7,073,757,360	33.03	4,420.08
	業務用	121,028	20,162,347	3,429,303,924	166.59	28,334.80
	計	1,721,398	73,028,220	10,503,061,284	42.42	6,101.47
令和2年度	一般用	1,617,354	55,177,621	7,429,793,923	34.12	4,593.80
	業務用	121,360	18,318,306	3,127,104,261	150.94	25,767.17
	計	1,738,714	73,495,927	10,556,898,184	42.27	6,071.67
令和3年度	一般用	1,637,076	54,595,099	7,372,994,038	33.35	4,503.76
	業務用	122,700	18,882,844	3,235,318,803	153.89	26,367.72
	計	1,759,776	73,477,943	10,608,312,841	41.75	6,028.22
令和4年度	一般用	1,656,165	53,515,226	7,268,241,383	32.31	4,388.60
	業務用	123,319	19,039,293	3,275,025,584	154.39	26,557.35
	計	1,779,484	72,554,519	10,543,266,967	40.77	5,924.90
令和5年度	一般用	1,674,354	53,018,082	7,187,393,001	31.66	4,292.64
	業務用	124,228	19,035,486	3,269,607,658	153.23	26,319.41
	計	1,798,582	72,053,568	10,457,000,659	40.06	5,814.02
令和6年度	一般用	1,686,740	53,007,254	7,001,142,636	31.43	4,150.69
	業務用	123,535	18,668,485	3,125,367,900	151.12	25,299.45
	計	1,810,275	71,675,739	10,126,510,536	39.59	5,593.91
令和6年/4月	一般用	144,160	4,478,780	583,156,530	31.07	4,045.20
	業務用	11,965	1,675,390	278,747,231	140.02	23,296.89
	計	156,125	6,154,170	861,903,761	39.42	5,520.60
5月	一般用	136,878	4,299,678	575,123,819	31.41	4,201.73
	業務用	8,929	1,363,660	229,533,492	152.72	25,706.52
	計	145,807	5,663,338	804,657,311	38.84	5,518.65
6月	一般用	143,405	4,634,762	600,418,401	32.32	4,186.87
	業務用	11,860	1,729,657	287,286,804	145.84	24,223.17
	計	155,265	6,364,419	887,705,205	40.99	5,717.36
7月	一般用	137,127	4,182,907	563,179,430	30.50	4,106.99
	業務用	8,762	1,467,650	247,919,382	167.50	28,294.84
	計	145,889	5,650,557	811,098,812	38.73	5,559.70
8月	一般用	143,915	4,548,890	591,981,711	31.61	4,113.41
	業務用	11,764	1,808,200	300,237,962	153.71	25,521.76
	計	155,679	6,357,090	892,219,673	40.83	5,731.15
9月	一般用	136,543	4,250,050	571,592,988	31.13	4,186.18
	業務用	8,755	1,483,604	252,975,215	169.46	28,894.94
	計	145,298	5,733,654	824,568,203	39.46	5,675.01
10月	一般用	144,309	4,508,634	588,539,778	31.24	4,078.33
	業務用	11,823	1,728,944	287,832,174	146.24	24,345.10
	計	156,132	6,237,578	876,371,952	39.95	5,613.02
11月	一般用	136,617	4,201,319	565,714,573	30.75	4,140.88
	業務用	8,670	1,385,254	233,594,533	159.78	26,942.85
	計	145,287	5,586,573	799,309,106	38.45	5,501.59
12月	一般用	144,075	4,553,409	592,744,203	31.60	4,114.14
	業務用	11,709	1,721,407	286,391,228	147.02	24,459.07
	計	155,784	6,274,816	879,135,431	40.28	5,643.30
令和7年/1月	一般用	136,956	4,477,993	596,462,969	32.70	4,355.14
	業務用	8,736	1,329,396	223,405,309	152.17	25,572.95
	計	145,692	5,807,389	819,868,278	39.86	5,627.41
2月	一般用	144,108	4,818,316	621,888,566	33.44	4,315.43
	業務用	11,702	1,696,901	282,648,119	145.01	24,153.83
	計	155,810	6,515,217	904,536,685	41.82	5,805.38
3月	一般用	138,647	4,052,516	550,339,668	29.23	3,969.36
	業務用	8,860	1,278,422	214,796,451	144.29	24,243.39
	計	147,507	5,330,938	765,136,119	36.14	5,187.12

※令和元年10月 8→10% 消費税に伴う改定

7-2 農業集落排水使用水量・金額の年度別一世帯当りの推移

年 度	用 途	世 帯 数 (戸)	水 量 (m ³)	金 額 (円)	水量／世帯 (m ³)	金額／世帯 (円)
令和6年/4月	一般用	0	0	0	-	-
	業務用	1	9	2,470	9.00	2,470.00
	計	1	9	2,470	9.00	2,470.00
5月	一般用	725	25,416	4,206,155	35.06	5,801.59
	業務用	46	2,605	477,664	56.63	10,384.00
	計	771	28,021	4,683,819	36.34	6,074.99
6月	一般用	1	4	786	4.00	786.00
	業務用	0	0	0	-	-
	計	1	4	786	4.00	786.00
7月	一般用	724	25,418	4,195,016	35.11	5,794.22
	業務用	46	6,499	1,271,728	141.28	27,646.26
	計	770	31,917	5,466,744	41.45	7,099.67
8月	一般用	1	9	1,738	9.00	1,738.00
	業務用	0	0	0	-	-
	計	1	9	1,738	9.00	1,738.00
9月	一般用	727	25,886	4,254,995	35.61	5,852.81
	業務用	46	3,269	590,514	71.07	12,837.26
	計	773	29,155	4,845,509	37.72	6,268.45
10月	一般用	2	0	1,138	0.00	569.00
	業務用	0	0	0	-	-
	計	2	0	1,138	0.00	569.00
11月	一般用	723	25,913	4,259,460	35.84	5,891.37
	業務用	46	2,823	519,978	61.37	11,303.87
	計	769	28,736	4,779,438	37.37	6,215.13
12月	一般用	1	1	84	1.00	84.00
	業務用	0	0	0	-	-
	計	1	1	84	1.00	84.00
令和7年/1月	一般用	721	26,339	4,331,528	36.53	6,007.67
	業務用	46	2,687	488,398	58.41	10,617.35
	計	767	29,026	4,819,926	37.84	6,284.13
2月	一般用	1	1	1,712	1.00	1,712.00
	業務用	0	0	0	-	-
	計	1	1	1,712	1.00	1,712.00
3月	一般用	726	23,001	3,862,290	31.68	5,319.96
	業務用	47	3,337	620,040	71.00	13,192.34
	計	773	26,338	4,482,330	34.07	5,798.62

8-1 下水道使用料月別収納状況

(1) 現年度(令和6年度)

区 分			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
調 定	当 初	件数	143,239	132,525	142,478	132,376	142,850	132,026	143,296
		金額	865,498,342	811,064,596	890,040,488	813,398,016	895,110,299	830,064,985	881,159,313
	増 減	件数	△ 41	△ 18	△ 30	△ 23	△ 27	△ 23	△ 25
		金額	△ 3,594,581	△ 6,407,285	△ 2,335,283	△ 2,299,204	△ 2,890,626	△ 5,496,782	△ 4,787,361
	差 引	件数	143,198	132,507	142,448	132,353	142,823	132,003	143,271
		金額	861,903,761	804,657,311	887,705,205	811,098,812	892,219,673	824,568,203	876,371,952
収 納	4 月	件数	64,172						
		金額	403,685,118						
	5 月	件数	72,508	54,939					
		金額	432,958,451	324,597,194					
	6 月	件数	4,097	72,017	21,503				
		金額	16,334,928	457,658,604	102,556,932				
	7 月	件数	1,349	3,374	114,734	55,157			
		金額	5,053,438	14,070,326	760,210,506	317,784,206			
	8 月	件数	698	1,329	3,720	71,765	21,235		
		金額	3,109,326	5,298,623	15,460,334	472,801,244	105,339,970		
	9 月	件数	49	556	1,436	3,231	114,244	54,233	
		金額	21,481	2,390,271	5,522,868	12,939,468	757,312,327	336,136,381	
	10 月	件数	47	49	666	1,322	4,574	72,203	65,510
		金額	158,821	△ 70,860	3,066,329	5,008,017	19,330,124	468,885,794	414,376,429
	11 月	件数	18	37	58	552	1,645	3,520	71,156
		金額	59,757	107,643	80,671	2,386,191	6,418,475	14,282,989	435,256,357
	12 月	件数	11	17	56	70	762	1,347	4,212
		金額	39,122	43,250	189,615	△ 551,424	3,193,427	3,444,017	19,547,882
	1 月	件数	4	13	14	38	41	404	1,115
		金額	6,277	36,436	36,858	134,834	△ 248,090	1,232,813	3,785,677
	2 月	件数	4	0	16	10	58	51	915
		金額	△ 132,335	0	△ 23,721	15,777	170,554	△ 114,398	3,394,523
	3 月	件数	5	8	4	14	17	37	51
		金額	8,193	21,043	△ 7,517	33,561	38,926	105,280	△ 870,441
	計	件数	142,962	132,339	142,207	132,159	142,576	131,795	142,959
		金額	861,302,577	804,152,530	887,092,875	810,551,874	891,555,713	823,972,876	875,490,427
未 収 納		件数	236	168	241	194	247	208	312
		金額	601,184	504,781	612,330	546,938	663,960	595,327	881,525

(単位：件、円)

11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
132,173	143,003	132,547	143,017	134,249	1,653,779
800,962,203	881,769,414	821,015,821	907,237,632	765,353,816	10,162,674,925
△ 30	△ 12	△ 11	△ 12	△ 11	△ 263
△ 1,653,097	△ 2,633,983	△ 1,147,543	△ 2,700,947	△ 217,697	△ 36,164,389
132,143	142,991	132,536	143,005	134,238	1,653,516
799,309,106	879,135,431	819,868,278	904,536,685	765,136,119	10,126,510,536
					64,172
					403,685,118
					127,447
					757,555,645
					97,617
					576,550,464
					174,614
					1,097,118,476
					98,747
					602,009,497
					173,749
					1,114,322,796
					144,371
					910,754,654
18,453					95,439
86,938,729					545,530,812
108,600	22,207				137,282
692,486,142	106,476,327				824,868,358
3,201	114,297	54,385			173,512
12,872,023	744,988,760	330,868,255			1,093,713,843
1,075	3,854	71,970	64,689		142,642
3,947,665	17,371,428	462,870,406	426,887,339		914,387,238
523	1,628	4,057	71,571	55,084	132,999
2,165,212	6,082,645	16,856,285	444,331,736	305,791,748	774,556,671
131,852	141,986	130,412	136,260	55,084	1,562,591
798,409,771	874,919,160	810,594,946	871,219,075	305,791,748	9,615,053,572
291	1,005	2,124	6,745	79,154	90,925
899,335	4,216,271	9,273,332	33,317,610	459,344,371	511,456,964

(2)過年度

区 分		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
繰越額	当初	件数	6	2	0	0	0	7	0	0
		金額	11,290	3,767	0	0	0	21,289	0	0
	増	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
	減	金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	差	件数	6	2	0	0	7	0	0	0
	引	金額	11,290	3,767	0	0	0	21,289	0	0
区分		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収納	4月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	5月	件数	0	0	0	0	1	0	0	0
		金額	0	0	0	0	3,000	0	0	0
	6月	件数	0	0	0	0	6	0	0	0
		金額	0	0	0	0	18,289	0	0	0
	7月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	8月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	9月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	10月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	12月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	1月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	2月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	3月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	件数	0	0	0	0	7	0	0	0
		金額	0	0	0	0	21,289	0	0	0
未収納	件数	6	2	0	0	0	0	0	0	0
	金額	11,290	3,767	0	0	0	0	0	0	0

(単位：件、円)

平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	計
0	6	86	937	973	1,295	1,703	126,198	131,213
0	45,980	285,804	2,860,991	3,115,768	3,630,428	5,604,579	739,764,707	755,344,603
0	0	0	0	0	0	△ 5	△ 44	△ 49
0	0	0	0	0	0	△ 22,470	△ 2,033,290	△ 2,055,760
0	6	86	937	973	1,295	1,698	126,154	131,164
0	45,980	285,804	2,860,991	3,115,768	3,630,428	5,582,109	737,731,417	753,288,843
平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	計
0	0	0	5	10	6	31	112,620	112,672
0	0	0	11,811	41,707	18,022	108,551	683,780,943	683,961,034
0	0	0	0	2	13	29	8,107	8,152
0	0	0	0	5,540	25,513	107,950	34,362,727	34,504,730
0	0	0	6	7	15	25	2,442	2,501
0	0	0	28,299	21,305	39,100	146,462	10,235,508	10,488,963
0	1	0	9	9	17	29	641	706
0	599	0	36,669	31,699	43,370	137,513	2,410,733	2,660,583
0	0	0	9	3	5	22	155	194
0	0	0	25,524	6,210	18,483	49,592	287,613	387,422
0	0	0	1	4	3	5	102	115
0	0	0	3,293	20,705	21,784	11,441	378,481	435,704
0	0	2	12	10	10	11	49	94
0	2,500	4,597	33,001	36,119	21,421	32,623	154,145	284,406
0	0	0	1	8	10	17	45	81
0	0	0	2,364	33,009	27,839	50,618	170,797	284,627
0	0	0	0	3	12	18	59	92
0	0	0	0	16,432	43,504	49,318	213,349	322,603
0	1	0	1	4	10	13	13	42
0	9,810	0	2,532	13,364	23,942	34,914	49,825	134,387
0	1	0	2	3	1	17	29	53
0	10,585	0	4,494	10,190	1,988	40,365	122,515	190,137
0	1	0	1	1	6	11	25	45
0	10,738	0	30,189	2,826	20,723	49,493	99,006	212,975
0	4	2	47	64	108	228	124,287	124,747
0	34,232	4,597	178,176	239,106	305,689	818,840	732,265,642	733,867,571
0	2	84	890	909	1,187	1,470	1,867	6,417
0	11,748	281,207	2,682,815	2,876,662	3,324,739	4,763,269	5,465,775	19,421,272

8-2 農業集落排水使用料月別収納状況

(1) 現 年 度(令和6年度)

区 分			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
調 定	当 初	件数	1	771	1	770	1	773	2
		金額	2,470	4,694,319	786	5,494,604	1,738	4,963,749	1,138
	増 減	件数	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	△ 10,500	0	△ 27,860	0	△ 118,240	0
	差 引	件数	1	771	1	770	1	773	2
		金額	2,470	4,683,819	786	5,466,744	1,738	4,845,509	1,138
収 									

(単位：件、円)

11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
770	1	767	1	773	4,631
4,884,798	84	4,829,266	1,712	4,482,330	29,356,994
△ 1	0	0	0	0	△ 1
△ 105,360	0	△ 9,340	0	0	△ 271,300
769	1	767	1	773	4,630
4,779,438	84	4,819,926	1,712	4,482,330	29,085,694
					0
					0
					438
					2,520,458
					317
					2,106,369
					448
					2,599,496
					326
					2,890,242
					440
					2,731,596
					333
					2,134,923
46					58
330,494					349,848
715	0				719
4,442,588	0				4,462,286
4	1	434			440
22,088	84	2,599,030			2,624,480
3	0	319	0		322
△ 10,102	0	2,161,042	0		2,127,730
1	0	10	1	438	450
△ 5,630	0	33,282	1,712	2,480,450	2,509,814
769	1	763	1	438	4,291
4,779,438	84	4,793,354	1,712	2,480,450	27,057,242
0	0	4	0	335	339
0	0	26,572	0	2,001,880	2,028,452

9 口座振替等加入状況

(単位：件、円)

区 分			調定 A	口座振替 B	納付書・ 窓口納付 C	クレジット カード*納付 D	口座加入率 B/A	納付書・窓口 納付利用率 C/A	クレジット カード加入 率 D/A
令和 元年度	水道	件数	1,932,842	1,302,579	366,660	263,603	67.4%	19.0%	13.6%
		金額	10,914,382,296	7,852,258,757	1,910,796,099	1,151,327,440	71.9%	17.5%	10.5%
	下水道	件数	1,554,258	1,013,247	305,884	235,127	65.1%	19.7%	15.1%
		金額	10,503,061,284	7,251,738,619	2,134,421,772	1,116,900,893	69.0%	20.3%	10.6%
令和 2年度	水道	件数	1,951,912	1,293,625	365,338	292,949	66.3%	18.7%	15.0%
		金額	11,057,154,186	7,901,710,675	1,809,000,566	1,346,442,945	71.4%	16.4%	12.2%
	下水道	件数	1,573,933	1,006,979	305,732	261,222	64.0%	19.4%	16.6%
		金額	10,556,898,184	7,255,474,067	2,006,766,222	1,294,657,895	68.7%	19.0%	12.3%
令和 3年度	水道	件数	1,974,988	1,287,901	365,010	322,077	65.2%	18.5%	16.3%
		金額	10,977,371,221	7,730,181,929	1,803,305,496	1,443,883,796	70.4%	16.4%	13.2%
	下水道	件数	1,597,663	1,004,780	305,739	287,144	62.9%	19.1%	18.0%
		金額	10,608,312,841	7,219,432,808	1,996,434,086	1,392,445,947	68.1%	18.8%	13.1%
令和 4年度	水道	件数	1,997,045	1,283,674	366,218	347,153	64.3%	18.3%	17.4%
		金額	10,806,796,752	7,516,733,534	1,788,117,466	1,501,945,752	69.5%	16.5%	13.9%
	下水道	件数	1,619,149	1,002,330	307,486	309,333	61.9%	19.0%	19.1%
		金額	10,543,266,967	7,109,555,509	1,977,769,674	1,455,941,784	67.4%	18.8%	13.8%
令和 5年度	水道	件数	2,018,447	1,276,085	376,160	366,202	63.2%	18.6%	18.1%
		金額	10,791,629,553	7,395,322,524	1,843,468,204	1,552,838,825	68.5%	17.1%	14.4%
	下水道	件数	1,639,406	997,424	315,685	326,297	60.8%	19.3%	19.9%
		金額	10,457,000,659	6,958,903,139	1,997,498,862	1,500,598,658	66.5%	19.1%	14.4%
令和 6年度	水道	件数	2,033,569	1,259,120	387,367	387,082	61.9%	19.0%	19.0%
		金額	10,826,673,114	7,313,203,567	1,880,576,070	1,632,893,477	67.5%	17.4%	15.1%
	下水道	件数	1,653,516	984,479	324,587	344,450	59.5%	19.6%	20.8%
		金額	10,126,510,536	6,637,035,771	1,955,292,182	1,534,182,583	65.5%	19.3%	15.2%
	農 排	件数	4,631	3,869	438	323	83.5%	9.5%	7.0%
		金額	29,356,994	23,021,301	3,924,651	2,139,742	78.4%	13.4%	7.3%

※納付書・窓口納付は、令和4年度よりQRコード決済分を含む。

※令和6年4月より農業集落排水事業が下水道会計へ統合。

VI 財 務

1 損益計算書

年 度 科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
収 益	20,803,663,949	100.0	20,065,061,988	100.0
営業収益	11,761,747,497	56.5	11,764,589,926	58.6
下水道使用料	9,586,222,295	46.1	9,631,574,551	48.0
他会計負担金	2,049,167,582	9.9	2,001,019,089	10.0
繰延運営権対価収益	125,000,000	0.6	125,000,000	0.6
運営権者更新投資収益	1,357,620	0.0	6,996,286	0.0
営業外収益	9,028,738,497	43.4	8,284,793,913	41.3
受取利息及び配当金	1,107,916	0.0	793,314	0.0
他会計負担金	2,867,408,870	13.8	2,526,383,978	12.6
国庫補助金	17,930,000	0.1	5,423,000	0.0
農業集落排水業務負担金	22,095,000	0.1	22,323,000	0.1
合併処理浄化槽設置業務負担金	44,933,323	0.2	45,182,168	0.2
長期前受金戻入	6,063,843,122	29.1	5,671,205,836	28.3
雑収益	11,420,266	0.1	13,482,617	0.1
特別利益	13,177,955	0.1	15,678,149	0.1
固定資産売却益	2,300	0.0	2,372,296	0.0
過年度損益修正益	226,666	0.0	660,729	0.0
その他特別利益	12,948,989	0.1	12,645,124	0.1
費 用	18,696,460,726	100.0	17,929,982,539	100.0
営業費用	16,125,624,350	86.2	15,603,573,599	87.0
管きよ費	572,610,533	3.1	555,986,381	3.1
ポンプ場費	252,597,742	1.4	279,258,839	1.6
浄化センター費	1,495,291,623	8.0	1,609,007,923	9.0
業務費	303,371,047	1.6	286,644,705	1.6
総係費	268,992,603	1.4	196,699,529	1.1
減価償却費	12,518,895,182	67.0	12,479,732,608	69.6
資産減耗費	713,865,620	3.8	196,243,614	1.1
営業外費用	2,525,082,674	13.5	2,279,151,576	12.7
支払利息及び企業債取扱諸費	2,407,705,501	12.9	2,161,196,479	12.1
利子補給金	46,777	0.0	15,604	0.0
農業集落排水業務費	22,050,716	0.1	22,284,060	0.1
合併処理浄化槽設置業務費	44,884,649	0.2	45,141,752	0.3
雑支出	50,395,031	0.3	50,513,681	0.3
特別損失	45,753,702	0.2	47,257,364	0.3
過年度損益修正損	36,826,948	0.2	10,525,765	0.1
その他特別損失	8,926,754	0.0	36,731,599	0.2
当年度純利益(△は純損失)	2,107,203,223		2,135,079,449	
前年度繰越利益剰余金	550,156		7,753,379	
その他未処分利益剰余金変動額	2,330,000,000		2,100,000,000	
当年度未処分利益剰余金	4,437,753,379		4,242,832,828	

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸率等の計算が一致しないことがあります。

※令和6年4月1日に経営統合した農業集落排水事業分を含みます。

(以下、同様の扱い)

(単位:円、%)

令和4年度		令和5年度		令和6年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
20,103,773,416	100.0	19,957,515,330	100.0	19,643,151,527	100.0
11,840,227,296	58.9	11,835,794,075	59.3	11,531,775,557	58.7
9,572,176,379	47.6	9,493,359,135	47.6	9,219,916,929	46.9
2,136,054,631	10.6	2,207,915,871	11.1	2,171,120,115	11.1
125,000,000	0.6	125,000,000	0.6	125,000,000	0.6
6,996,286	0.0	9,519,069	0.0	15,738,513	0.1
8,142,563,950	40.5	8,079,911,076	40.5	8,094,159,769	41.2
797,860	0.0	1,886,190	0.0	7,940,013	0.0
2,457,098,228	12.2	2,410,824,850	12.1	2,378,936,927	12.1
2,145,000	0.0	14,054,000	0.1	25,601,000	0.1
22,308,000	0.1	22,242,000	0.1	-	-
44,318,158	0.2	45,053,069	0.2	45,420,828	0.2
5,604,530,282	27.9	5,563,276,906	27.9	5,579,480,453	28.4
11,366,422	0.1	22,574,061	0.1	56,780,548	0.3
120,982,170	0.6	41,810,179	0.2	17,216,201	0.1
7,500	0.0	127,000	0.0	-	-
312,544	0.0	59,358	0.0	166,170	0.0
120,662,126	0.6	41,623,821	0.2	17,050,031	0.1
18,007,571,769	100.0	17,794,721,082	100.0	17,813,748,630	100.0
15,908,866,386	88.3	15,860,608,833	89.1	16,036,270,495	90.0
692,830,739	3.8	737,870,808	4.1	762,250,756	4.3
270,447,062	1.5	312,951,656	1.8	363,354,546	2.0
1,694,782,331	9.4	1,720,330,235	9.7	1,629,659,543	9.1
297,973,796	1.7	321,985,326	1.8	355,843,833	2.0
325,246,242	1.8	221,852,156	1.2	303,965,113	1.7
12,447,494,725	69.1	12,391,670,352	69.6	12,432,279,075	69.8
180,091,491	1.0	153,948,300	0.9	188,917,629	1.1
2,069,365,283	11.5	1,907,753,081	10.7	1,726,188,428	9.7
1,936,030,298	10.8	1,751,846,138	9.8	1,606,892,719	9.0
9,082	0.0	16,376	0.0	17,369	0.0
22,273,644	0.1	22,212,795	0.1	-	-
44,260,747	0.2	45,008,712	0.3	45,391,428	0.3
66,791,512	0.4	88,669,060	0.5	73,886,912	0.4
29,340,100	0.2	26,359,168	0.1	51,289,707	0.3
6,382,198	0.0	7,646,264	0.0	12,226,537	0.1
22,957,902	0.1	18,712,904	0.1	39,063,170	0.2
2,096,201,647		2,162,794,248		1,829,402,897	
2,832,828		9,034,475		1,828,723	
2,140,000,000		2,090,000,000		2,170,000,000	
4,239,034,475		4,261,828,723		4,001,231,620	

2 貸借対照表

資産の部

年 度 科 目	令和2年度		令和3年度	
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
固 定 資 産	336,842,568,989	97.7	330,548,502,628	97.3
有形固定資産	335,280,787,417	97.3	329,088,233,016	96.9
土地	6,876,738,540	2.0	6,876,738,540	2.0
建物	15,243,791,834	4.4	14,805,783,206	4.4
構築物	273,546,491,822	79.4	267,988,293,812	78.9
機械及び装置	37,690,125,769	10.9	37,034,198,621	10.9
車両運搬具	9,606,300	0.0	18,248,108	0.0
工具器具及び備品	10,527,659	0.0	16,728,283	0.0
リース資産	5,700,000	0.0	3,900,000	0.0
建設仮勘定	1,897,805,493	0.6	2,344,342,446	0.7
無形固定資産	538,300	0.0	538,300	0.0
電話加入権	538,300	0.0	538,300	0.0
投資その他の資産	1,561,243,272	0.5	1,459,731,312	0.4
出資金	38,640,000	0.0	38,640,000	0.0
貸倒懸念債権	15,930,552	0.0	13,893,280	0.0
破産更生債権	5,746,921	0.0	5,388,648	0.0
貸倒引当金	△ 17,907,261	0.0	△ 15,799,166	0.0
運営権対価未収金	1,518,750,000	0.4	1,417,500,000	0.4
その他投資	83,060	0.0	108,550	0.0
流 動 資 産	7,770,598,711	2.3	9,182,010,332	2.7
現金預金	5,498,946,750	1.6	7,221,957,458	2.1
未収金	2,275,867,739	0.7	1,963,997,611	0.6
貸倒引当金	△ 5,421,529	0.0	△ 5,144,737	0.0
立替金	5,751	0.0	－	－
その他流動資産	1,200,000	0.0	1,200,000	0.0
資 産 合 計	344,613,167,700	100.0	339,730,512,960	100.0

(単位:円、%)

令和4年度		令和5年度		令和6年度	
金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
323,634,406,845	97.8	317,028,543,098	96.8	313,116,077,012	97.3
322,275,875,741	97.4	315,770,878,400	96.4	311,958,737,413	97.0
6,876,738,540	2.1	6,876,738,540	2.1	6,921,697,035	2.2
14,116,639,138	4.3	13,395,626,828	4.1	13,259,088,569	4.1
261,265,458,879	78.9	255,501,857,817	78.0	251,296,817,478	78.1
36,400,833,087	11.0	35,673,755,630	10.9	34,891,963,398	10.8
15,855,215	0.0	16,940,470	0.0	12,208,653	0.0
18,910,367	0.0	14,449,379	0.0	17,693,518	0.0
2,100,000	0.0	300,000	0.0	0	0.0
3,579,340,515	1.1	4,291,209,736	1.3	5,559,268,762	1.7
538,300	0.0	538,300	0.0	538,300	0.0
538,300	0.0	538,300	0.0	538,300	0.0
1,357,992,804	0.4	1,257,126,398	0.4	1,156,801,299	0.4
38,640,000	0.0	38,640,000	0.0	38,640,000	0.0
13,200,297	0.0	14,400,887	0.0	14,842,986	0.0
4,690,320	0.0	3,496,998	0.0	3,295,476	0.0
△ 14,912,883	0.0	△ 14,558,937	0.0	△ 13,874,613	0.0
1,316,250,000	0.4	1,215,000,000	0.4	1,113,750,000	0.3
125,070	0.0	147,450	0.0	147,450	0.0
7,312,695,554	2.2	10,489,339,401	3.2	8,560,260,448	2.7
5,362,104,453	1.6	8,567,702,373	2.6	6,706,213,993	2.1
1,953,753,842	0.6	1,924,632,165	0.6	1,856,678,318	0.6
△ 4,272,601	0.0	△ 4,109,674	0.0	△ 3,743,588	0.0
9,860	0.0	14,537	0.0	11,725	0.0
1,100,000	0.0	1,100,000	0.0	1,100,000	0.0
330,947,102,399	100.0	327,517,882,499	100.0	321,676,337,460	100.0

負債・資本の部

年 度 科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
固 定 負 債	133,860,261,535	38.8	128,134,181,798	37.7
企業債	133,059,474,392	38.6	127,431,453,242	37.5
リース債務	4,212,000	0.0	2,268,000	0.0
長期未払金	28,226,703	0.0	28,226,703	0.0
引当金	717,767,944	0.2	634,298,481	0.2
退職給付引当金	717,767,944	0.2	634,298,481	0.2
長期前受収益	50,580,496	0.0	37,935,372	0.0
流 動 負 債	15,268,722,717	4.4	16,385,480,003	4.8
企業債	12,572,740,755	3.7	12,567,721,150	3.7
リース債務	1,944,000	0.0	1,944,000	0.0
未払金	2,513,701,761	0.7	3,647,970,132	1.1
未払費用	92,352,426	0.0	84,180,331	0.0
引当金	61,906,000	0.0	58,696,000	0.0
前受収益	12,645,124	0.0	12,645,124	0.0
その他流動負債	13,432,651	0.0	12,323,266	0.0
繰 延 収 益	139,765,898,972	40.6	136,411,323,489	40.2
長期前受金	137,536,521,895	39.9	134,313,942,698	39.5
受贈財産	15,436,305,873	4.5	15,056,478,883	4.4
国庫補助金	103,698,030,435	30.1	101,218,394,246	29.8
県支出金	70,271,164	0.0	67,357,242	0.0
他会計補助金	180,940,142	0.1	174,932,074	0.1
工事負担金	12,482,803,956	3.6	12,170,369,731	3.6
受益者負担金	5,668,170,325	1.6	5,626,410,522	1.7
寄附金	-	-	-	-
繰延運営権対価	2,125,000,000	0.6	2,000,000,000	0.6
運営権者更新投資	104,377,077	0.0	97,380,791	0.0
資 本 金	49,557,692,211	14.4	52,833,855,956	15.6
剰 余 金	6,160,592,265	1.8	5,965,671,714	1.8
資本剰余金	1,722,838,886	0.5	1,722,838,886	0.5
受贈財産評価額	1,201,604,286	0.3	1,201,604,286	0.4
国庫補助金	521,234,600	0.2	521,234,600	0.2
県支出金	-	-	-	-
利益剰余金	4,437,753,379	1.3	4,242,832,828	1.2
当年度未処分利益剰余金	4,437,753,379	1.3	4,242,832,828	1.2
負債・資本合計	344,613,167,700	100.0	339,730,512,960	100.0

(単位:円、%)

令和4年度		令和5年度		令和6年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
122,266,916,569	36.9	116,193,879,034	35.5	111,206,221,836	34.6
121,456,825,607	36.7	115,333,728,697	35.2	110,358,594,757	34.3
324,000	0.0	-	-	-	-
46,447,065	0.0	97,453,805	0.0	101,764,466	0.0
738,029,649	0.2	750,051,408	0.2	745,862,613	0.2
738,029,649	0.2	750,051,408	0.2	745,862,613	0.2
25,290,248	0.0	12,645,124	0.0	-	-
14,030,710,871	4.2	17,107,500,629	5.2	14,702,811,209	4.6
12,189,027,635	3.7	12,105,996,910	3.7	11,328,251,791	3.5
1,944,000	0.0	324,000	0.0	-	-
1,672,835,603	0.5	4,839,303,000	1.5	3,201,501,670	1.0
77,676,049	0.0	72,972,936	0.0	61,415,834	0.0
61,016,000	0.0	63,427,000	0.0	69,035,000	0.0
12,645,124	0.0	12,645,124	0.0	12,645,124	0.0
15,566,460	0.0	12,831,659	0.0	29,961,790	0.0
132,841,353,532	40.1	129,370,888,152	39.5	127,466,253,848	39.6
130,838,127,282	39.5	127,415,167,711	38.9	125,635,804,281	39.1
14,813,123,131	4.5	14,400,756,217	4.4	13,998,979,899	4.4
98,394,866,773	29.7	95,777,174,941	29.2	94,473,187,899	29.4
64,442,009	0.0	61,685,580	0.0	429,385,350	0.1
169,137,192	0.1	163,408,395	0.1	158,185,510	0.0
11,857,470,283	3.6	11,546,455,840	3.5	11,211,066,285	3.5
5,539,087,894	1.7	5,465,586,738	1.7	5,364,901,138	1.7
-	-	100,000	0.0	98,200	0.0
1,875,000,000	0.6	1,750,000,000	0.5	1,625,000,000	0.5
128,226,250	0.0	205,720,441	0.1	205,449,567	0.1
55,846,248,066	16.9	58,860,947,075	18.0	62,545,400,167	19.4
5,961,873,361	1.8	5,984,667,609	1.8	5,755,650,400	1.8
1,722,838,886	0.5	1,722,838,886	0.5	1,754,418,780	0.5
1,201,604,286	0.4	1,201,604,286	0.4	1,201,967,444	0.4
521,234,600	0.2	521,234,600	0.2	543,532,269	0.2
-	-	-	-	8,919,067	0.0
4,239,034,475	1.3	4,261,828,723	1.3	4,001,231,620	1.2
4,239,034,475	1.3	4,261,828,723	1.3	4,001,231,620	1.2
330,947,102,399	100.0	327,517,882,499	100.0	321,676,337,460	100.0

3 キャッシュ・フロー計算書

年 度 科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
	金 額	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益(△は純損失)	2,107,203,223	2,135,079,449
減価償却費	12,518,895,182	12,479,732,608
固定資産除却損	683,448,820	185,674,467
退職給付引当金の増減額(△は減少)	84,467,794	△ 83,469,463
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,365,000	△ 3,311,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,432,683	△ 2,230,390
繰延運営権対価収益	△ 125,000,000	△ 125,000,000
運営権者更新投資収益	△ 1,357,620	△ 6,996,286
長期前受金戻入額	△ 6,063,843,122	△ 5,671,205,836
受取利息及び配当金	△ 1,107,916	△ 793,314
支払利息	2,407,705,501	2,161,196,479
固定資産売却損益(△は売却益)	50,253	△ 2,359,192
未収金の増減額(△は増加)	165,392,916	313,266,335
未払金の増減額(△は減少)	73,568,612	11,601,115
未払消費税等の増減額(△は減少)	52,969,200	△ 24,510,700
その他	△ 211,747,322	△ 222,643,987
小計	11,685,847,838	11,144,030,285
利息及び配当金の受取額	1,107,916	793,314
利息の支払額	△ 2,411,812,568	△ 2,169,368,574
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,275,143,186	8,975,455,025
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 7,566,505,458	△ 5,131,494,106
固定資産売却による収入	180,000	2,756,364
国庫補助金による収入	2,234,884,000	2,251,589,000
工事負担金による収入	87,222,500	37,853,250
受益者負担金による収入	136,501,519	174,422,185
その他資本的収入による収入	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,107,717,439	△ 2,664,873,307
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	7,277,700,000	6,939,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 12,615,999,558	△ 12,572,740,755
一般会計からの出資による収入	976,877,878	946,163,745
運営権対価による収入	101,250,000	101,250,000
リース債務支払額	△ 1,944,000	△ 1,944,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,262,115,680	△ 4,587,571,010
現金預金増加・減少額	△ 94,689,933	1,723,010,708
現金預金期首残高	5,593,636,683	5,498,946,750
現金預金期末残高	5,498,946,750	7,221,957,458

(単位:円)

令和4年度	令和5年度	令和6年度
金額	金額	金額
2,096,201,647	2,162,794,248	1,829,402,897
12,447,494,725	12,391,670,352	12,432,279,075
171,718,491	150,933,300	188,217,629
103,731,168	12,021,759	△ 4,188,795
1,399,000	994,000	3,255,000
△ 1,937,576	△ 529,971	△ 542,903
△ 125,000,000	△ 125,000,000	△ 125,000,000
△ 6,996,286	△ 9,519,069	△ 15,738,513
△ 5,604,530,282	△ 5,563,276,906	△ 5,579,480,453
△ 797,860	△ 1,886,190	△ 7,940,013
1,936,030,298	1,751,846,138	1,606,892,719
△ 7,500	△ 127,000	0
14,634,248	28,140,950	41,902,105
△ 39,419,901	225,077,384	△ 143,715,443
34,159,700	△ 52,276,000	△ 7,908,600
<u>△ 177,231,313</u>	<u>△ 202,979,239</u>	<u>△ 212,768,556</u>
10,849,448,559	10,767,883,756	10,004,666,149
676,218	1,172,190	5,317,026
<u>△ 1,942,534,580</u>	<u>△ 1,684,807,935</u>	<u>△ 1,618,449,821</u>
8,907,590,197	9,084,248,011	8,391,533,354
△ 7,415,289,243	△ 2,836,075,514	△ 7,749,160,316
45,000	257,000	0
1,822,168,750	2,003,938,150	2,385,719,000
38,630,600	42,998,750	44,214,900
128,624,731	142,254,149	111,893,766
-	<u>100,000</u>	<u>10,000</u>
△ 5,425,820,162	△ 646,527,465	△ 5,207,322,650
6,214,400,000	5,982,900,000	6,089,200,000
△ 12,567,721,150	△ 12,189,027,635	△ 12,163,298,696
912,392,110	874,699,009	927,473,612
101,250,000	101,250,000	101,250,000
<u>△ 1,944,000</u>	<u>△ 1,944,000</u>	<u>△ 324,000</u>
△ 5,341,623,040	△ 5,232,122,626	△ 5,045,699,084
△ 1,859,853,005	3,205,597,920	△ 1,861,488,380
7,221,957,458	5,362,104,453	8,567,702,373
5,362,104,453	8,567,702,373	6,706,213,993

4 企業債

借入先別

年 度 区 分		令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
借 入		7,277,700,000	100.0	6,939,700,000	100.0
内 訳	政 府 資 金	0	0.0	2,143,500,000	30.9
	地方公共団体金融機構	383,000,000	5.3	122,100,000	1.8
	民 間 等 資 金	6,894,700,000	94.7	4,674,100,000	67.3
償 還		12,615,999,558	100.0	12,572,740,755	100.0
内 訳	政 府 資 金	5,867,743,194	46.5	6,101,983,436	48.5
	地方公共団体金融機構	3,616,676,364	28.7	3,477,568,628	27.7
	民 間 等 資 金	3,131,580,000	24.8	2,993,188,691	23.8
年度末企業債残高		145,632,215,147	100.0	139,999,174,392	100.0
内 訳	政 府 資 金	70,604,361,793	48.5	66,645,878,357	47.6
	地方公共団体金融機構	40,161,854,354	27.6	36,806,385,726	26.3
	民 間 等 資 金	34,865,999,000	23.9	36,546,910,309	26.1

※1 令和6年度借入額には、令和6年4月1日に経営統合した農業集落排水事業(都田地区、落合石神地区、両島地区、上市場地区)分(3.2億円)を含む(政府資金209,860,128円、地方公共団体金融機構110,359,509円、民間等資金1,000,000円)。

借入利率別

年 度 区 分		令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
起 債 前 借		-	-	2,143,500,000	1.5
1 . 0 % 未 満		46,456,074,822	32.0	48,921,154,817	35.0
1 . 0 % 以 上 2 . 0 % 未 満		38,764,438,988	26.6	35,753,172,209	25.6
2 . 0 % 以 上 3 . 0 % 未 満		51,178,565,720	35.1	46,679,135,669	33.3
3 . 0 % 以 上 4 . 0 % 未 満		5,072,440,067	3.5	3,797,455,869	2.7
4 . 0 % 以 上 5 . 0 % 未 満		4,143,377,268	2.8	2,704,755,828	1.9
5 . 0 % 以 上		17,318,282	0.0	-	-
年度末企業債残高		145,632,215,147	100.0	139,999,174,392	100.0

(単位:円、%)

令和4年度		令和5年度		令和6年度※1	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
6,214,400,000	100.0	5,982,900,000	100.0	6,410,419,637	100.0
1,613,400,000	26.0	16,600,000	0.3	209,860,128	3.3
0	0.0	0	0.0	110,359,509	1.7
4,601,000,000	74.0	5,966,300,000	99.7	6,090,200,000	95.0
12,567,721,150	100.0	12,189,027,635	100.0	12,163,298,696	100.0
6,353,370,533	50.6	5,976,995,796	49.0	5,938,421,737	48.8
3,335,644,214	26.5	3,183,067,209	26.1	3,071,611,600	25.3
2,878,706,403	22.9	3,028,964,630	24.8	3,153,265,359	25.9
133,645,853,242	100.0	127,439,725,607	100.0	122,008,066,185	100.0
61,905,907,824	46.3	55,945,512,028	43.9	50,426,810,547	41.3
33,470,741,512	25.0	30,287,674,303	23.8	27,436,781,721	22.5
38,269,203,906	28.6	41,206,539,276	32.3	44,144,473,917	36.2

(単位:円、%)

令和4年度		令和5年度		令和6年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
262,400,000	0.2	-	-	-	-
49,259,114,840	36.9	48,706,762,357	38.2	47,626,655,045	39.1
38,099,356,970	28.5	39,220,858,997	30.8	36,674,816,723	30.1
42,082,793,030	31.5	37,387,431,442	29.3	36,653,808,790	30.1
2,686,668,175	2.0	1,553,460,201	1.2	731,565,990	0.6
1,255,520,227	0.9	571,212,610	0.4	-	-
-	-	-	-	-	-
133,645,853,242	100.0	127,439,725,607	100.0	121,686,846,548	100.0

5 事業費用

区 分	年 度	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
		金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
人 件 費		561,040,397	3.0	473,455,263	2.6
動 力 費		274,209,183	1.5	324,291,633	1.8
薬 品 費		11,607,300	0.1	9,986,200	0.1
物 件 費		592,177,605	3.2	647,999,414	3.6
減 価 償 却 費		12,518,895,182	66.9	12,479,732,608	69.6
支 払 利 息		2,407,705,501	12.9	2,161,196,479	12.1
そ の 他		2,330,825,558	12.4	1,833,320,942	10.2
計		18,696,460,726	100.0	17,929,982,539	100.0

(単位:円、%)

令和4年度		令和5年度		令和6年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
557,595,928	3.1	459,251,627	2.6	496,667,401	2.8
465,769,608	2.6	389,140,569	2.2	409,227,013	2.3
9,819,264	0.1	9,982,154	0.1	9,541,831	0.1
622,960,423	3.5	646,292,675	3.6	480,020,055	2.7
12,447,494,725	69.1	12,391,670,352	69.6	12,432,279,075	69.8
1,936,030,298	10.8	1,751,846,138	9.8	1,606,892,703	9.0
1,967,901,523	10.9	2,146,537,567	12.1	2,379,120,552	13.3
18,007,571,769	100.0	17,794,721,082	100.0	17,813,748,630	100.0

6 汚水処理原価及び使用料単価

年 度	令和2年度			令和3年度		
有 収 水 量 A	73,495,054 m ³			73,473,792 m ³		
汚 水 処 理 原 価	事 業 費 B	原価 B/A	構成 比率	事 業 費 B	原価 B/A	構成 比率
	7,670,820,067	104.4	100.0	7,708,242,782	104.9	100.0
維持管理費 C	2,245,757,166	30.6	29.3	2,311,977,867	31.5	30.0
	管きよ費	396,244,264	5.4	393,222,111	5.4	5.1
	ポンプ場費	109,477,029	1.5	132,421,776	1.8	1.7
	浄化センタ ー費	1,243,478,738	16.9	1,352,229,072	18.4	17.5
	業務費	246,545,322	3.4	231,330,973	3.1	3.0
	総係費	210,536,799	2.9	161,903,504	2.2	2.1
	その他	39,475,014	0.5	40,870,431	0.6	0.5
	資本費 D	5,425,062,901	73.8	5,396,264,915	73.4	70.0
減価償却費	3,954,517,490	53.8	51.6	4,146,745,202	56.4	53.8
	固定資産除 却損	193,567,724	2.6	59,473,726	0.8	0.8
	企業債利息	1,276,977,687	17.4	1,190,045,987	16.2	15.4
使 用 料 単 価	使用料収入 E	価格 E/A		使用料収入 E	価格 E/A	
	9,586,222,295	130.4		9,631,574,551	131.1	
使 用 料 回 収 率	E/B	125.0 %		E/B	125.0 %	
資 本 費 回 収 率	(E-C)/D	135.3 %		(E-C)/D	135.6 %	

(注) 汚水処理原価からは、長期前受金戻入及び一般会計負担金(営業外)を控除して算出している。

(単位:円、%)

令和4年度			令和5年度			令和6年度		
72,553,014 m ³			72,053,568 m ³			71,848,940 m ³		
事業費 B	原価 B/A	構成 比率	事業費 B	原価 B/A	構成 比率	事業費 B	原価 B/A	構成 比率
7,763,605,067	107.0	100.0	7,603,150,948	105.5	100.0	7,716,985,802	107.4	100.0
2,522,749,774	34.8	32.5	2,482,488,639	34.5	32.7	2,625,353,336	36.5	34.0
443,283,972	6.1	5.7	450,541,452	6.3	5.9	469,940,633	6.5	6.1
125,879,728	1.7	1.6	143,411,836	2.0	1.9	208,965,915	2.9	2.7
1,405,675,720	19.4	18.1	1,376,048,507	19.1	18.1	1,330,740,979	18.5	17.2
245,193,998	3.4	3.2	269,290,578	3.7	3.5	301,478,968	4.2	3.9
248,277,855	3.4	3.2	165,196,875	2.3	2.2	238,607,201	3.3	3.1
54,438,501	0.8	0.7	77,999,391	1.1	1.0	75,619,640	1.1	1.0
5,240,855,293	72.2	67.5	5,120,662,309	71.1	67.3	5,091,632,466	70.9	66.0
4,131,999,132	57.0	53.2	4,133,171,473	57.4	54.4	4,177,421,037	58.1	54.1
59,512,508	0.8	0.8	42,443,152	0.6	0.6	31,783,903	0.4	0.4
1,049,343,653	14.5	13.5	945,047,684	13.1	12.4	882,427,526	12.3	11.4
使用料収入 E	価格 E/A		使用料収入 E	価格 E/A		使用料収入 E	価格 E/A	
9,572,176,379	131.9		9,493,359,135	131.8		9,219,916,929	128.3	
E/B	123.3	%	E/B	124.9	%	E/B	119.5	%
(E-C)/D	134.5	%	(E-C)/D	136.9	%	(E-C)/D	129.5	%

7 経営分析

(1) 業務比率

分 析 項 目		単 位	比率				
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
施設利用率		%	69.6	69.2	68.7	68.3	69.2
最大稼働率		%	86.4	82.4	95.3	80.5	88.3
負荷率		%	80.6	84.1	72.0	84.8	78.4
有収率		%	84.8	85.5	85.0	84.4	83.2
管きょ使用効率		m ³ /m	26.3	26.0	26.0	25.9	26.0
固定資産使用効率		m ³ /万円	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1
有収水量 一m ³ 当り	使用料単価	円	130.43	131.09	131.93	131.75	128.32
	汚水処理原価	円	104.37	104.91	107.01	105.52	107.41
	維持管理費	円	30.56	31.47	34.77	34.45	36.54
	資本費	円	73.82	73.44	72.23	71.07	70.87
	使用料回収率	%	124.97	124.95	123.30	124.86	119.48
	資本費回収率	%	135.31	135.64	134.51	136.91	129.52

(2) 生産性比率

分 析 項 目		単 位	比率				
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
職員一人当り	排水人口	人	9,981	10,255	10,566	10,362	10,191
	有収水量	m ³	1,130,693	1,166,251	1,189,394	1,162,154	1,140,459
	営業収益	万円	18,095	18,674	19,410	19,090	18,304

公 式	説 明
$\frac{\text{一日平均処理水量(晴天時)}}{\text{一日処理能力(晴天時)}} \times 100$	施設の利用が有効かつ適切に行われているかをみる。
$\frac{\text{一日最大処理水量(晴天時)}}{\text{一日処理能力(晴天時)}} \times 100$	施設の利用及び投資の適正化をみる。
$\frac{\text{一日平均処理水量(晴天時)}}{\text{一日最大処理水量(晴天時)}} \times 100$	施設が年間を通じて有効に使用されているかをみる。
$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総汚水処理水量}} \times 100$	
$\frac{\text{年間総処理水量}}{\text{管きょ延長}}$	管きょ1m当りの有効利用をみる。
$\frac{\text{年間総処理水量}}{\text{有形固定資産}}$	固定資産1万円当りの処理水量の使用効率をみる。
$\frac{\text{使用料収入}}{\text{年間総有収水量}}$	
$\frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間総有収水量}}$	
$\frac{\text{維持管理費(汚水)}}{\text{年間総有収水量}}$	
$\frac{\text{資本費(汚水)}}{\text{年間総有収水量}}$	
$\frac{\text{使用料収入}}{\text{汚水処理費}} \times 100$	
$\frac{\text{使用料収入} - \text{維持管理費(汚水)}}{\text{資本費(汚水)}} \times 100$	

公 式	説 明
$\frac{\text{現在排水人口}}{\text{損益勘定職員(注1)}}$	職員数が適正であるかどうかをみる。
$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定職員(注1)}}$	職員一人当りの排水量をみる。
$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定職員(注1)}}$	職員一人当りの売上高をみる。

(3) 構成比率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
固定資産構成比率	%	97.7	97.3	97.8	96.8	97.3
流動資産構成比率	%	2.3	2.7	2.2	3.2	2.7
固定負債構成比率	%	38.9	37.7	36.9	35.5	34.6
流動負債構成比率	%	4.4	4.8	4.2	5.2	4.6
自己資本構成比率	%	56.7	57.5	58.8	59.3	60.9

(4) 財務比率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
固定資産対長期資本比率	%	102.3	102.2	102.1	102.1	102.0
固定比率	%	172.3	169.3	166.3	163.2	159.9
流動比率	%	50.9	56.0	52.1	61.3	58.2
当座比率	%	50.9	56.0	52.1	61.3	58.2
現金預金比率	%	36.0	44.1	38.2	50.1	45.6
負債比率	%	76.3	74.0	70.0	68.6	64.3

公 式	説 明	
$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産(注2)}} \times 100$	総資産に対する固定資産の占める割合をみる。 比率が大きいほど資本が固定化の傾向にある。	比率の 合計は 100%で ある。
$\frac{\text{流動資産}}{\text{総資産(注2)}} \times 100$	総資産に対する流動資産の占める割合をみる。 比率が大きいほど流動性が良好。	
$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本に対する固定負債の占める割合をみる。 比率が小さいほどよい。	比率の 合計は 100%で ある。
$\frac{\text{流動負債}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本に対する流動負債の占める割合をみる。 比率が小さいほどよい。	
$\frac{\text{自己資本(注3)}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本に対する自己資本の占める割合をみる。 比率が大きいほど経営の安定性が高い。	

公 式	説 明
$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本(注3)} + \text{固定負債}} \times 100$	固定資産への投資は自己資本の範囲で行うべき。 100%超は過大投資の傾向。
$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本(注3)}} \times 100$	資本の固定状況から資金的弾力性をみる。 比率は低いほどよい。
$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	企業の支払能力をみる。 比率は100%以上であることが必要。
$\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$	流動資産のうち現金預金及び現金化されるものにより支払能力をみる。
$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	流動負債に対する現金預金の割合をみる。
$\frac{\text{負債(注4)}}{\text{自己資本(注3)}} \times 100$	自己資本と負債の限界をみる。 比率は低いほどよい。

(5) 回転率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
総資本回転率	回	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
自己資本回転率	回	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
固定資産回転率	回	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
流動資産回転率	回	1.48	1.39	1.44	1.33	1.21
現金預金回転率	回	4.82	3.83	4.22	3.07	3.48
未収金回転率	回	6.41	7.21	7.73	7.72	7.70

(6) 収益率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
総資本利益率	%	0.61	0.62	0.63	0.66	0.56
自己資本利益率	%	1.08	1.09	1.08	1.11	0.94
総収支比率	%	111.27	111.91	111.64	112.15	110.27
経常収支比率	%	111.47	112.12	111.15	112.09	110.49
営業収支比率	%	72.94	75.40	74.43	74.62	71.91

公 式	説 明
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) / 2}$	資本の活用度をみる。 回転は多いほどよい。
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}) / 2(\text{注3})}$	同 上
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首固定資産} - \text{期首建設仮勘定} + \text{期末固定資産} - \text{期末建設仮勘定}) / 2}$	固定資産の稼働力をみる。 回転は多いほどよい。
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) / 2}$	流動資産の稼働力をみる。 回転は多いほどよい。
$\frac{\text{当年度支出額}}{(\text{期首現金預金} + \text{期末現金預金}) / 2}$	同 上
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首営業未収金} + \text{期末営業未収金}) / 2}$	同 上

公 式	説 明
$\frac{\text{当年度純利益}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) / 2} \times 100$	純利益(純損失)の割合をみる。
$\frac{\text{当年度純利益}}{(\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}) / 2(\text{注3})} \times 100$	同 上
$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	比率100%超で益。 比率は大きいほどよい。
$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$	比率は100%以上、大きいほどよい。

(7) その他

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
利子負担率	%	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3
企業債償還元金 対減価償却費比率	%	195.4	184.7	183.7	178.5	177.5
企業債償還元金 対使用料収入	%	131.6	130.5	131.3	128.4	131.9
企業債利息 対使用料収入	%	25.1	22.4	20.2	18.5	17.4
企業債元利償還金 対使用料収入	%	156.7	153.0	151.5	146.8	149.4
職員給与費 対使用料収入	%	5.8	4.9	5.8	4.8	5.4
職員給与費 対営業費用	%	3.5	3.0	3.5	2.9	3.1

(注) 1 損益勘定職員数は、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度任用職員を含む

2 総資産＝固定資産＋流動資産

3 自己資本＝資本金＋剰余金＋繰延収益

4 負債＝固定負債＋流動負債

5 減価償却費は、長期前受金戻入を控除した額

6 職員給与費は、損益勘定職員分

公 式	説 明
$\frac{\text{支払利息}}{(\text{期首一時借入金} + \text{期首借入金} + \text{期首リース債務} + \text{期末一時借入金} + \text{期末借入金} + \text{期末リース債務}) / 2} \times 100$	比率は小さいほどよい。
$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{減価償却費(注5)}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{使用料収入}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{企業債利息}}{\text{使用料収入}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{使用料収入}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{職員給与費(注6)} - \text{受託工事職員給与費}}{\text{使用料収入}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{職員給与費(注6)}}{\text{営業費用}} \times 100$	同 上

VII そ の 他


1 歴代下水道事業担当責任者

職 名	氏 名	就 任 年 月 日
浜松市下水道事業管理者	河 合 美 弥 治	昭和 43 年 4 月 1 日
〃	豊 田 江 二 郎	昭和 46 年 1 月 4 日
〃	鈴 木 国 男	昭和 48 年 4 月 1 日
〃	久 島 實	昭和 52 年 4 月 1 日
〃	鈴 木 長 次	昭和 54 年 7 月 1 日
〃	伊 谷 庄 一	昭和 58 年 7 月 1 日
〃	阿 部 治 彦	平成 11 年 7 月 1 日
浜松市水道事業及び 下水道事業管理者	阿 部 治 彦	平成 13 年 4 月 1 日
〃	鈴 木 俊 廣	平成 19 年 4 月 1 日
〃	鈴 木 勲	平成 23 年 4 月 1 日
〃	寺 田 賢 次	平成 27 年 4 月 1 日
〃	朝 月 雅 則	令和 3 年 4 月 1 日
〃	内 藤 伸 二 朗	令和 5 年 11 月 1 日

※地方公営企業法の全部適用後について記載

2 機構(上下水道事業会計分・令和7年3月31日現在)

注 ()内は再任用短時間職員数を外書きしたもの

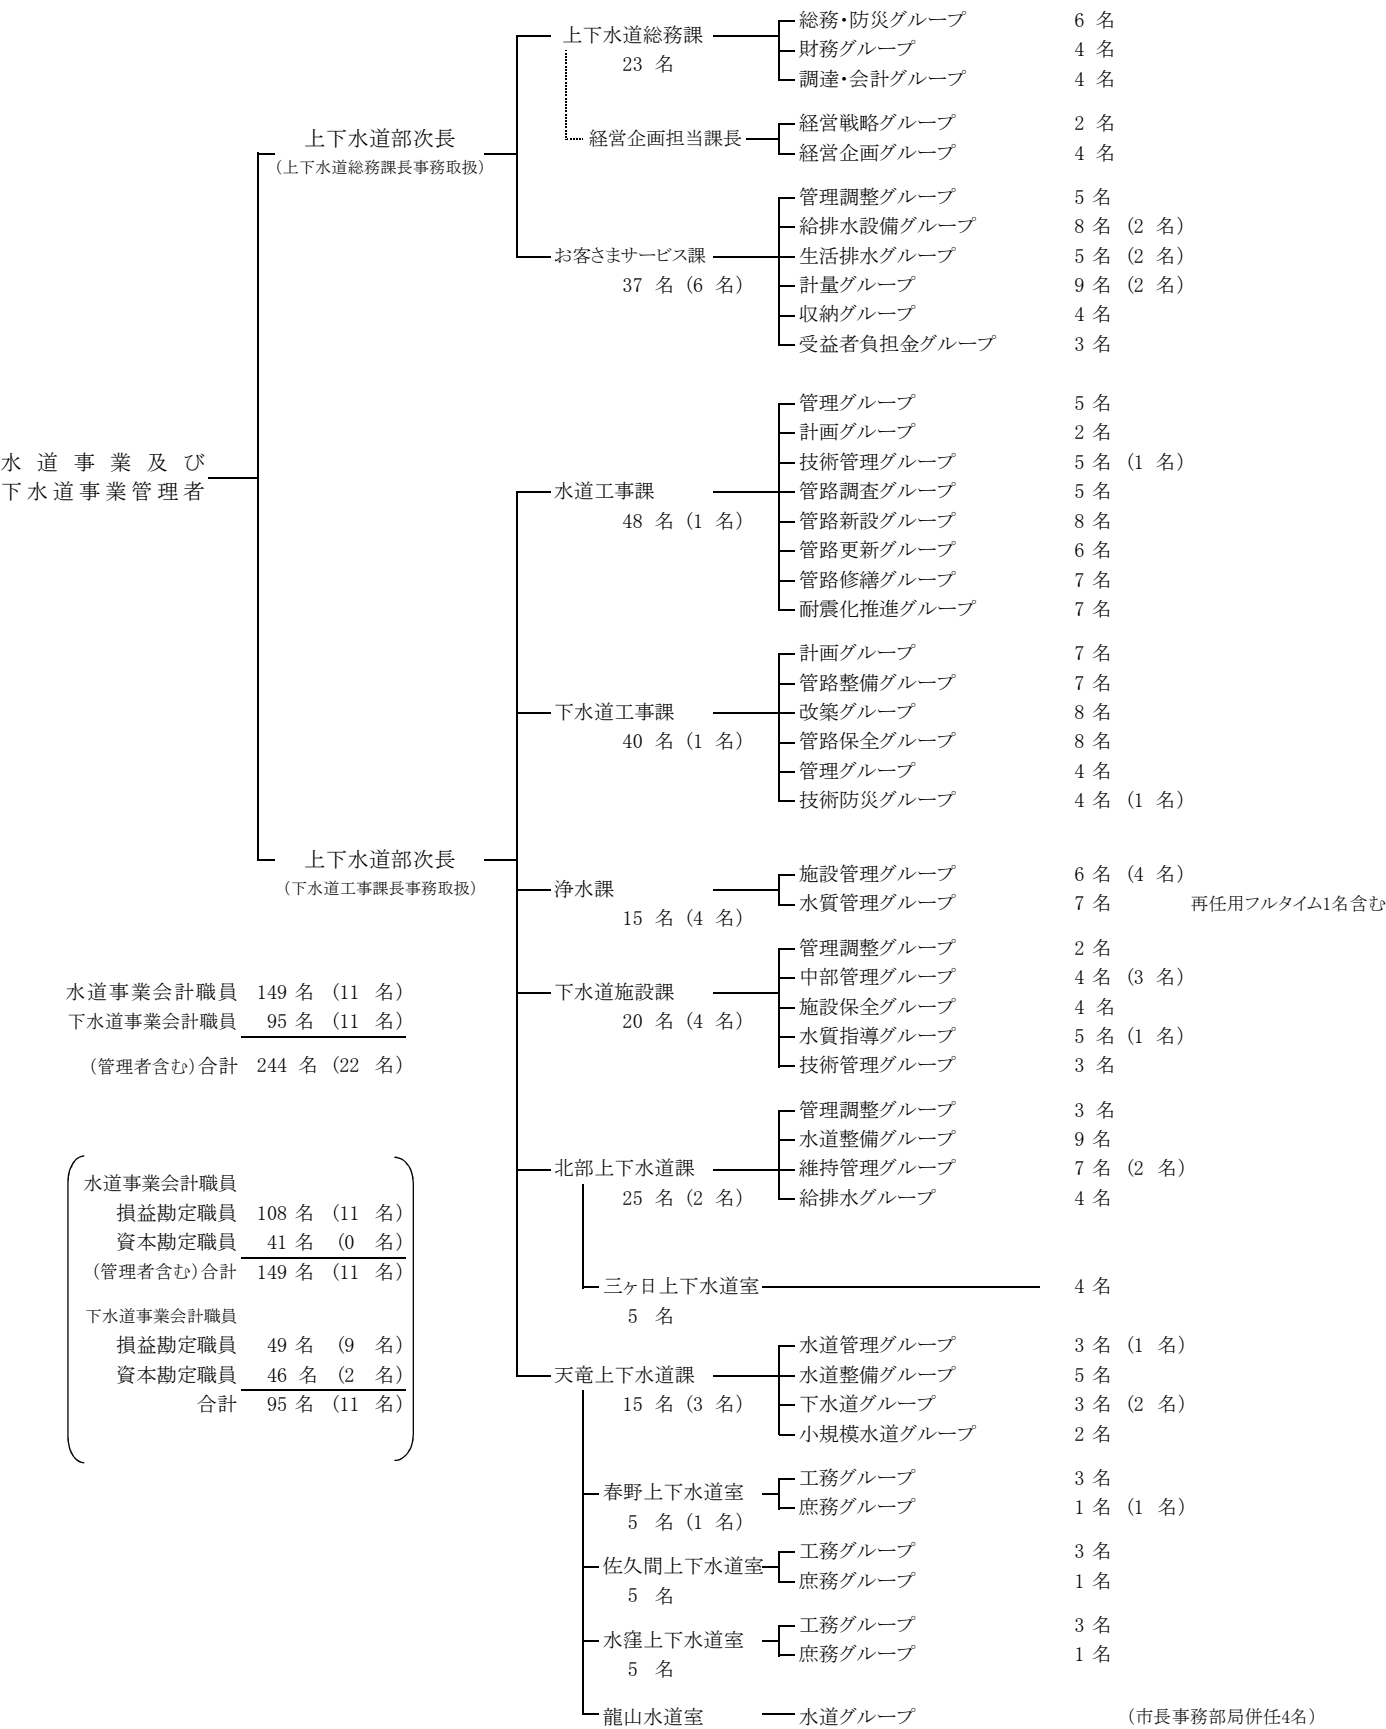

3 職員配置表(上下水道事業会計分・令和7年3月31日現在)

注 ()内は再任用短時間職員数を外書きしたもの

(単位:人)

		事務職	技術職 薬剤師	その他	計
次 長(上下水道総務課長、下水道工事課長事務取扱)		1	1		2
上下水道総務課	課 長				
	担当課長	1			1
	課長補佐	1			1
	総務・防災グループ	6			6
	財務グループ	4			4
	調達・会計グループ	4			4
	経営戦略グループ	1	1		2
	経営企画グループ	4			4
	計	21	1		22
お客さまサービス課	課 長		1		1
	課長補佐	1	1		2
	管理調整グループ	5			5
	給排水設備グループ	6	2 (2)		8 (2)
	生活排水グループ	4 (1)	1	(1)	5 (2)
	計量グループ	9 (2)			9 (2)
	収納グループ	4			4
	受益者負担金グループ	3			3
	計	32 (3)	5 (2)	(1)	37 (6)
水道工事課	課 長		1		1
	課長補佐		1		1
	専門監		1		1
	管理グループ	4	1		5
	計画グループ		2		2
	技術管理グループ	(1)	5		5 (1)
	管路調査グループ		3	2	5
	管路新設グループ	1	7		8
	管路更新グループ		6		6
	管路修繕グループ		4	3	7
	耐震化推進グループ		7		7
	計	5 (1)	38	5	48 (1)
下水道工事課	課 長				
	課長補佐		1		1
	計画グループ		7		7
	管路整備グループ		7		7
	改築グループ		8		8
	管路保全グループ		8		8
	管理グループ	4			4
	技術防災グループ		4 (1)		4 (1)
	計	4	35 (1)		39 (1)
浄水課	課 長		1		1
	課長補佐		1		1
	施設管理グループ	2 (1)	4 (2)	(1)	6 (4)
	水質管理グループ		7		7
	計	2 (1)	13 (2)	(1)	15 (4)
下水道施設課	課 長		1		1
	課長補佐		1		1
	管理調整グループ	2			2
	中部管理グループ		3 (2)	1 (1)	4 (3)
	施設保全グループ		4		4
	水質指導グループ		5 (1)		5 (1)
	技術管理グループ		3		3
	計	2	17 (3)	1 (1)	20 (4)

(単位:人)

(単位:人)

		事務職	技術職 薬剤師	その他	計	
北部上下水道課	課長		1		1	
	課長補佐		1		1	
	管理調整グループ	3			3	
	水道整備グループ		9		9	
	維持管理グループ		7 (2)		7 (2)	
	給排水グループ	1	3		4	
	計	4	21 (2)		25 (2)	
	三ヶ日上下水道室	室長		1		1
				4		4
		計		5		5
計		4	26 (2)		30 (2)	
天竜上下水道課	課長		1		1	
	課長補佐		1		1	
	水道管理グループ	1	2	(1)	3 (1)	
	水道整備グループ		5		5	
	下水道グループ	1 (1)	2 (1)		3 (2)	
	小規模水道グループ	2			2	
	計	4 (1)	11 (1)	(1)	15 (3)	
	春野上下水道室	室長	1			1
		工務グループ		3		3
		庶務グループ	1 (1)			1 (1)
		計	2 (1)	3		5 (1)
	佐久間上下水道室	室長	1			1
		工務グループ		3		3
		庶務グループ	1			1
		計	2	3		5
	水窪上下水道室	室長	1			1
		工務グループ	2	1		3
		庶務グループ	1			1
		計	4	1		5
		計	12 (2)	18 (1)	(1)	30 (4)
合計		83 (7)	154 (11)	6 (4)	243 (22)	

4 年齢別職員構成(上下水道事業会計分・令和7年3月31日現在)

※ 管理者及び再任用職員を除く

(単位:人、%)

	事務職	技術職・薬剤師	その他	計	構成比
20歳未満		2		2	0.8
20～24	2	7		9	3.7
25～29	3	11		14	5.8
30～34	4	13		17	7.1
35～39	9	13	1	23	9.5
40～44	6	20		26	10.8
45～49	14	18	1	33	13.7
50～54	27	36	2	65	27.0
55～	18	32	2	52	21.6
合計	83	152	6	241	100.0
平均年齢	47.58	44.54	51.33	45.76	

5 勤続年数別職員構成(上下水道事業会計分・令和7年3月31日現在)

※ 管理者及び再任用職員を除く

(単位:人、%)

	事務職	技術職・薬剤師	その他	計	構成比
2年未満	1	6		7	2.9
2～3	2	9	1	12	5.0
4～5	2	9		11	4.5
6～7	2	4		6	2.5
8～9		13		13	5.4
10～14	9	19		28	11.6
15～19	6	12		18	7.5
20～24	5	5		10	4.1
25～29	17	20	1	38	15.8
30年以上	39	55	4	98	40.7
合計	83	152	6	241	100.0
平均勤続年数	25.72	21.00	26.33	22.76	

6 下水道・農業集落排水使用料(月額)

(1)下水道使用料などで計量装置がある場合

(税込み)

基本使用料		1,221 円
従量使用料 (1m ³ につき)	排水量	使用料
	～ 10 m ³ まで	44 円
	10 m ³ 超～ 20 m ³ まで	128 円 70 銭
	20 m ³ 超～ 30 m ³ まで	151 円 80 銭
	30 m ³ 超～ 50 m ³ まで	167 円 20 銭
	50 m ³ 超～ 100 m ³ まで	180 円 40 銭
	100 m ³ 超～ 200 m ³ まで	193 円 60 銭
	200 m ³ 超～ 500 m ³ まで	206 円 80 銭
	500 m ³ 超～ 1,000 m ³ まで	214 円 50 銭
	1,000 m ³ 超～ 2,000 m ³ まで	223 円 30 銭
	2,000 m ³ 超～ 5,000 m ³ まで	228 円 80 銭
	5,000 m ³ 超～	233 円 20 銭

※令和元年10月1日消費税率を8%から10%に改定

(2)計量装置のない一般家庭の場合

井戸単独使用	世帯員1人につき6m ³ として水量換算し、排水量とする。
水道と井戸併用使用	世帯員1人につき3m ³ として水量換算し、排水量(井戸使用分)とする。

令和6年度浜松市下水道事業年報

令和 7 年 9 月 発行

発 行 浜松市中央区住吉五丁目13番1号

浜 松 市 上 下 水 道 部