

排水機場の仮設ポンプ設置に係る予算流用について

1 概要

令和4年7月14日、五島東・河輪排水機場の水中ポンプ2台について、動作不能かつ修繕復旧は不可能であることが確認された。当該ポンプは、周辺地域の湛水被害を防止する目的で県営事業により設置されたものであり、早急にポンプを更新整備する必要がある。更新費用については、9月議会に補正予算案を提出し、議決後に工事を発注する予定であるが、それまでの期間は仮設ポンプによる対応となるため、不足する事業費を農地整備課人件費から一時的に流用するもの。

2 施設概要

施設名	五島東・河輪排水機場（屋外増設施設）
更新施設	水中ポンプ2台（φ500mm×2）
仮設施設	工事用排水ポンプ6台（φ150mm×6）

3 更新事業費 108,581千円（予算流用額16,478千円）

種別	期間	事業費(千円)	備考
仮設ポンプ①	R4/7/15～R4/11/上旬	16,478	不足額（予算流用）
小計		16,478	*市負担額16,478千円(100%)
仮設ポンプ②	R4/11/上旬～R5/7/下旬	35,255	*基幹農業水利施設緊急突発 事故復旧事業(9月補正予算)
更新ポンプ2台		56,848	
小計		92,103	*市負担額46,052千円(50%)
合計		108,581	*市負担額62,530千円

※現時点での想定事業及び市負担額

4 予算流用額 16,478千円


款：農林水産業費 項：農地費 目：農業農村振興推進費 (単位：千円)

	事業	節	細節	金額
流用元	農地費 人件費	給料	給料	△ 16,478
流用先	揚排水施設・樋門維持管理事業	委託料	その他事業	16,478

5 流用について

流用した金額は、9月議会にて補正予算を提出し、議決後に流用額を戻す予定。

位置図

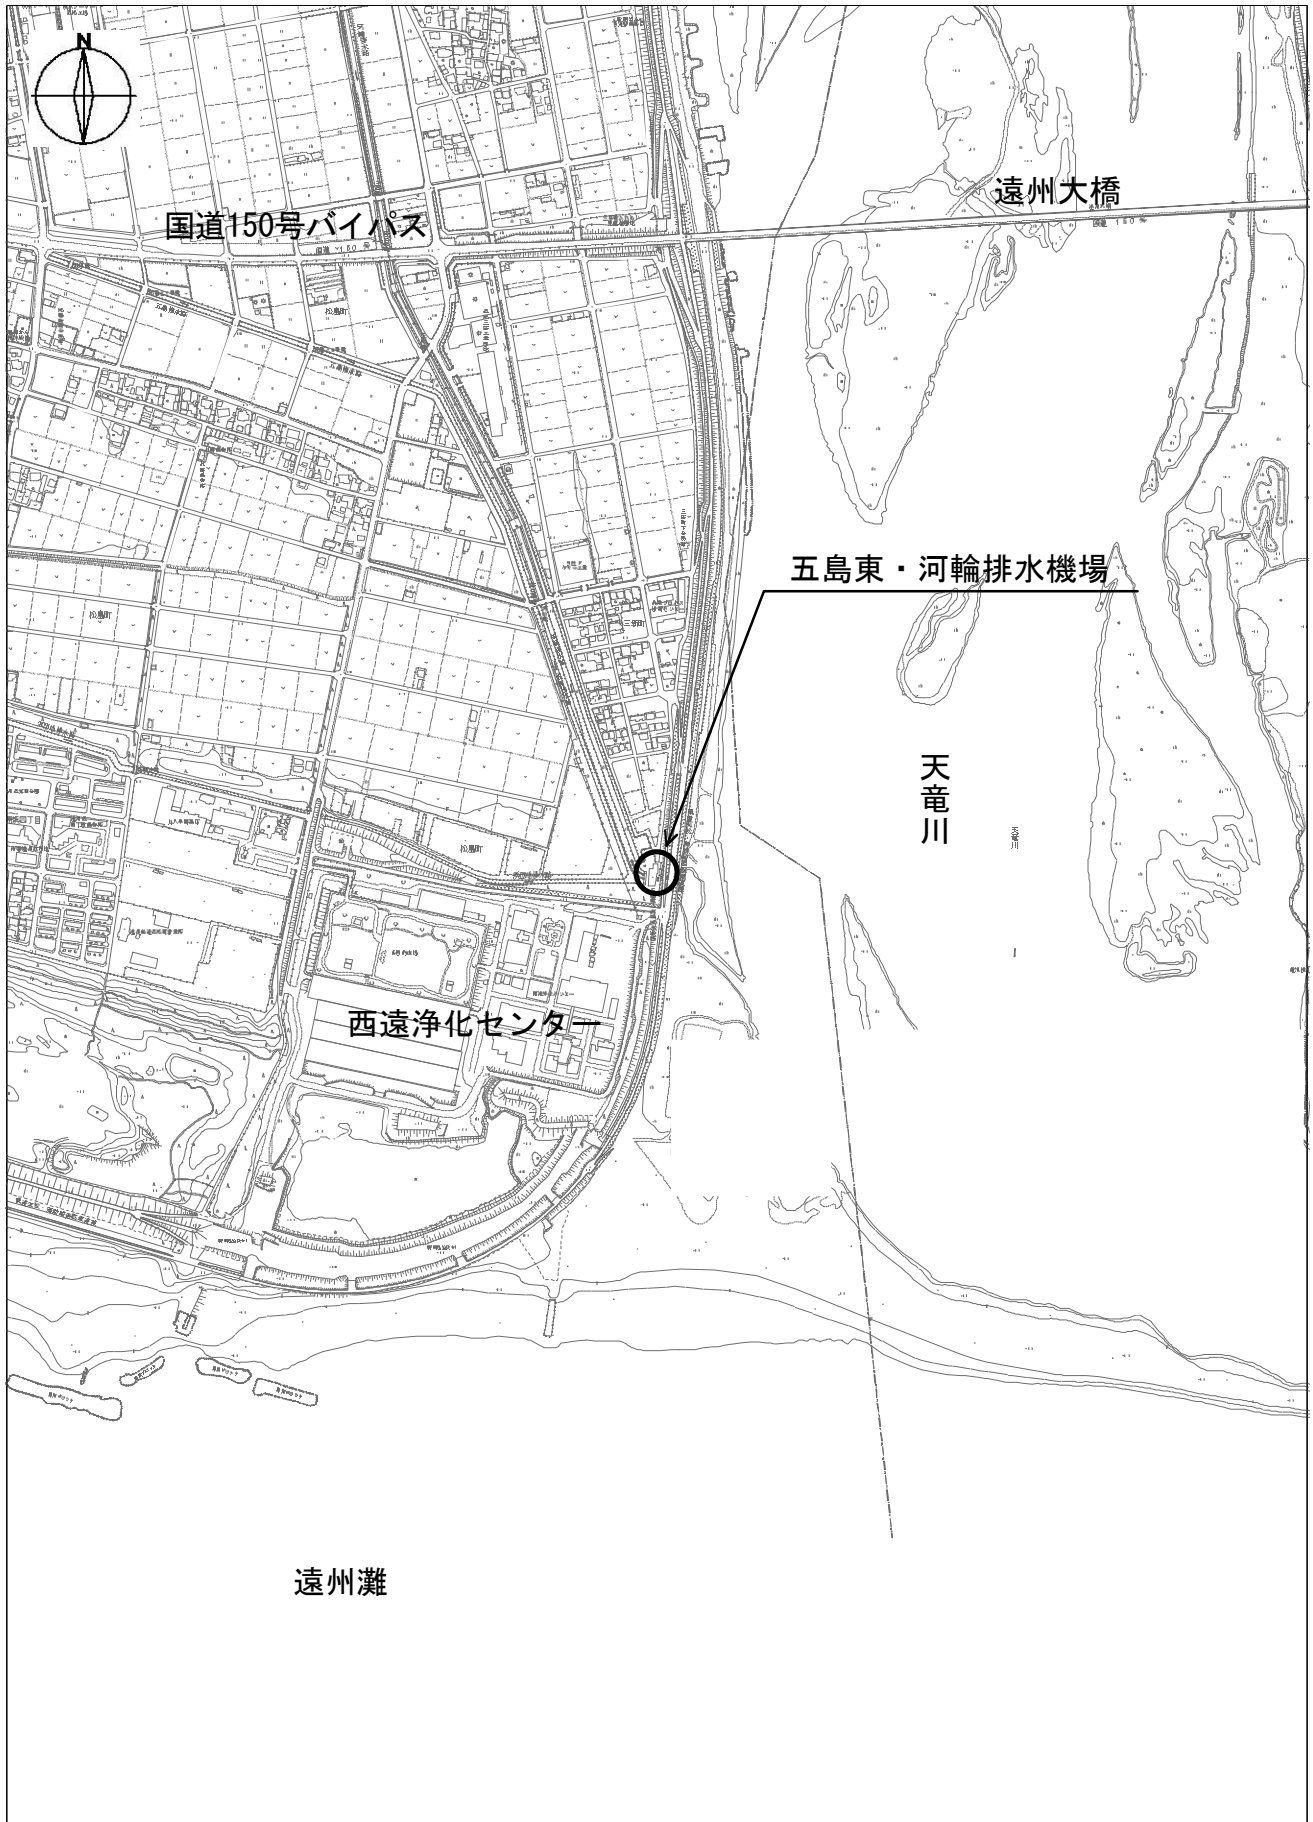



五島東・河輪排水機場（全景）
1号機、2号機とも動作不可



1号機
1号機はモーターは回るも吸水不可



2号機
2号機はモーターも回らない

写真-様式

事務所名：

施設名：五島東・河輪排水機場

所在地：

浜松市南区三新町



仮設ポンプ施設全景



水中ポンプ6台設置



仮設ポンプ排出先の状況

写真-様式

事務所名 :

施設名 : 五島東・河輪排水機場

所在地 : 浜松市南区三新町