


公共用水域PFOS及びPFOA調査地点(図1詳細)

別紙1

● : 指針値(暫定)超過
○ : 指針値(暫定)以下

※今回の結果は太枠

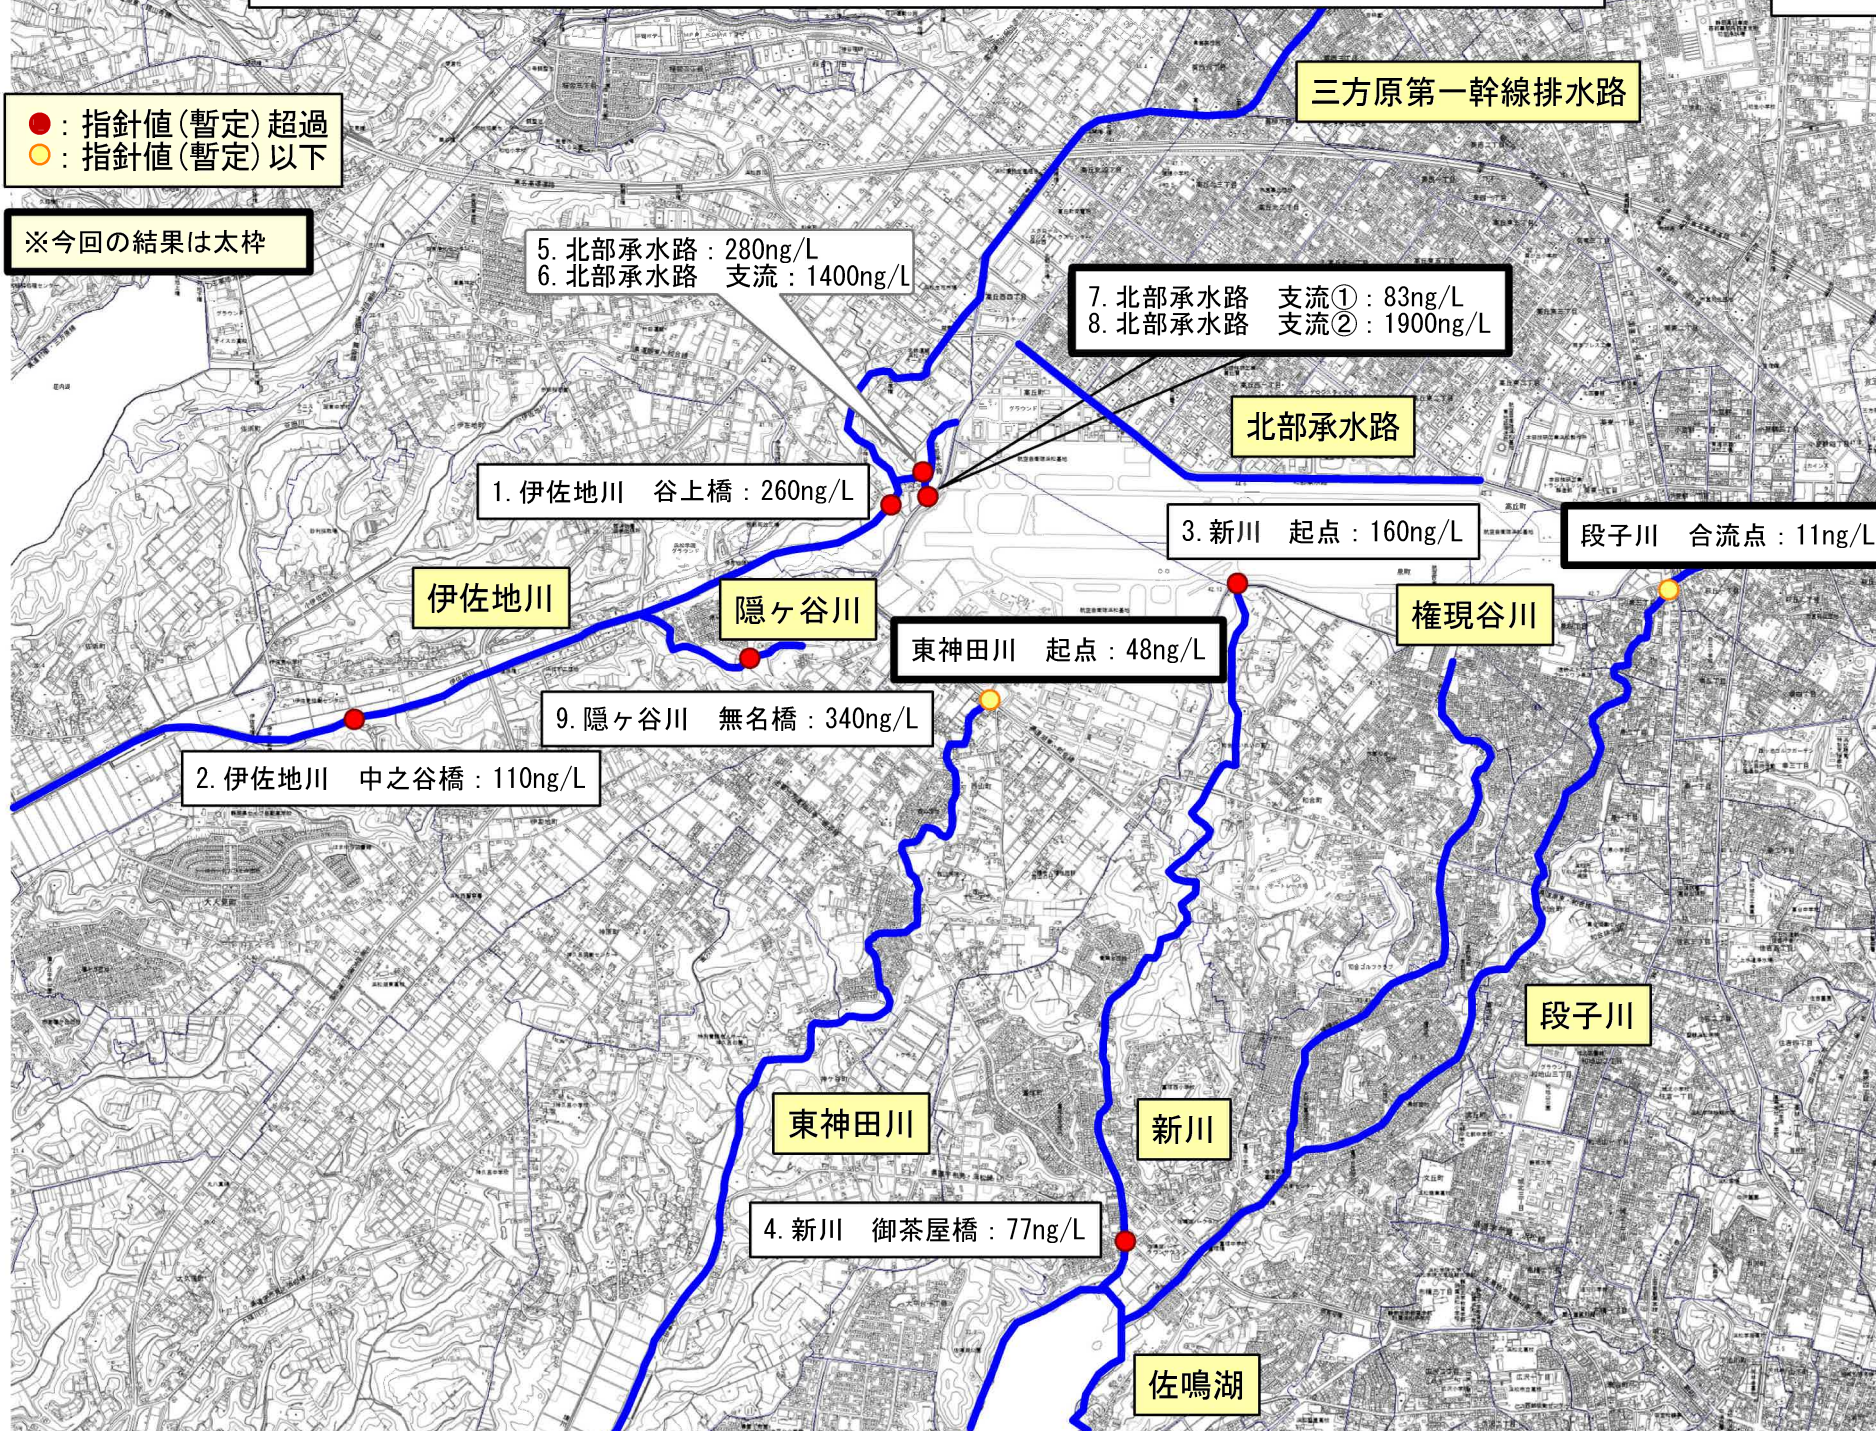

5. 北部承水路 : 280ng/L
6. 北部承水路 支流 : 1400ng/L

7. 北部承水路 支流① : 83ng/L
8. 北部承水路 支流② : 1900ng/L

1. 伊佐地川 谷上橋 : 260ng/L

3. 新川 起点 : 160ng/L

段子川 合流点 : 11ng/L

東神田川 起点 : 48ng/L

9. 隠ヶ谷川 無名橋 : 340ng/L

2. 伊佐地川 中之谷橋 : 110ng/L

4. 新川 御茶屋橋 : 77ng/L

三方原第一幹線排水路

北部承水路

伊佐地川

隠ヶ谷川

権現谷川

東神田川

新川

段子川

佐鳴湖