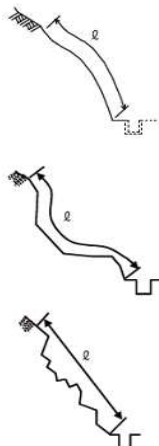



浜松市土木工事出来形管理基準及び規格値 第4回改定 正誤対照表

正…令和6年4月版(訂正)

P 5 6

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
3 土木工事通編	2 一般施工	10 仮設工	22		法面吹付工	法長 ℓ	$\ell < 3\text{m}$	－50	施工延長40mにつき1箇所。延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
							$\ell \geq 3\text{m}$	－100			
						厚さ t	$t < 5\text{cm}$	－10	200㎡につき1箇所以上、200㎡以下は2箇所をせん孔により測定。		
							$t \geq 5\text{cm}$	－20			
							但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上				
						延長 L	$L < 10\text{m}$	－20	1施工箇所毎		
							$L \geq 10\text{m}$ $L < 100\text{m}$	－50			
							$L \geq 100\text{m}$	－100			

P 5 6

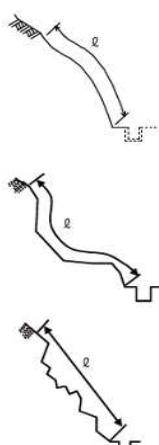編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目 規 格 値			測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
3 土木工事通編	2 一般施工	10 仮設工	22		法面吹付工	法長 ℓ	$\ell < 3\text{m}$	－50	施工延長40mにつき1箇所。延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
							$\ell \geq 3\text{m}$	－100			
						厚さ t	$t < 5\text{m}$	－10	200㎡につき1箇所以上、200㎡以下は2箇所をせん孔により測定。		
							$t \geq 5\text{m}$	－20			
							但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上				
						延長	$L < 10\text{m}$	－20	1施工箇所毎		
					$L \geq 10\text{m}$ $L < 100\text{m}$		－50				
					$L \geq 100\text{m}$		－100				

誤…令和6年4月版